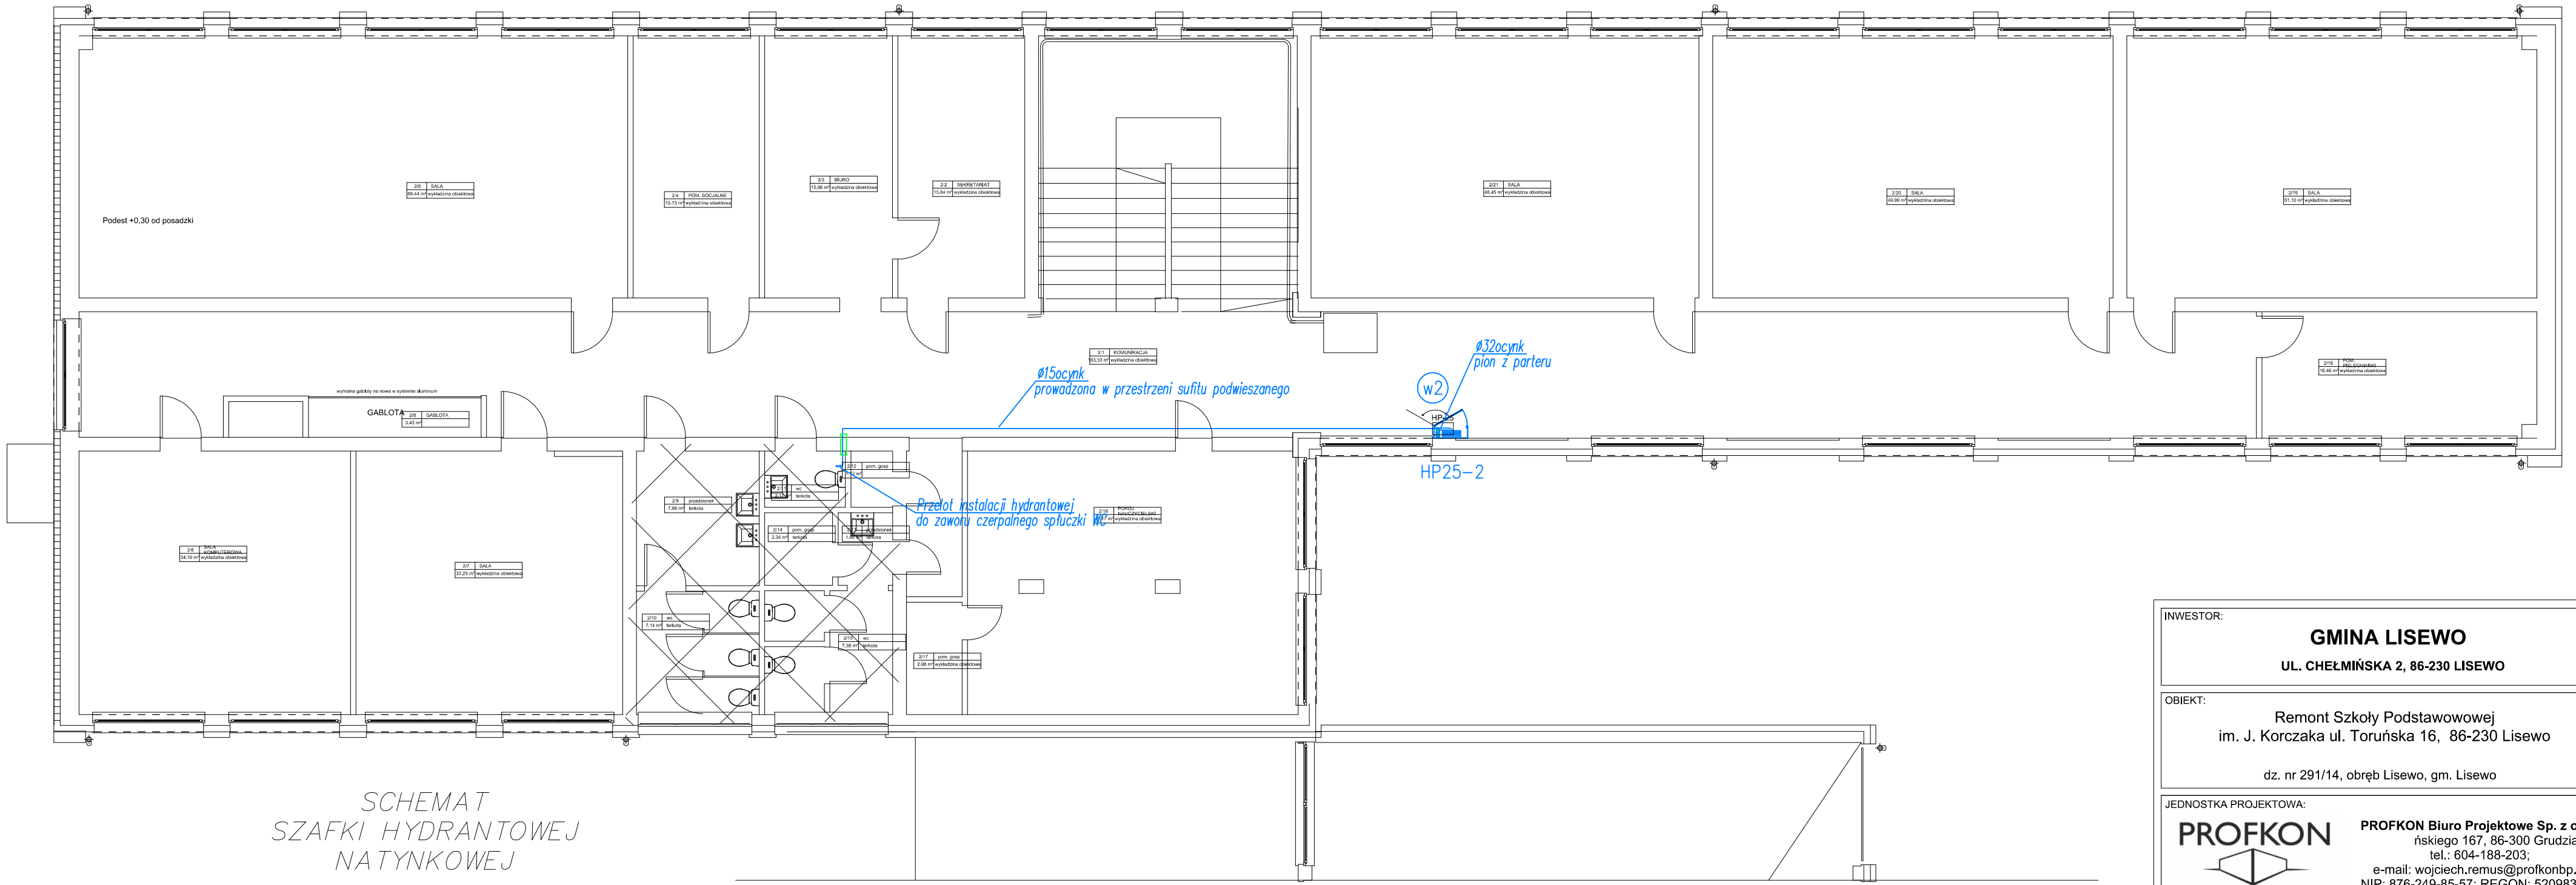

SCHEMAT SZAFKI HYDRANTOWEJ NATYNKOWEJ

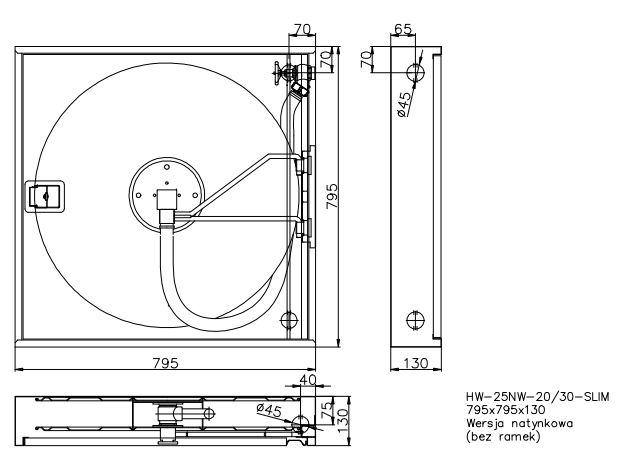

HW-25NW-20/30-SLIM
795x795x130
Wersja natynkowa
(bez ramek)

OZNACZENIA

- istn. instalacja wody socjalnej
- proj. instalacja wody p.poż.
- HP25-x — proj. hydrant wewnętrzny ø25, wąż-30mb półsztywny

INWESTOR:

GMINA LISEWO

UL. CHEŁMIŃSKA 2, 86-230 LISEWO

OBIEKT:

Remont Szkoły Podstawowowej
im. J. Korczaka ul. Toruńska 16, 86-230 Lisewo

dz. nr 291/14, obręb Lisewo, gm. Lisewo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PROFKON BIURO PROJEKTOWE

PROFKON Biuro Projektowe Sp. z o. o.
ńskiego 167, 86-300 Grudziądz
tel.: 604-188-203;
e-mail: wojciech.remus@profkonbp.pl
NIP: 876-249-85-57; REGON: 520983158

FAZA: DOKUMENTACJA REMONTU

BRANŻA: SANITARNA

NAZWA RYSUNKU: RZUT PIĘTRA
WEWNĘTRZNA INSTALACJA P.POŻ.

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Kinga Kazańska	POM/0042/POOS/09	Sanitarna	
OPRACOWAŁ	inż. Jacek Wojtakowski			

DATA	NR RYSUNKU	REWIZJA	SKALA RYSUNKU
24.04.2024	SW-03		1:100