PRZEKRÓJ 1-1

SKALA 1:50

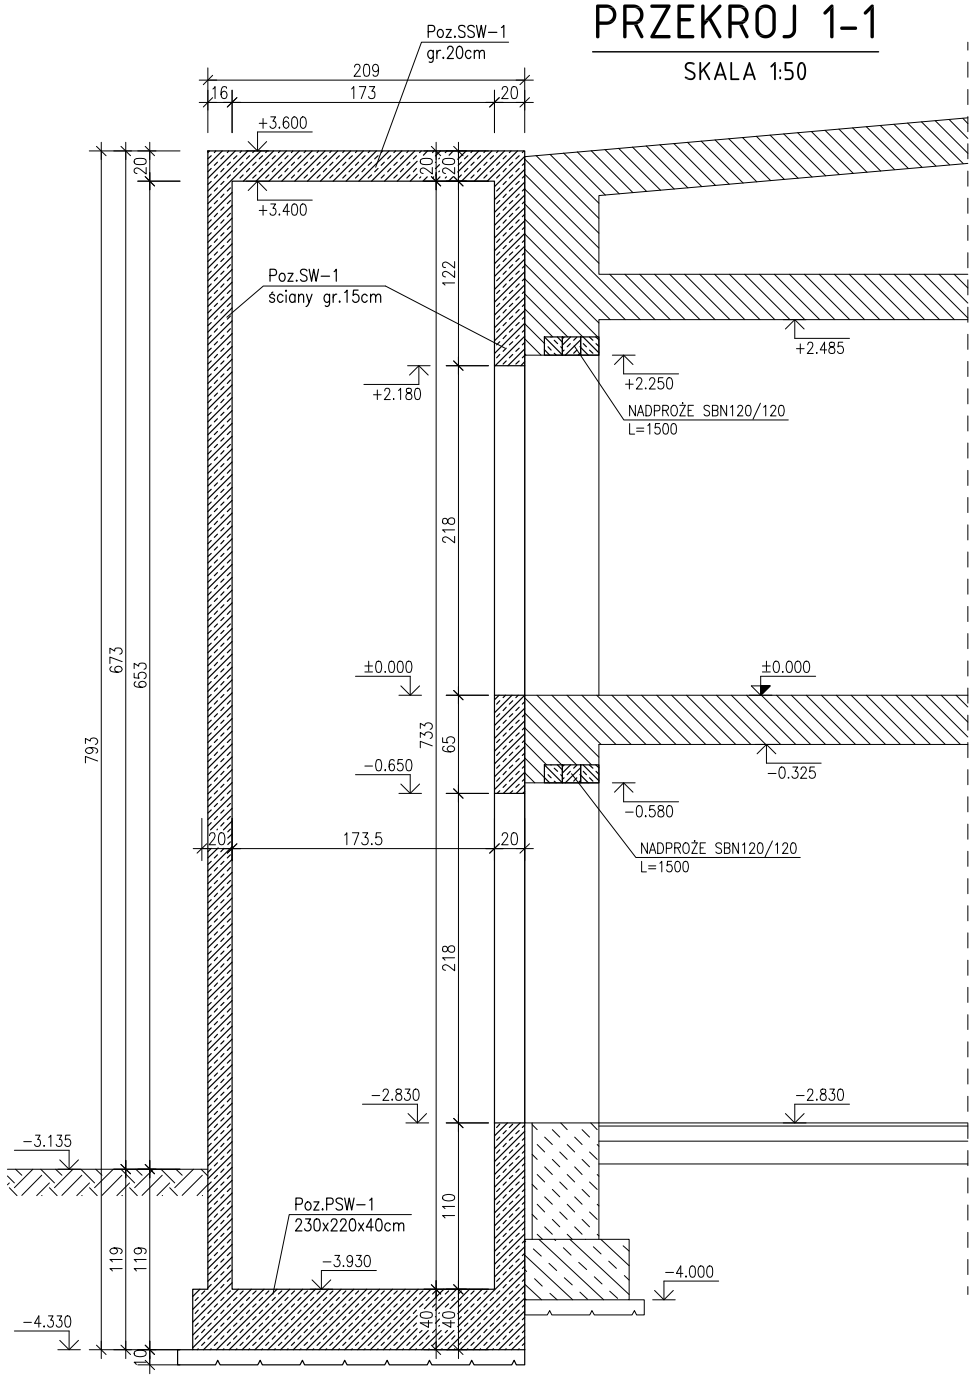

PRZEKRÓJ 2-2

SKALA 1:50

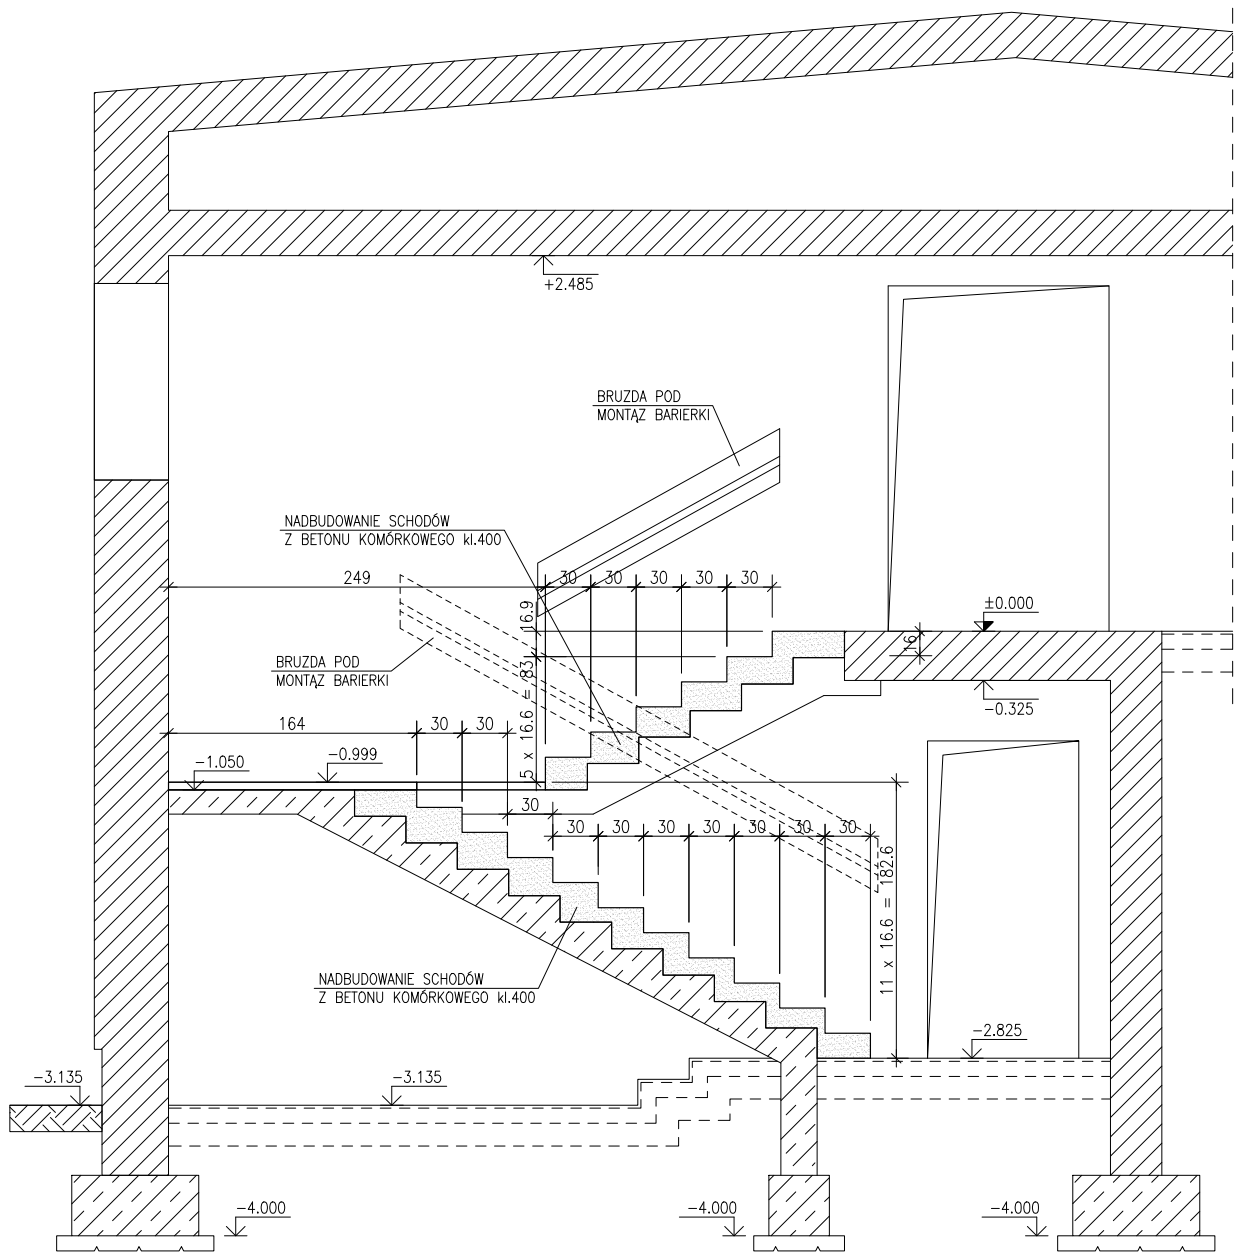

LEGENDA:

- ELEMENTY ŻELBETOWE
- ZAMUROWANIA
- WYBURZENIA EL.NOŚNYCH
- WYBURZENIA ŚCIANEK DZIAŁOWYCH
- ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA

dp:... - DOLNY POZIOM ELEMENTU

gp:... - GÓRNY POZIOM ELEMENTU

U W A G I !!!

1. Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Nie wolno brać wymiaru bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W przypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informacje do biura projektowego.

2. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Minist. Budow. i Instytutu Techniki Budowl.)
- normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N)
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych
- przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.

3. Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami branży konstrukcyjnej jak i z rysunkami pozostałych branż. W przypadku wątpliwości lub rozbieżności należy skontaktować się z projektantem.

4. Dla potrzeb projektowych oszacowano poziom posadowienia budynku istniejącego (-4.000), poziom ten należy skorygować na budowie i dostosować odpowiednio spadek ław schodkowych.

KLASA BETONU: C25/30
KLASA PODBETONU: C8/10
STAL ZBROJENIOWA: A-IIIN (RB500W)
OTULINA do prętów głównych:
FUNDAMENTY: 5.0cm
POZOSTAŁE: 2,5cm
KLASA STALI PROFILOWEJ: S355 (18G2A)
KLASA BET. KOMÓRKOWEGO: 400

Poziom ± 0,00 = 124,06 m n.p.m.

DETAL

SKALA 1:20

DETAL WYKONANIA
BRUZDY W SCIANACH
DO MONTAŻU BARIERKI

BRUZDY NALEŻY WYKONAĆ W NOŚNYCH ŚCIANACH KLATKI SCHODOWEJ W SPOSÓB NIE NARUSZAJĄCY PEŁNEJ GRUBOŚCI ŚCIANY – OSTROŻNIE !!!
PO WYKONANIU BRUZD OSADZIĆ KĄTOWNIKI ORAZ BARIERKĘ.
LOKALIZACJA WG RYSUNKÓW BRANŻY ARCHITKETONICZNEJ.

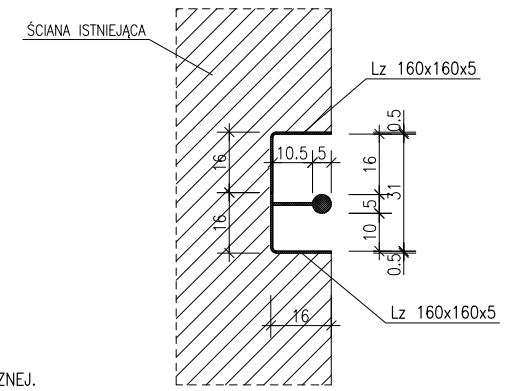

ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NUMER ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA SZTUK	DŁ. RAZEM [m]	MASA JEDN [kg/m]	MASA 1 ELEM [kg]	MASA RAZEM [kg]	POLE JEDN [m2/m]	POLE 1 ELEM [m2]	POLE RAZEM [m2]
SCH	1	Lz 160x160x5	3600.0	S235JR	2	7.20	12.17	43.81	87.62	0.64	2.30	4.61
SCH	2	Lz 160x160x5	1800.0	S235JR	2	3.60	12.17	21.91	43.81	0.64	1.15	2.30
OGÓŁEM									131.43			6.91
WYKONAĆ: x 1									131.43			6.91

SZACOWANA DŁUGOŚC BRUZDY DLA DOLNEGO BIEGU: 360cm
SZACOWANA DŁUGOŚĆ BRUZDY DLA GÓRNEGO BIEGU: 180cm

ARCHITEKT Maja Ziemba-Żółtowska
ul.Dąbrówki 29, 60-200 Gniezno
maja.ziemba@gmail.com, tel. 605-296-358

INWESTOR	Miasto Gniezno, ul.Lecha 6, 62-200 Gniezno
ADRES INWESTYCJI	dz. nr 20/26, ark.43 jedn.ew. 300301_1 Gniezno, obręb 0001 Gniezno-miasto
NAZWA INWESTYCJI	Modernizacja pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz dobudową windy zewnętrznej na potrzeby Gnieźnieńskiego Klubu Seniora
TEMAT RYSUNKU	PRZEKROJE
PROJEKTANT	mgr inż. Szymon Stróżniak Upr. nr WKP/0055/POOK/10
PROJEKTANT	mgr inż. Bartosz Dąbrowski Upr. nr WKP/0074/POOK/15

STADIUM	BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYS.
PT	KON.	MARZEC 2024	1:50	K04