



OPIS WYKONANIA

Gniazda w szachcie pojedyncze16A/ Z IP40 n.t.
Gniazda w szachcie na 2, 4, 7 piętrze - w zestawie 3szt.
Instalacja w szachcie w rurach osłonowych.

TE1/1 RW 3X18/IP 40 parter

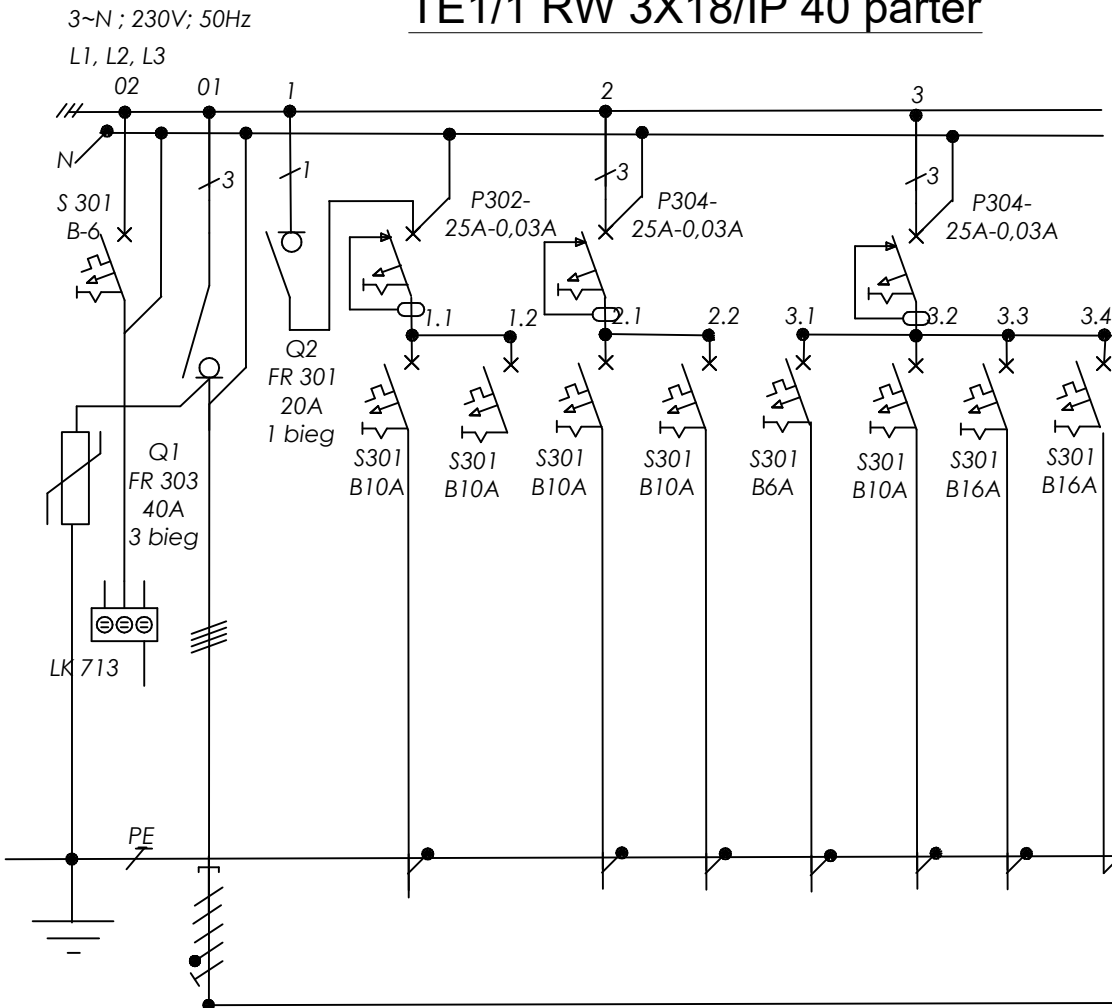

TE1/2 RW 3X18/IP 40 parter

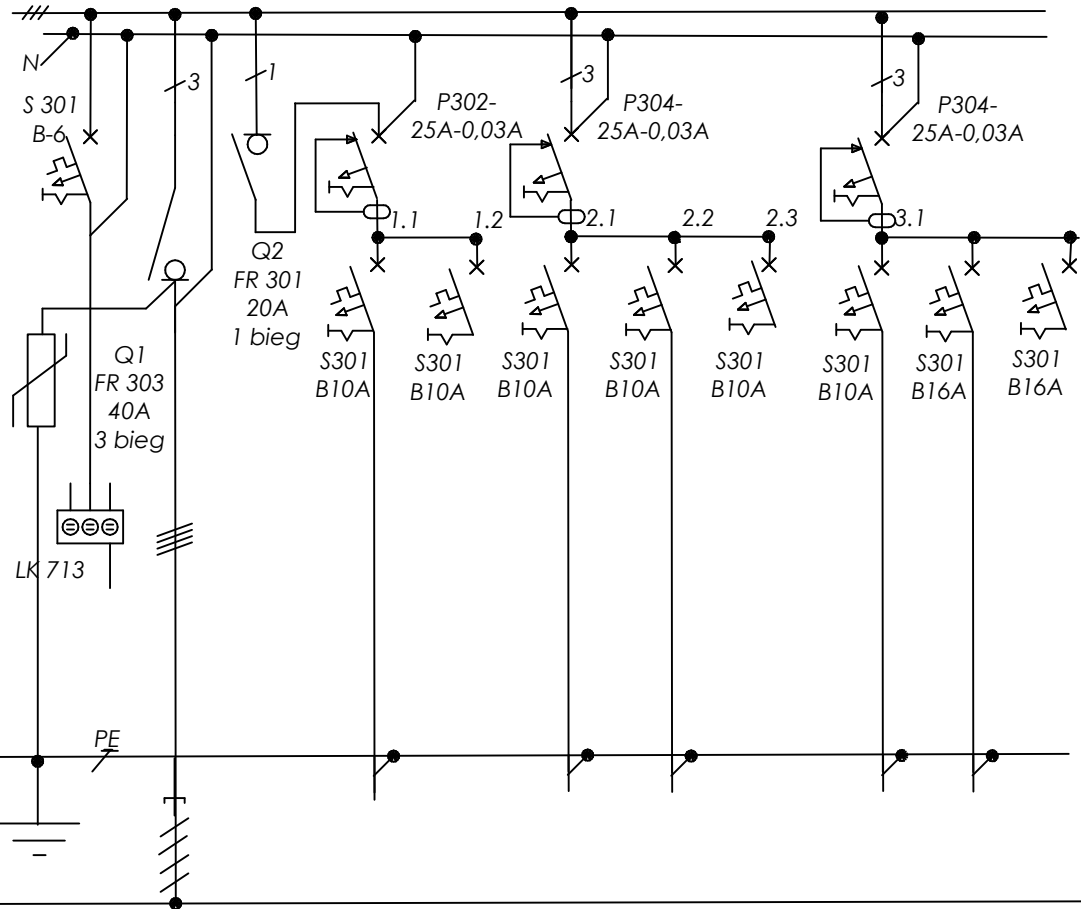

				-OŚWIETLENIE AW- TEST -		-OŚWIETL. PODSTAWOWE -		-GNIAZDA -				-OŚWIETLENIE AW- TEST -		-OŚWIETL. PODSTAWOWE -		-GNIAZDA -					
F02		F01		1	2	3	4	5	6	7	8			1	2	3	4	5	6	7	8
OCHRONNIK B+C		YKY 4x10,0mm2+LgY16,0		PARTER		ZEWN.1/1, 1/2, 1/3		CENTRALA SWWN		KLIMATYZATOR-J. ZEWN.		OCHRONNIK B+C		TEST OŚWIETL. AWARYJNEGO		1/6, 2/1, 2/2		1/7, 1/8		1/7, 1/8	
ZASILANIE Z TLP -PARTER		YKY 4x10,0mm2+LgY16,0		REZERWA		YDYp żo 3x1,5 mm²		YDYp żo 3x2,5 mm²		YDYp żo 3x2,5 mm²		ZASILANIE Z TLP -PARTER		YDYp żo 3x2,5 mm²		REZERWA		YDYp żo 3x1,5 mm²		YDYp żo 3x2,5 mm²	
TEST OŚWIETL. AWARYJNEGO				YDYp żo 3x2,5 mm²		YDYp żo 3x1,5 mm²		YDYp żo 3x2,5 mm²		YDYp żo 3x2,5 mm²		YKY 4x10,0mm2+LgY16,0		1/6 - 1/8, 2/1 - 2/4				YDYp żo 3x1,5 mm²		YDYp żo 3x2,5 mm²	
Pi TE1/1 = 4,3 kW		0,1 kW				0,1 kW		0,3 kW		0,1 kW		0,56kW		0,4kW		0,05kW		0,25kW		1,3kW	
Pi = 20,8 kW												2,3 kW		0,1 kW						0,6kW	
Pi = 20,8 kW																					
Pi = 12,2 kW																					
Ibezp.TLP = 25 A																					

Właściciel obiektu
Lokalizacja obiektu
Autor projektu elektrycznego

Jednostka projektowa BIURO PROJEKTOWE ZBIGNIEW NOWAŃSKI 95-060 BRZEZINY ul. Łódzka 1, ul. Sienkiewicza 18 tel. 0-504 428 215 www.nowanski.pl			
Właściciel obiektu	SKARB PAŃSTWA, POWIAT BRZEZIŃSKI 95-060 Brzeziny, ul. Reformacka 3		
Lokalizacja obiektu	95-060 Brzeziny, ul. Reformacka 3 dz nr. 2800, obręb 102101_1.0008		
Autor projektu elektrycznego	Piotr Andrzejczak upr. nr 114/ 94/ Wł		
Nazwa obiektu	Budynek biurowy instalacja odgromowa	Data: 04. 2024	Branża elektryczna
Tytuł rysunku	SCHEMAT TE1/1, TE1/2	skala 1:100	Nr. rys E-08