


OPIS INSTALACJI ODGROMOWEJ

- Przewód odprowadzający Fd8mm w rurze ochronnej GROM 22 n.u. pod warstwą ocieplenia
- Zwody poziome Fd8mm na podstawkach klejonych 12cm. Nie wolno podłączać do instalacji odgromowej na dachu (urządzenia pozostają w strefie izolowanej):
 - kominy wentylacyjne i podstawy wentylatorów dachowych,
 - centrale i kanały wentylacyjne,
 - anteny naziemne i satelitarne wraz z konstrukcją,
 - wpusty dachowe,
 - anteny naziemne i satelitarne,
- Złącze kontrolne w skrzynce z tworzywa zamykanej drzwiczkami na wysokości h > 1,3m wewnątrz złącze skrętne drut - bednarka.
- Maszt ochronny 1,5m do 3,0m bez mocowania do powierzchni dachu. Konstrukcję dociążyć ciężarkami do 50kg.
- Uziom wykonać szpilkami o długości min.8,0m.

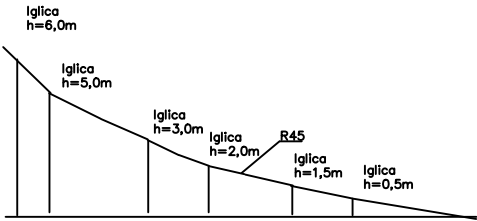

Pole ochrony wyznaczone z toru toczącej się kuli wg. normy PN-IEC 61024-1

Jednostka projektowa BIURO PROJEKTOWE ZBIGNIEW NOWAŃSKI 95-060 BRZEZINY ul. Łódzka 1, ul. Sienkiewicza 18 tel. 0-504 428 215 www.nowanski.pl			
Właściciel obiektu	SKARB PAŃSTWA, POWIAT BRZEZIŃSKI 95-060 Brzeziny, ul. Reformacka 3		
Lokalizacja obiektu	95-060 Brzeziny, ul. Reformacka 3 dz nr. 2800, obręb 102101_1.0008		
Autor projektu elektrycznego	Piotr Andrzejczak upr. nr 114/ 94/ Wł		
Nazwa obiektu	Budynek biurowy instalacja odgromowa	Data: 04. 2024	Branża elektryczna
Tytuł rysunku	Rzut dachu	skala 1:100	Nr. rys E-07