

LEGENDA

PRZYCISK "ŚWIATŁO" STEROWANIE OŚWIETLENIEM PRZEKAŻN. BISTABILNYM

PRZELĄCZNIK 2-BIEG.16A P.T. IP40

PRZELĄCZNIK -BIEG.16A P.T. IP40

PLAFON LED IP 65/4000-9W-CZUJNIK PIR

PLAFON LED IP 65/4000-3/11W-CZUJNIK ZM/PIR

LED37W/3700LM/4000K IP20
600x600/ RASTER ALU.

WENTYLATOR KANAŁOWY PIR 27W/ 230V

PWP przycisk PWP 1Z + 1R IP65, certyfikat CNBOP

AWCNBOP LED 11W -IP65 NA CIEMNO -IGODZ.-AUTOTEST


AWCNBOP KIERUNKOWA - LED 6W -IP65 NA JASNO -IGODZ.-AUTOTEST h=2,2m

WYKAZ POMIESZCZEŃ

L.P.	RODZAJ POMIESZCZENIA	m²	RODZAJ POSADZKI
2/1	SCHODY	5,39	DREWNIANE
2/2	KOMUNIKACJA	5,22	DESKA PODŁOGOWA
2/3	SALA KONFERENCYJNA	58,43	DESKA PODŁOGOWA
2/4	W.C.	3,74	TERAKOTA
RAZEM		72,78	

Jednostka projektowa
BIURO PROJEKTOWE ZBIGNIEW NOWAŃSKI
95-060 BRZEZINY
ul. Łódzka 1, ul. Sienkiewicza 18
tel. 0-504 428 215
www.nowanski.pl

Właściciel obiektu	SKARB PAŃSTWA, POWIAT BRZEZIŃSKI 95-060 Brzeziny, ul. Reformacka 3		
Lokalizacja obiektu	95-060 Brzeziny, ul. Reformacka 3 dz nr. 2800, obręb 102101_1.0008		
Autor projektu elektrycznego	Piotr Andrzejczak upr. nr 114/ 94/ WŁ		
Nazwa obiektu	Budynek biurowy instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego	Data: 04. 2024	Branża elektryczna
Tytuł rysunku	Rzut I piętra	skala 1:100	Nr. rys E-02

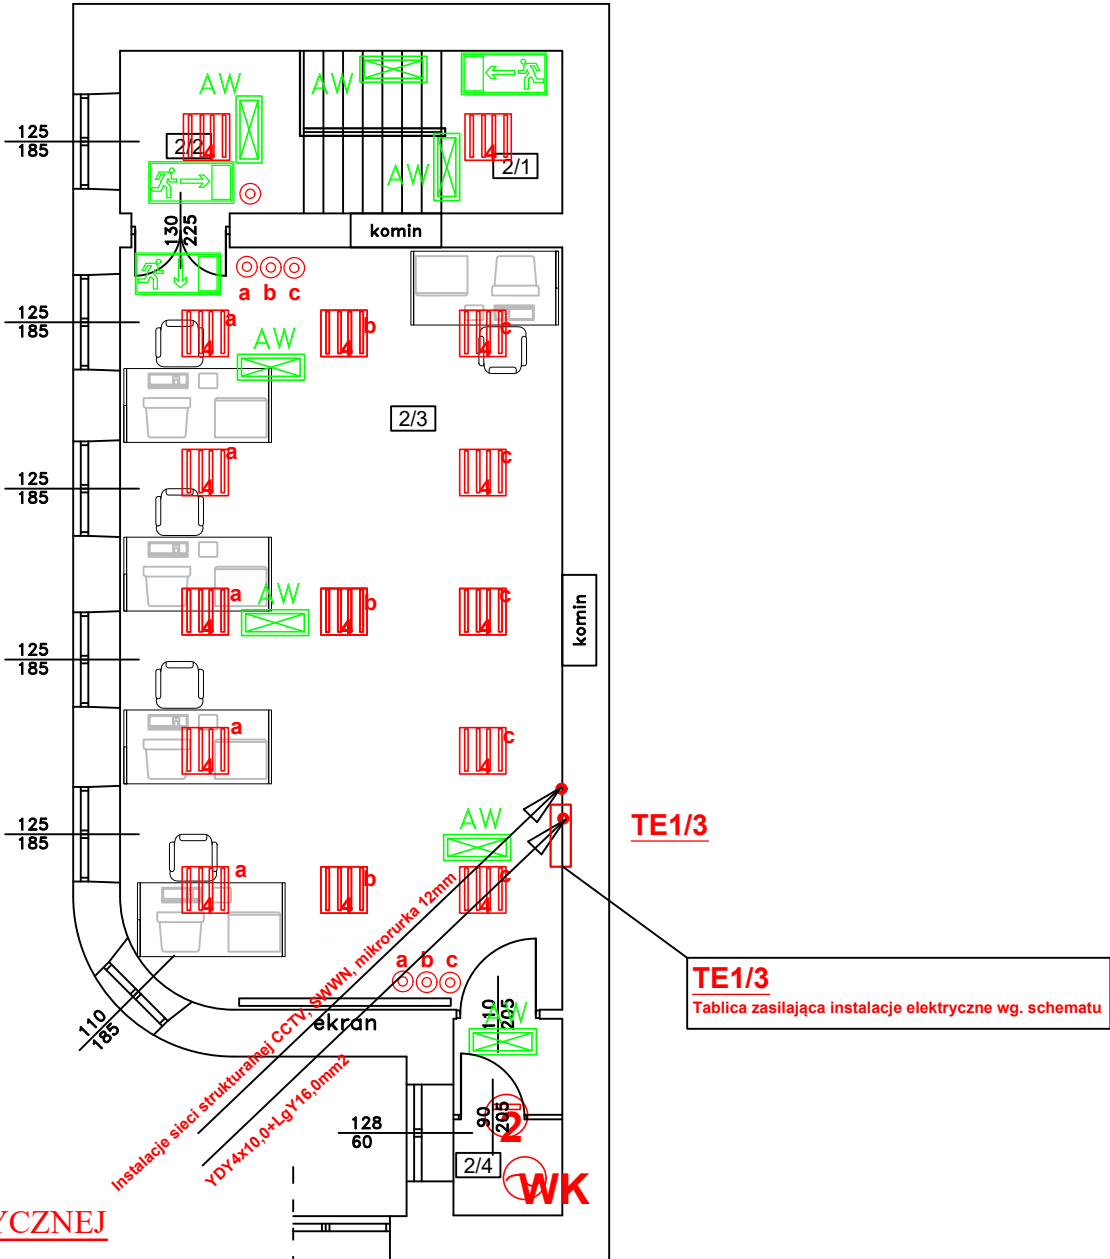

OPIS INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Rozdzielnica elektryczna TE wyposażona będzie w wyłączniki różnicowoprądowe $\Delta I=30\text{mA}$ oraz aparaturę zabezpieczającą instalację przed przeciążeniem i-zwarcie. Wyłączniki różnicowoprądowe zabezpieczą dodatkowo całą instalację przed pożarem. Instalacja oświetlenia wykonana będzie przewodami kabelkowymi układanymi pod tynkiem, w przestrzeni międzystropowej na zawieszach oraz w rurach na uchwytach. Instalacja wykonana będzie przewodami typu YDYp żo 2x/3x1.5mm2/750V - podstawowe oraz YDYp żo 3x2,5mm2/750V oświetlenie awaryjne i kierunkowe. Wyłączniki będą montowane /na wysokości 1.3m od posadzki, a w łazience na wysokości 1.1m. W łazience wszystkie urządzenia elektryczne oraz osprzęt należy umieszczać w strefie III.