


URZĄDZENIA DOSTARCZANE PRZEZ PRODUCENTA KOTŁA

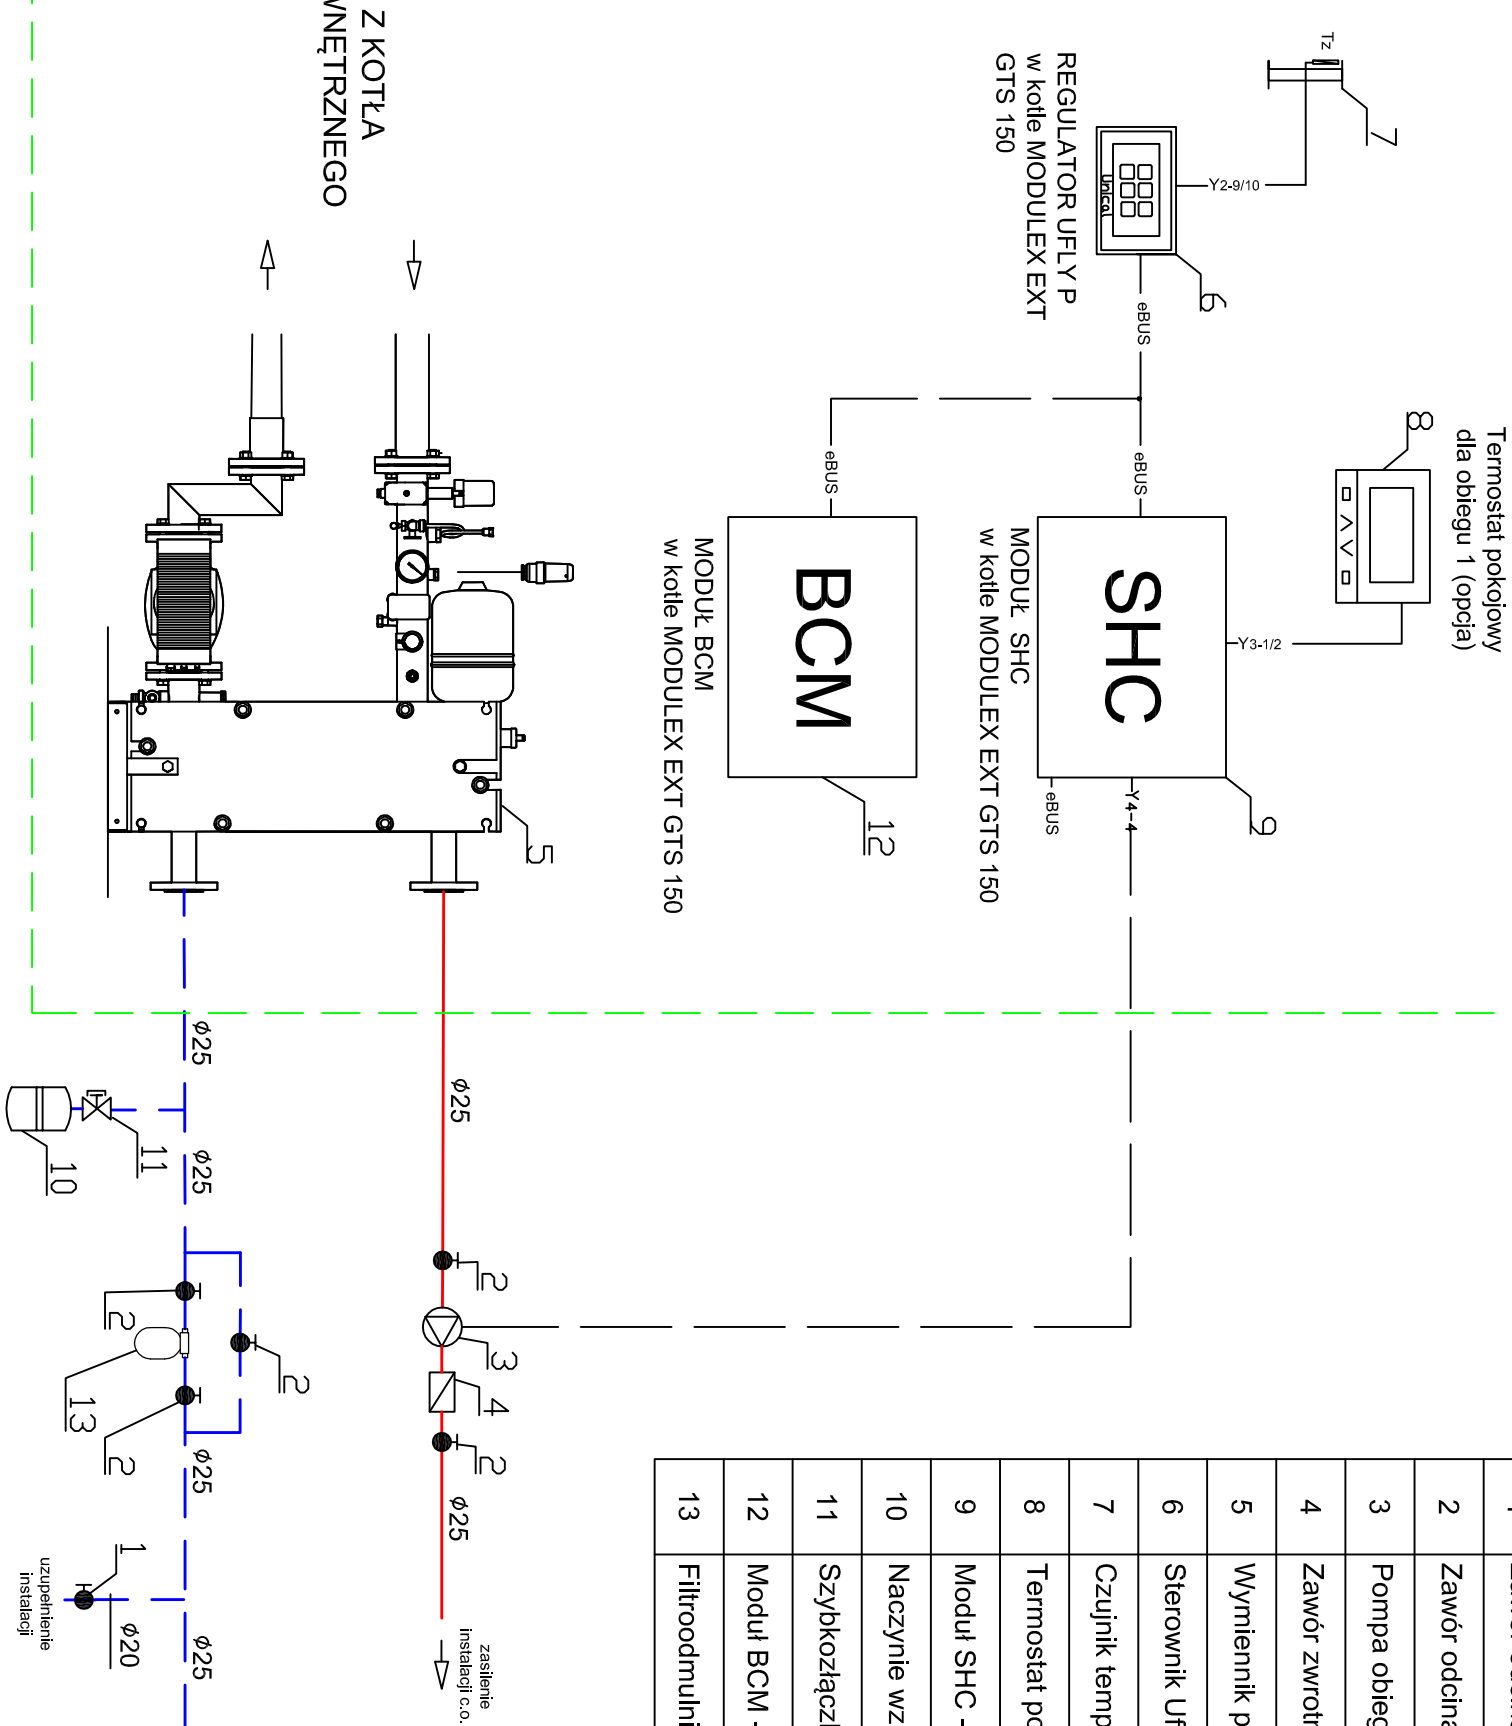

Wyszczególnienie	
1	Zawór odcinający DN 20
2	Zawór odcinający DN 25
3	Pompa obiegowa Q=1,50 m <sup>3</sup> /h, H=2,5 mH <sub>2</sub> O
4	Zawór zwrotny DN 25
5	Wymiennik płytowy - dostawca kotła
6	Sterownik Ufly P - dostawca kotła
7	Czujnik temperatury zewnętrznej - dostawca kotła
8	Termostat pokojowy - dostawca kotła
9	Moduł SHC - dostawca kotła
10	Naczynie zbiorcze NG 25
11	Szybkozłączka do naczynia przeponowego DN 20
12	Moduł BCM - dostawca kotła
13	Filtroodmulnik DN 25

Obiekt:	Instalacja zbiornikowa podziemna gazu płynnego 4850 I do budynku Ośrodka Zdrowia w Hańsku 22-235 Hańsk Pierwszy, ul. Kościelna 11, dz. nr 182/6			
Tytuł:	Schemat instalacji z kotłem zewnętrznym			
	Nazwisko i imię	Nr upr.	Podpis	Data: 10.06.2024
Branża:	sanitarna			Skala: -
Projektant:	mgr inż. Donuła Kulesza spec. instal.-inż. w zakresie sieci i instalacji sanitarnych	949/CH/92		Nr rys <b>S9</b>
Sprawdziła:	mgr inż. Katarzyna Górecka spec. instal.-inż. w zakresie sieci i instalacji sanitarnych	LUB/0287/PWBS/22		