

Zestawienie pomieszczeń		
nr pom.	rodz. posadz.	pow. (m²)
1.1	wiatrołap	panel winylowy 8,00
1.2	korytarz	panel winylowy 14,30
1.3	zaplacze biur.	plytki ceram. 15,40
1.4	pom. socjalne	plytki ceram. 6,10
1.5	przedsiónek	plytki ceram. 3,60
1.6	toaleta	plytki ceram. 4,80
1.7	przedsiónek	plytki ceram. 2,70
1.8	toaleta	plytki ceram. 1,60
1.9	toaleta	plytki ceram. 5,10
1.10	hala	panel winylowy 138,60
1.11	korytarz	plytki ceram. 3,60
1.12	pom. socjalne	plytki ceram. 6,50
1.13	pom. socjalne	plytki ceram. 26,10
SUMA		236,70

Jednostka projektowa

KL-PROJEKT Karolina Jaskowiak
ul. Mickiewicza 31; 63-000 Środa Wlkp.
tel./fax 61 285 62 48,
tel. kom. 692 417 331
www.kl-projektsoften.pl ; e-mail: kl-projekt@wp.pl

Temat

Przebudowa budynku
administracyjno-mieszkalnego
z dostosowaniem pomieszczeń
dla sali sesyjnej

Adres budowy

ul. Dworcowa 8; Kostrzyn
działka nr ewid. 1408

Skala:

1:100

Inwestor

GMINA KOSTRZYN
ul. Dworcowa 5; 62 - 025 Kostrzyn

Rys.

E-01

Nazwa rysunku

WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE
- RZUT PATERU


projektant:

mgr inż. Paweł Szafranski
nr uprawnień: WKP/0193/P00E/13

BRANŻA: ELEKTRYCZNA

ŚRODA WLKP. styczeń 2024 r.

RZECZOPRAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWOPOŻAROWYCH
inż. Andrzej Łaszczyński, Nr. 2024
Poznań, 04.02.2024 r.
Zgodność projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej
świadczam
bez uwag z uwagami

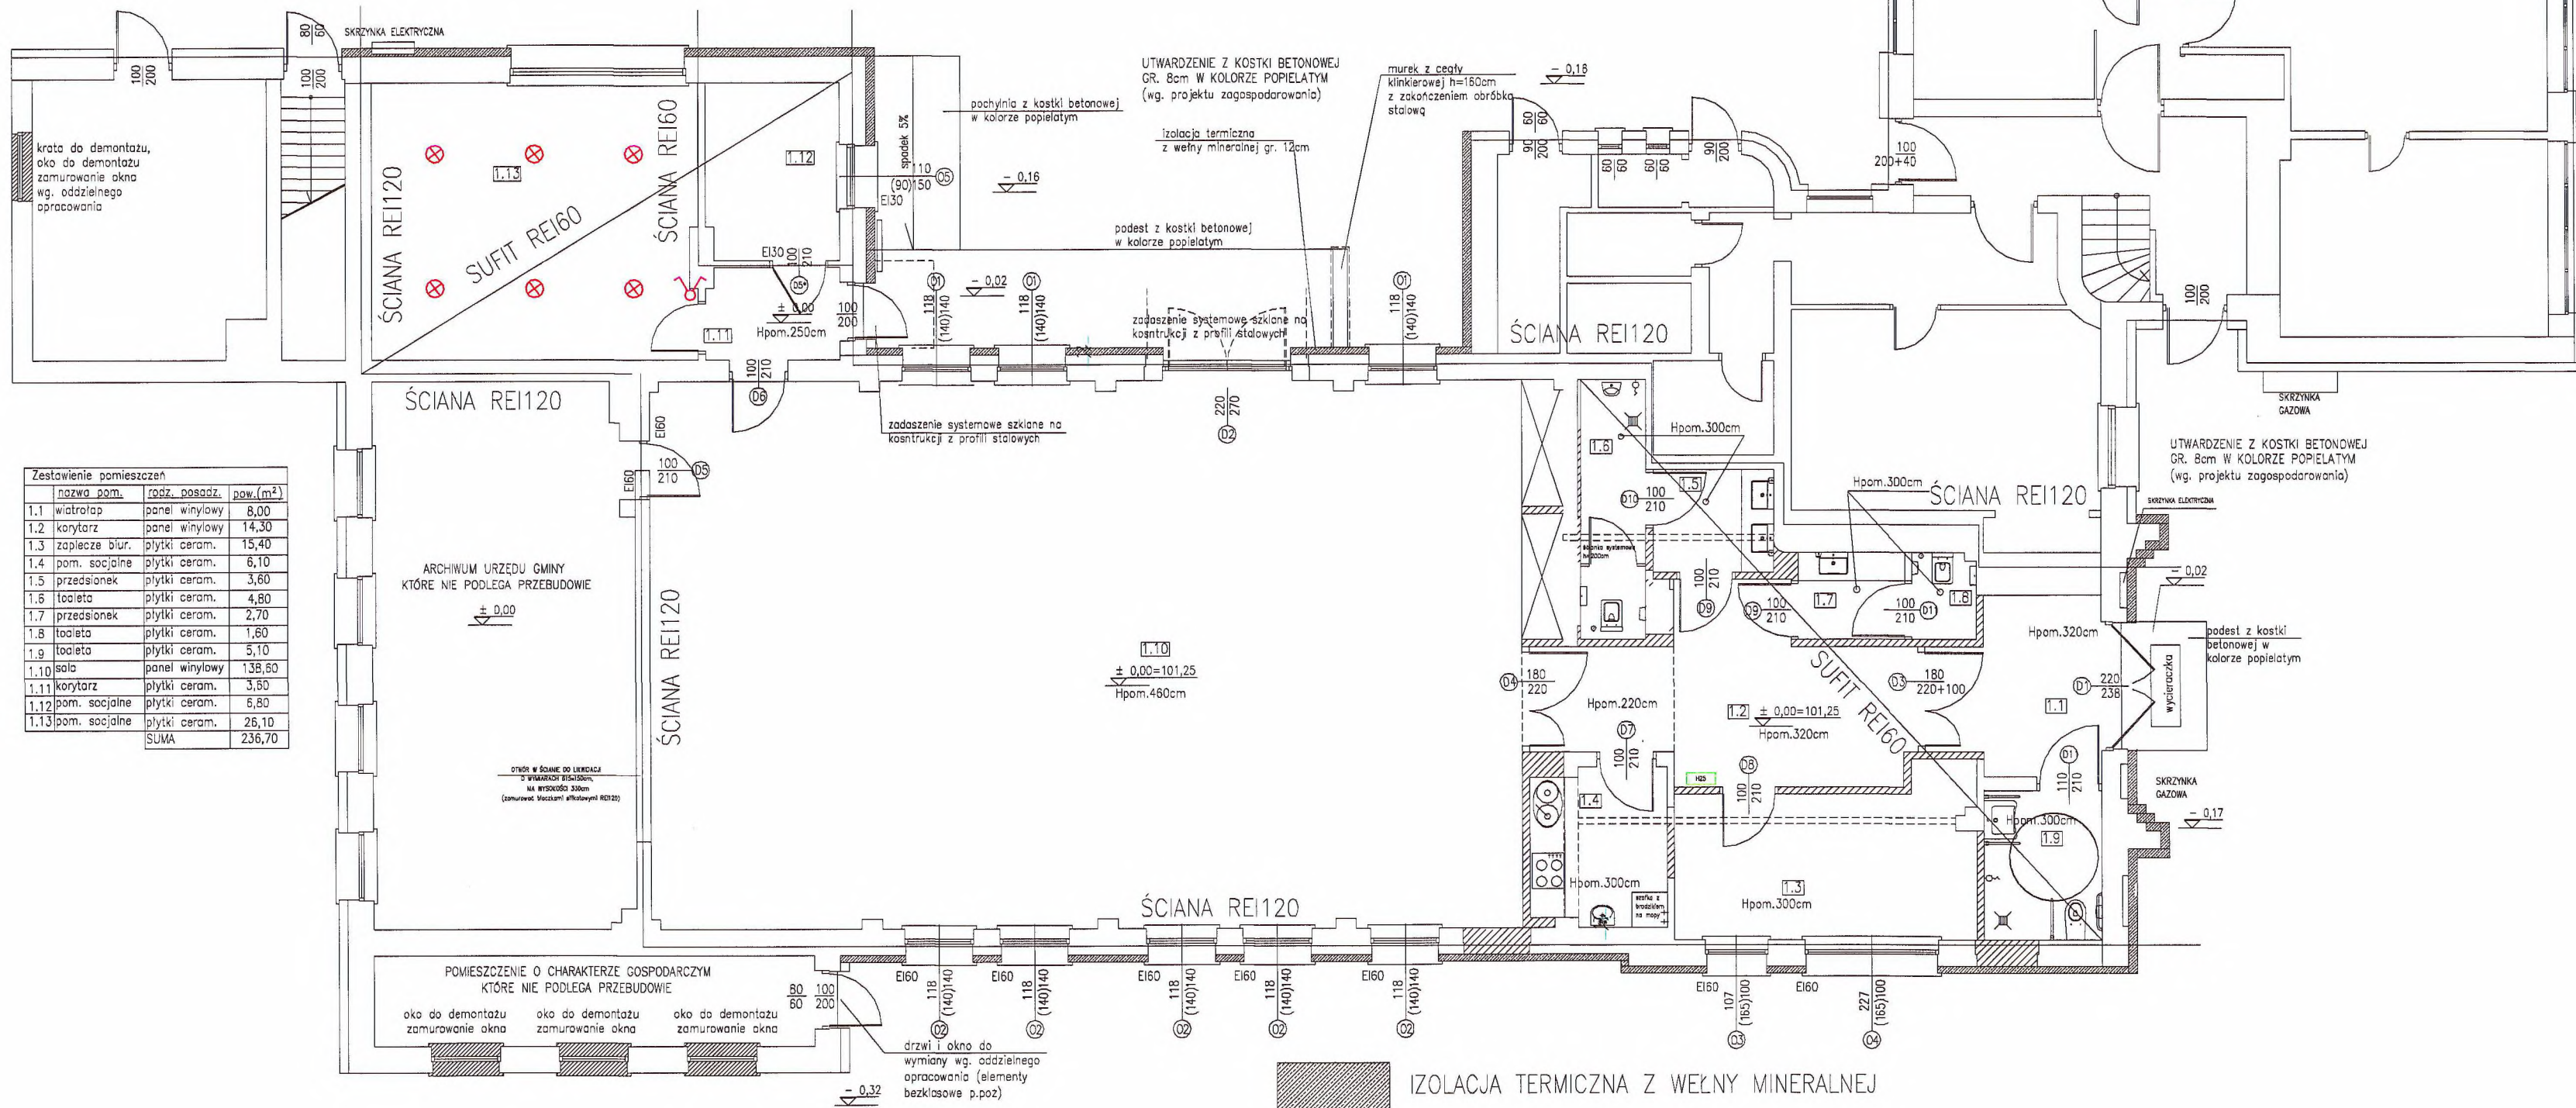

Zestawienie pomieszczeń		
nr	nazwa pom.	pow. (m ²)
1.1	wiatrołap	8,00
1.2	korytarz	14,30
1.3	zapiętasz biur.	15,40
1.4	pom. socjalne	6,10
1.5	przedsiłonek	3,60
1.6	toaleta	4,80
1.7	przedsiłonek	2,70
1.8	toaleta	1,60
1.9	toaleta	5,10
1.10	sala	138,60
1.11	korytarz	3,60
1.12	pom. socjalne	6,80
1.13	pom. socjalne	26,10
SUMA		236,70

Legenda

Symbol	Nazwa
⊗	Oprawa oświetleniowa plafon LED 1800lm (17W)
⋈	Łącznik świetlnikowy

Jednostka projektowa

KL-PROJEKT Karolina Jaskowiak
ul. Mickiewicza 31; 63-000 Środa Wlkp.
tel./fax 61 285 62 48,
tel. kom. 692 417 331
www.kl-projekt.soften.pl ; e-mail: kl-projekt@wp.pl

Temat

Przebudowa budynku
administracyjno-mieszkalnego
z dostosowaniem pomieszczeń
dla sali sesyjnej

Adres budowy

ul. Dworcowa 8; Kostrzyn
działka nr ewid. 1408

Skala:

1:100

Investor

GWIA KOSTRZYŃ
ul. Dworcowa 5; 62 - 025 Kostrzyn

Rys.

E-02

Nazwa rysunku

INSTALACJE OŚWIETLENIA
- RZUT PARTERU


projektant:

mgr inż. Paweł Szafranski
nr uprawnień: WKP/0193/P00E/13

BRANŻA: ELEKTRYCZNA


ŚRODA WLKP. styczeń 2024 r.

ZŁĄCZE KABLOWE WOLNOSTOJĄCE ZKP- DOSTAWA ENEA OPERATOR

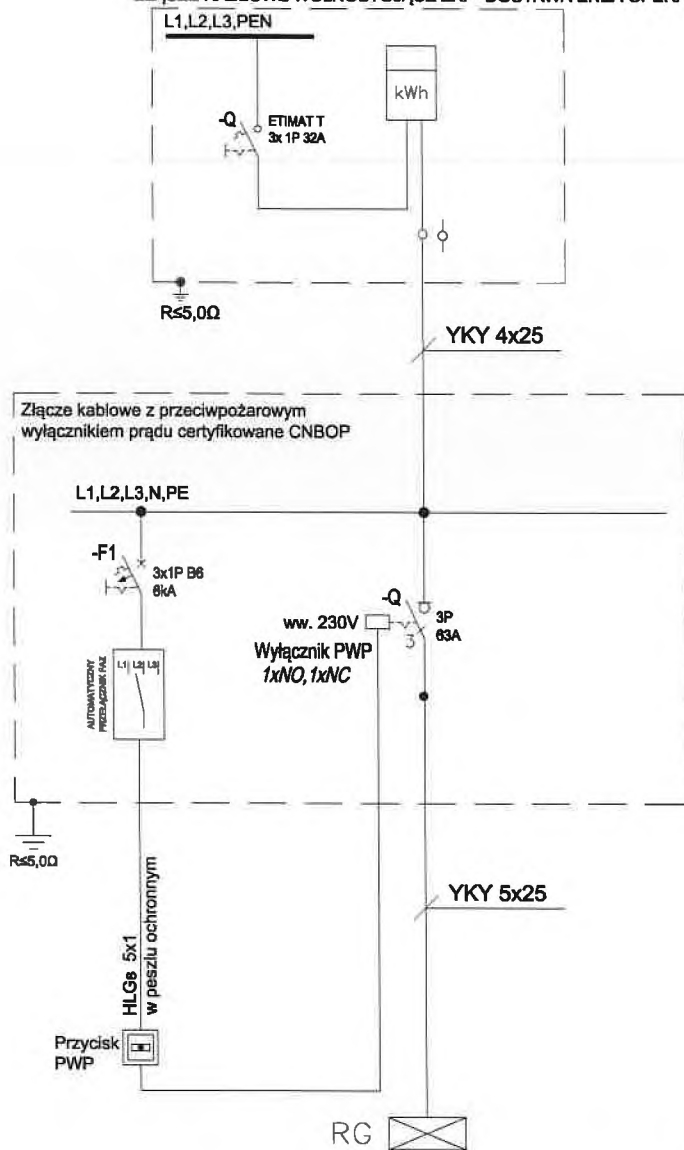


Obwód nr FS
Sterowanie PWP

Zasilanie rozdzielni RG

Jednostka projektowa	
KL-PROJEKT Karolina Jaskowiak ul. Mickiewicza 31; 63-000 Środa Wlkp. tel./fax 61 285 62 48, tel. kom. 692 417 331 www.kl-projekt.soften.pl ; e-mail: kl-projekt@wp.pl	
Temat	
Przebudowa budynku administracyjno-mieszkalnego z dostosowaniem pomieszczeń dla sali sesyjnej	
Adres budowy	Rys. E-03
ul.Dworcowa 8; Kostrzyn działka nr ewid. 1408	
Inwestor	Nazwa rysunku
GMINA KOSTRZYN ul. Dworcowa 5; 62 - 025 Kostrzyn	
SCHEAMT IDEOWY ZASILANIA	
p r o j e k t a n t:	
mgr inż. Paweł Szafranski nr uprawnień: WKP/0193/POOE/13 	
BRANŻA: E L E K T R Y C Z N A	
ŚRODA WLKP. styczeń 2024 r.	

Przykład układu połączeń (sterowania) przycisku wyłącznika przeciwpożarowego PWP1-W01-A-01-2LED7-M z wyłącznikiem przeciwpożarowym prądu

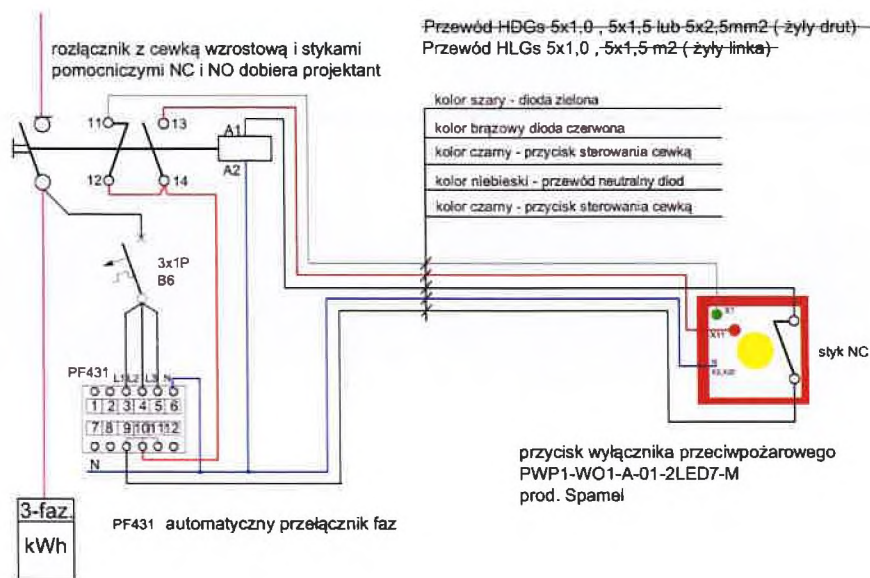

1. Przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu typu A - po zbitiu szybki lub zdjęciu obudowy styk NC trwale się zamyka (w przypadku braku napięcia w czasie zbitia szybki , po powrocie napięcia wyłącznik zostanie wyłączony). Uwaga : do czasu założenia pokrywy z szybka nie będzie możliwe załączenie wyłącznika .
2. Kolorystyka żył przewodu HDGs 5x.... przy podłączeniu przycisku wyłącznika przeciwpożarowego prądu (czarny, czarny, niebieski, szary, brązowy):
 - kolor czarny styk przycisku cewki wyłącznika (zamiana przewodów nie spowoduje nieprawidłowego działania cewki wyłącznika),
 - kolor niebieski przewód N do zasilania diod LED,
 - kolor szary dioda LED zielona,
 - kolor brązowy dioda LED czerwona.
 Przyjęta kolorystyka żył przewodów ma na celu ujednolicenie połączeń przycisku wyłącznika z wyłącznikiem przeciwpożarowym prądu , co w znacznym stopniu ułatwi wykonanie właściwego połączenia i późniejszą kontrolę połączeń podczas sprawdzeń okresowych.

Przycisk i okablowanie wykonać według standardowego schematu producenta

Jednostka projektowa	
KL-PROJEKT Karolina Jaskowiak ul. Mickiewicza 31; 63-000 Środa Wlkp. tel./fax 61 285 62 48, tel. kom. 692 417 331 www.kl-projekt.soften.pl ; e-mail: kl-projekt@wp.pl	
Temat	
Przebudowa budynku administracyjno-mieszkalnego z dostosowaniem pomieszczeń dla sali sesyjnej	
Adres budowy	Rys. E-04
ul.Dworcowa 8; Kostrzyn działka nr ewid. 1408	
Inwestor	Nazwa rysunku
GMINA KOSTRZYN ul. Dworcowa 5; 62 - 025 Kostrzyn	
PRZECIWOPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU -SCHEMAT IDEOWY	
p r o j e k t a n t :	
mgr inż. Paweł Szafranski nr uprawnień: WKP/0193/POOE/13	
BRANŻA: E L E K T R Y C Z N A	
ŚRODA WLKP. styczeń 2024 r.	