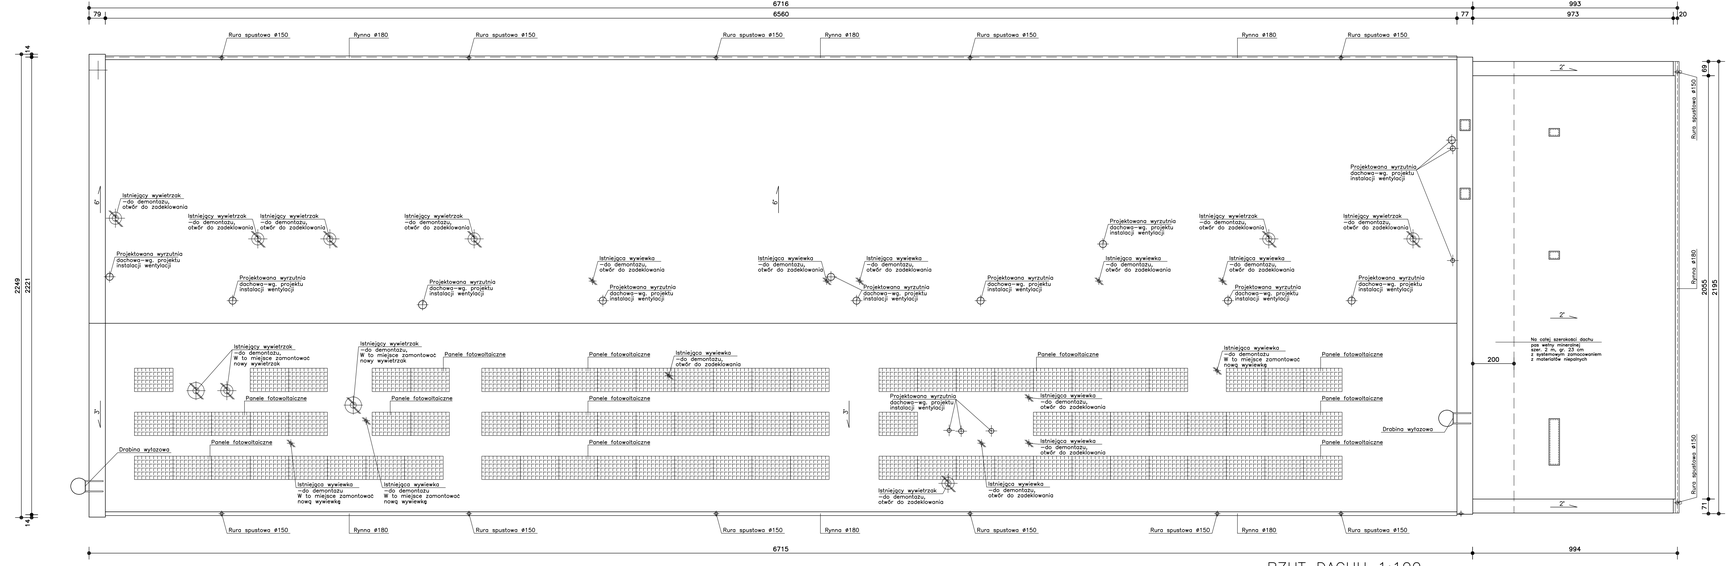

UWAGA: Attyki nadmurować 30 cm ponad poziom projektowanego pokrycia dachu.
Kominy nadmurować 25 cm ponad poziom projektowanego pokrycia dachu (dolna krawędź otworów wylotowych).
Nadmurowania z cegły silikatowej.
Przekrycie kominów–czapy betonowe.

Otwory na projektowane wyrzutnie dachowe wykonywać w taki sposób, aby nie naruszyć zeber istniejącyvh płyt dachowych

Otwory po zdemontowanych wywietrzakach i wywiewkach zadeklować–płytka żelbetowa grubości równej grubości płyty dachowej

Wywietrzaki i wywiewki montowane w miejsce usuniętych–stosować takie same średnice– do ustalenia na budowie w trakcie demontazy

Panele fotowoltaiczne wg. projektu instalacji elektrycznych

RZUT DACHU 1:100

Zmiana nr:	Data:	Treść zmiany:	Podpis:

© ELEKTROPROJEKT, ALL RIGHTS RESERVED

Biuro projektowe: Elektroprojekt S.A. Oddział w Lublinie
Elektroprojekt S.A.
20-445 Lublin, ul.Zemborzycka 53
tel. 81-744 00 11; 376 470 354
kublin@elektroprojekt.pl
www.elektroprojekt.pl

Faza projektu:	PROJEKT WYKONAWCZY	Branża:	ARCHITEKTURA

Zespół autorski:	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Numer uprawnień:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. arch. Joanna Wrzosk-Kaszewska	architektoniczna	125/LBOKK/2014	
Projektant:				
Projektant:				
Sprawdzający:	Grzegorz Wójcik			
Sprawdzający:				

Nr umowy:	Części:	Tom:	Data:
EP9-2368/2024	-	1	05.2024

Obiekt:

BUDYNEK WARSZTATÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ TRANSPORTOWO-KOMUNIKACYJNYCH W LUBLINIE

Lublin, ul. Południowa 2a
Działka nr ewid. 37/9, obr. 0009 Dzielsąsiąd II, ark. 17
Jednostka ewidencyjna: 066301_1 Lublin

Tytuł opracowania:

RZUT DACHU

-

Nr archiwalny:	Rewizja:	Format:	Skala:	Arkusz:	Nr kolejny:
8-07686	00	-	1:100		A09