P_i = 5,5 kW
P_o = 3,2 kW
I_o = 17 A

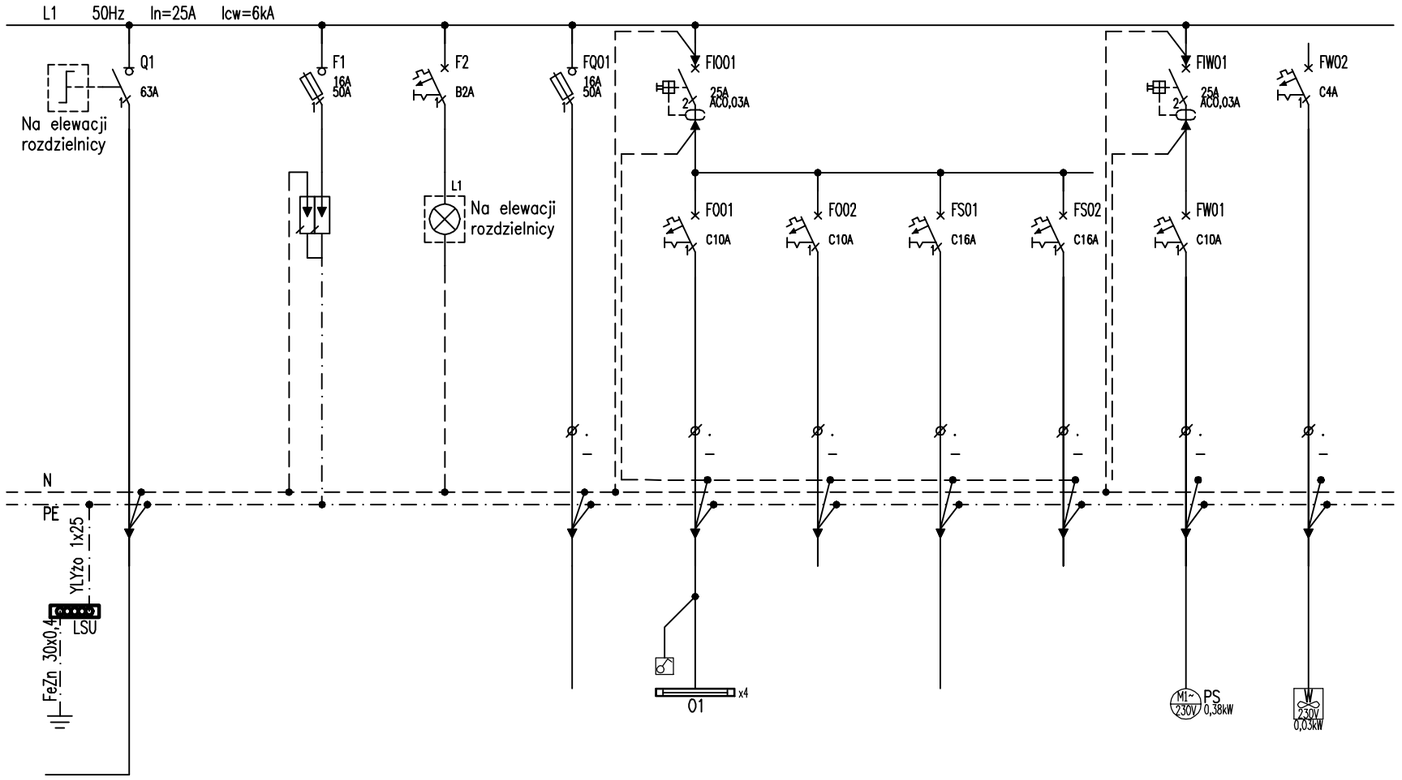

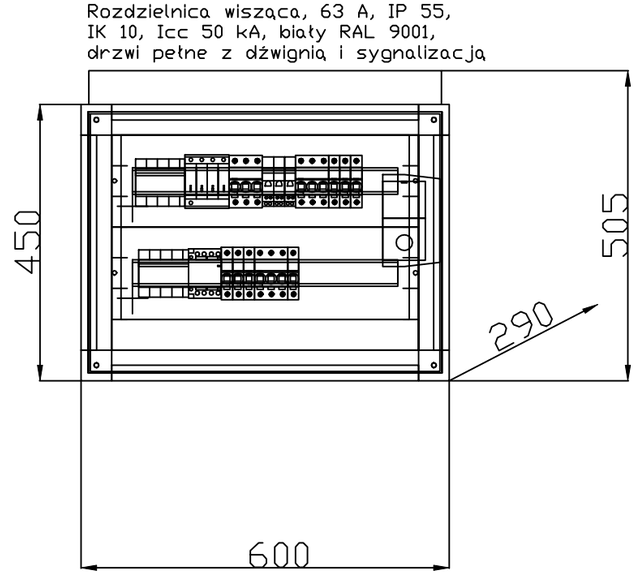

NR OBWODU/No.CIRCUIT	RWC/F2	RWC/F1	RWC/F2	RWC/FQ01	RWC/FO01	RWC/FO02	RWC/FS01	RWC/FS02	RWC/FW01	RWC/FW02
TYP KABLA/CABLE TYPE	YKYżo 3x6			YKYżo 3x2,5	YKYżo 3x1,5		YKYżo 3x2,5		YKYżo 3x1,5	YKYżo 3x1,5
MOC/POWER				3,0kW	0,05kW		3,00kW		0,38kW	0,02kW
OPIS DESCRIPTION	ZASILANIE GŁÓWNE	OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ TYP I + II	KONTROLA NAPIĘCIA L1	ZASILANIE SZAFKA PEC GLIWICE	ZASILANIE OŚWIETLENIE POM. WYMIENNIKOWNIA	REZERWA	ZASILANIE ZESTAW GNIAZD	REZERWA	ZASILANIE POMPY STUDNI SCHŁADZAJĄCEJ	ZASILANIE WENTYLATORA

Napięcie sieci: 400/230V ; 50Hz
Układ sieci TN-S
System ochrony p.porażeniowej:
SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE

UWAGI:
1. Aparatura zabezpieczająca musi posiadać zdolność zwarciową min. 6kA wg IEC/EN60898-1.
2. Zabezpieczenia oraz zaciski kablowe należy oznaczyć w sposób widoczny i jednoznaczny.
3. Rozdzielnica zgodna z normą PN-EN 61439-1:2010.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
k_art
ARCH. PIOTR LUDWIG
tel: (0) 663 776 456 email: pludwig@op.pl
44-100 GLIWICE, ul. DASZYŃSKIEGO 193

inwestor
ZBM I TBS
UL. DOLNYCH WAŁÓW 11
44-100 GLIWICE

temat projektu, adres inwestycji
PROJEKT REMONTU ELEWACJI
I TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKU PRZY ULICY
GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 104
44-103 GLIWICE
dz. nr 1397 obręb: SOŚNICA

rysunek: SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RWC
tom: III

projektant: mgr inż. Adam SKRZYPIEC
podpis:
opracowała: -
faza: PBW
data: PAŹDZIERNIK 2019
branża: ELEKTRYCZNA
skala: -
nr rysunku: E07

A3