PRODUKTY NA PROJEKCIE SĄ PRZYKŁADOWE I MOGĄ BYĆ ZASTĄPIONE PRODUKTAMI RÓWNOWAŻNYMI WSKAZANE WYMAGANIA DOTYCZĄ PARAMETRÓW MINIMALNYCH URZĄDZEŃ

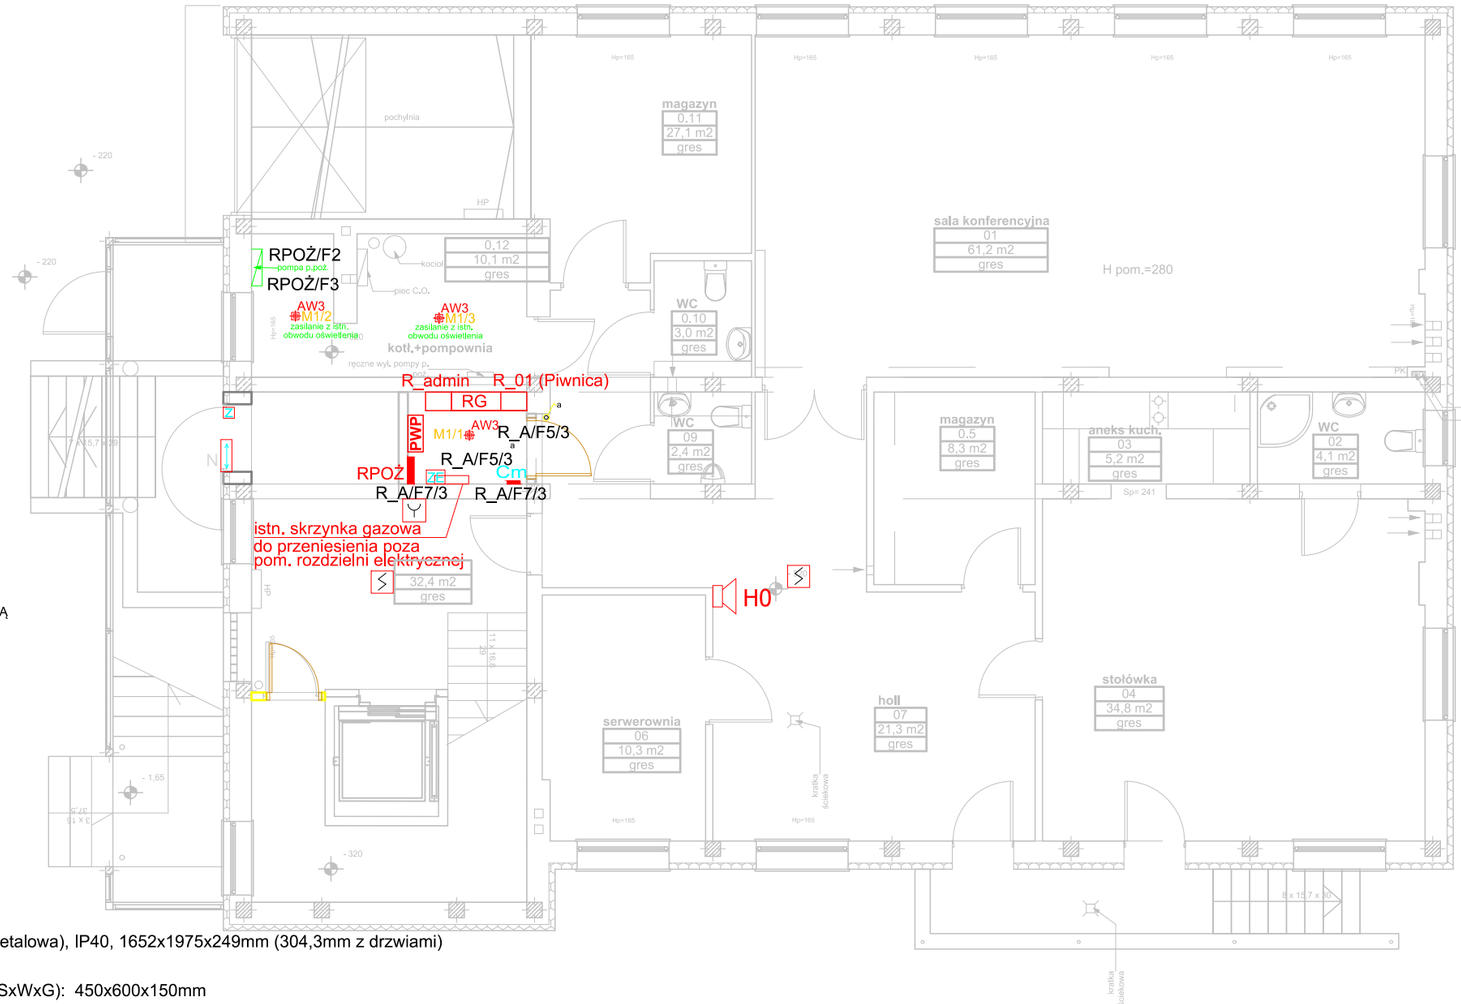

LEGENDA:

R_admin R_01 (Piwnica)
RG - Rozdzielnica RG + R_admin + R_01 (Piwnica) XL S 630 w. 1800 przyścienna, I klasa (metalowa), IP40, 1652x1975x249mm (304,3mm z drzwiami)

PWP - zespoły wykonawcze pożarowego wyłącznika prądu

RPOŻ - Rozdzielnica RPOŻ XL 125 3x18M natynkowa, II klasa IP40, IK09, RAL 9003 wymiary (SxWxG): 450x600x150mm

ZE - zasilacz buforowy do zwory elektromagnetycznej, impulsowy 13,8V/3A/17Ah, HPSB-12V3A-C w dedykowanej obudowie w dedykowanej obudowie z akumulatorem 12V, 18Ah, Technocell - TC18-12

- łącznik jednobiegunowy podtynkowy IP44

AW1 LED AP 3W SE CT CNBOP - 2h

- Zwora elektromagnetyczna 360kg, 12V/24 DC, ZW800RV3, element mocowania typ Z - TZ800V3

CO - Centrala oddymiania AFGZSP- 4024/16A 1L2G+2xP; 315x305x160mm, z 2 akumulatorami 12Ah

- Czujka dymu optyczna Activ C4416 + gniazdo C4408 | AFG | C4416+C4408

- Ręczny przycisk oddymiania z sygnalizacją optyczno-akustyczną, natynkowy, kolor pomarańczowy | AFG | RPO-02/7P (7 żył)

- Przełącznik przewietrzania kluczykowy 1-biegunowy zwierny, natynkowy | AFG | PP-40 N/T.

- Siłownik klapy oddymiającej (dostarczany razem z klapą)

Z - Siłownik drzwiowy ramieniowy z rolką + konsola montażowa / (FTA600 R)

- Sygnalizator akustyczno-optyczny, czerwona obudowa, czerwone światło | W2 | SAO-P8/CC

- Czujka pogodowa deszcz–wiatr | AFG | CDW-03

CDW

Cm - Centralka Systemu Monitorowania opraw awaryjnych i podświetlanych znaków ewakuacyjnych (Wizualizacja na PC zlokalizowanym na parterze w recepcji).

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku są własnością Carbon Architecture Sp.z o.o.. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem że nie będzie kopiowany, ani udostępniany bez uzgodnienia z autorem. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu. Obowiązkiem wykonawcy jest zapoznać się ze stanem istniejącym na placu budowy oraz uzyskać akceptację projektantów na zastosowanie rozwiązań zamiennych. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić sie do projektanta. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i całości projektowanego elementu podstawą wymiarowania są rysunki detali. Dokumentację rozpatrywać całościowo.

UWAGA:
Podstawą realizacji jest kompletna, wielobranżowa dokumentacja wykonawcza wraz z jej rewizjami. Przed rozpoczęciem realizacji wykonawca opracuje wszelkie niezbędne projekty warsztatowe, które muszą uzyskać formalną akceptację generalnego projektanta w zakresie estetyki i jakości przyjętych rozwiązań. Projekt został opracowany w oparciu o materiały referencyjne. dopuszcza się zastosowanie materiałów równorzędnych jakościowo i estetycznie pod warunkiem uzyskania akceptacji projektanta. Wszystkie materiały wykończeniowe powinny spełniać wymóg trudnozapalności oraz być niekapiące i nierozprzestrzeniające ognia. Klasę poszczególnych elementów wyposażenia należy skonsultować z rzeczoznawcą PPOŻ..

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Nazwa rysunku:
Projekt wykonawczy remontu wnętrz w budynku biurowym przy ul. Szczotkarska 42, 01-382 Warszawa

ZAKRES
Instalacje elektryczne rzut piwnic

INWESTOR
Polskie Centrum Akredytacji

		License no. Nr uprawnień	Signature Podpis
Project / Engineer: Projektant / Inżynier:	mgr inż. Piotr Szpatowicz	LUB/0007/PWOE/09	
Project / Engineer: Projektant / Inżynier:	mgr inż. Jacek Łysek	LUB/0069/PWBE/15	

Design:
CARBON ARCHITECTURE Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 10/7, Warszawa, tel.: +48 607 465 353, +48 530 043 772
m.januszewski@carbon-architecture.com, w.gasiorek@carbon-architecture.com

Nr Rys. / Drawing.No.:	Skala 1:100	Data / Date:
E01	-	31.05.2024