



## OZNACZENIA:

A...B - granice nieruchomości


1 - istniejący bud. Sądu Rejonowego

- ▲ - istniejące wejście na działkę  
▲ - istniejące wejścia

 DOBRY PROJEKT mgr inż. Marcin Żołnowski biuro@dobryprojekt.net www.dobryprojekt.net				
REMONT BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W SZUBINIE PRZY UL. PLAC WOLNOŚCI 4				
INWESTOR: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 2 85-131 Bydgoszcz		LOKALIZACJA: ul. Plac Wolności 4 89-200 Szubin dz. nr 1756		stadium P.B.
				branża ARCHIT.
				rejestr 11/24
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS	DATA
OPRACOWAŁ	mgr inż. Marcin Żołnowski	KUP/0010/POOK/15		08.2024 r.
PLAN SYTUACYJNY			skala: 1:500	Nr rys: 1





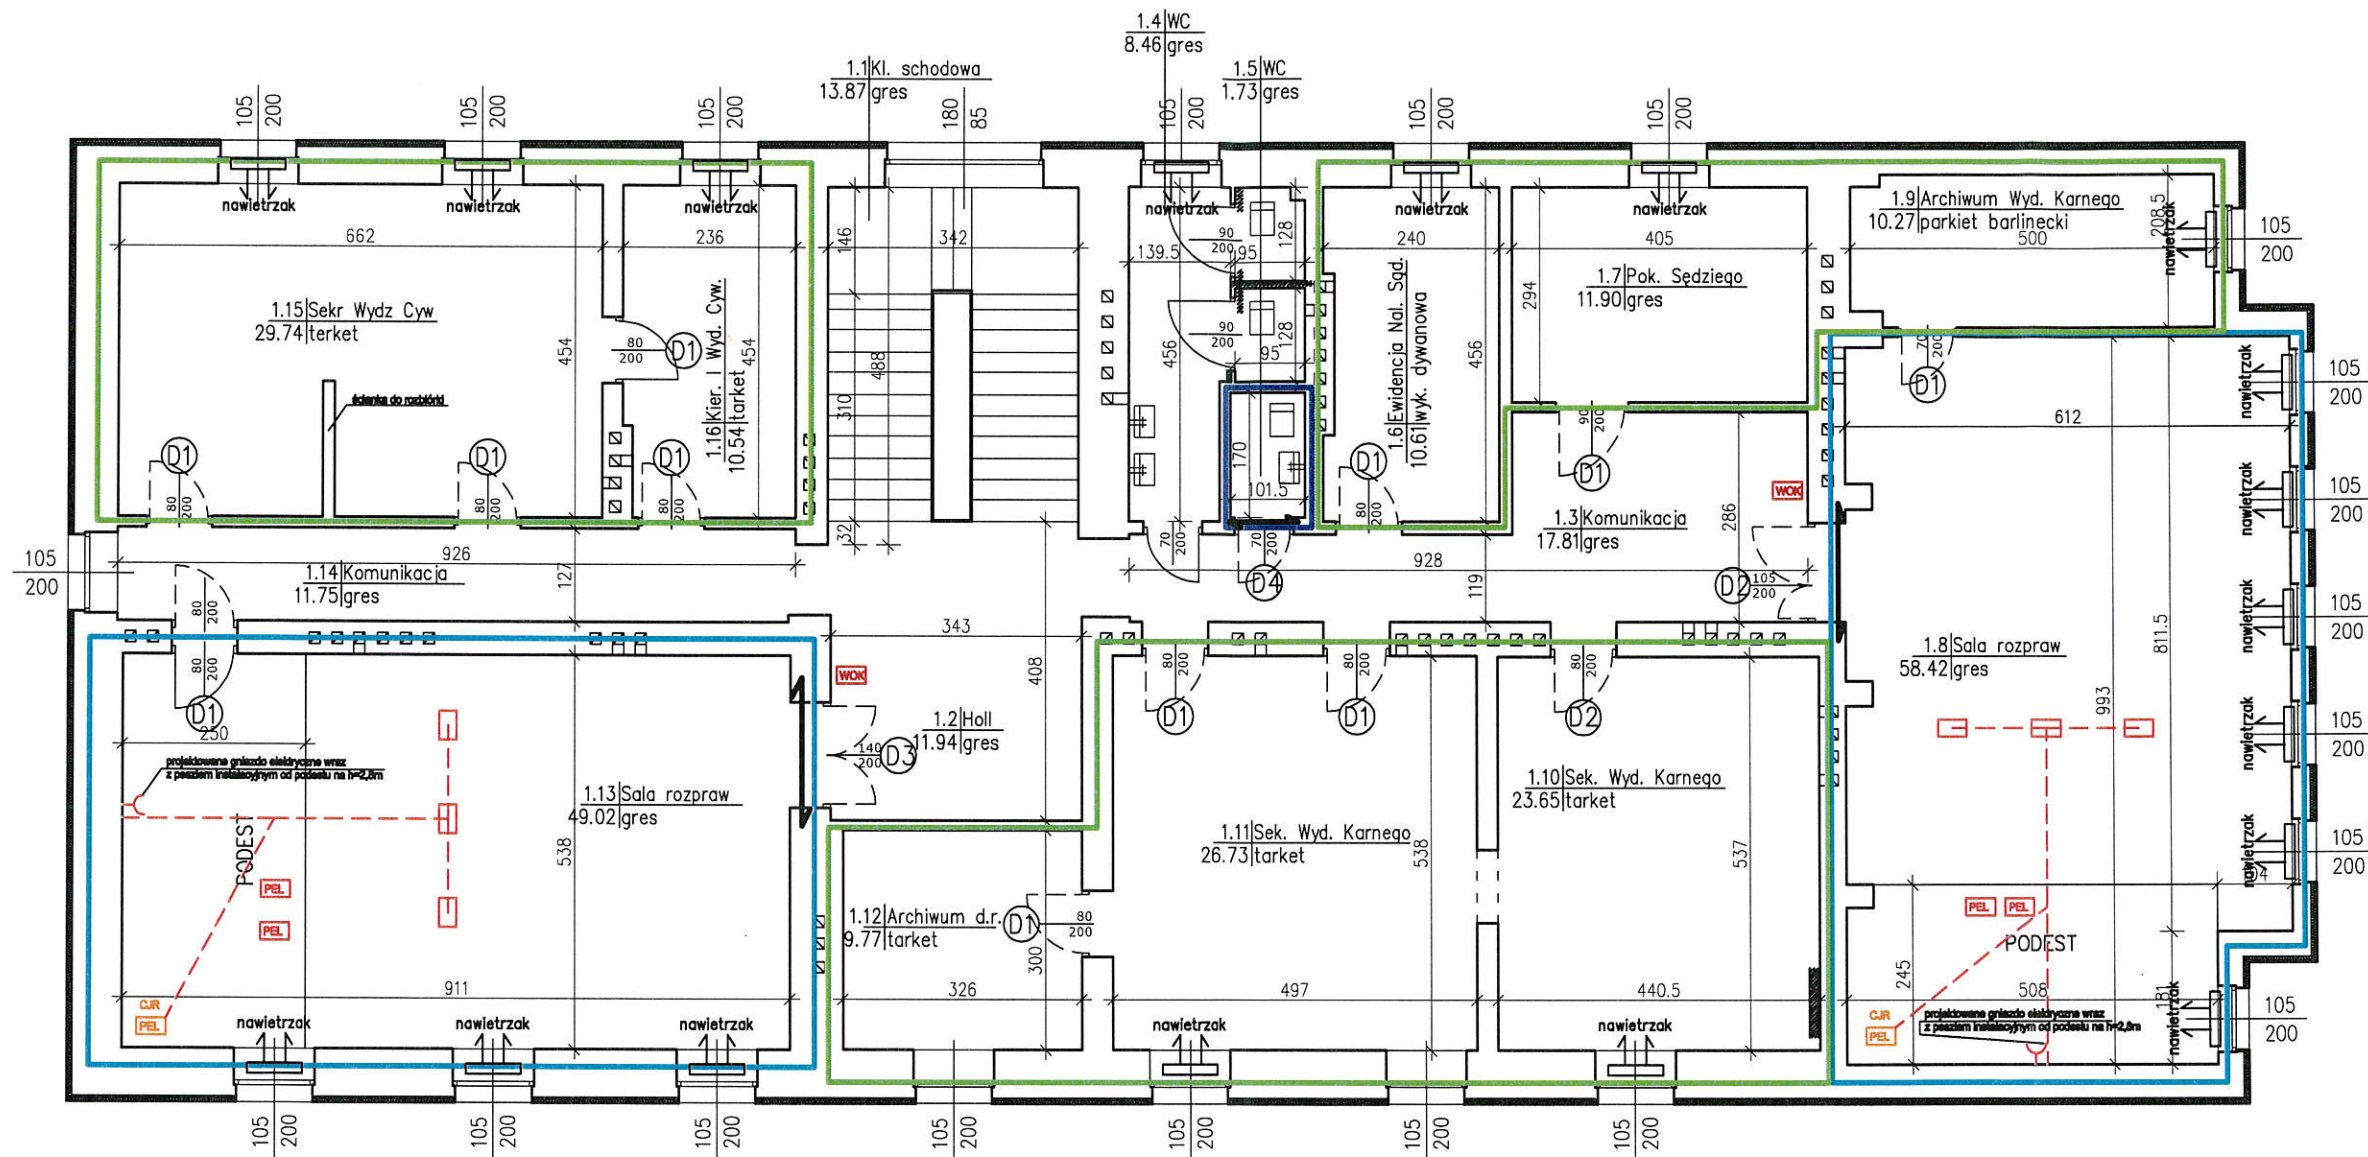

### LEGENDA:

- - pomieszczenia biurowe i archiwa
- - łazienki i pom. gospodarcze
- - sale rozpraw

oznaczenie stolarki drzwiowej przeznaczonej do wymiany

projektowana modernizacja nadproża



PEL - Puszka podłogowa 6 modułów z wyposażeniem np. SF310/1:  
a) gniazdo kodowane z blokadą "DATA" 1x2P+Z 16A/250V - szt.2  
b) gniazdo 1xRJ45 kat. 6 - szt. 1

WOK - Panel elektryczno-logiczny P/T +ramka - zasilanie+LAN "Wokanda"  
a) gniazdo kodowane z blokadą "DATA" 1x2P+Z 16A/250V - szt.1  
b) gniazdo 1xRJ45 kat. 6 - szt. 1


PEL - Puszka podłogowa 6 modułów z wyposażeniem np. SF310/1:  
a) gniazdo kodowane z blokadą "DATA" 1x2P+Z 16A/250V - szt.2  
b) gniazdo z przesłoną 1x2P+Z 16A/250V "LEGRAND" - szt.2  
c) gniazdo 2xRJ45 kat. 6 - szt. 2

PEL - Puszka podłogowa 2 modułowa (zakończenie przebiegów w posadzce)

--- - trasy przepustów w posadzce i ścianie przegrodowej (peszel fi50)

<div></div> <div>DOBRY PROJEKT</div> <div>mgr inż. Marcin Żołnowski</div> <div>biuro@dobryprojekt.net</div> <div>www.dobryprojekt.net</div>		REMONT BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W SZUBINIE PRZY UL. PLAC WOLNOŚCI 4				
		INWESTOR:  Sąd Okręgowy w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 2 85-131 Bydgoszcz		LOKALIZACJA:  ul. Plac Wolności 4 89-200 Szubin dz. nr 1756		stadium P.B.
						branża
						ARCHIT. rejestr 11/24
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	PODPIS	DATA		
OPRACOWAŁ	mgr inż. Marcin Żołnowski	KUP/0010/POOK/15		08.2024 r.		
RZUT I PIĘTRA			skala: 1:100	Nr rys: A/2		



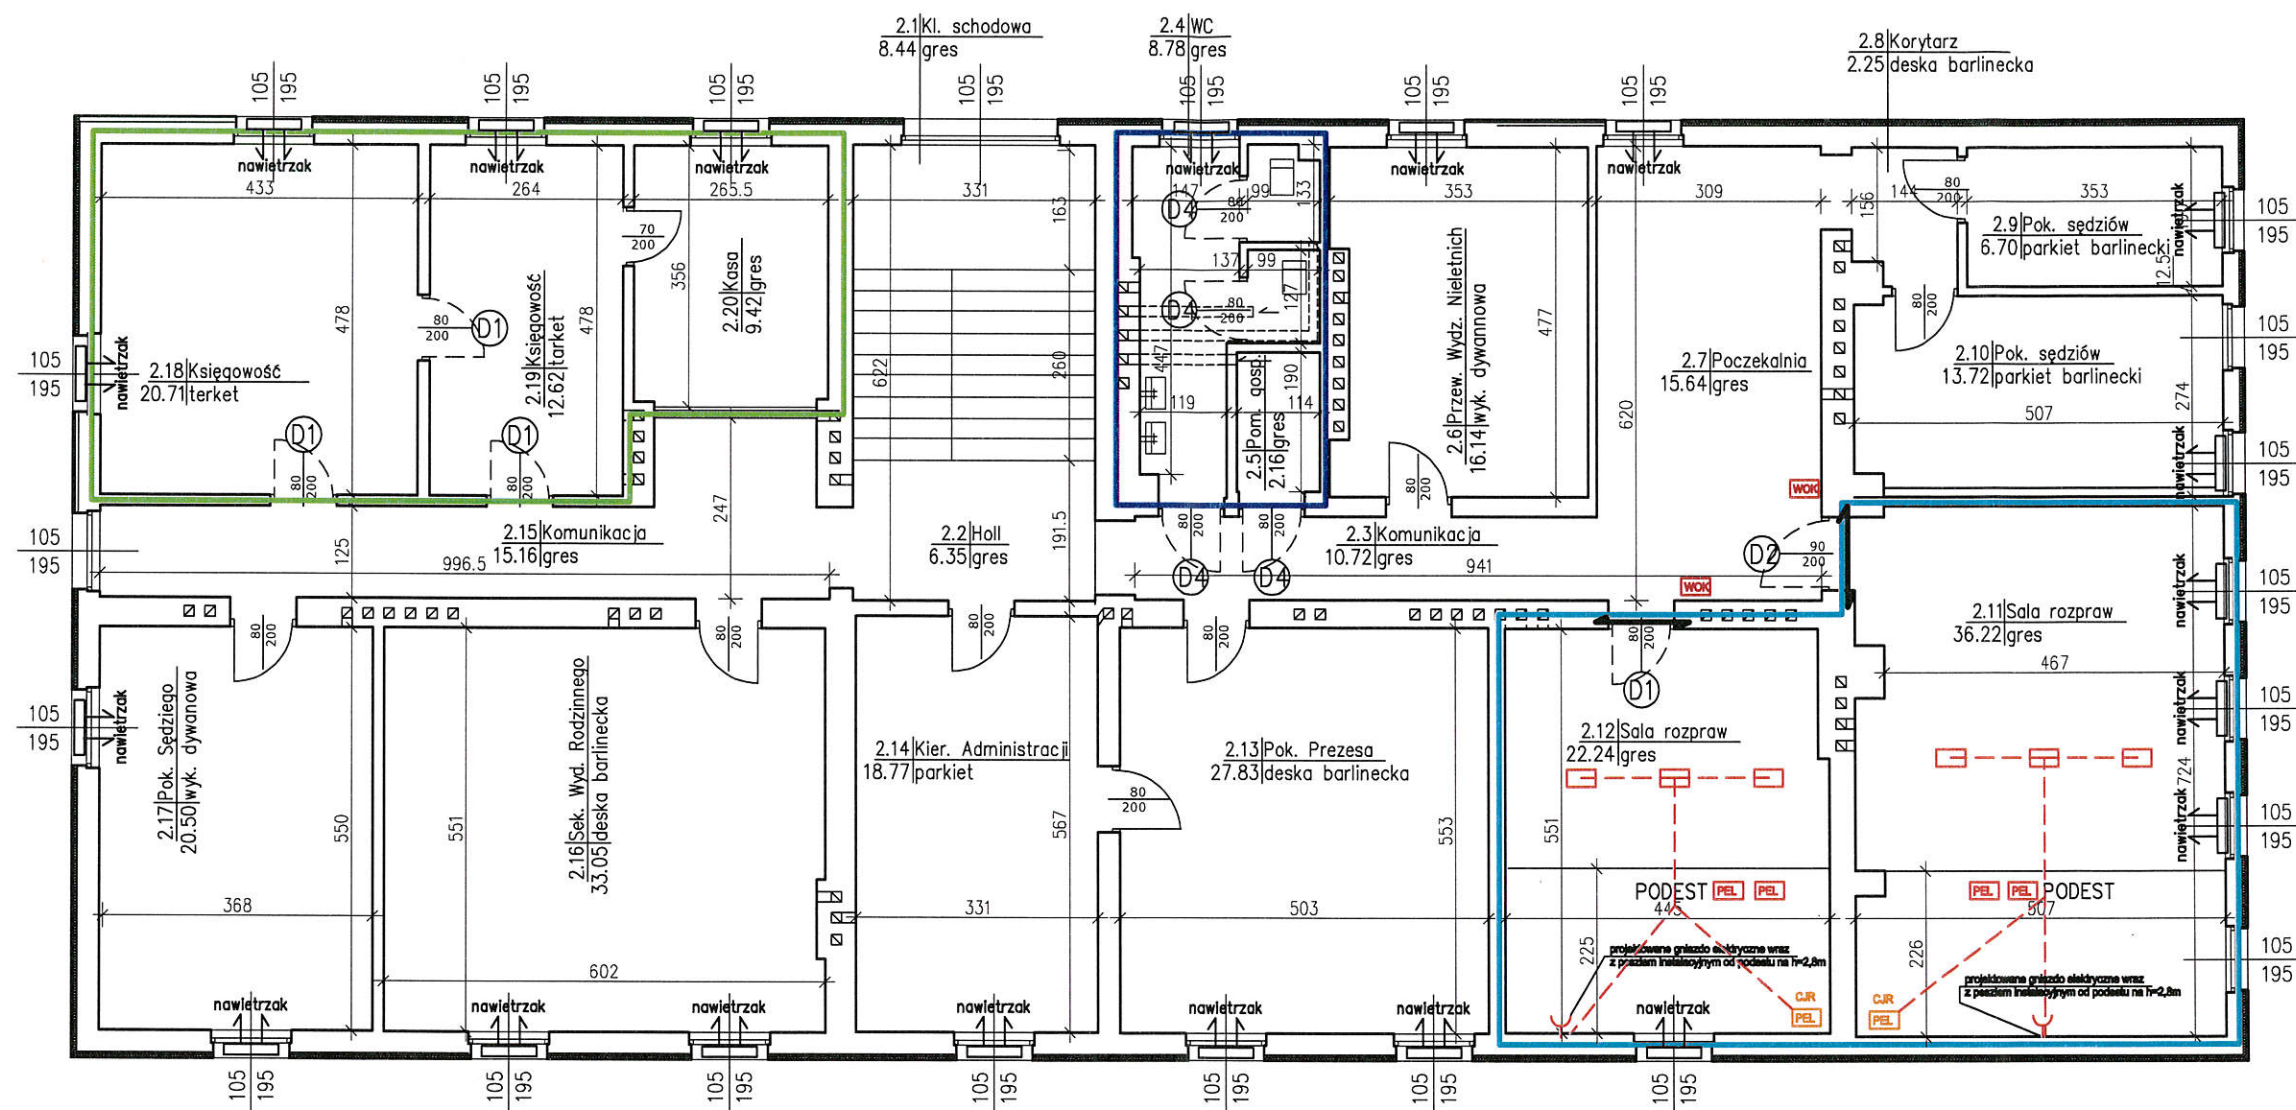

## LEGENDA:

- - pomieszczenia biurowe i archiwa
- - łazienki i pom. gospodarcze
- - sale rozpraw

oznaczenie stolarki drzwiowej przeznaczonej do wymiany

projektowana modernizacja nadproża



- PEL - Puszka podłogowa 6 modułów z wyposażeniem np. SF310/1:  
a) gniazdo kodowane z blokadą "DATA" 1x2P+Z 16A/250V  
- szt.2  
b) gniazdo 1xRJ45 kat. 6 - szt. 1





- WOK - Panel elektryczno-logiczny P/T +ramka - zasilanie+LAN "Wokanda"  
a) gniazdo kodowane z blokadą "DATA" 1x2P+Z 16A/250V  
- szt.1  
b) gniazdo 1xRJ45 kat. 6 - szt. 1

- PEL - Puszka podłogowa 6 modułów z wyposażeniem np. SF310/1:  
a) gniazdo kodowane z blokadą "DATA" 1x2P+Z 16A/250V  
- szt.2  
b) gniazdo z przesłoną 1x2P+Z 16A/250V "LEGRAND" - szt.2  
c) gniazdo 2xRJ45 kat. 6 - szt. 2

- PEL - Puszka podłogowa 2 modułowa (zakończenie przejść w posadzce)

- trasy przepustów w posadzce i ścianie przegrodowej (peszel fi50)

<div></div> <div>DOBRY PROJEKT</div> <div>mgr inż. Marcin Żołnowski</div> <div>biuro@dobryprojekt.net</div> <div>www.dobryprojekt.net</div>		REMONT BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W SZUBINIE PRZY UL. PLAC WOLNOŚCI 4				
		INWESTOR:		LOKALIZACJA:		stadium
		Sąd Okręgowy w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 2 85-131 Bydgoszcz		ul. Plac Wolności 4 89-200 Szubin dz. nr 1756		branża
						ARCHIT.
				rejestr		
				11/24		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ		PODPIS	DATA	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Marcin Żołnowski	KUP/0010/POOK/15			08.2024 r.	
RZUT II PIĘTRA				skala: 1:100	Nr rys: A/3	

SYMBOL		D1		D2		D3		D4	
RODZAJ		PEŁNE		PEŁNE		PEŁNE		PEŁNE	
SCHEMAT									
		WYMIARY SKRZYDŁA		So	800	900	900+30	800	
			Ho	2000	2000	2000	2000		
		ZEWNĘTRZNY WYMIAR OŚCIEŻNICY		So	900	1000	1400	900	
			Ho	2050	2050	2050	2050		
ILOŚĆ SZTUK		22		3		1		5	
		L	P	L	P	L	P	L	P
PARTER		4	3	-	-	1	0	-	-
I PIĘTRO		6	6	-	1	-	-	1	-
II PIĘTRO		1	2	1	1	-	-	2	2
UWAGI		Skrzydło drewniane - okleina CPL 0,7mm, wypełnienie skrzydła - płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem, całość obłożona płytą HDF, klamka z szyldem i zawiasy w kolorze złotym, zamek z wkładką patentową, skrzydło drzwiowe pływające (dwie płyciny - górna i dolna).		Skrzydło drewniane o podwyższonej izolacyjności akustycznej wraz z ościeżnicą stałą. Izolacyjność akustyczna drzwi na poziomie 42db, drzwi pokryte okleiną naturalną, wypełnienie skrzydła - płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem, całość obłożona płytą HDF, klamka z szyldem i zawiasy w kolorze złotym, zamek z wkładką patentową, skrzydło drzwiowe pływające (dwie płyciny - górna i dolna).		Skrzydło drewniane o podwyższonej izolacyjności akustycznej wraz z ościeżnicą stałą. Izolacyjność akustyczna drzwi na poziomie 42db, drzwi pokryte okleiną naturalną, wypełnienie skrzydła - płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem, całość obłożona płytą HDF, klamka z szyldem i zawiasy w kolorze złotym, zamek z wkładką patentową, skrzydło drzwiowe pływające (dwie płyciny - górna i dolna-dotyczy skrzydła czynnego ).		Skrzydło drewniane łazienkowe - okleina CPL 0,7mm, wypełnienie skrzydła - płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem, całość obłożona płytą HDF, klamka z szyldem i zawiasy w kolorze złotym, zamek z wkładką patentową, skrzydło drzwiowe pływające (dwie płyciny - górna i dolna) w dolnej części podcięcie lub tuleje wentylacyjne	

UWAGI

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Wszelkie elementy stolarki drzwiowej należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

 DOBRY PROJEKT <small>mgr inż. Marcin Żołnowski</small>  biuro@dobryprojekt.net www.dobryprojekt.net	REMONT BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W SZUBINIE PRZY UL. PLAC WOLNOŚCI 4			
	INWESTOR: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 2 85-131 Bydgoszcz		LOKALIZACJA: ul. Plac Wolności 4 89-200 Szubin dz. nr 1756	
			stadium P.B.	
			branża ARCHIT.	
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO		rejestr 11/24
OPRACOWAŁ		NR UPRAWNIEŃ		DATA
		mgr inż. Marcin Żołnowski		08.2024 r.
		KUP/0010/POOK/15		Nr rys: A/4
		ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ		skala: 1:100