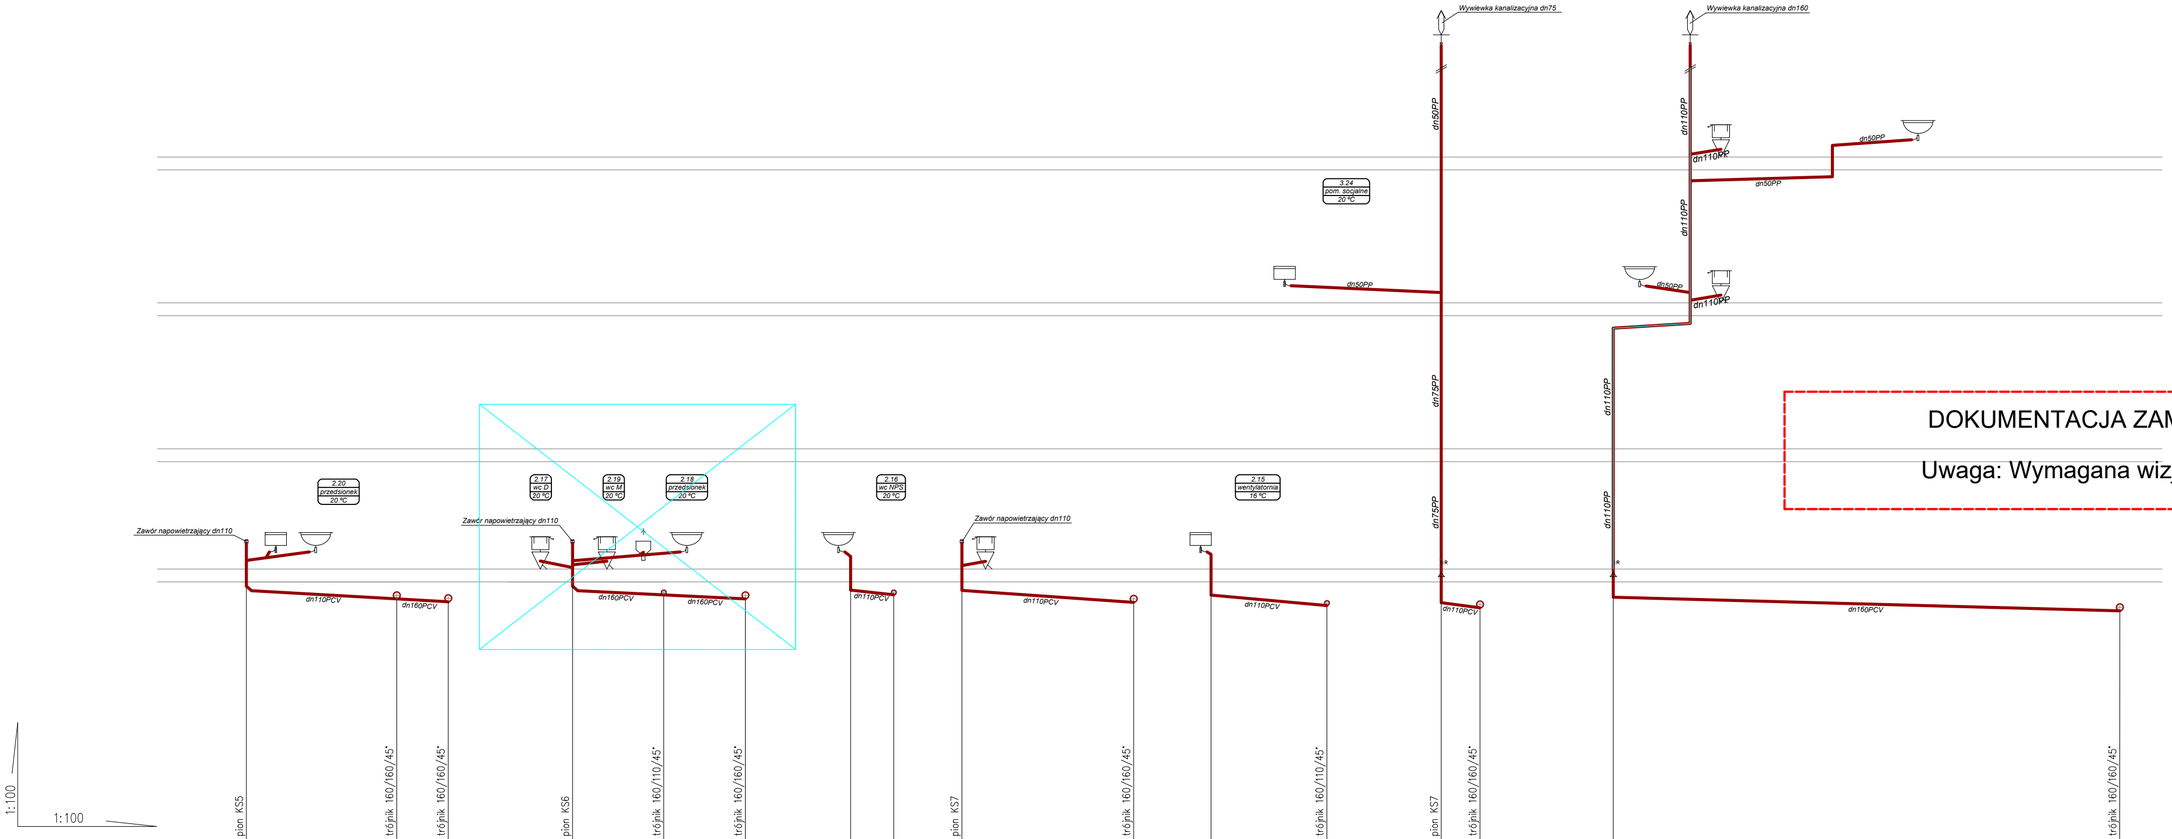

DOKUMENTACJA ZAMIENNA

Uwaga: Wymagana wizja lokalna

	Proj. pion KS5	Proj. trójnik 160/160/45°	Proj. trójnik 160/160/45°	Proj. pion KS6	Proj. trójnik 160/110/45°	Proj. trójnik 160/160/45°	Proj. pion KS7	Proj. trójnik 160/160/45°	Proj. trójnik 160/110/45°	Proj. pion KS7	Proj. trójnik 160/160/45°	Proj. trójnik 160/160/45°
POZIOM PORÓWNAWCZY 100.00 m												
RZĘDNA TERENU ISTN.	109,92	109,92	109,92	109,92	109,92	109,92	109,92	109,92	109,92	109,92	109,92	109,92
RZĘDNA DNA KANAŁU	109,52	109,23	109,16	109,52	109,32	109,23	109,32	109,42	109,14	109,07	109,14	109,02	108,95
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	0,40	0,69	0,76	0,40	0,60	0,69	0,60	0,50	0,78	0,87	0,78	0,90	0,97
DŁUGOŚCI, SPADKI	L=4,7m	i=5,6%		L=3,9m	i=4,8%		L=0,9m	i=2,5%	L=4,0m	i=6,9%	L=2,7m	i=6,9%	L=0,9m	i=13,2%	L=11,8m	i=2,7%
ŚREDNICA, MATERIAŁ	Rury PVC 110x3,2mm	Rury PVC 160x4,7mm		Rury PVC klasy "S" 160x4,7mm			Rury PVC 110x3,2mm	Rury PVC klasy "S" 160x4,7mm		Rury PVC klasy "S" 110x3,2mm		Rury PVC 110x3,2mm	Rury PVC klasy "S" 160x4,7mm	
ODLEGŁOŚCI	3,5	1,2		2,1	1,4		0,9	4,0		2,7		0,9	11,8	
	0,0 KS5	3,5 TR3	4,7 TR2	0,0 KS6	2,1 TR4	3,5 TR3	0,0 U	0,9 TR4	0,0 KS7	4,0 TR5	0,0 ZL	2,7 TR6	0,0 KS4	0,9 TR7	0,0 KS3	11,8 TR8

Nazwa i adres obiektu:
MUZEUM PRZYRODY - DWÓR LUTOSŁAWSKICH W DROZDOWIE
Drozdowo, ul. Główna 38, 18-421 Piątnica, dz. nr ew. 697 obręb Drozdowo

Inwestor:
Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich
w Drozdowie
Drozdowo, ul. Główna 38
18-421 Piątnica

Faza opracowania:
PROJEKT BUDOWLANY DO ZMIANY POZWOLENIA
DECYZJA NR 405/2015 z dnia 3 listopada 2015 roku

Nazwa projektu:
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA MUZEUM PRZYRODY W DROZDOWIE

Projektant:
Konsorcjum:
STUDIUM Sp. z o.o.
ul.Noakowskiego 12/99, 00-666 Warszawa
STUDIUM Sp. z o.o. Sp. k.
ul.Noakowskiego 12/99, 00-666 Warszawa
studium@studium.waw.pl
www.studium.waw.pl

Branża:
SANITARNA

Skala: -----

Data:
31.01.2022

Tytuł rysunku:
INSTALACJA KANALIZACJI ROZWINIĘCIE 2

Nr rysunku:
KS03

Projektant:
mgr inż. Barbara Królak
nr upr. MAZ/0181/POOS/06
specjalność instalacyjna

Podpis:

Opracowujący:
Jolanta Lubecka-Godlewska
mgr inż. Arkadiusz Godlewski

Sprawdzający:
mgr inż. Artur Nowotka
nr upr. MAZ/0109/POOS/14
specjalność instalacyjna

Numer strony: