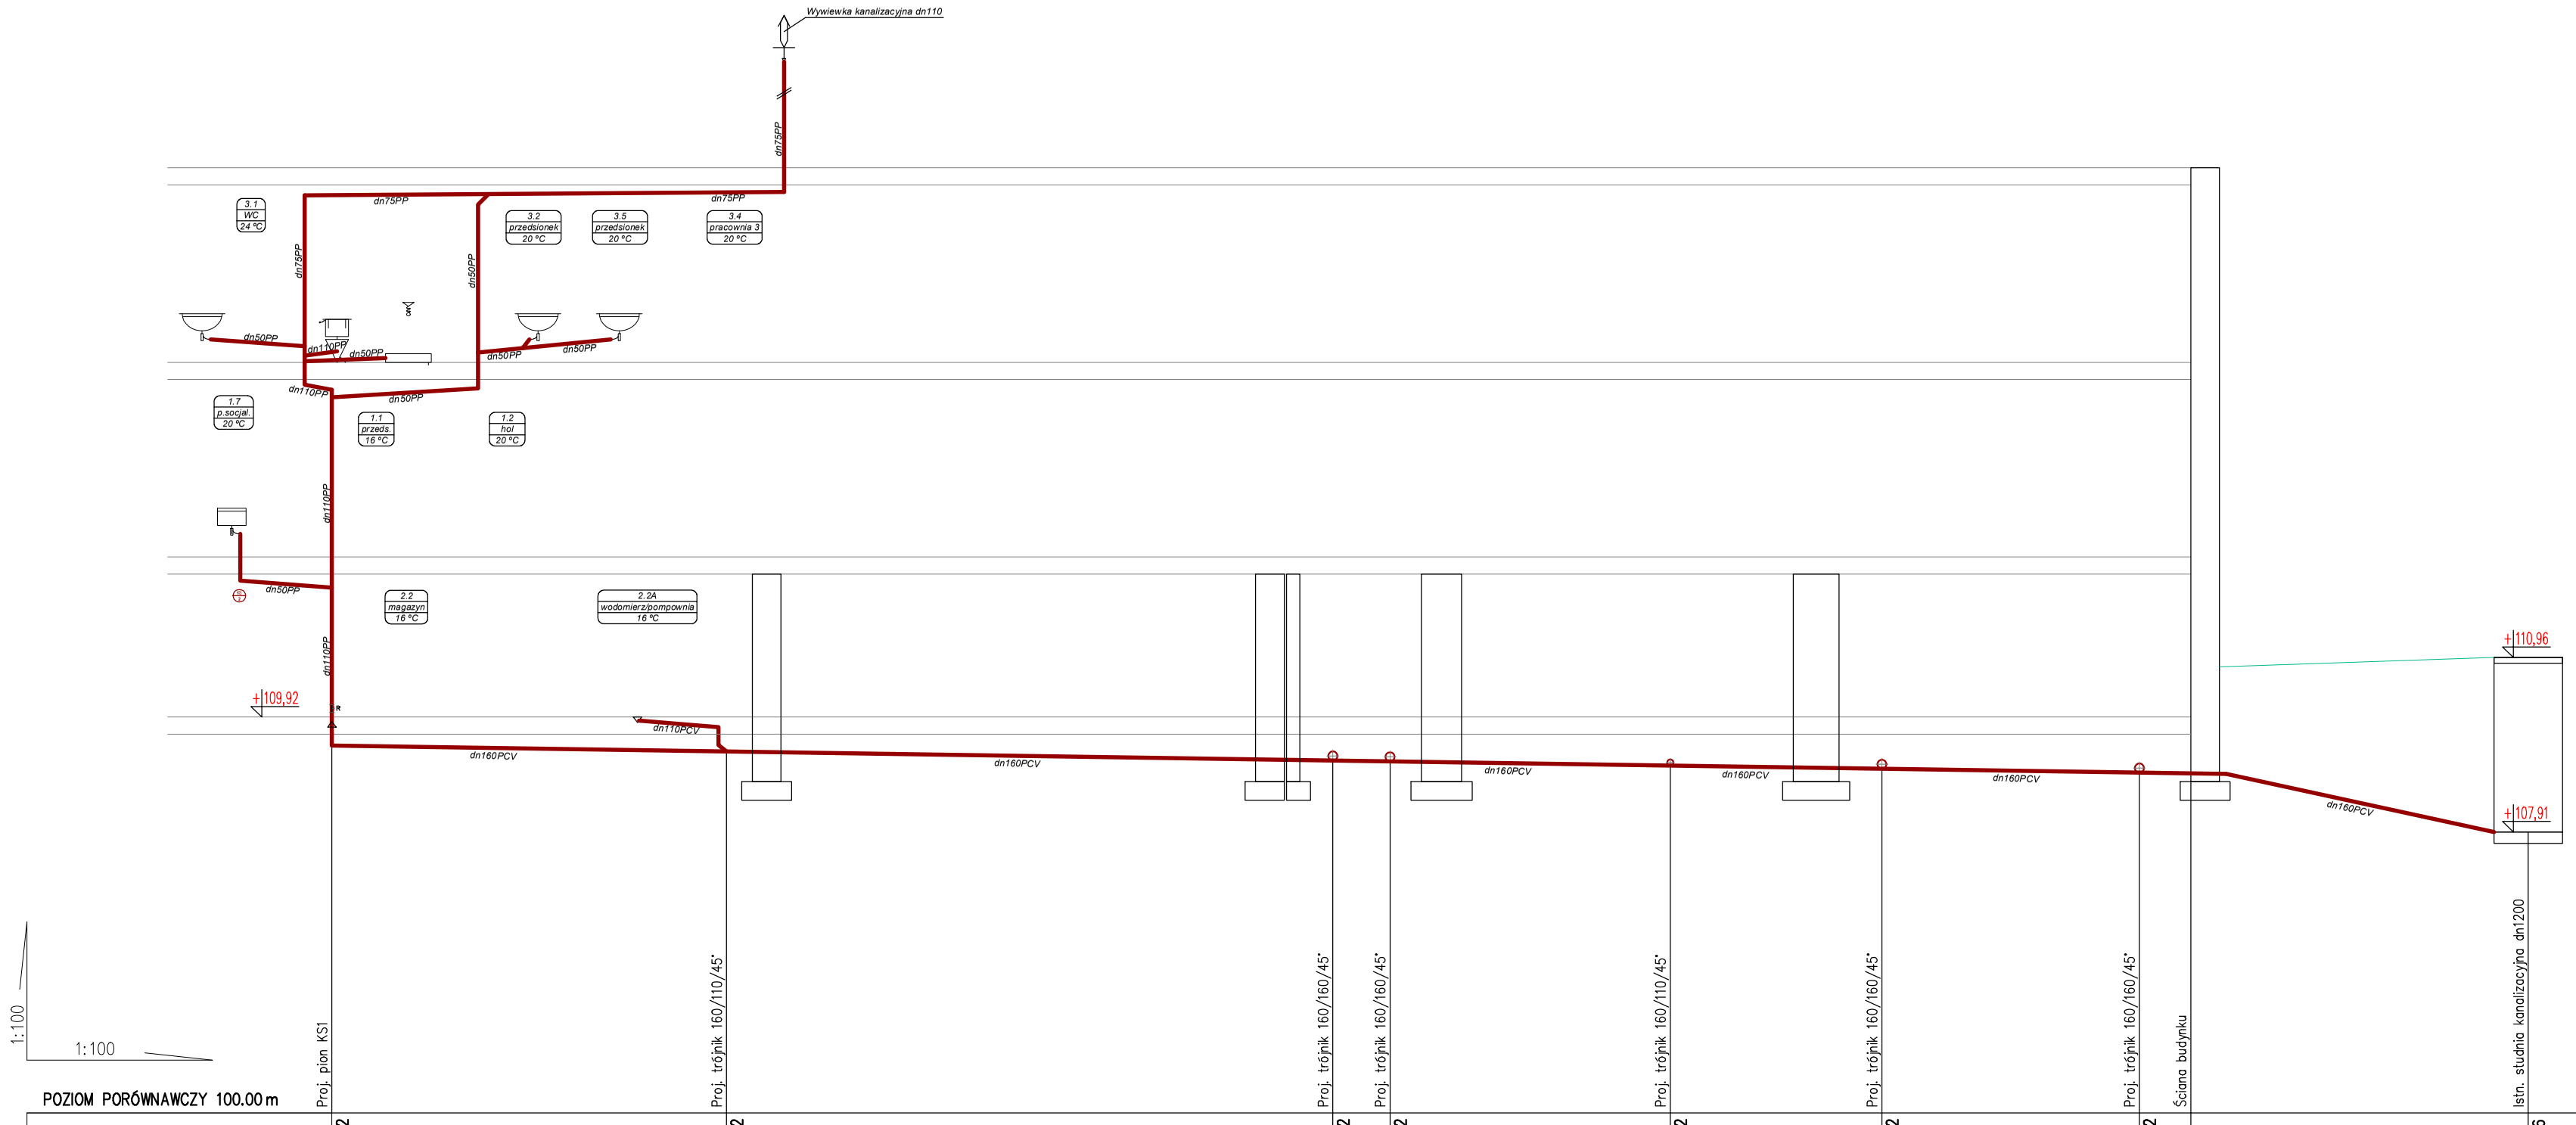

POZIOM PORÓWNAWCZY 100.00 m	Proj. pion KS1	Proj. trójnik 160/110/45°	Proj. trójnik 160/160/45°	Proj. trójnik 160/160/45°	Proj. trójnik 160/110/45°	Proj. trójnik 160/160/45°	Proj. trójnik 160/160/45°	Ściana budynku	Istn. studnia kanalizacyjna dn1200
RZĘDNA TERENU ISTN.	109,92	109,92	109,92	109,92	109,92	109,92	109,92		110,96
RZĘDNA DNA KANAŁU	109,42	109,32	109,16	109,14	109,07	109,02	108,95		107,91
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	0,50	0,60	0,76	0,78	0,87	0,90	0,97		3,05
DŁUGOŚCI, SPADKI	L=32,5m						i=1,5%	L=5,9m	i=21,0%
ŚREDNICA, MATERIAŁ	Rury PVC klasy "S" 160x4,7mm							Rury PVC klasy "S" 160x4,7mm	
ODLEGŁOŚCI	6,9	10,6	1,0	4,9	3,7	4,5	0,9	5,9	
	0,0 KS1	6,9 TR1	17,5 TR2	18,5 TR5	23,4 TR6	27,1 TR7	31,6 TR8	32,5 Bud.	38,4 St

Nazwa i adres obiektu:
MUZEUM PRZYRODY - DWÓR LUTOSŁAWSKICH W DROZDOWIE
Drozdowo, ul. Główna 38, 18-421 Piątnica, dz. nr ew. 697 obręb Drozdowo

Inwestor:
Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich
w Drozdowie
Drozdowo, ul. Główna 38
18-421 Piątnica

Faza opracowania:
PROJEKT BUDOWLANY DO ZMIANY POZWOLENIA
DECYZJA NR 405/2015 z dnia 3 listopada 2015 rokku

Nazwa projektu:
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA MUZEUM PRZYRODY W DROZDOWIE

Projektant:
Konsorcjum:
STUDIUM Sp. z o.o.
ul.Noakowskiego 12/99, 00-666 Warszawa
STUDIUM Sp. z o.o. Sp. k.
ul.Noakowskiego 12/99, 00-666 Warszawa
studium@studium.waw.pl
www.studium.waw.pl

Branża:
SANITARNA

Skala:

Data:
31.01.2022

Tytuł rysunku:
INSTALACJA KANALIZACJI ROZWINIĘCIE 1

Nr rysunku:
KS02

Projektant:
mgr inż. Barbara Królak
nr upr. MAZ/0181/POOS/06
specjalność instalacyjna

Opracowujący:
Jolanta Lubecka-Godlewska
mgr inż. Arkadiusz Godlewski

Sprawdzający:
mgr inż. Artur Nowotka
nr upr. MAZ/0109/POOS/14
specjalność instalacyjna

Podpis:

Numer strony: