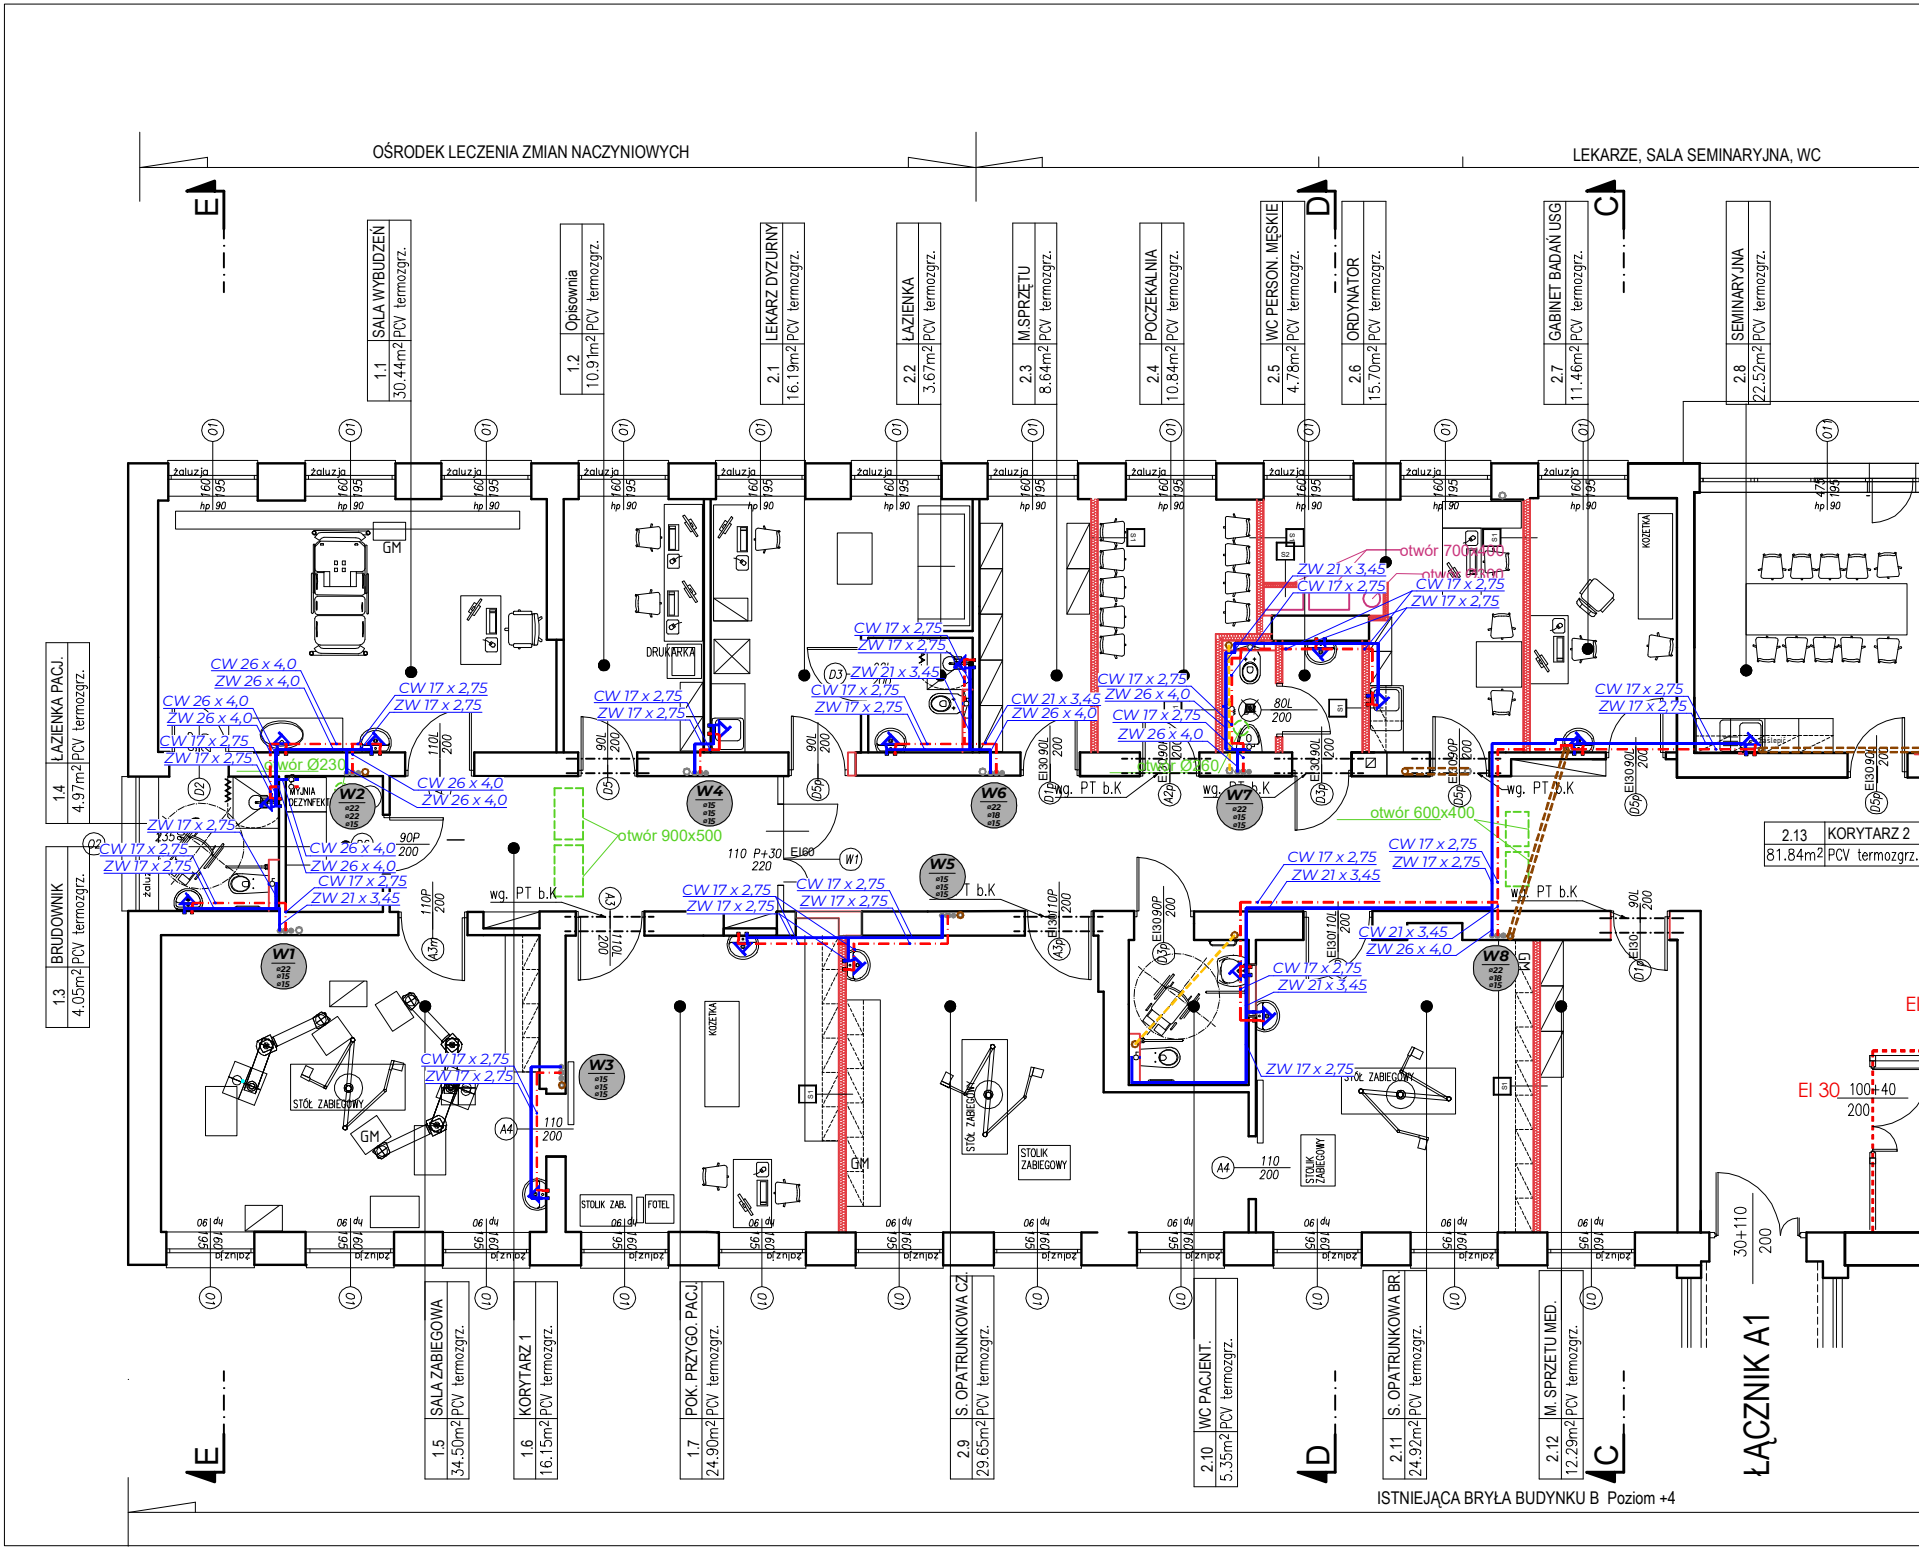
OŚRODEK LECZENIA ZMIAN NACZYNIOWYCH
LEKARZE, SALA SEMINARYJNA, WC
1.1 SALA WYBUDZEŃ 30.44m2 PCV termozgrz.
1.2 Opisownia 10.91m2 PCV termozgrz.
2.1 LEKARZ DYŻURNY 16.19m2 PCV termozgrz.
2.2 ŁAZIENKA 3.67m2 PCV termozgrz.
2.3 M.SPRZĘTU 8.64m2 PCV termozgrz.
2.4 POCZEKALNIA 10.84m2 PCV termozgrz.
2.5 WC PERSON. MĘSKIE 4.78m2 PCV termozgrz.
2.6 ORDYNATOR 15.70m2 PCV termozgrz.
2.7 GABINET BADAŃ USG 11.46m2 PCV termozgrz.
2.8 SEMINARYJNA 22.52m2 PCV termozgrz.
1.4 ŁAZIENKA PACJ. 4.97m2 PCV termozgrz.
1.3 BRUDOWNIK 4.05m2 PCV termozgrz.
1.5 SALA ZABIEGOWA 34.50m2 PCV termozgrz.
1.6 KORYTARZ 1 16.15m2 PCV termozgrz.
1.7 POK. PRZYGO. PACJ. 24.90m2 PCV termozgrz.
2.9 S. OPATRUNKOWA CZ. 29.65m2 PCV termozgrz.
2.10 WC PACJENT. 5.35m2 PCV termozgrz.
2.11 S. OPATRUNKOWA BR. 24.92m2 PCV termozgrz.
2.12 M. SPRZĘTU MED. 12.29m2 PCV termozgrz.
2.13 KORYTARZ 2 81.84m2 PCV termozgrz.
E
D
C
ŁĄCZNIK A1
ISTNIEJĄCA BRYŁA BUDYNKU B Poziom +4
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
CW 26 x 4,0
ZW 26 x 4,0
CW 17 x 2,75
ZW 17 x 2,75
CW 21 x 3,45
ZW 21 x 3,45
otwór Ø230
otwór 900x500
otwór 700x400
otwór Ø160
otwór 600x400
wg. PT b.K
MYJNIA DEZYNFEKT.
DRUKARKA
KOZETKA
STÓŁ ZABIEGOWY
STOLIK ZABIEGOWY
STOLIK ZAB.
FOTEL
GM
80L 200
żaluzja
160 195 hp 90
EI 30
EI 60
100+40 200
30+110 200
110 P+30 220
90P 200
110L 200
90L 200
110 200
D1p
D2
D3
D3p
D5
D5p
A1
A2p
A3
A3p
A4
01

ODDZIAŁ KLINICZNY CHIRURGII I UROLOGII DZIECIĘCEJ Z OŚRODKIEM LECZENIA Z

ODCINEK DZIECI STARSZYCH - 14 ŁÓŻEK + 1 (IZOLATKA)

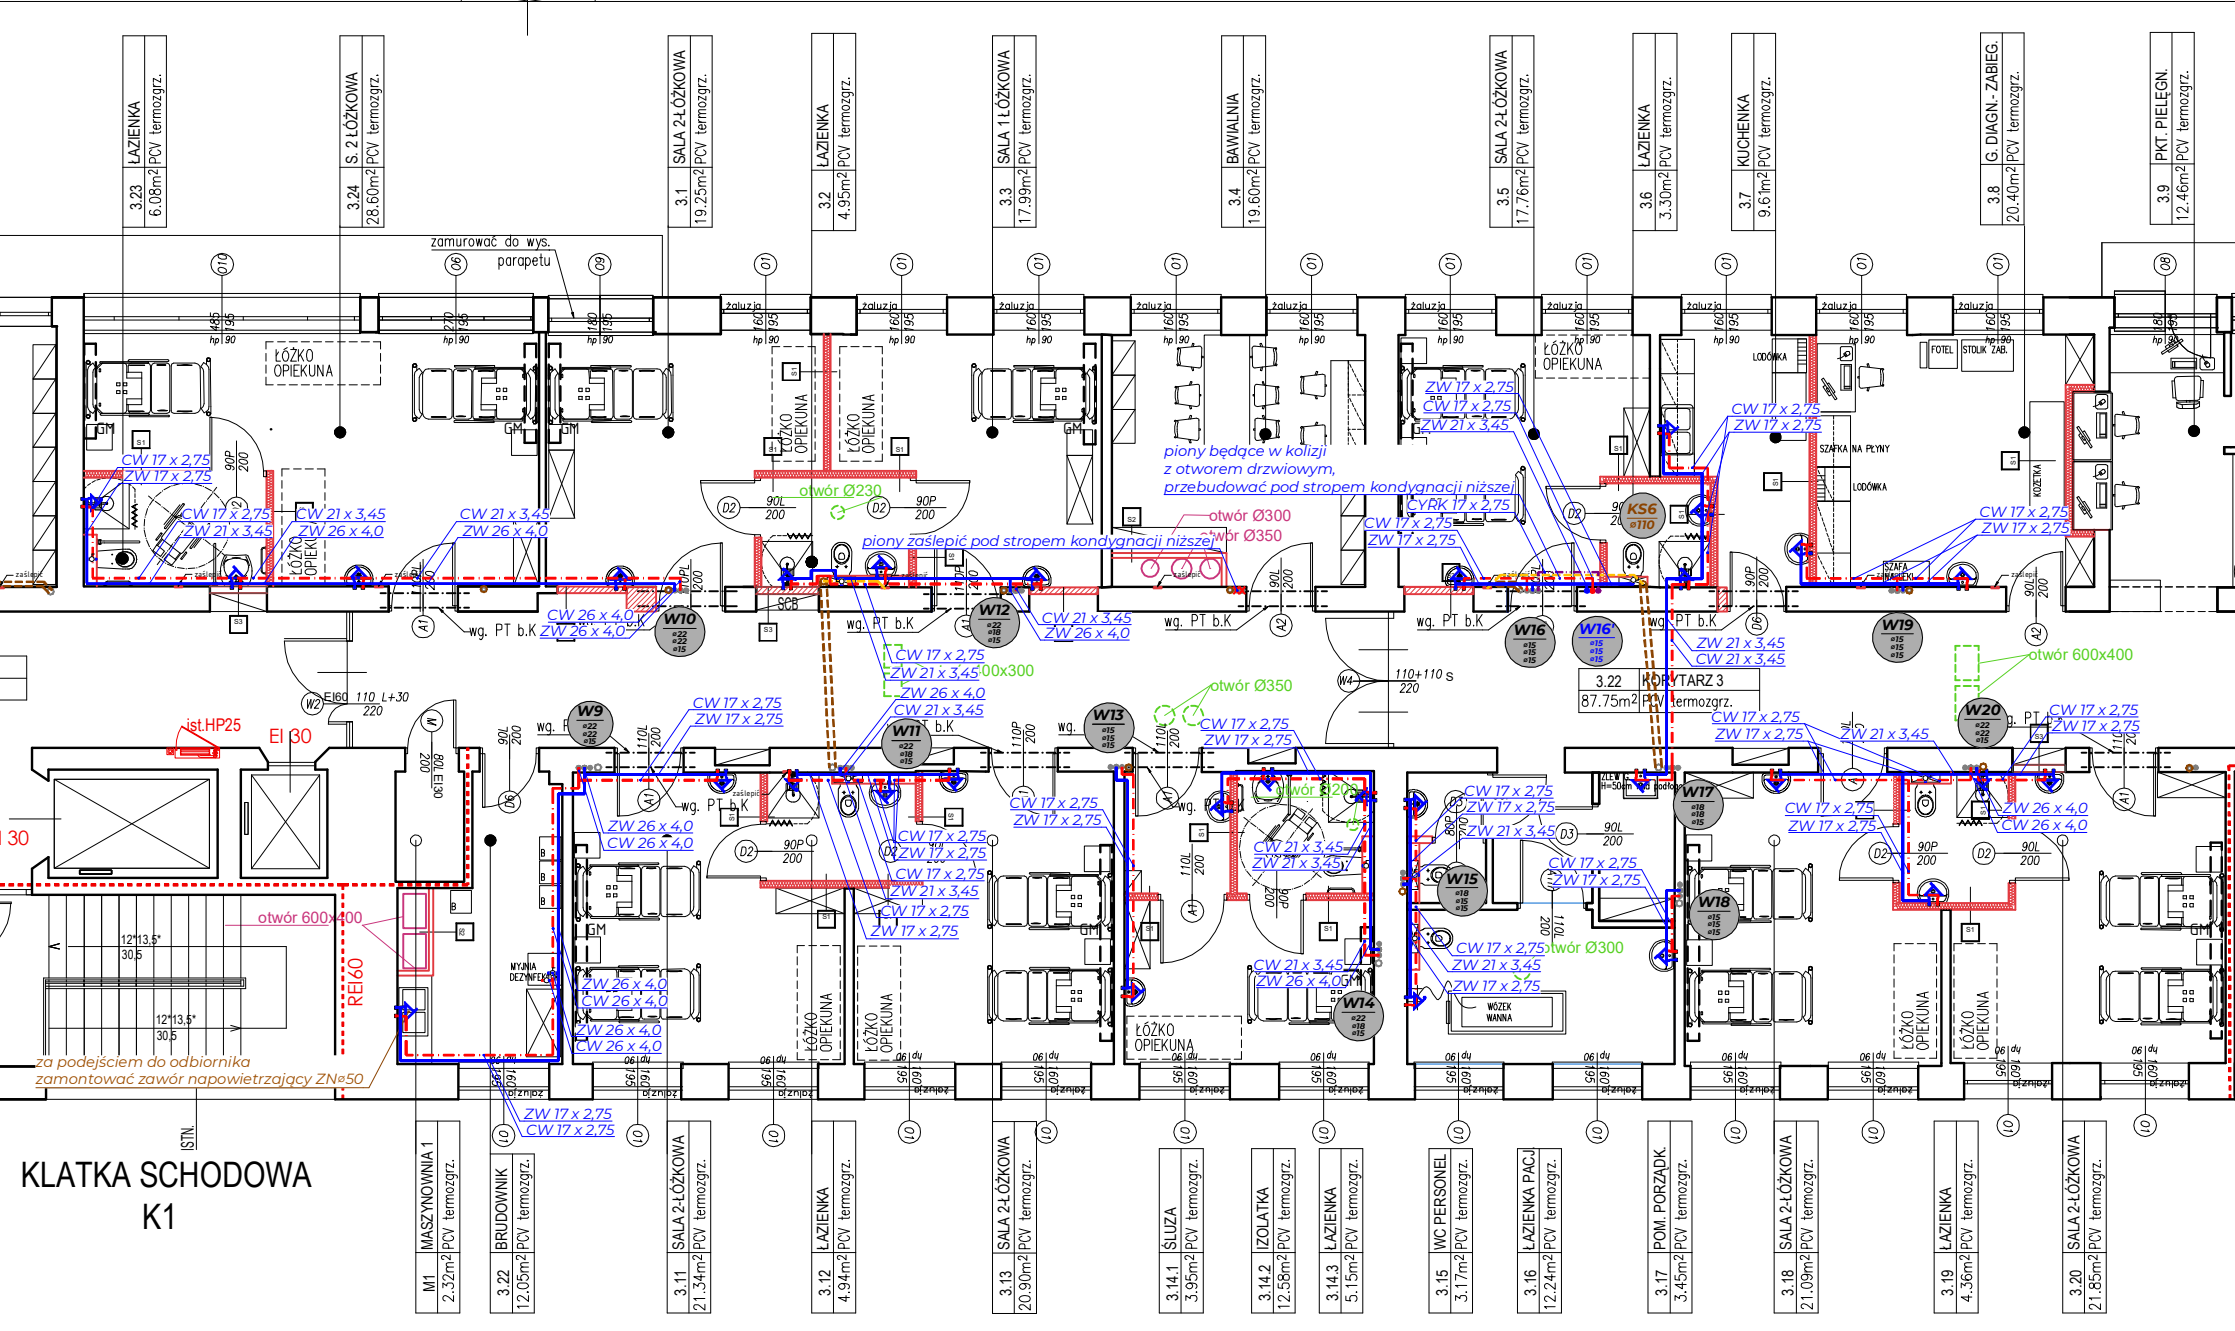
3.23 ŁAZIENKA 6.08m2 PCV termozgrz.
3.24 S. 2 ŁÓŻKOWA 28.60m2 PCV termozgrz.
3.1 SALA 2-ŁÓŻKOWA 19.25m2 PCV termozgrz.
3.2 ŁAZIENKA 4.95m2 PCV termozgrz.
3.3 SALA 1 ŁÓŻKOWA 17.99m2 PCV termozgrz.
3.4 BAWIALNIA 19.60m2 PCV termozgrz.
3.5 SALA 2-ŁÓŻKOWA 17.76m2 PCV termozgrz.
3.6 ŁAZIENKA 3.30m2 PCV termozgrz.
3.7 KUCHENKA 9.61m2 PCV termozgrz.
3.8 G. DIAGN. - ZABIEG. 20.40m2 PCV termozgrz.
3.9 PKT. PIELĘGN. 12.46m2 PCV termozgrz.
zamurować do wys. parapetu
ŁÓŻKO OPIEKUNA
piony będące w kolizji z otworem drzwiowym, przebudować pod stropem kondygnacji niższej
piony zaślepić pod stropem kondygnacji niższej
otwór Ø230
otwór Ø300
otwór Ø350
otwór 600x300
otwór 600x400
otwór Ø200
KS6 ⌀110
W9
W10
W11
W12
W13
W14
W15
W16
W16'
W17
W18
W19
W20
CW 17 x 2,75
ZW 17 x 2,75
CW 21 x 3,45
ZW 21 x 3,45
CW 26 x 4,0
ZW 26 x 4,0
CYRK 17 x 2,75
wg. PT b.K
3.22 KORYTARZ 3 87.75m2 PCV termozgrz.
ist.HP25
EI 30
EI60
REI60
MYJNIA DEZYNFEK.
WÓZEK WANNA
LODÓWKA
SZAFKA NA PŁYNY
FOTEL
STOLIK ZAB.
za podejściem do odbiornika zamontować zawór napowietrzający ZN⌀50
KLATKA SCHODOWA K1
M1 MASZYNOWNIA 1 2.32m2 PCV termozgrz.
3.22 BRUDOWNIK 12.05m2 PCV termozgrz.
3.11 SALA 2-ŁÓŻKOWA 21.34m2 PCV termozgrz.
3.12 ŁAZIENKA 4.94m2 PCV termozgrz.
3.13 SALA 2-ŁÓŻKOWA 20.90m2 PCV termozgrz.
3.14.1 ŚLUZA 3.95m2 PCV termozgrz.
3.14.2 IZOLATKA 12.58m2 PCV termozgrz.
3.14.3 ŁAZIENKA 5.15m2 PCV termozgrz.
3.15 WC PERSONEL 3.17m2 PCV termozgrz.
3.16 ŁAZIENKA PACJ. 12.24m2 PCV termozgrz.
3.17 POM. PORZĄDK. 3.45m2 PCV termozgrz.
3.18 SALA 2-ŁÓŻKOWA 21.09m2 PCV termozgrz.
3.19 ŁAZIENKA 4.36m2 PCV termozgrz.
3.20 SALA 2-ŁÓŻKOWA 21.85m2 PCV termozgrz.

MIAN NACZYNIOWYCH

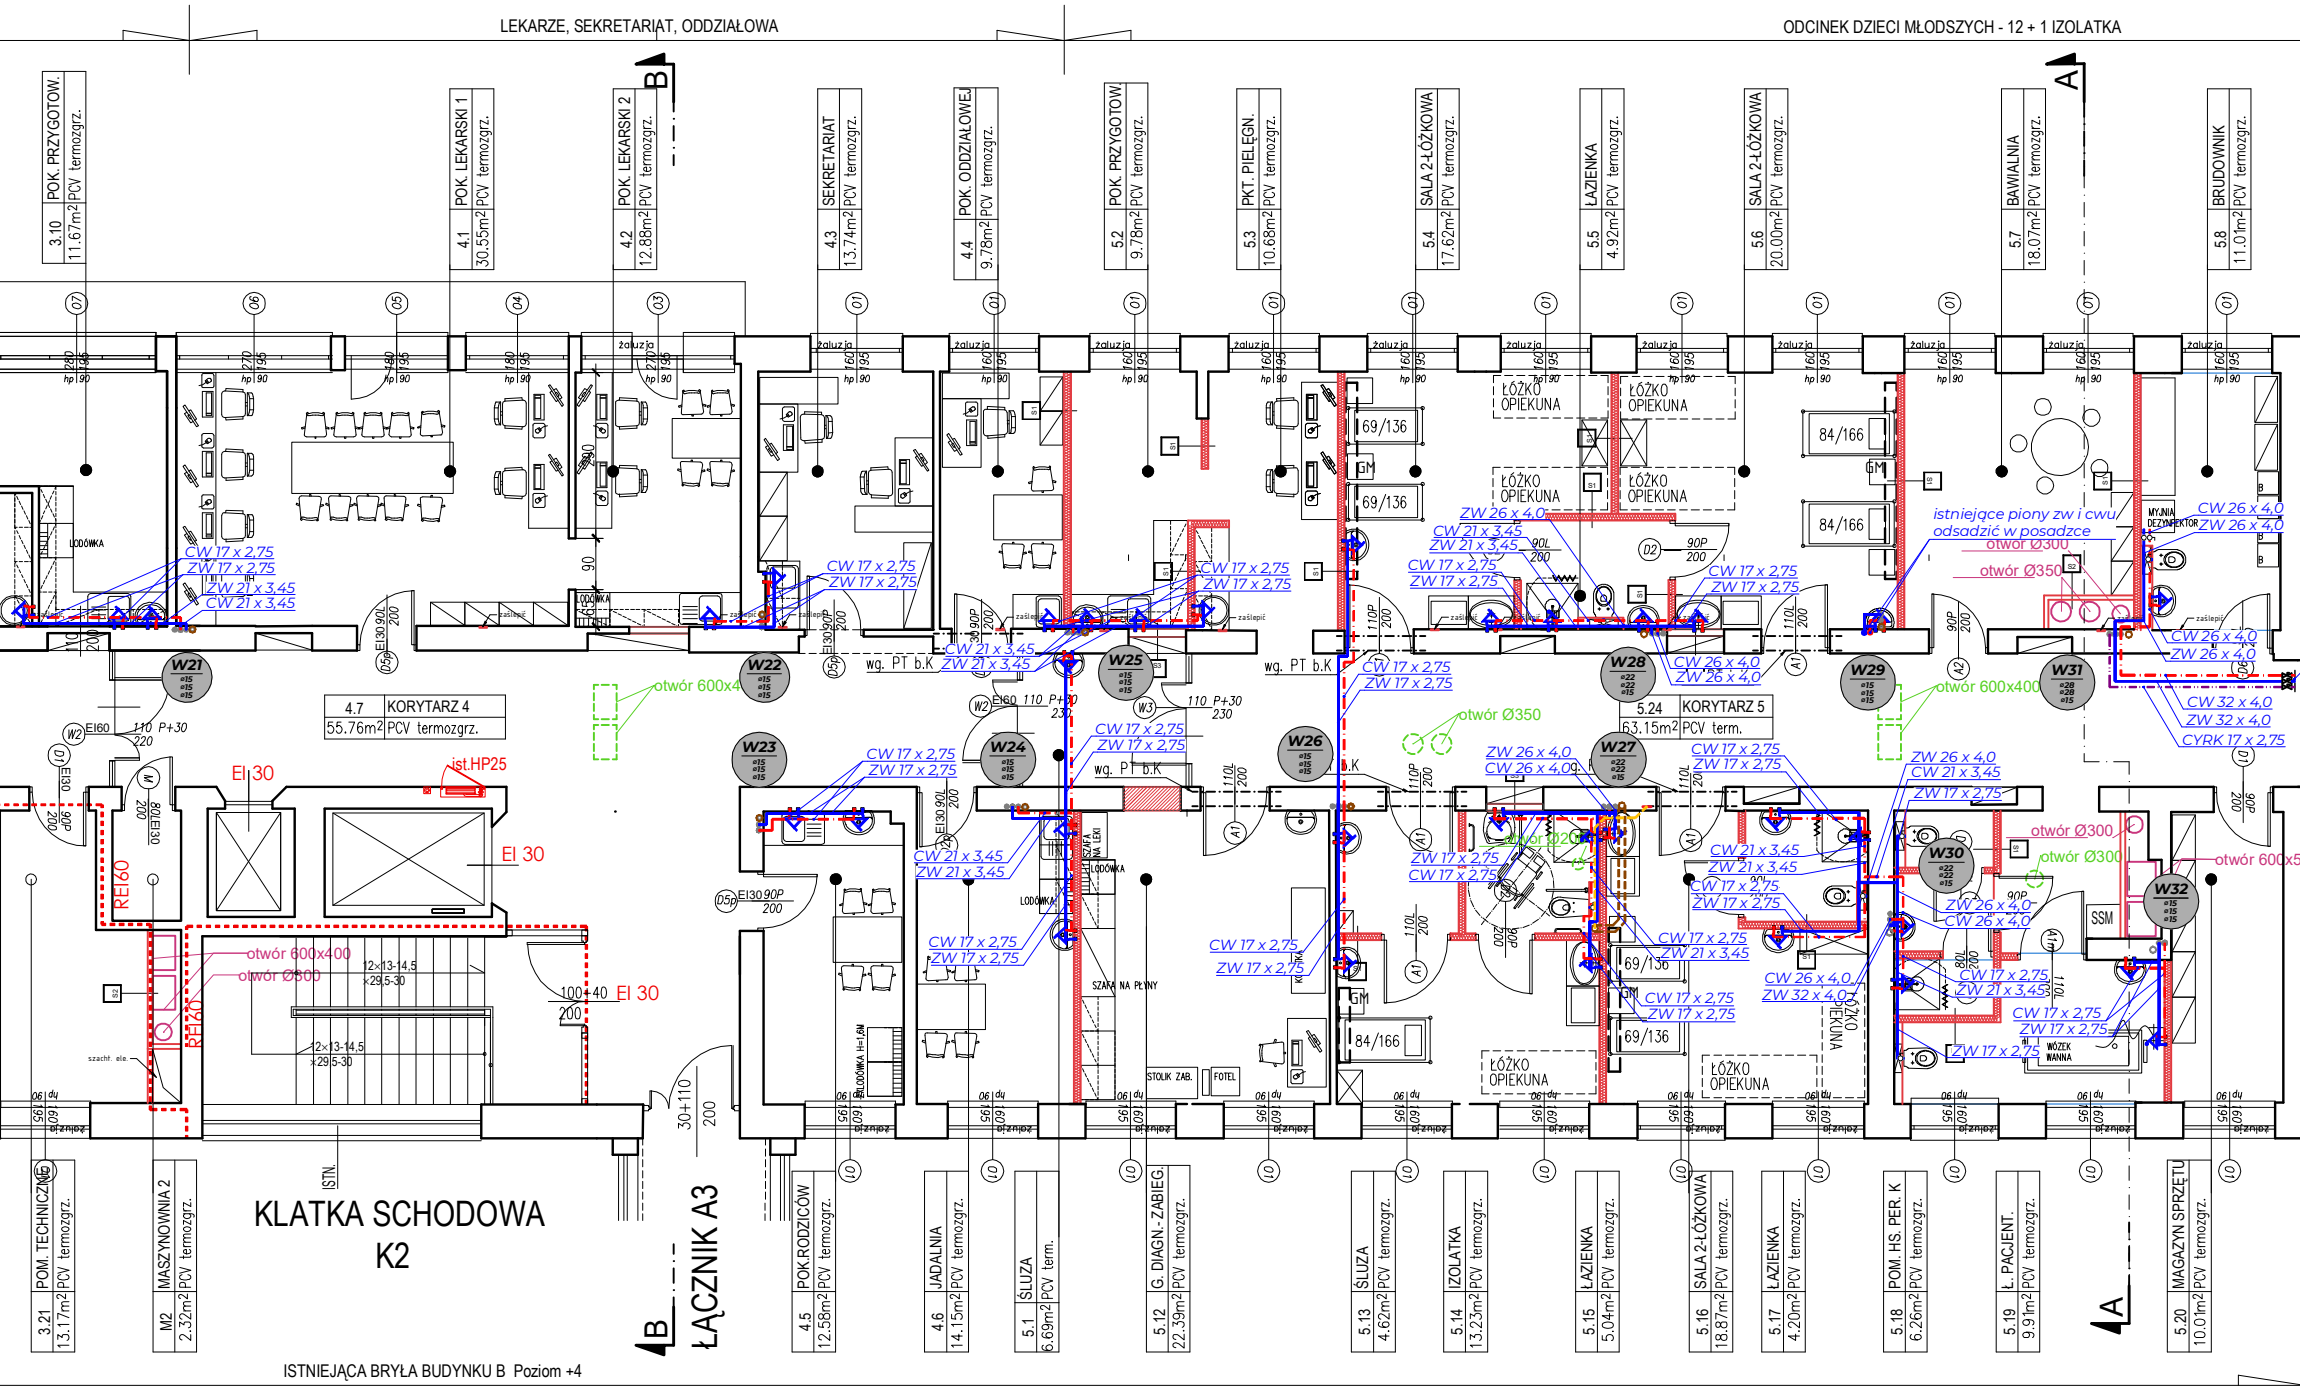
LEKARZE, SEKRETARIAT, ODDZIAŁOWA
ODCINEK DZIECI MŁODSZYCH - 12 + 1 IZOLATKA
3.10 POK. PRZYGOTOW. 11.67m2 PCV termozgrz.
4.1 POK. LEKARSKI 1 30.55m2 PCV termozgrz.
4.2 POK. LEKARSKI 2 12.88m2 PCV termozgrz.
4.3 SEKRETARIAT 13.74m2 PCV termozgrz.
4.4 POK. ODDZIAŁOWEJ 9.78m2 PCV termozgrz.
5.2 POK. PRZYGOTOW 9.78m2 PCV termozgrz.
5.3 PKT. PIELĘGN. 10.68m2 PCV termozgrz.
5.4 SALA 2-ŁÓŻKOWA 17.62m2 PCV termozgrz.
5.5 ŁAZIENKA 4.92m2 PCV termozgrz.
5.6 SALA 2-ŁÓŻKOWA 20.00m2 PCV termozgrz.
5.7 BAWIALNIA 18.07m2 PCV termozgrz.
5.8 BRUDOWNIK 11.01m2 PCV termozgrz.
B
A
żaluzja
hp 90
ŁÓŻKO OPIEKUNA
69/136
84/166
GM
LODÓWKA
CW 17 x 2,75
ZW 17 x 2,75
ZW 21 x 3,45
CW 21 x 3,45
CW 26 x 4,0
ZW 26 x 4,0
CW 32 x 4,0
ZW 32 x 4,0
CYRK 17 x 2,75
istniejące piony zw i cwu odsadzić w posadzce
otwór Ø300
otwór Ø350
otwór 600x400
otwór 600x5
MYJNIA DEZYNFEKTOR
W21
W22
W23
W24
W25
W26
W27
W28
W29
W30
W31
W32
wg. PT b.K
4.7 KORYTARZ 4 55.76m2 PCV termozgrz.
5.24 KORYTARZ 5 63.15m2 PCV term.
EI 30
EI60
REI60
REI120
ist.HP25
otwór 600x400
otwór Ø300
12×13-14,5 ×29,5-30
100+40 200
30+110 200
SZAFA NA LEKI
SZAFA NA PŁYNY
STOLIK ZAB.
FOTEL
LODÓWKA H=1,6M
SSM
WÓZEK WANNA
szacht. ele.
ISTN.
KLATKA SCHODOWA K2
ŁĄCZNIK A3
3.21 POM. TECHNICZNE 13.17m2 PCV termozgrz.
M2 MASZYNOWNIA 2 2.32m2 PCV termozgrz.
4.5 POK.RODZICÓW 12.58m2 PCV termozgrz.
4.6 JADALNIA 14.15m2 PCV termozgrz.
5.1 ŚLUZA 6.69m2 PCV term.
5.12 G. DIAGN.- ZABIEG. 22.39m2 PCV termozgrz.
5.13 ŚLUZA 4.62m2 PCV termozgrz.
5.14 IZOLATKA 13.23m2 PCV termozgrz.
5.15 ŁAZIENKA 5.04m2 PCV termozgrz.
5.16 SALA 2-ŁÓŻKOWA 18.87m2 PCV termozgrz.
5.17 ŁAZIENKA 4.20m2 PCV termozgrz.
5.18 POM. HS. PER. K 6.26m2 PCV termozgrz.
5.19 Ł. PACJENT. 9.91m2 PCV termozgrz.
5.20 MAGAZYN SPRZĘTU 10.01m2 PCV termozgrz.
ISTNIEJĄCA BRYŁA BUDYNKU B Poziom +4

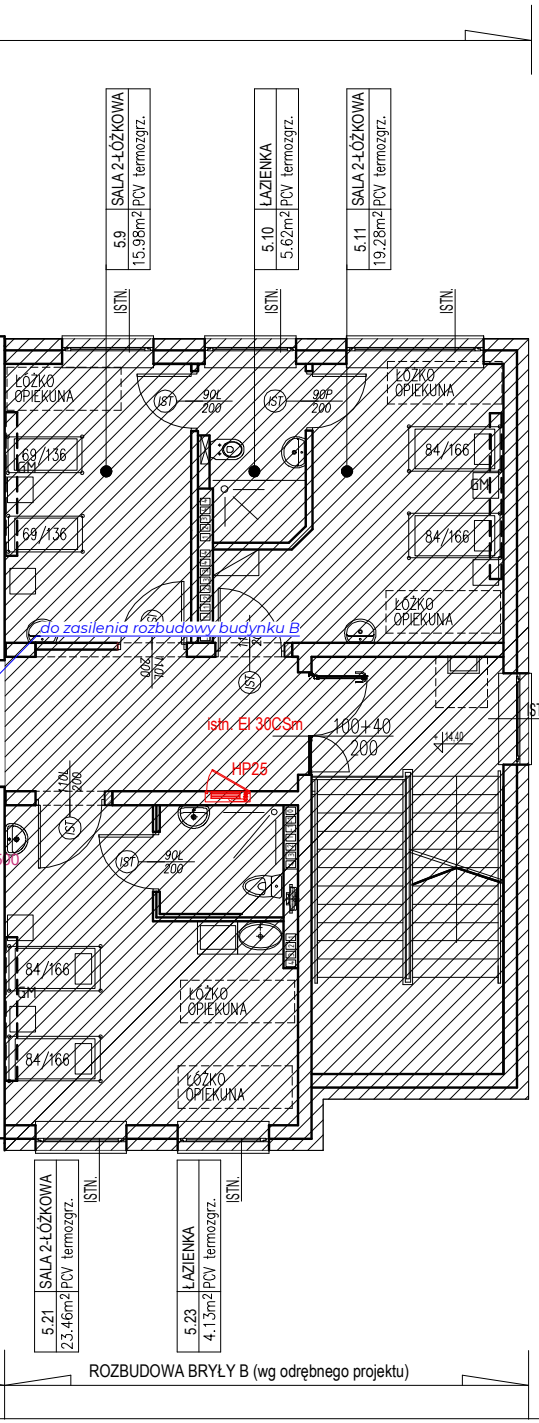
5.9
SALA 2-ŁÓŻKOWA
15.98m2
PCV termozgrz.
5.10
ŁAZIENKA
5.62m2
PCV termozgrz.
5.11
SALA 2-ŁÓŻKOWA
19.28m2
PCV termozgrz.
ISTN.
ŁÓŻKO OPIEKUNA
69/136
84/166
GM
IST
90L 200
90P 200
do zasilenia rozbudowy budynku B
istn. EI 30CSm
HP25
100+40 200
5.21
SALA 2-ŁÓŻKOWA
23.46m2
PCV termozgrz.
5.23
ŁAZIENKA
4.13m2
PCV termozgrz.
ROZBUDOWA BRYŁY B (wg odrębnego projektu)

UWAGI:

1. WSZYSTKIE ISTNIEJĄCE ODBIORNIKI ZDEMONTOWAĆ I PROTOKOLARNIE PRZEKAZAĆ ZAMAWIAJĄCEMU;
2. ZABRANIA SIĘ NARUSZANIA KONSTRUKCJI OBIEKTU. W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI ODPROWADZENIA GRAWITACYJNEGO ŚCIEKÓW W WARSTWIE POSADZKI, ODPROWADZENIE PROWADZIĆ POD STROPEM KONDYGNACJI NIŻSZEJ;
3. PRZY PRZEJŚCIU INSTALACJI PRZEZ STREFY ODDZIELENIA POŻAROWEGO STOSOWAĆ PRZEPUSTY OGNIOCHRONNE;
4. PIONY, BĘDĄCE W KOLIZJI Z NOWYM UKŁADEM, ZAKOŃCZYĆ ZAWOREM NAPOWIETRZAJĄCYM POD STROPEM KONDYGNACJI NIŻSZEJ LUB ODSADZIĆ I WYPROWADZIĆ PONAD DACH WYKORZYSTUJĄC ISTNIEJĄCE PRZEBICIA;
5. WSZYSTKIE MYJKI/DEZYNFEKATORY NIEPOSIADAJĄCE FABRYCZNIE ZAWORÓW ZWROTNYCH NA PODEJŚCIU CWU I ZW, WYPOSAŻYĆ;
6. MISKĘ USTĘPOWĄ WŁĄCZAĆ NAJNIŻEJ DO PIONU NIEZALEŻNYM PODEJŚCIEM KANALIZACYJNYM;
7. PIONY Ø110 NIEWYPROWADZONE PONAD DACH, WYPROWADZIĆ I ZAKONCZYĆ WYWIEWKĄ KANALIZACYJNĄ PVCØ160/110, WYKORZYSTUJĄC ISTNIEJĄCE PRZEBICIA;
8. PIONY WODNE WYMIENIĆ NA PIONY O ŚREDNICY DOSTOSOWANEJ DO PROJEKTOWANEGO POBORU WODY;
9. WYMIENIĆ WSZYSTKIE PIONY KANALIZACYJNE NA PVC⌀110 NA POZIOMIE +3 (OD SUFITU PODWIESZANEGO/STROPU KONDYGNACJI +3) DO WYPROWADZENIA PONADA DACH I ZAKOŃCZENIA WYWIEWKĄ KANALIZACYJNĄ. PIONY, DO KTÓRYCH PODŁĄCZANA JEST MISKA USTĘPOWA, WYMIENIĆ DO POZIOMU -1 TJ. DO PRZEJŚCIA W POZIOM GŁÓWNY.


BRYŁA B
III PIĘTRO
10,50
II PIĘTRO
7,00
I PIĘTRO
3,50
PARTER WYSOKI
0,00
PARTER NISKI
-3,90
PIWNICA
-6,55
LOKALIZACJA ODDZIAŁU
PRZEKRÓJ


BRYŁA D
BRYŁA C
BRYŁA B
BRYŁA A
A1
A3
A4

WYPOSAŻENIE

	ŁÓŻKO SZPITALNE - 200/90
84/166	ŁÓŻKO SZPITALNE - DZIECIĘCE 84/166
69/136	ŁÓŻKO SZPITALNE - DZIECIĘCE 70/136
☐	SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA
ŁÓŻKO OPIEKUNA	ŁÓŻKO OPIEKUNA
	STANOWISKO PIELĘGNACJI NIEMOWLĄT (WANIENKA + PRZEWIJAK)
GM	PANEL NADŁÓŻKOWY + GAZY MEDYCZNE
GM	GAZY MEDYCZNE
SCB	SZAFA NA CZYSTA BIELIZNE
B	POJEMNIK NA BRUDNĄ BIELIZNĘ

LEGENDA

	ściany istniejące
▨	ściany działowe projektowane
▨	zamurowania
	proj. wyburzenia
EI60	oznaczenia ppoż
H	istn. hydrant wewnętrzny
	przebicia w stropie nad kondygnacją +3, +4(stropodach)
	przebicia w stropie nad kondygnacją +4 (stropodach)

UWAGI

1.Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
2. Pokazane na rysunku elementy żelbetowe ukryte w ścianach (podcągi, trzepienie, filary) oraz kanały wentylacji grawitacyjnej zostały wrysowane wg dostępnej dokumentacji archiwalnej. Ich rzeczywistą obecność potwierdzić należy poprzez dokonanie odkrywek.
3.Wszystkie ścianki działowe należy murować lub instalować na warstwie nośnej stropu, nie na wylewkach. Wierzch ścianek działowych musi sięgać stropu zamykającego kondygnacji.
4.Spodnie warstwy posadzkowe do wymiany po dokonaniu odkrywek i ocenie możliwości ich ewentualnego pozostawienia.
5.Szczegółowe rozwiązania oraz detale wykonanywać na podstawie projektów PT poszczególnych branż .

OZNACZENIA:

- PROJ. INSTALACJA ZIMNEJ WODY
- PROJ. INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
- PROJ. INSTALACJA CYRKULACJI
- PROJ. INSTALACJA CYRKULACJI
- PROJ. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
- PROJ. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ PROWADZONEJ POD STROPEM
- PROJ. INSTALACJA WENTYLACJI OBEJŚCIOWEJ KANALIZACJI SANIT.
- 87 ⌀110 W16 ⌀15 ⌀15 ⌀15 ISTN. PIONY INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ DO WYMIANY
- KS7 ⌀110 W16' ⌀15 ⌀15 ⌀15 PROJ. PIONY INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	**MARCIN NOWICKI ARCHITEKT** OS. SZKOLNE 2/88, 31-975 KRAKÓW				
NAZWA OBIEKTU	WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY W OLSZTYNIE				
ADRES OBIEKTU	UL. ŻOŁNIERSKA 18 A, 10 - 561 OLSZTYN				
ZADANIE	Utworzenie Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki, Mózgoczaszki i Chorób Rzadkich w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie Zadanie II, Etap 2 - PRZEBUDOWA BUDYNKU B				
TEMAT	PROJEKT ODDZIAŁU KLINICZNEGO CHIRURGII I UROLOGII DZIECIĘCEJ Z OŚRODKIEM LECZENIA ZMIAN NACZYNIOWYCH				
PROJEKTANT NR UPR.	mgr inż. **Katarzyna Iwanicka-Zając** WAM/0127/PWOS/13	PODPIS PROJEKTANTA:			
DATA SPORZĄDZENIA	LIPIEC 2024				
SPRAWDZAJĄCY NR UPR.	mgr inż. **Andrzej Zając** WAM/0139/PWOS/18	PODPIS SPRAWDZAJĄCEGO:			
DATA SPRAWDZENIA	LIPIEC 2024				
OPRACOWANIE	mgr inż. **KATARZYNA IWANICKA-ZAJĄC** mgr inż. **ANDRZEJ ZAJĄC**	FAZA: PT	BRANŻA: S	SKALA: 1:100	
TYTUŁ RYSUNKU	**Rzut - instalacja wodociągowa**			NR RYS.: **S-01**	

ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. NINIEJSZY RYS. NIE MOŻE BYĆ W CAŁOŚCI LUB W CZĘSCI PRZERYSOWYWANY, UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.