ODDZIAŁ KLINICZNY CHIRURGII I UROLOGII DZIECIĘCEJ Z OŚRODKIEM LECZENIA ZMIAN NACZYNIOWYCH

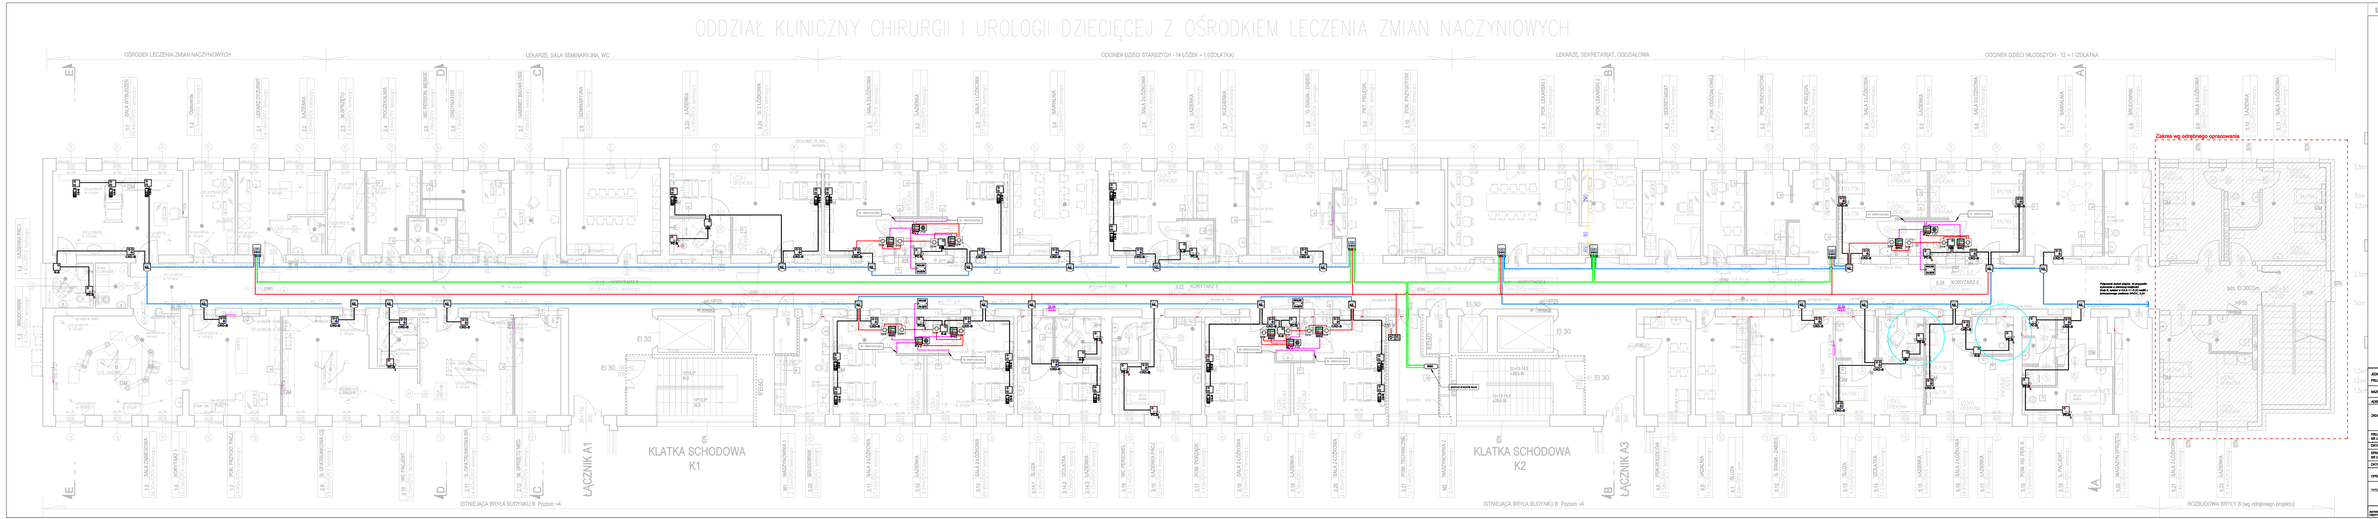

LEGENDA

- "NWA - Przetwornica magistrali Modbus o wydatku 0,5A" - 1 sztuka
- "TWA-01" - Terminal Wizlna z wewnętrznym czytnikiem CLOS kompatybilnym z kartami EM 125 KHZ RFID EM-Marin lub ich zamiennikami - 1 sztuka
- "TW-1" - Z czytnikiem BIOSK RFID EM + licznikiem kompatybilnym z kartami EM 125 KHZ - 1 sztuka
- "GWA-01" - Przetwornica wzmacniacza magistrali Wizlna, 0,5 A z LED - 1 sztuka
- "W-01" - Zasilacz przełączalny 18VDC, 0,5 A z LED - 1 sztuka
- "W-02" - Przełącznik 18VDC, 0,5 A - 1 sztuka
- "W-03" - Przełącznik z czujnikiem 18VDC, 0,5 A z LED, z LED, z czujnikiem z pomiarem napięcia - 1 sztuka
- "P" - Przełącznik z czujnikiem 18 VDC, 0,5 A - 1 sztuka

Zasilanie awaryjne 12V DC 24V DC 18V DC 0,5A 12V DC 24V DC 18V DC 0,5A

Legenda okablowania:

- 2RKL - kolor 1 - magistrala wizlanna - UTP kat.5E (2x4x0)
- 2RK - kolor 2 - magistrala wizlanna - UTP kat.5E (2x4x0)
- 2RZ - kolor 3 - zasilanie 12V DC - 24V DC - 18V DC - 0,5A - przewód ogólnego ZP kat. - YTY 2x1,0mm2
- w przypadku połączenia Wizlnego Sterowania Magistrali (2RK) z Przełącznikiem Wizlnego Sterowania Magistrali (2RK) - Terminal w kolor kolor 2 - kolor 1 - magistrala 18 V, 0,5 A - kolor 3 - zasilanie 18 V, 0,5A - przewód ogólnego ZP kat. - YTY 2x1,0mm2

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	MARON NOWICKI ARCHITEKT OS. SZKOLNE 2/56, 61-875 KRAKÓW
NAZWA OBIEKTU	WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY W OLSZTYNIE
ADRES OBIEKTU	IL.ZNAMIENIA 18 A, 18 -361 SUSZYN
ZADANIE	Utworzenie Centrum Leczenia Wad Naczyniowych, Mięsiaczaków i Chorób Rzadkich w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr Stanisława Popowniczego w Olsztynie Zadanie I, Etap 2 - PRZEBUDOWA BUDYNKU B
PROJEKTANT INSTAL.	Monika Ciesielski MAŁOPOLSKI OIIB
DATA SPORZĄDZENIA	09.2024
SPRAWDZAŁ/ MI UPR.	mgr inż. Piotr Kacprzak MAŁOPOLSKI OIIB UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DATA SPRAWDZENIA	09.2024
OPRACOWANE	mgr inż. Piotr Kacprzak
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT POZIOMU +4 SYSTEM INSTALACJI PRZYZYWOWEJ

FAZA	PT	BRANŻA	S	SKALA	1:100
NR RYS.	T-02				

PRZEPISY DO REALIZACJI PRZEDMIOTU NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI STANOWIĄ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY, NORMY I ZASADY SZTUKI BUDOWLANEJ. WSZELKIE ZMIANY W DOKUMENCIE MOGĄ BYĆ DOKONYWANE JEDYNIE PRZEZ JEGO AUTORA LUB ZA JEGO ZGODĄ.