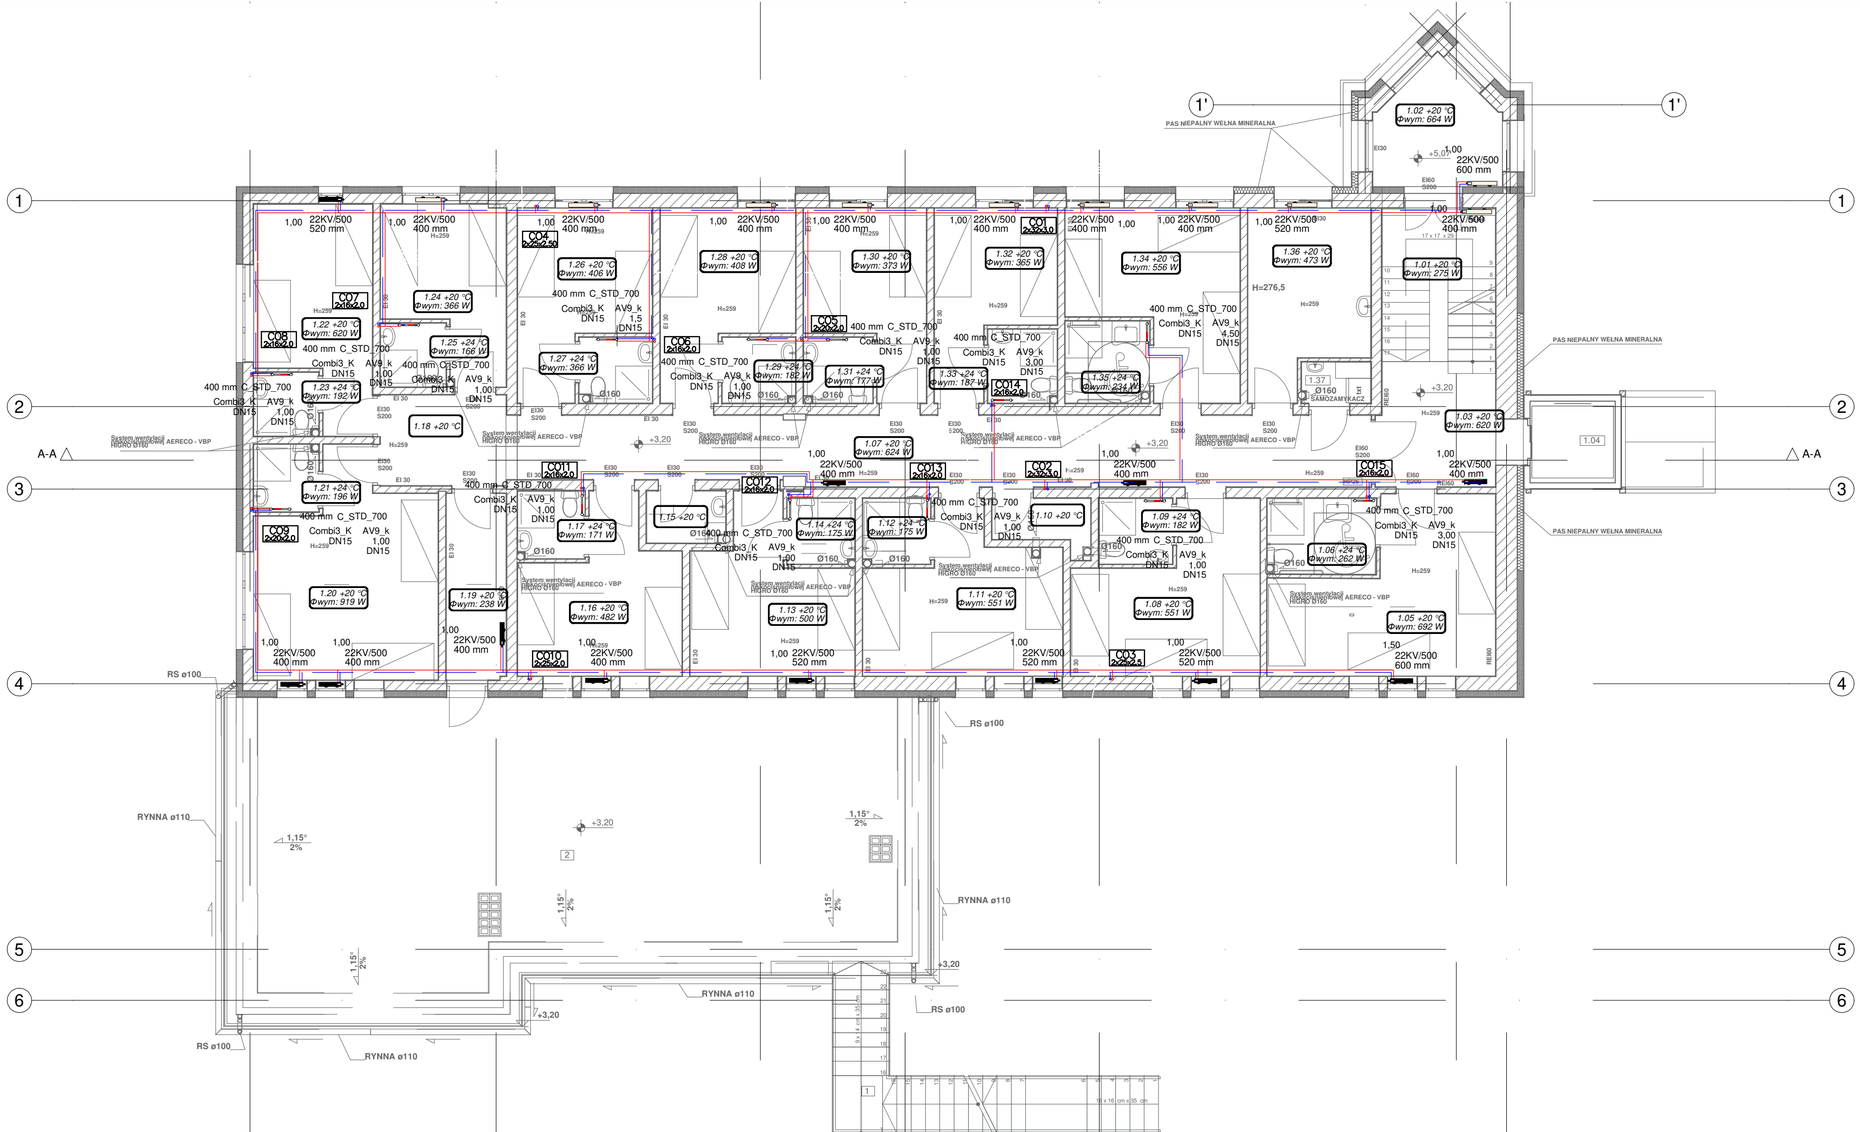

LEGENDA:

- przewód zasilania c.o – rura wielowartwowa Tweetop PERT/AL/PERT, izolowana
- przewód powrotu c.o – rura wielowartwowa Tweetop PERT/AL/PERT, izolowana
- CO... 2x...x... — pion instalacji c.o.

numer pomieszczenia / temperatura pomieszczenia
POM... +20 °C
Φwym: .... W
zapotrzebowanie ciepła dla pom
nastawa 1,50
22KV/500 400 mm
typ grzejnika/wysokość długość

UWAGI:

- rurociągi izolować cieplnie zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie.
- instalację centralnego ogrzewania zaprojektowano jako krytą, rury prowadzić w bruzdach ściennych lub podłogowych

HomeARCH
PRACOWNIA PROJEKTOWA

PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ I NADBUDOWĄ SZPITALA MSWiA ODDZIAŁ NERWIC PAWILON B W ZABUDOWIE WOLNOSTOJĄCEJ

Branża: INST. SANITARNE	Stadium: PROJ. BUDOWLANY	Data opracowania: 16.12.2023

Projektant sanitarna: mgr inż. Anna Wolska NR EWID. DOŚ/IS/0529/07 Podpis:

Sprawdzający sanitarna: mgr inż. Wojciech Tomków NR EWID. DOŚ/IS/0398/10 Podpis:

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 69/71, 58-560 Cieplice, M. Jelenia Góra

Adres inwestycji: dz. nr 27/11, obręb 0004 Jelenia Góra, jed. ewid. 026101_1 Jelenia Góra, ul. Cieplicka 69/71, 58-560 Jelenia Góra

Skala:	Temat rysunku:	Nr rysunku:
1:100	RZUT I PIĘTRA - INSTALACJA C.O.	S.13

Projekt chroniony prawem autorskim. Dz.U.Nr 24 poz. 83.