


RZUT III PIĘTRA

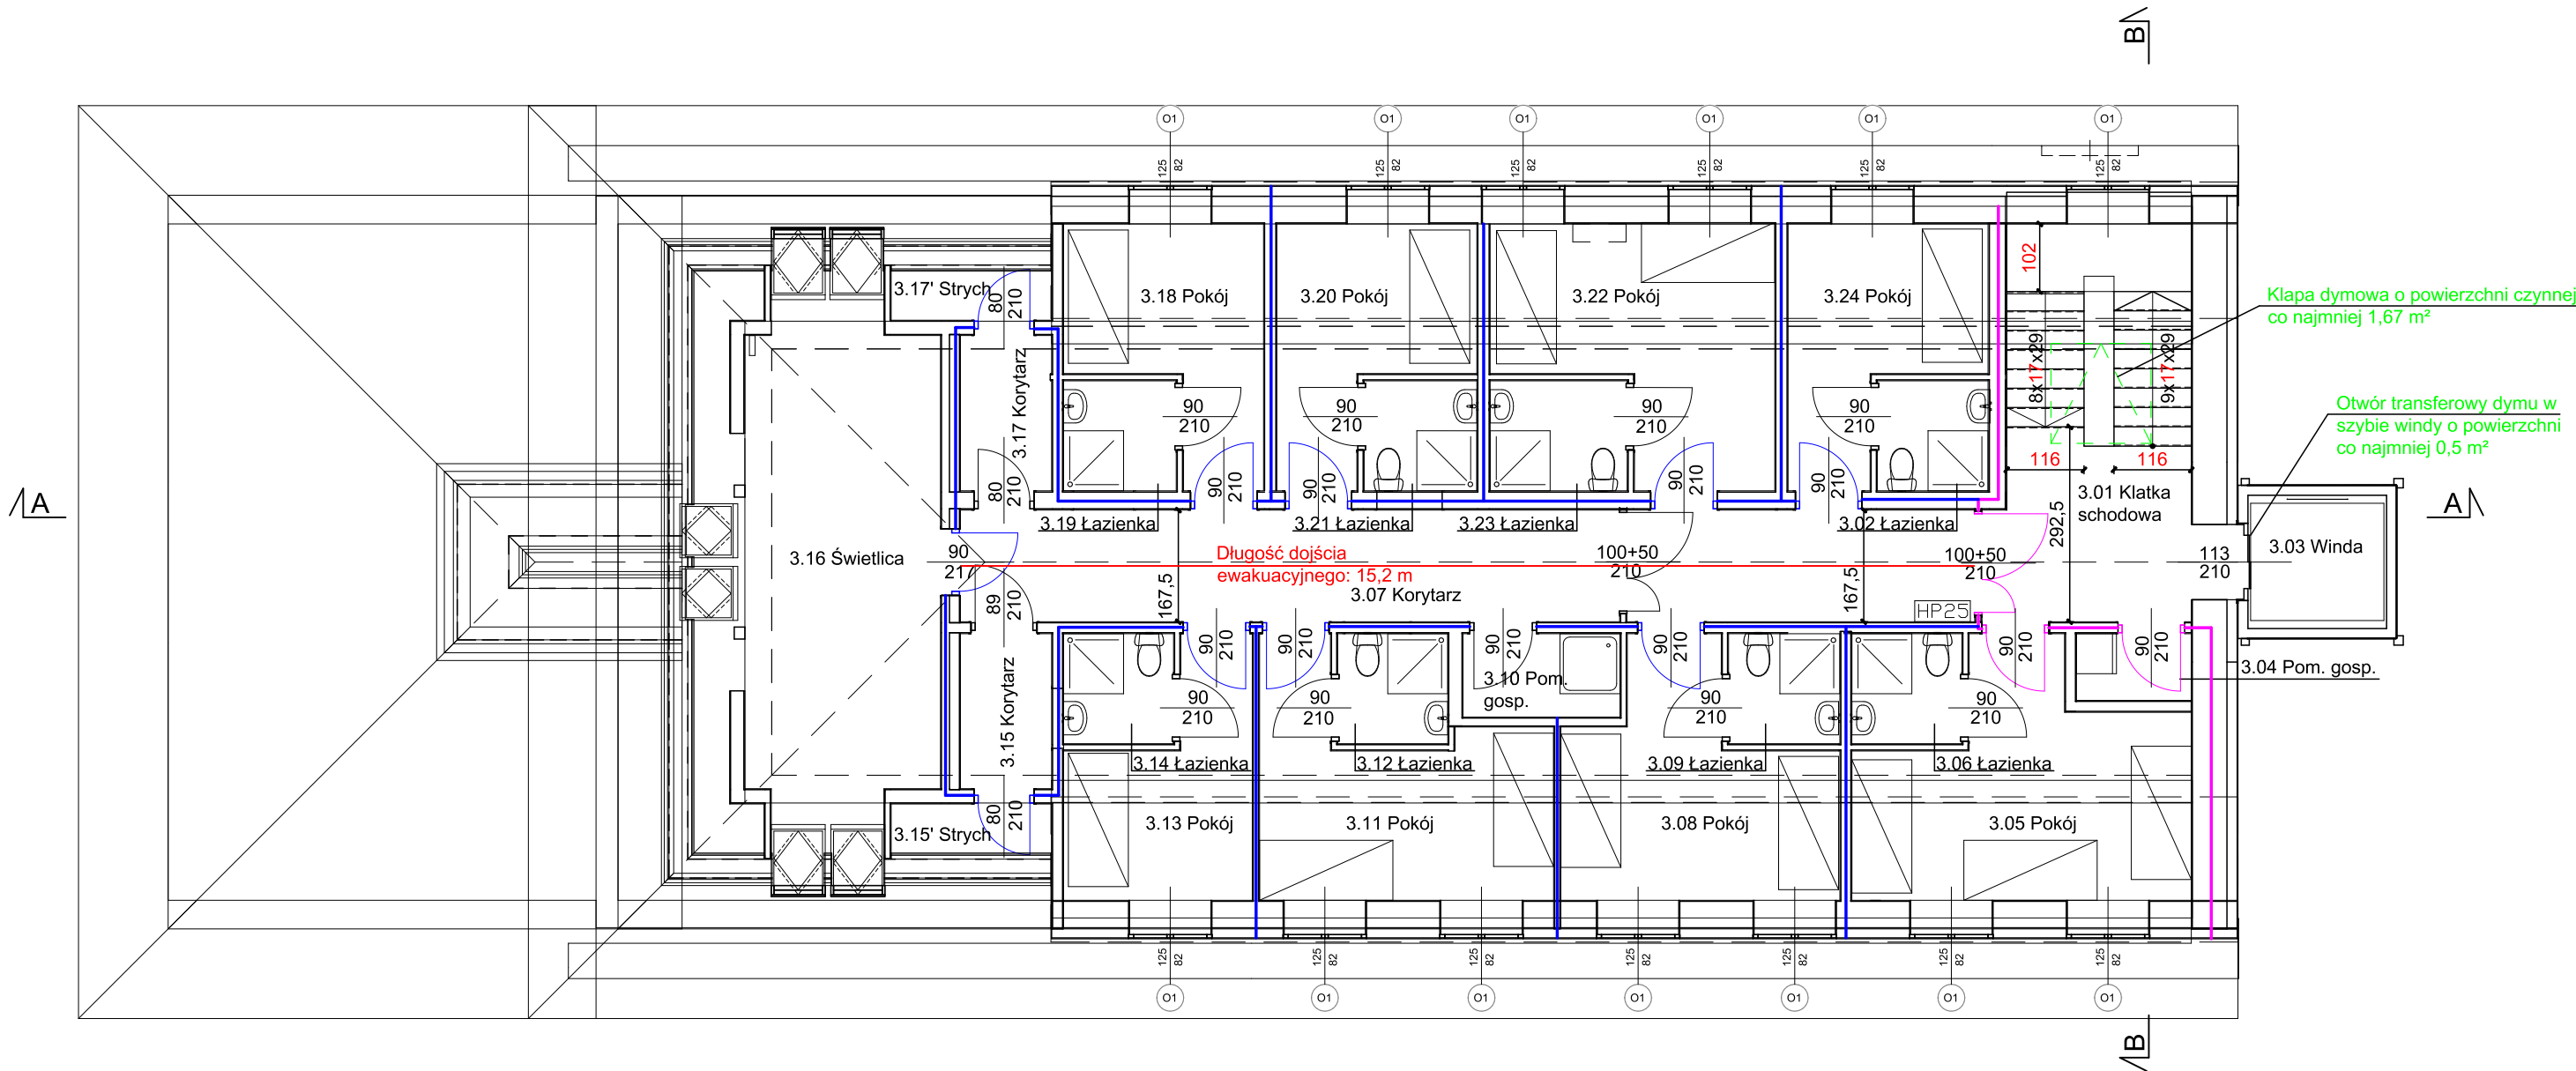

LEGENDA:

- HP25 Hydrant wewnętrzny 25
- Ściana o klasie odporności ogniowej EI 30
- Ściana o klasie odporności ogniowej EI 60
- Ściana o klasie odporności ogniowej REI 60
- Ściana oddzielenia przeciwpożarowego REI 120
- Projektowane drzwi o klasie odporności ogniowej EI 30 S200
- Projektowane drzwi o klasie odporności ogniowej EI 60 S200
- C Samozamykacz

Kolorem czerwonym oznaczono elementy będące przedmiotem odstępstwa.

Kolorem zielonym oznaczono elementy przeznaczone do wykonania.

UWAGA:

- Rzut kondygnacji stanowi część graficzną ekspertyzy technicznej dot. stanu ochrony przeciwpożarowej.
- Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpożarowej służy uzyskaniu Postanowienia Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.
- Roboty budowlane powinny być realizowane na podstawie projektu budowlanego lub innej dokumentacji zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz.U. z 2021, poz. 2351, z późniejszymi zmianami].
- Podczas robót budowlanych należy zweryfikować wszystkie istniejące elementy budynku w zakresie klasy odporności ogniowej, stopnia rozprzestrzeniania ognia oraz reakcji na ogień.
- Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod względem ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2023 r. poz. 822).

OBJEKT: Budynek szpitala MSWiA - pawilon B
ul. Cieplicka, 58-560 Jelenia Góra

STADIUM: EKSPERTYZA TECHNICZNA
DOT. STANU OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ

EKO-STRAŻAK

EKO-STRAŻAK-POLSKA S.C.
biuro: ul. Kukuczki 5 lok. 21
50-570 WROCŁAW
tel. 71 78 30 801
e-mail: eko-strazak@eko-strazak.com.pl

DATA:
luty 2024 r.

SKALA:
1:100

TYTUŁ RYSUNKU:
Rzut III piętra

RYSUNEK NR:
ET - 6