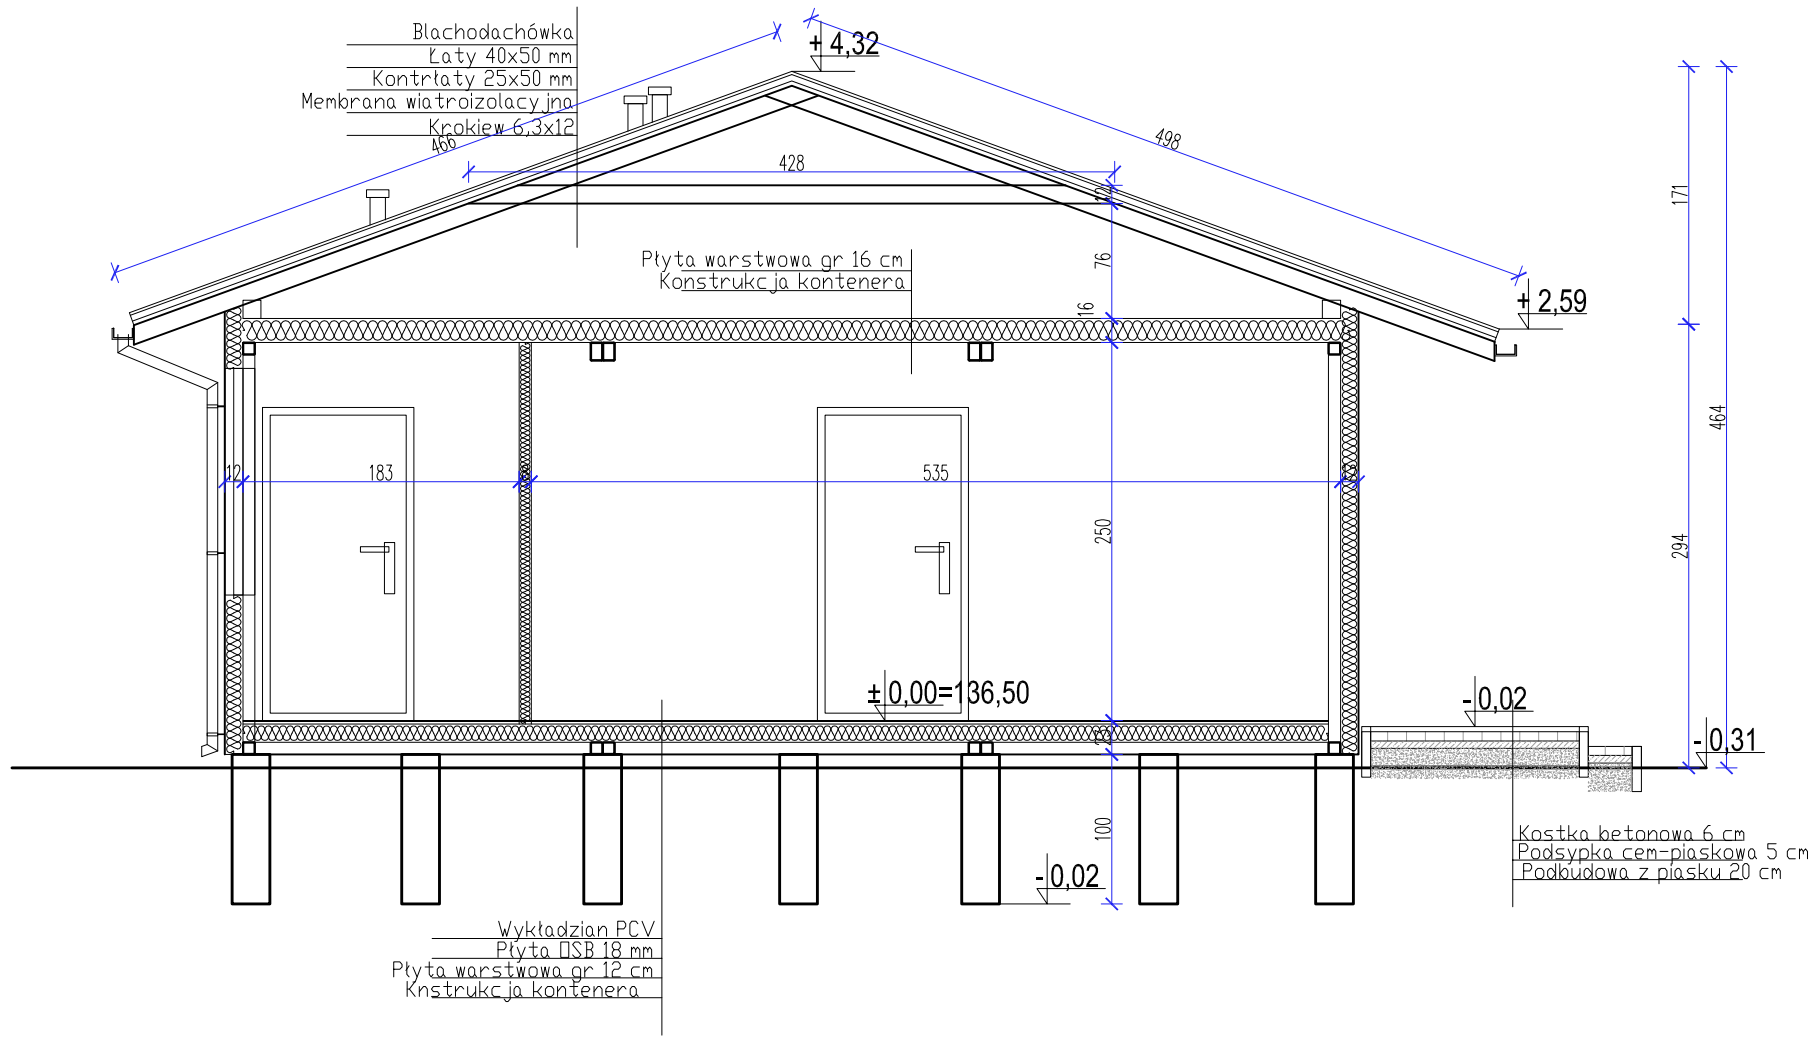

UWAGA!

Przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary otworów w naturze.
Posadownie na stopach fundamentowych o wymiarach 40x40x100.

Dopuszcza się zmiany technologii wykonania kontenerów z zachowaniem gabarytów i funkcji budynku oraz z zachowaniem bezpieczeństwa wytrzymałościowego.

Z uwagi na to, iż projektowany budynek będzie wykonany jako jednokondygnacyjny w kategorii zagrożenia ludzi ZL III - budynek wykonany zostanie w klasie „D" odporności pożarowej z elementów budynku nierozprzestrzeniających ognia.
Dla wyżej wymienionej klasy odporności pożarowej budynku stawia się następujące wymagania w zakresie odporności ogniowej poszczególnych elementów budynku.

Klasa odporności ogniowej oraz stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budynku:

Rodzaj elementu konstrukcyjnego budynku	**Wymagana klasa odporności ogniowej**
główna konstrukcja nośna	**R 30**
konstrukcja dachu	(-)
stropy	**REI 30**
ściana zewnętrzna	**EI 30**
ściana wewnętrzna	(-)
przekrycie dachu	(-)

PIK MD Sp. z o.o., z s. Cielce 107, 98-290 Warta			
TEMAT, LOKALIZACJA	**Budowa budynku świetlicy wraz z infrastrukturą,** dz. nr 394 obręb ewid. Zdrzychów, jed. ewid. Dalików		
INWESTOR	Gmina Dalików Plac Powstańców 1, 99-205 Dalików		
TEMAT RYSUNKU	Przekrój A-A		
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY		
BRANŻA	ARCHITEKTURA		PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Aneta Plesiak Upr. architektoniczne 1/LOOKK/2014		
PROJEKTANT	mgr inż. Dariusz Miłosz Upr. konstrukcyjne LOD/2807/PBKb/15		
Projekt arch.-bud.	DATA	SKALA	NR RYS.
	Sierpień 2024	1:50	4