
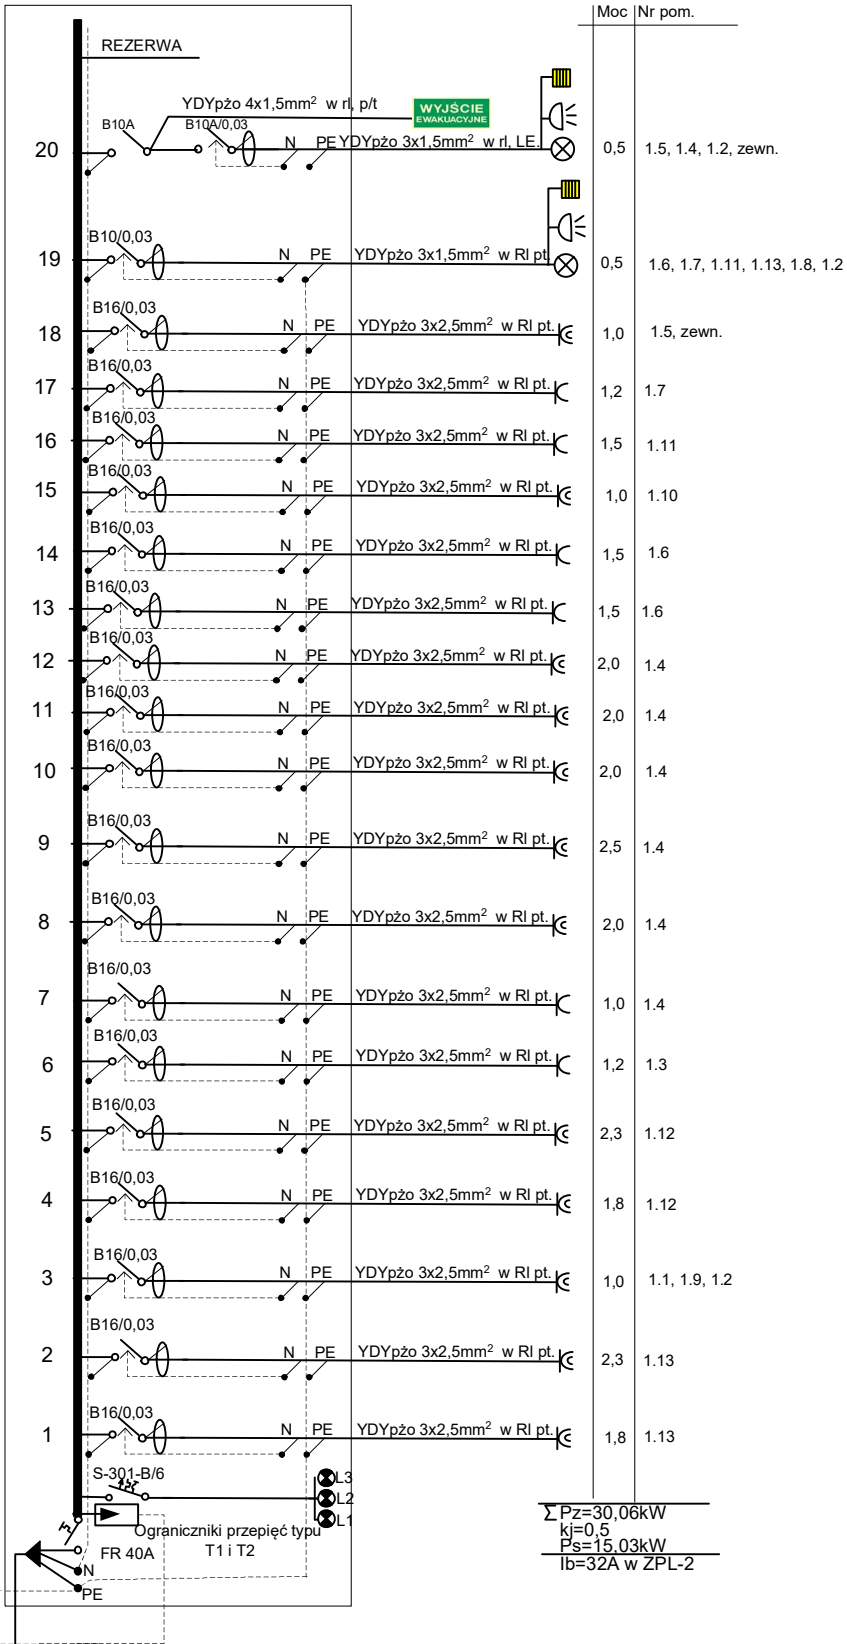



TB-proj
typ: RW-6x12

Istn. przylac nap. AsXSn 4x16mm²
zasilany ze słupa lini nap. NN


4xDY-10mm² w RI-50 pt istn.
do wymiany

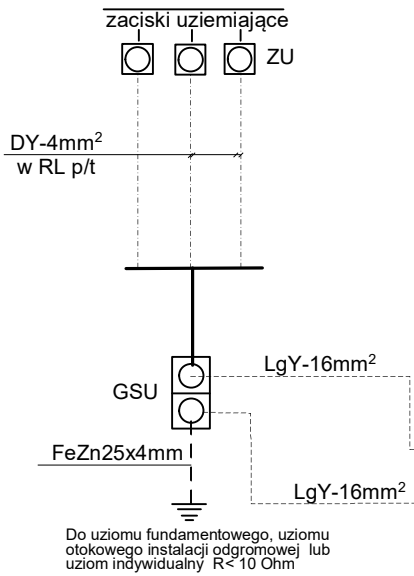

Kabel energetyczny ognioodporny
(N)HXH-J FE180/E90 5x10 RE 1KV

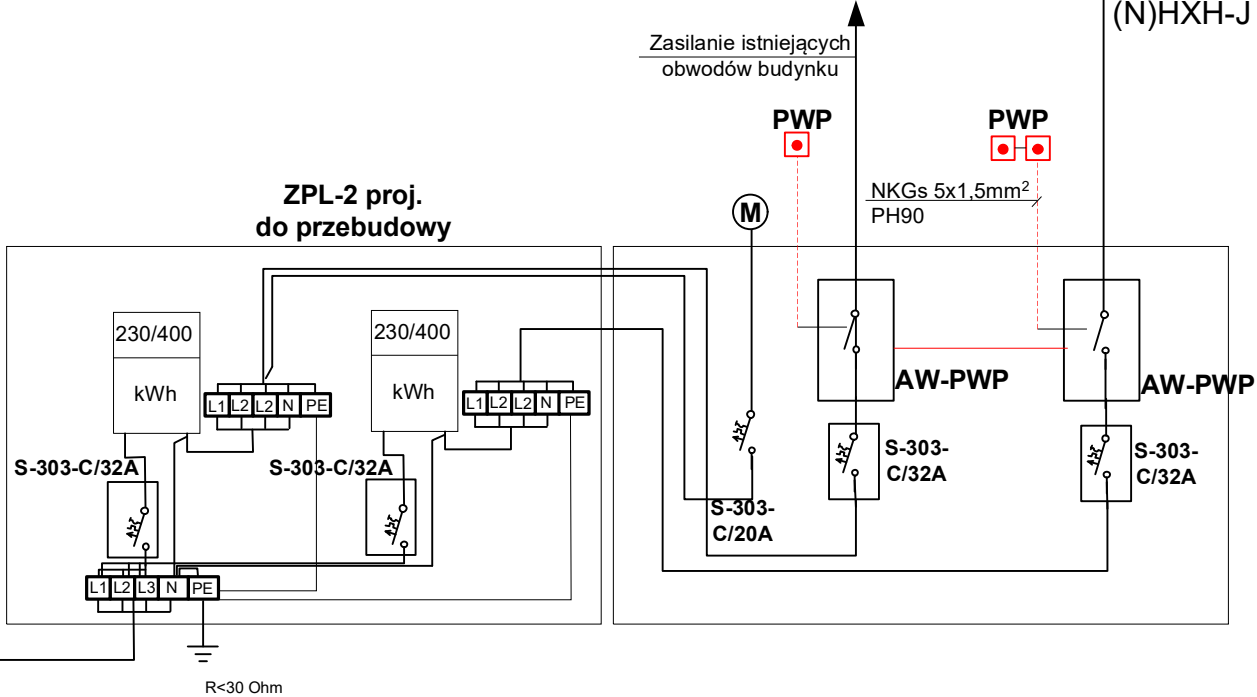

Schemat ideowy AW-PWP

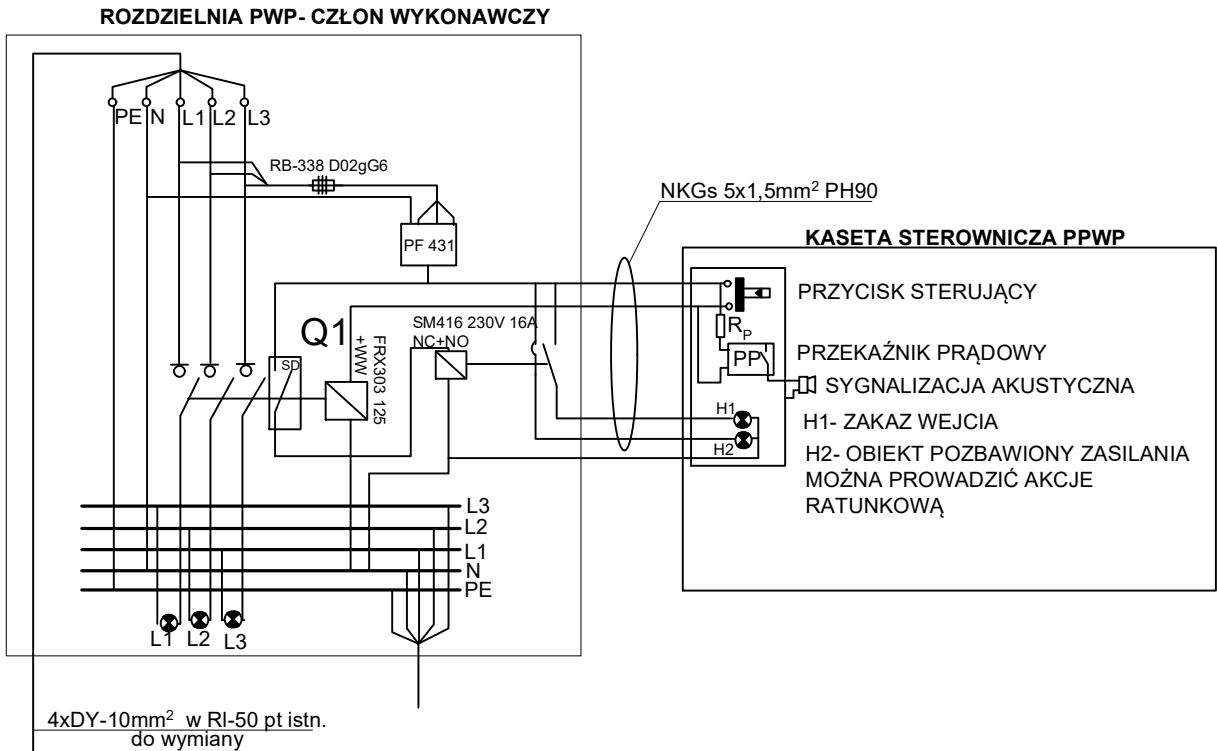

Dodatkowa ochrona od porażeń prądem
elektrycznym
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

ERD Rok założenia 2008	FIRMA USŁUGOWA ERD 38-400 Krosno, ul. Zagórze 6i tel. 508-932-918 NIP: 684-227-81-53,	Nr rys. 1
Temat:	Remont Domu Dziecka w Długiem	
Inwestycja:	Długie 9, 38-460 Jedlicze	
Nazwa rysunku:	Schemat ideowy zasilania	Skala: -----
Inwestor:	Powiat Krośnieński, ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno	
Projektant:	mgr inż. Jacek Kochanek upr. bud. A-649-30/84	Podpis: Data: 05-2023