

RZUT PARTERU

SKALA 1:50

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PLACÓWKI I


1.1	WIATROLAP	- 4,13m	2
1.2	KORYTARZ	- 10,39m	2
1.3	POKÓJ	- 19,61m	2
1.4	POKÓJ WYPOCZYNKOWY	- 28,25m	2
1.5	STREFA REKREACJI	- 12,32m	2
1.6	POKÓJ	- 40,08m	2
1.7	POKÓJ PERSONELU	- 14,78m	2
1.8	WC	- 1,80m	2
1.9	PRZEDPOKÓJ	- 7,38m	2
1.10	MAGAZYNEK	- 4,95m	2
1.11	POKÓJ	- 14,12m	2
1.12	ŁAZIENKA CHŁOPCÓW	- 7,72m	2

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA -172,96m²

AsXSn 4x16mm² -istn.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PLACÓWKI II

- Rozdzielnica wnekowa
- Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych
- Instalacja siłowa
- Przewód wyrównawczy
- Zasilanie zalicznikowe YKY 5x10mm²
- Gniazdo wtykowe, podtynkowe z bolcem ochronnym 10/16A, 250V (pojedyncze lub podwójne)
- Gniazdo j/w lecz bryzgoszczelne
- Gniazdo wtykowe bryzgoszczelne, 3-f, 5-stykowe, 230/400V
- Wyłącznik jednobiegunowy, podtynkowy, 10A ,250V
- j/w lecz hermetyczny
- Przełącznik świecznikowy, podtynkowy, 10A ,250V
- j/w lecz hermetyczny
- Przełącznik schodowy, podtynkowy, 10A ,250V
- j/w lecz hermetyczny
- Przełącznik krzyżowy, podtynkowy 10A, 250V
- j/w lecz hermetyczny
- Automat schodowy -przycisk
- GSU
- Główna szyna uziemiająca
- Zacisk uziemiający
- Wypust świetlny sufitowy lub ścienny
- Oprawa świetlna
- Oprawa świetlówkowa

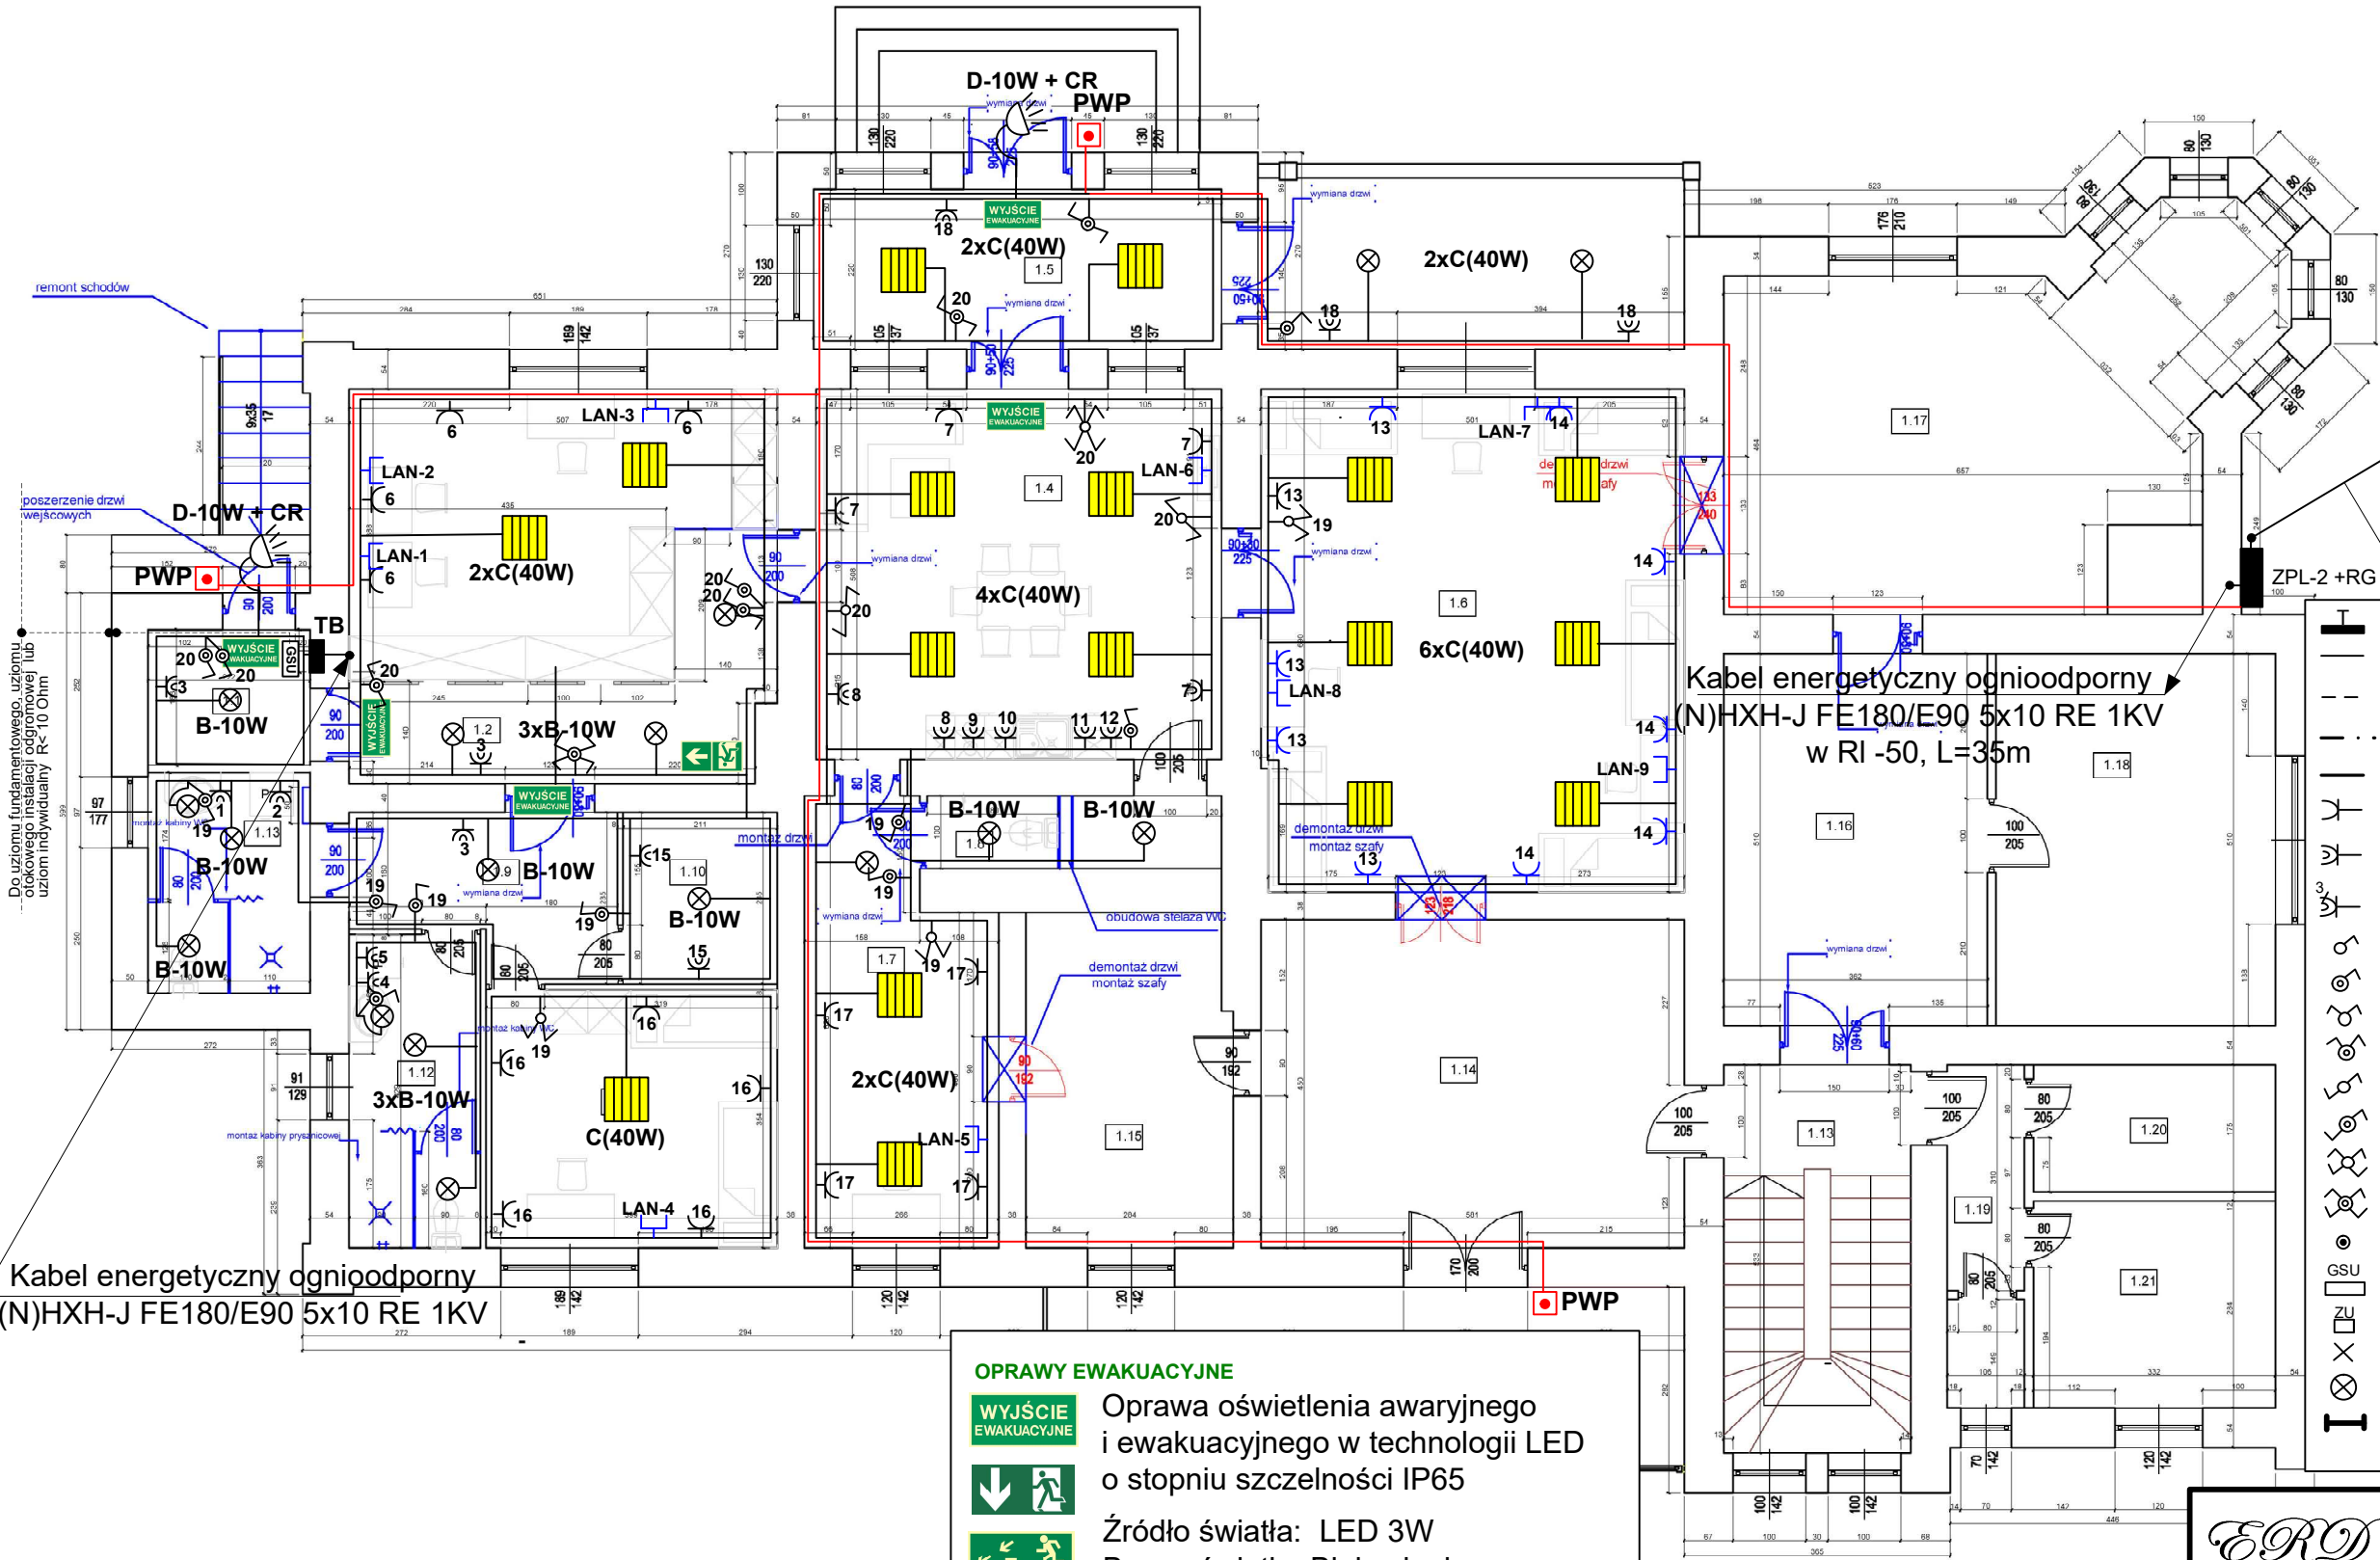

Kabel energetyczny ognioodporny
(N)HXH-J FE180/E90 5x10 RE 1KV

Kabel energetyczny ognioodporny
(N)HXH-J FE180/E90 5x10 RE 1KV
w RI -50, L=35m

OPRAWY EWAKUACYJNE

WYJŚCIE
EWAKUACYJNE



OPRAWY AWARYJNE

AW1

Oprawa oświetlenia awaryjnego
i ewakuacyjnego w technologii LED
o stopniu szczelności IP65

Źródło światła: LED 3W

Barwa światła: Biała ciepła

Czas pracy: min. 1 Godzina

Tryb pracy: SA/A - Sieciowo - awaryjny

Akumulator: wbudowany

Montaż: Sufitowy lub ścienny

Oznaczenie oprav:

A-oprawa świetlówkowa hermetyczna LED 2x20W

B-plafonier hermetyczny LED 10W

C-oprawa typu panel LED 40W

D-naświetlacz LED 10W

WYJŚCIE - oprawa oświetlenia ewakuacyjnego 1h

CR - oprawa z czujnikiem ruchu

ERD
Rok założenia 2008

FIRMA USŁUGOWA ERD
38-400 Krosno, ul. Zagórze 6i
tel. 508-932-918
NIP: 684-227-81-53,

Nr rys.

2

Temat: Remont Domu Dziecka w Długiem

Inwestycja: Długie 9, 38-460 Jedlicze

Nazwa rysunku: Plan instalacji elektrycznej

Skala:
1:100

Inwestor: Powiat Krośnieński, ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno

Projektant: mgr inż. Jacek Kochanek
upr. bud. A-649-30/84

Podpis:

Data:
05-2023