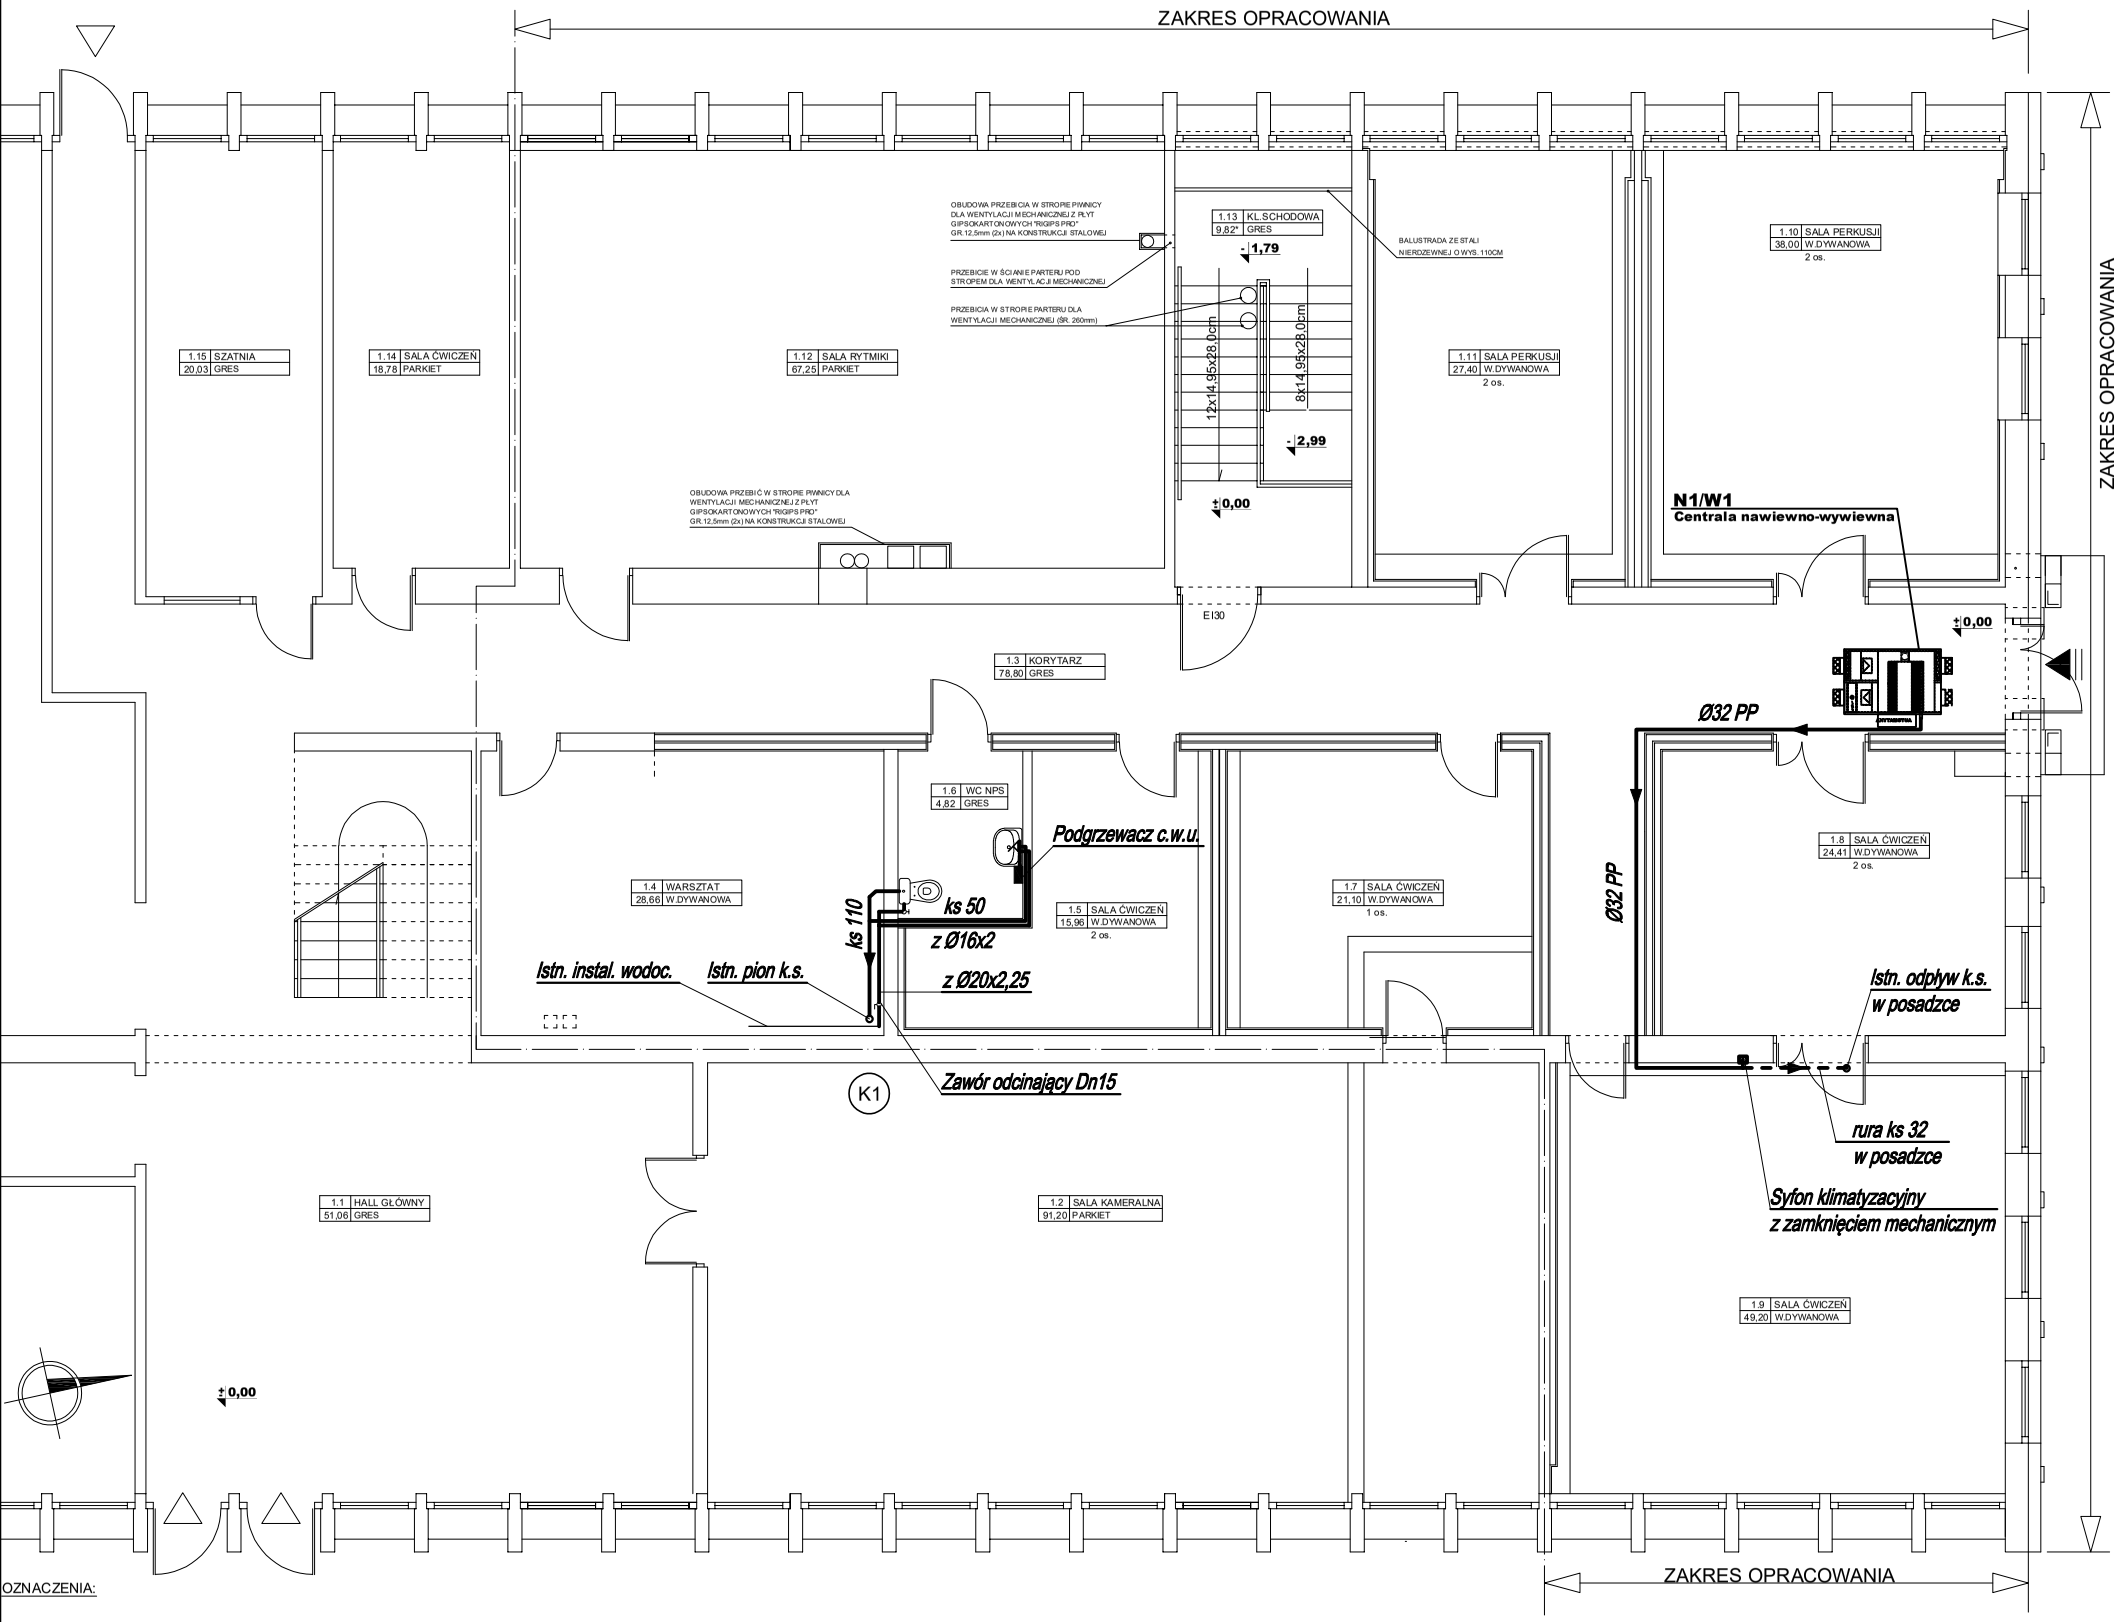

OZNACZENIA:

OZNACZENIA

- proj. woda zimna z rur zaciskanych PE / Al / PE
- proj. kanalizacja sanitarna z rur PP kielichowych
- proj. odpływ skroplin z rur PP kielichowych
- K1 — istn. pion kanalizacji sanitarnej z rur PCV
- istn. odpływ kanalizacji sanitarnej
- elektryczny podgrzewacz c.w.u., np. firmy Biawar podumywalkowy OW-E5 5dm3 2,0kW 230V 25x25x30cm
- zawór odcinający gwintowany Dn15

UWAGI

1. Rury k.s. układać ze spadkiem 2%
2. Rury wodociągowe zaizolować termicznie.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA "STUDIO PL" PIOTR LEWIŃSKI
UL. SŁOWIAŃSKA 19/12 , 85-163 BYDGOSZCZ

obiekt:	**PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY MUZYCZNEJ W INOWROCŁAWIU**	**Projektant:** mgr inż. Marek Drążkowski upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych nr uprawnień WRR-I-7131-24/02	**data, podpis:** 24.06.2024 r	**skala:** 1:100
adres:	PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I i II STOPNIA UL.KILIŃSKIEGO 16a , 88-100 INOWROCŁAW			
faza projektu:	**PROJ. ARCH.-BUDOWLANY - ZMIANA**	**Sprawdzający:** mgr inż. Mateusz Maciejewski upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr uprawnień WAM/0137/PWOS/18	**data, podpis:** 24.06.2024 r	**nr rys.** S1z
tytuł rysunku:	**RZUT PARTERU INSTALACJE WOD-KAN**			