

OZNACZENIA:

 C.O. ZASILENIE


----- C.O. POWRÓT

0.1
Wiatrolap
+16°C 445 W

Symbol pomieszczenia, nazwa pomieszczenia
Temp. obliczeniowa $t=16[^\circ\text{C}]$,
Zapotrzebowanie na ciepło $Q=445\text{W}$

C22-60 0.9 m n 3

Grzejnik stalowy płytowy boczozasilany typu C22
wysokość $H=600\text{mm}$; długość $L=900\text{mm}$; nastawa $n=3$

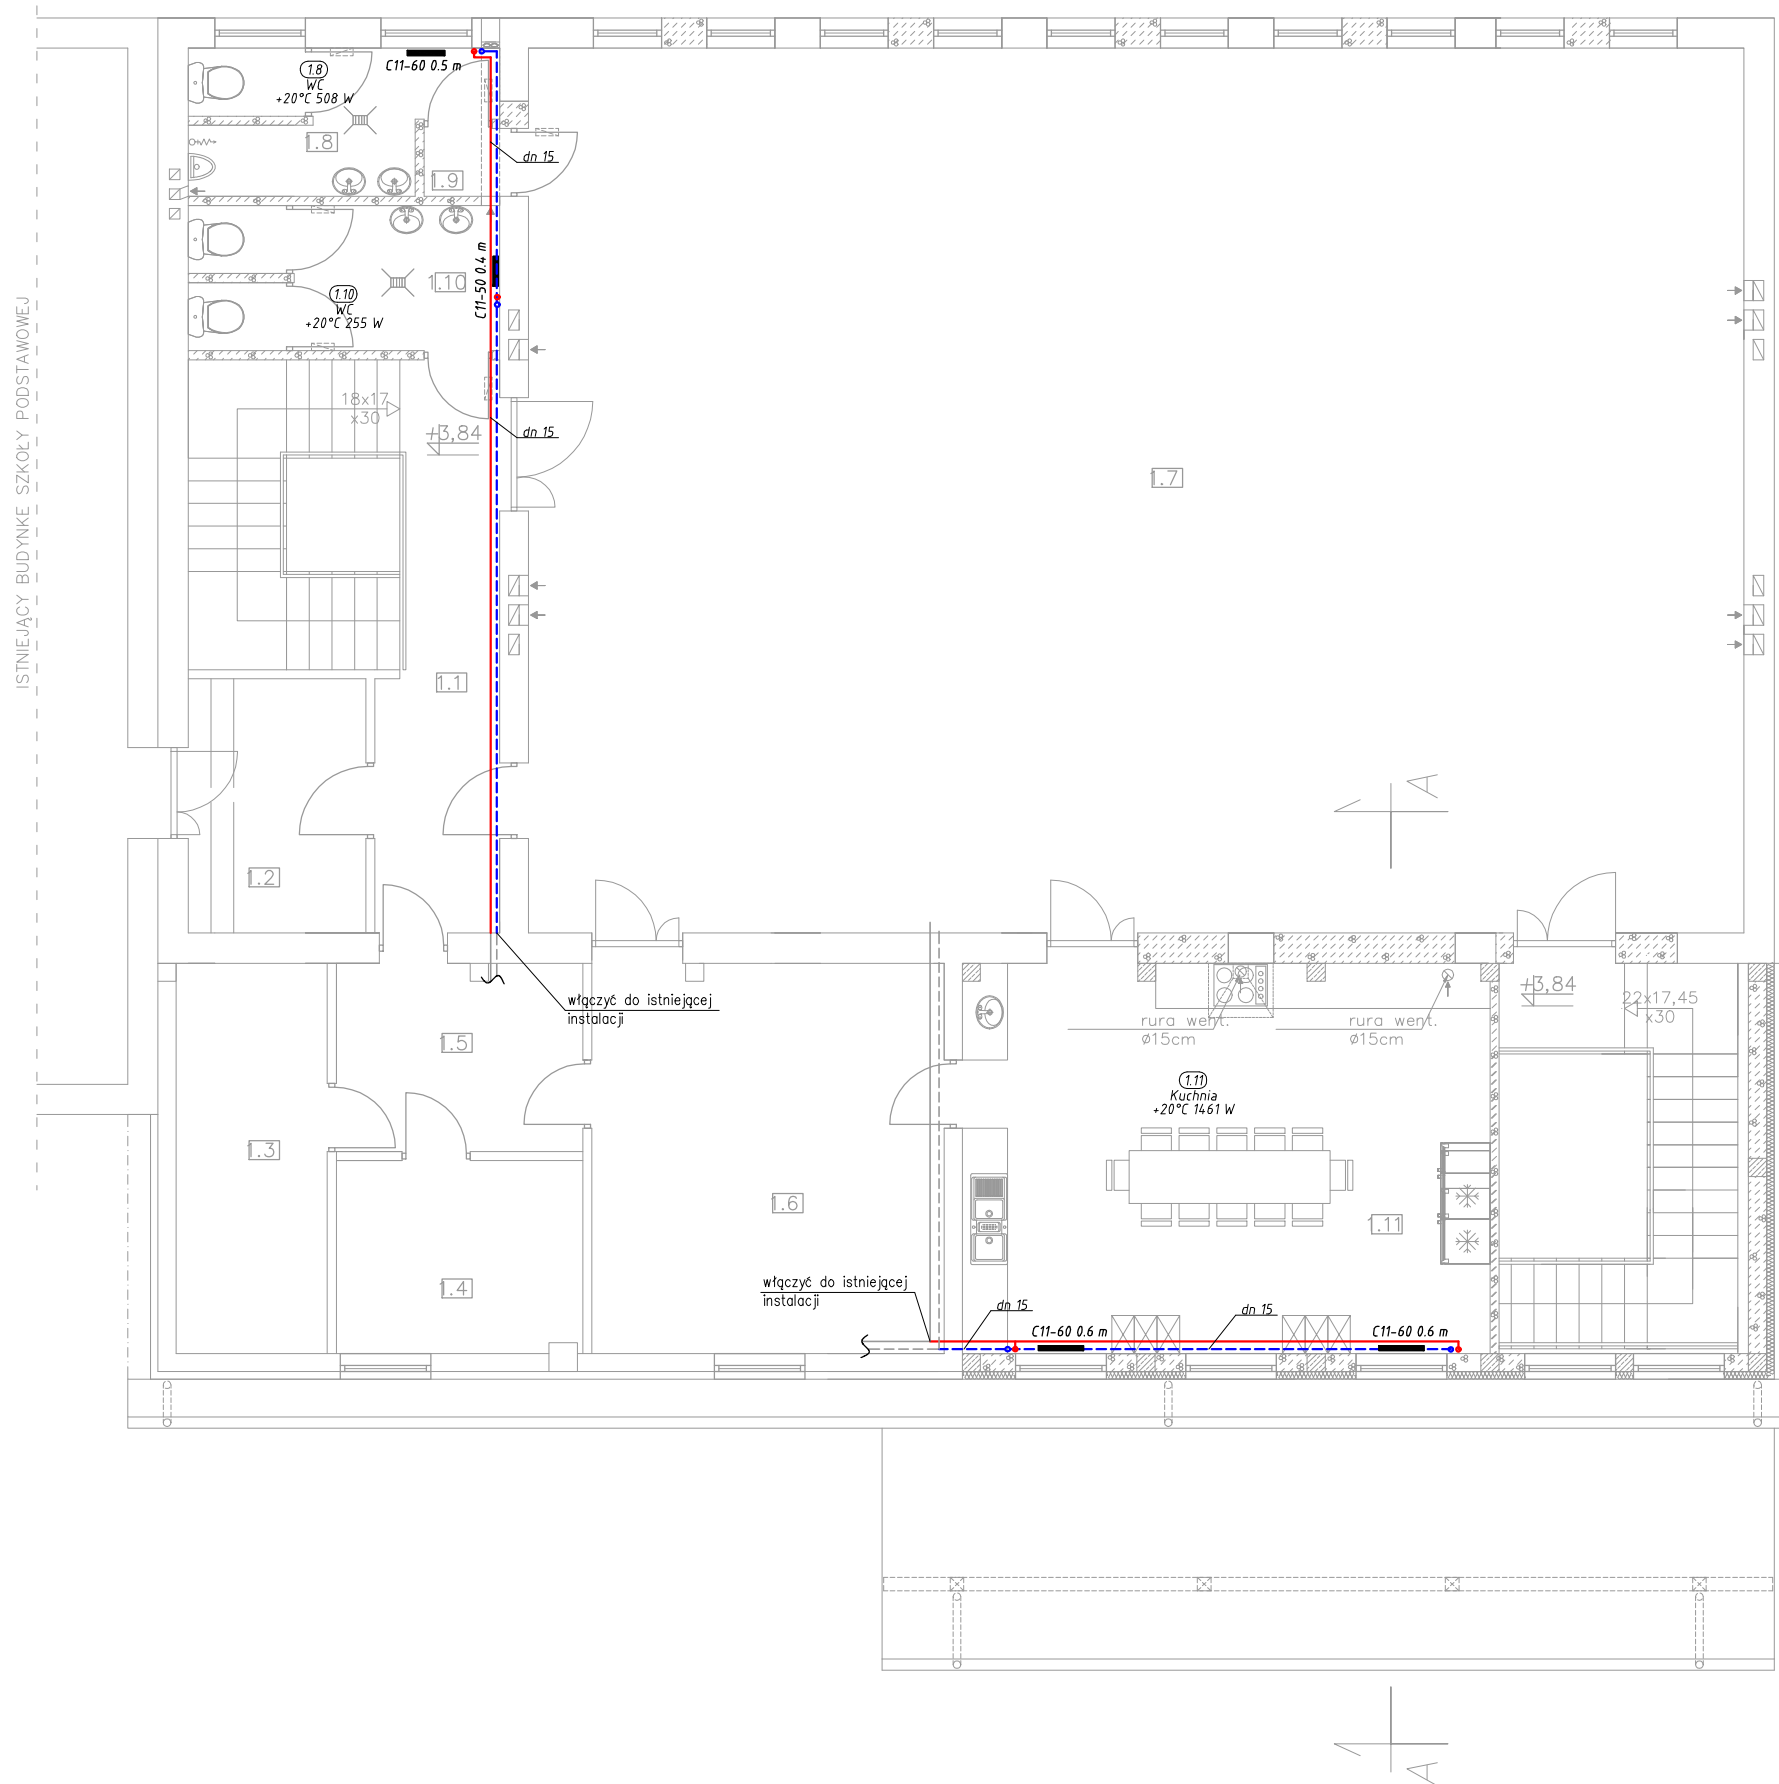

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI PIĘTRA			
POMIESZCZENIA NIE OBJĘTE OPRACOWANIEM			
NR	POMIESZCZENIE	POSADZKA	P ₁ (m ²)
1.1	KOMUNIKACJA I	TERAKOTA	11,11
1.2	KOMUNIKACJA II	TERAKOTA	7,89
1.3	POM. GOSPODARCZE	TERAKOTA	10,32
1.4	POM. PORZĄDKOWE	TERAKOTA	8,25
1.5	KOMUNIKACJA III	TERAKOTA	8,05
1.6	POM. MAGAZYNOWE II	TERAKOTA	23,98
SUMA POW.			69,60
(m ²)			
POMIESZCZENIA OBJĘTE OPRACOWANIEM			
1.7	SALA WIELOFUNKCYJNA	PARKIET	188,13
1.8	WC MĘSKI	TERAKOTA	6,85
1.9	PRZEDSIONEK	TERAKOTA	0,90
1.10	WC DAMSKI	TERAKOTA	7,74
1.11	KUCHNIA	TERAKOTA	35,81
SUMA POW.			239,43
(m ²)			
ZESTAWIENIE – OPRACOWYWANEGO OBIEKTU			
POWIERZCHNIA ZABUDOWY (m ²)			385,32
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA (m ²)			622,61
KUBATURA (m ³)			3594,0

TYTUŁ RYSUNKU:	INSTALACJA C.O. – RZUT PIĘTRA		
OBIEKTY:	NADBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO KAT. VIII		
INWESTOR:	GMINA NIEDŹWIADA		
LOKALIZACJA:	Dz. Nr 499/3, 500/3 GMINA NIEDŹWIADA OBRĘB 10 – NIEDŹWIADA KOLONIA		
PROJEKTANT INSTALACJE SANITARNE:	mgr inż. Patrycja Mysiak upr. bud. nr LUB/0053/PBS/18		PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY INSTALACJE SANITARNE:	mgr inż. Jarosław Mysiak upr. bud. nr LUB/0055/PBS/17		PODPIS:
DATA:	04.10.2022	SKALA:	1:100/200 NR RYS.: S-11