


UWAGA:
Przed rozpoczęciem robót sprawdzić rzędną dna studzienki włączeniowej, dostosować zagłębienia i spadki projektowanej instalacji kanalizacyjnej do istniejących rzędnych i istniejącego uzbrojenia podziemnego.

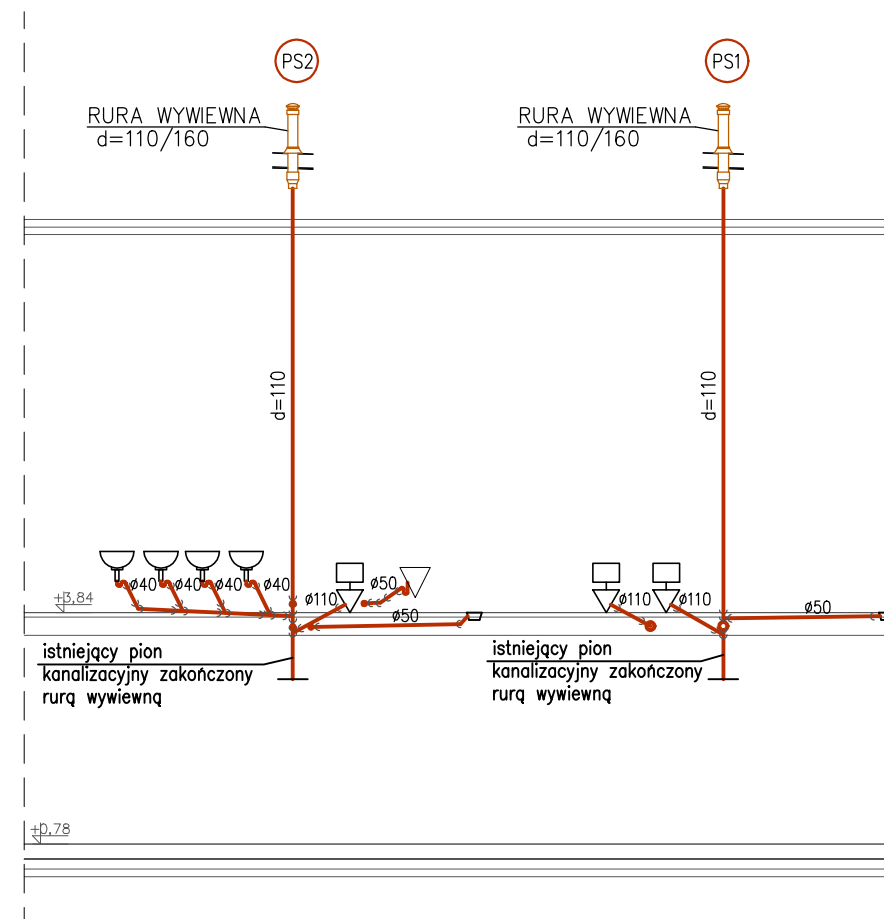

TYTUŁ RYSUNKU:	INSTALACJA WOD-KAN. – ROZWINIĘCIE KANALIZACJI	
OBIEKTY:	NADBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO KAT. VIII	
INWESTOR:	GMINA NIEDŹWIADA	
LOKALIZACJA:	Dz. Nr 499/3, 500/3 GMINA NIEDŹWIADA OBRĘB 10 – NIEDŹWIADA KOLONIA	
PROJEKTANT INSTALACJE SANITARNE:	mgr inż. Patrycja Mysiak upr. bud. nr LUB/0053/PBS/18	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY INSTALACJE SANITARNE:	mgr inż. Jarosław Mysiak upr. bud. nr LUB/0055/PBS/17	PODPIS:
DATA:	04.10.2022	SKALA: 1:100/200 NR RYS.: S-9