


TB

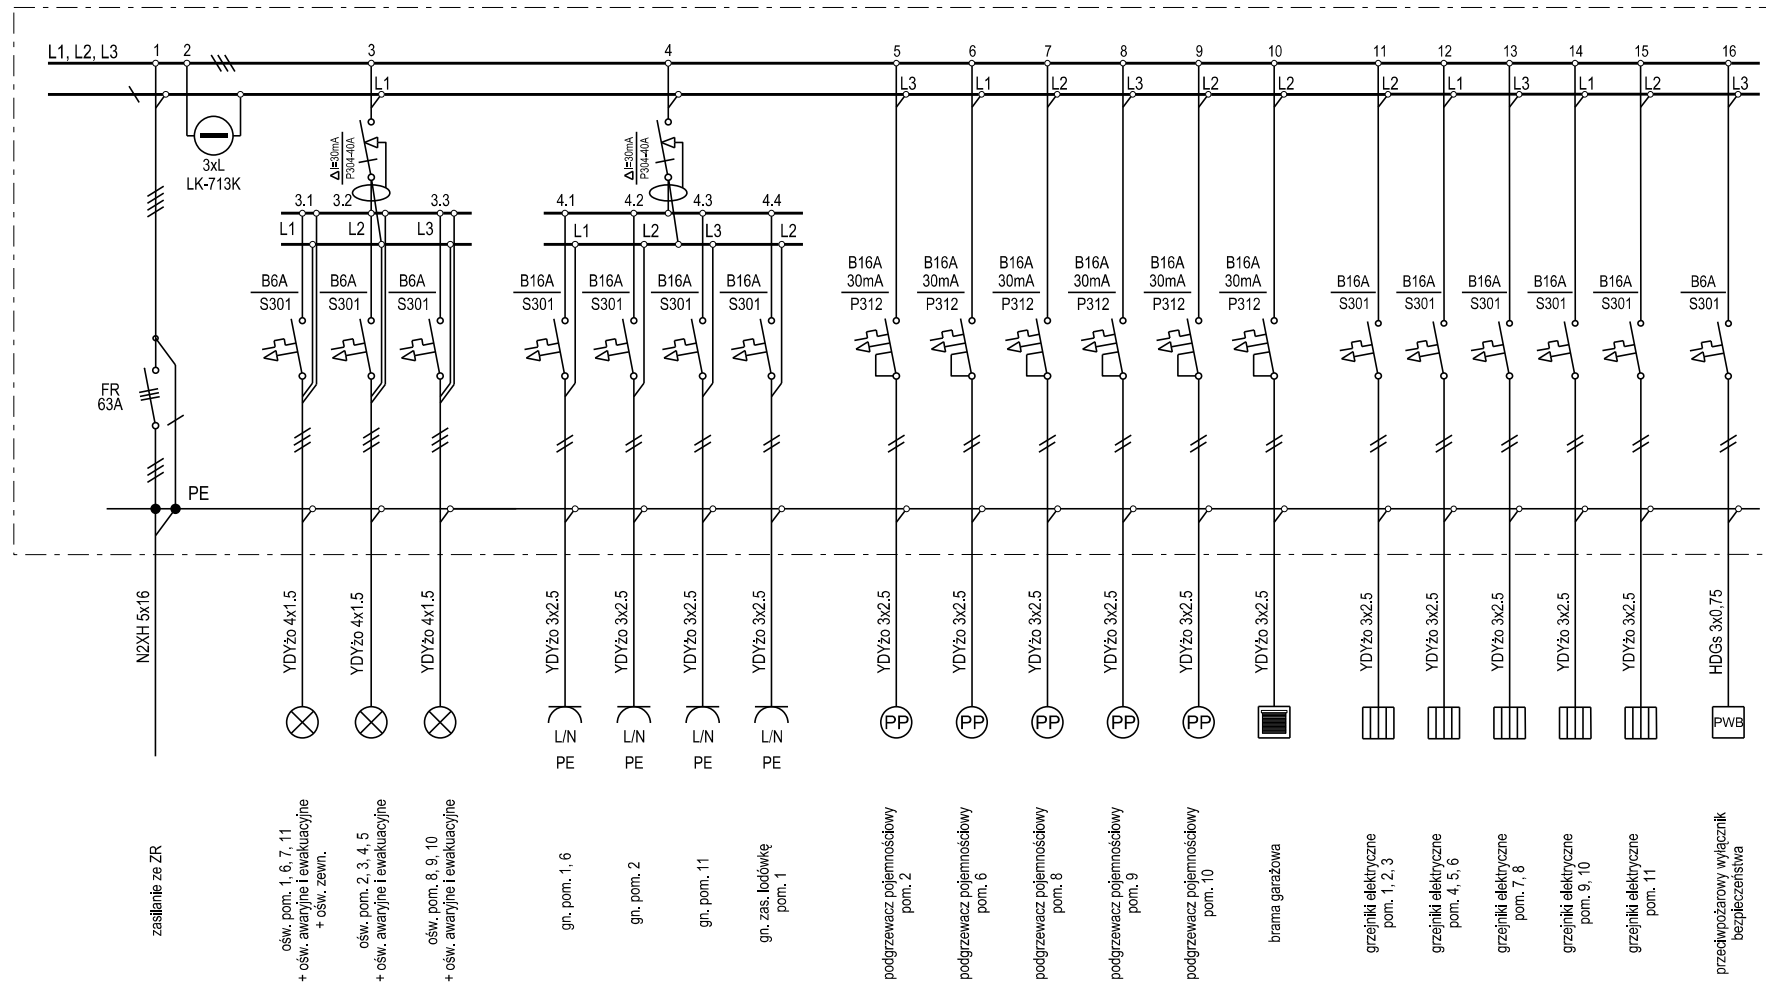

Opis	Zasilanie ze złącza	Oświetlenie pom.			Gniazdka wtykowe				Pojemnościowe podgrzewacze wody					Brama	Ogrzewanie					PWB
Moc Pi [kW]	35,56	0,53	0,38	0,38	6,00	1,00	9,00	1,50	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	0,50	1,75	1,50	1,00	1,50	1,00	0,02
wsp. jedn.	~	0,4	0,4	0,4	0,25	0,25	0,25	0,25	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Moc Pz [kW]	14,66	0,21	0,15	0,15	1,50	0,25	2,25	0,38	0,45	0,60	0,60	0,60	0,60	0,15	1,75	1,50	1,00	1,50	1,00	0,02

Sumaryczna moc zainstalowana:
 $\Delta P_i = 35,56 \text{ [kW]}$

Sumaryczna moc zapotrzebowania:
 $\Delta P_z = 14,66 \text{ [kW]}$
 $L_1 = 5,31 \text{ [kW]}$
 $L_2 = 4,88 \text{ [kW]}$
 $L_3 = 4,47 \text{ [kW]}$

Prąd szczytowy:
 $I_{\text{szcz.}} = 22,80 \text{ [A]}$

UWAGI:

- 1) Układ sieci TN-S.
- 2) Ochrona przed dotykiem bezpośrednim:
 - izolowanie części czynnych
 - urządzenia ochronne różnicowoprądowe $\Delta I = 30 \text{ mA}$
- 3) Ochrona przed dotykiem pośrednim:
 - samoczynne wyłączenie zasilania
 - urządzenia II klasy ochronności

4) Tablica TB w obudowie min. IP30 podtynkowa izolowana

JEDYNOSTKA PROJEKTOWA:		
JAKUB INGŁOT USŁUGI PROJEKTOWO-WYKONAWCZE		Jakub Ingłot ul. Modrzewiowa 5 37-500 Widna Góra e-mail: roman.inglot@gmail.com
STADIUM:		
PROJEKT WYKONAWCZY		
NAZWA OPRACOWANIA:		
BUDOWA BUDYNKU TOALET Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ I WODNO-KANALIZACJĄ, Z ZEWNĘTRZNĄ DOZIEMNĄ INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ		
INWESTOR:		
Miasto Radymno ul. Łwowska 20, 37-550 Radymno		
ADRES INWESTYCJI:		
Lokalizacja: działka nr ewid. gr. 456/40 obręb ewidencyjny: 0001 Radymno jednostka ewidencyjna: 180402_1 Miasto Radymno powiat Jarosław, woj. podkarpackie		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:		
FUNKCJA/ BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO/ NUMER UPRAWNIENI	PODPIS
Elektryka Projektant:	mgr inż. Jakub Ingłot PDK/0064/PWOE/14	
Elektryka Sprawdzający:	mgr inż. Lesław Noga 69/99	
NAZWA RYSUNKU:		
TABLICA BEZPIECZNIKOWA TB		
DATA:	SKALA:	NR RYS.:
05.2021 r.	-	E-5