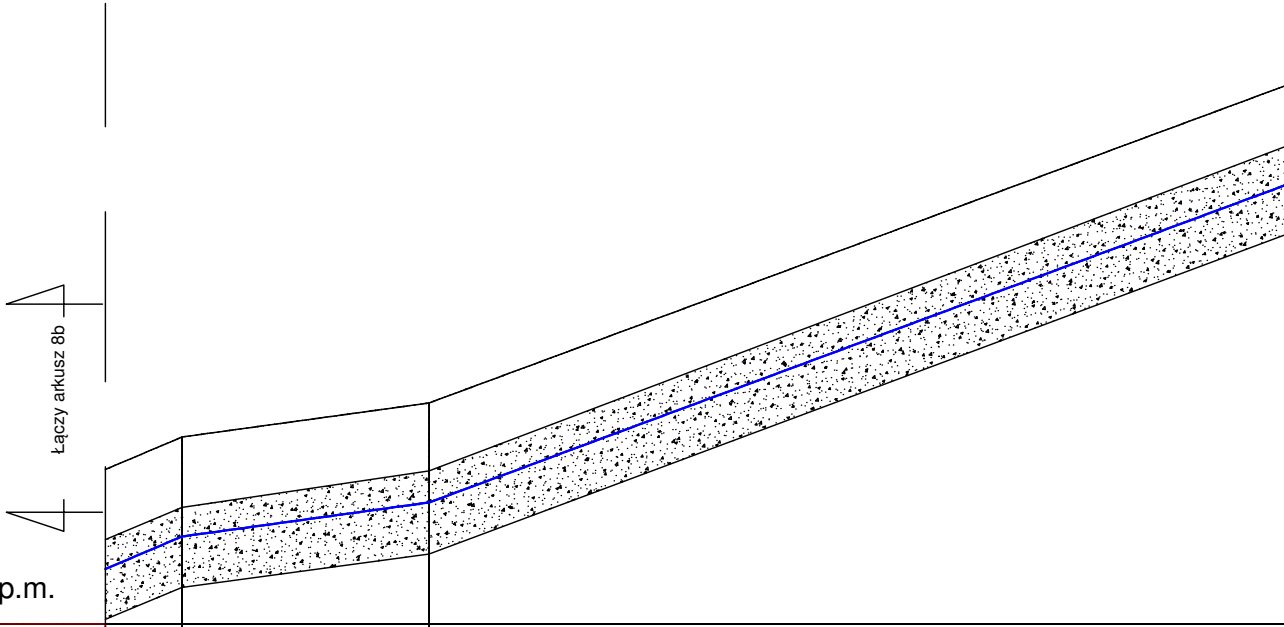
Łączy arkusz 8b

Poziom porównawczy 110,00 m n.p.m.

		Z18		Z19	
Rzędna terenu projektowanego		117,30		117,90	
Rzędna terenu istniejącego		117,30		117,90	
Rzędna osi rurociągu [m]		115,55		116,15	
Zagłębienie osi rurociągu		1,75		1,75	
Odległości [m]			43,56		202,39
Średnice, materiał Spadek	42,5 ‰		PEØ110x6,6 13,8 ‰		PEØ110x6,6
Długość trasy [m]		2353,03		2396,59	

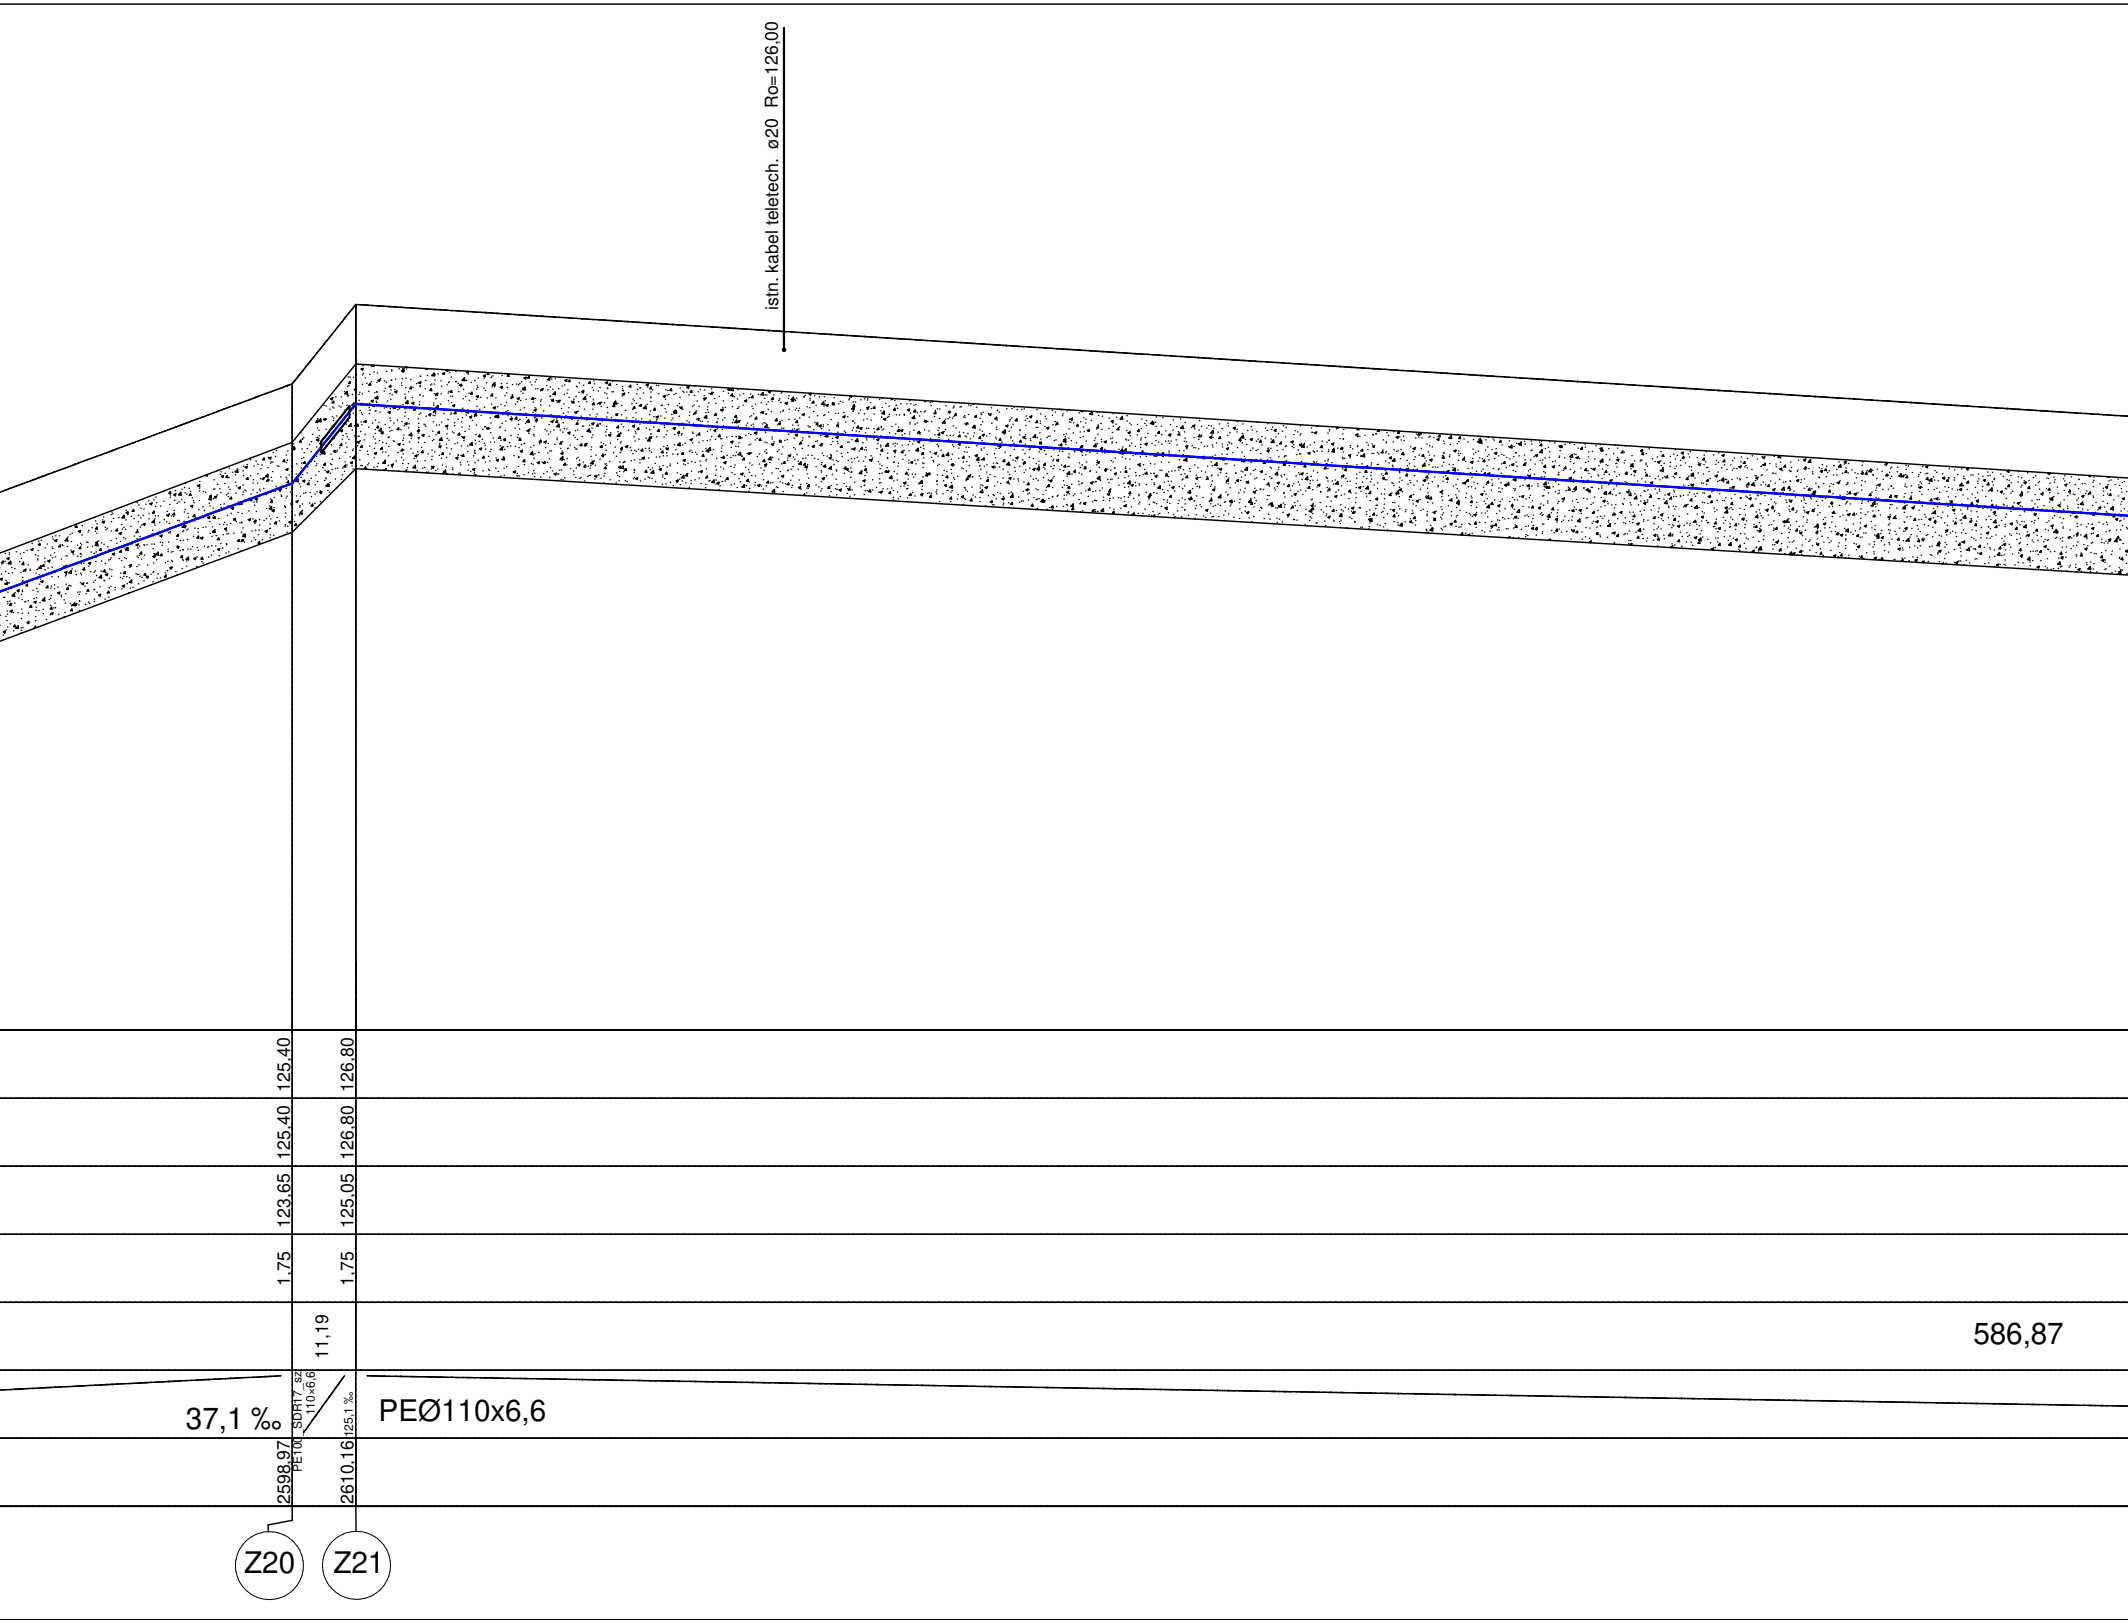
istn. kabel teletech. ø20 Ro=126,00
125,40
126,80
125,40
126,80
123,65
125,05
1,75
1,75
11,19
586,87
37,1 ‰
PE100_SDR17_sz
110×6,6
125,1 ‰
PEØ110x6,6
2598,97
2610,16
Z20
Z21

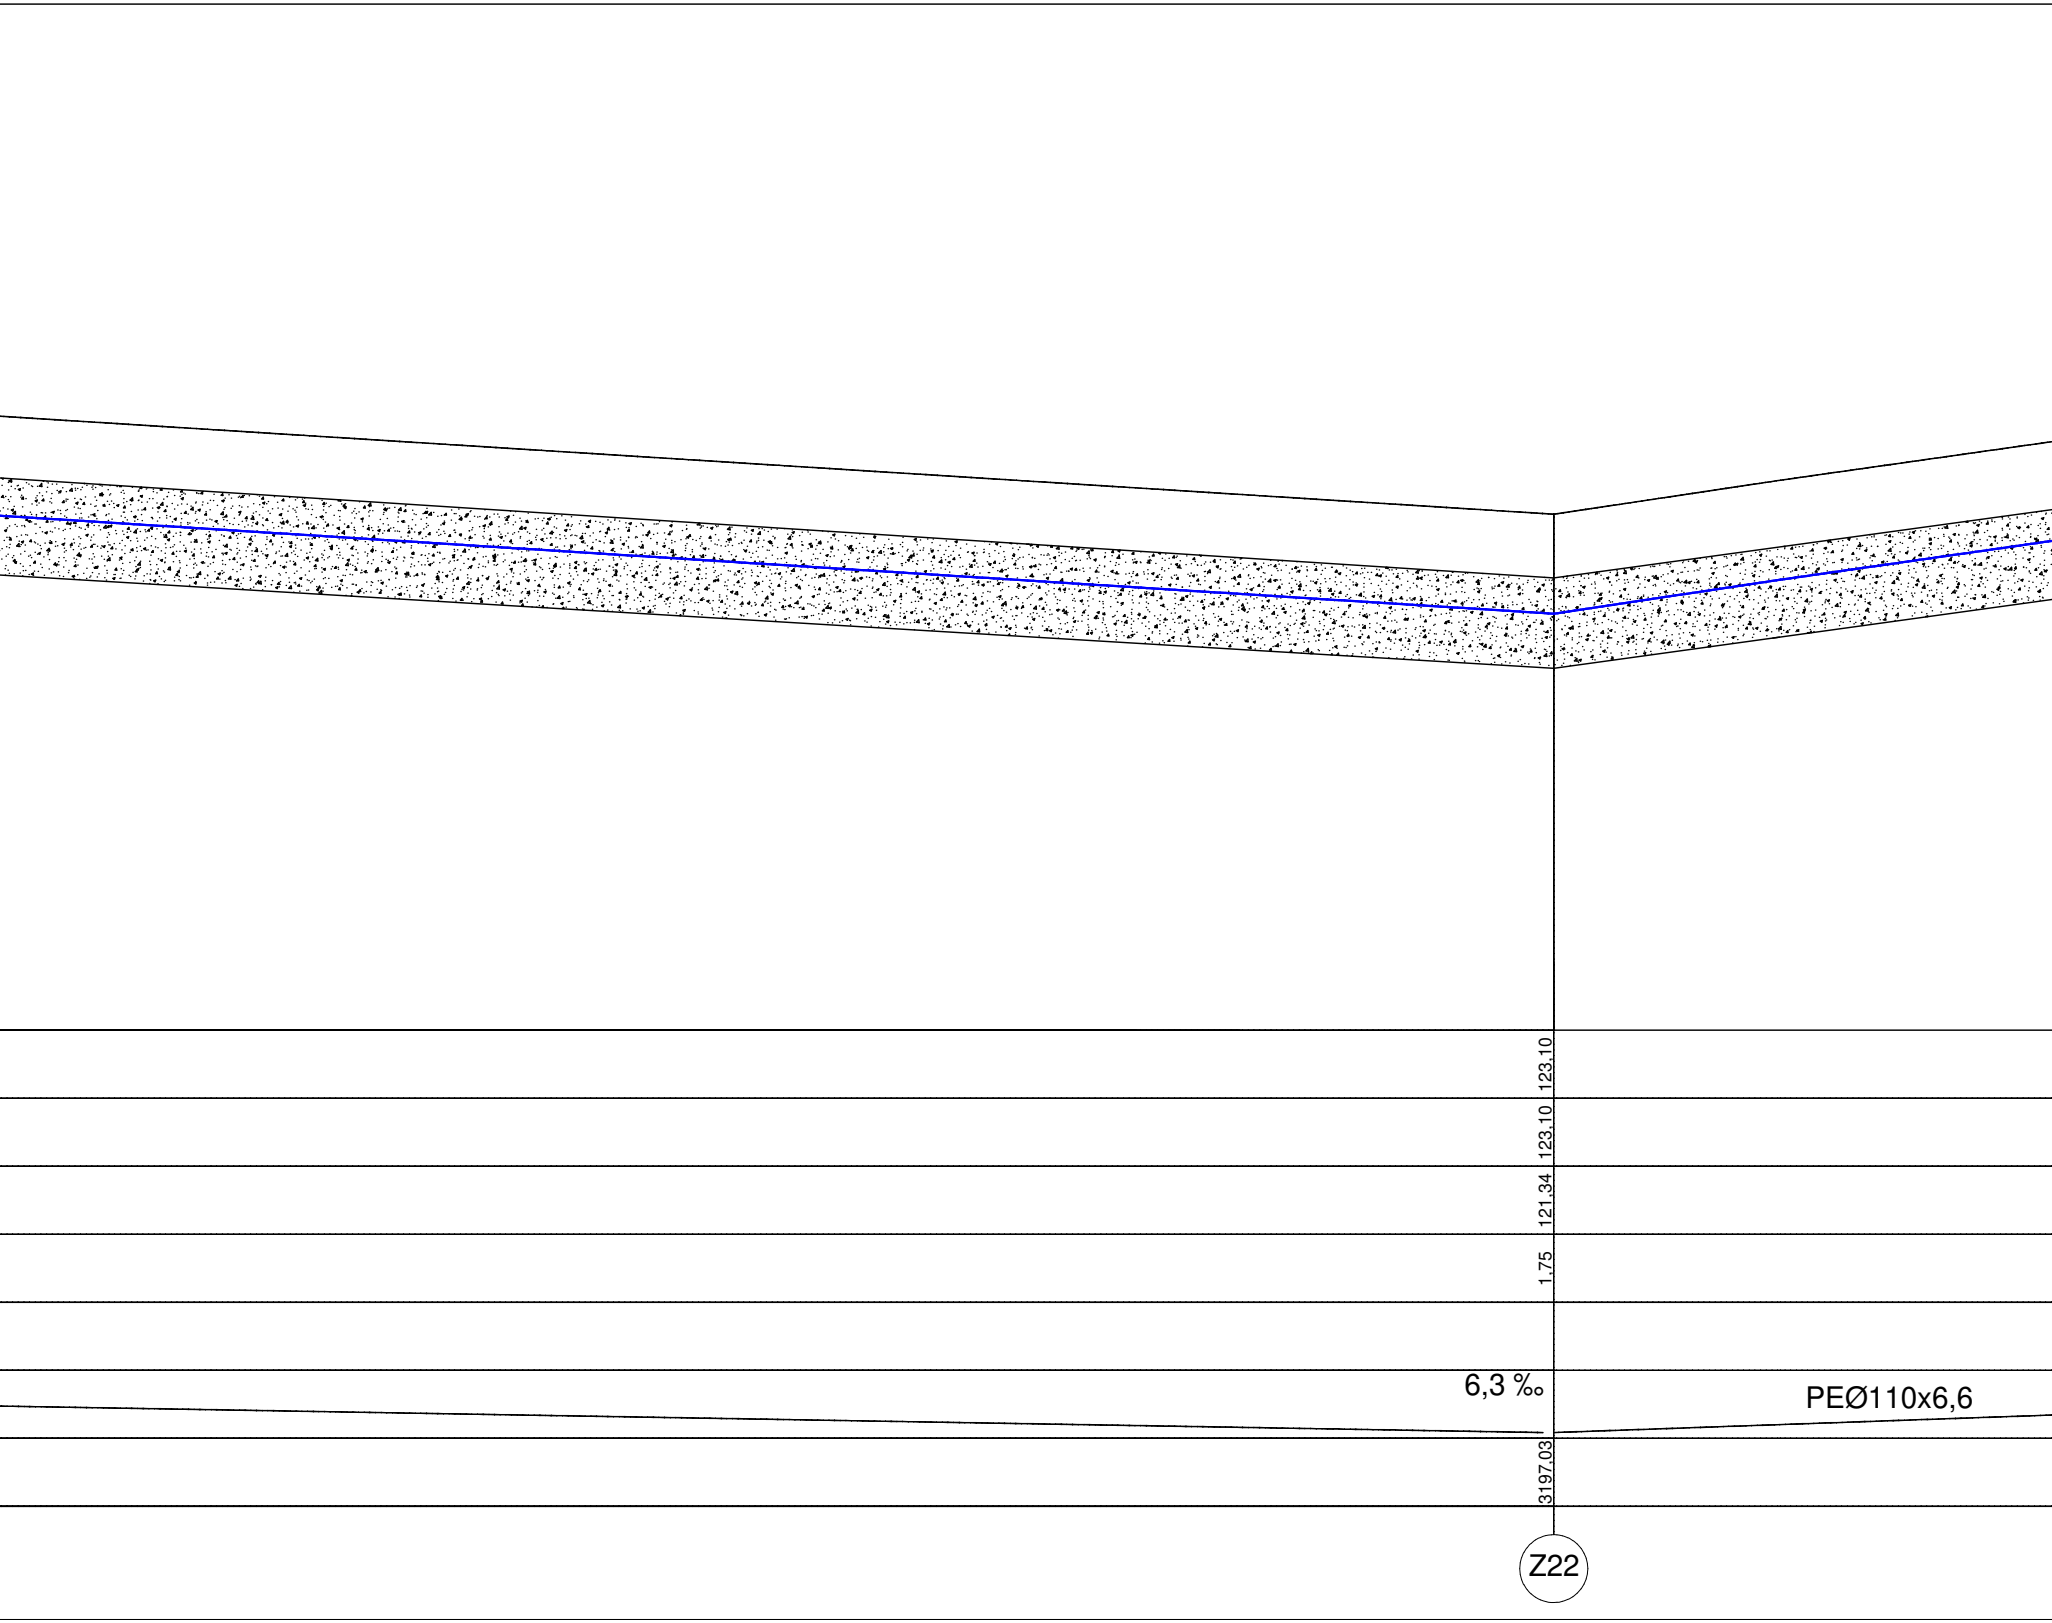
123,10
123,10
121,34
1,75
6,3 ‰
PEØ110x6,6
3197,03
Z22

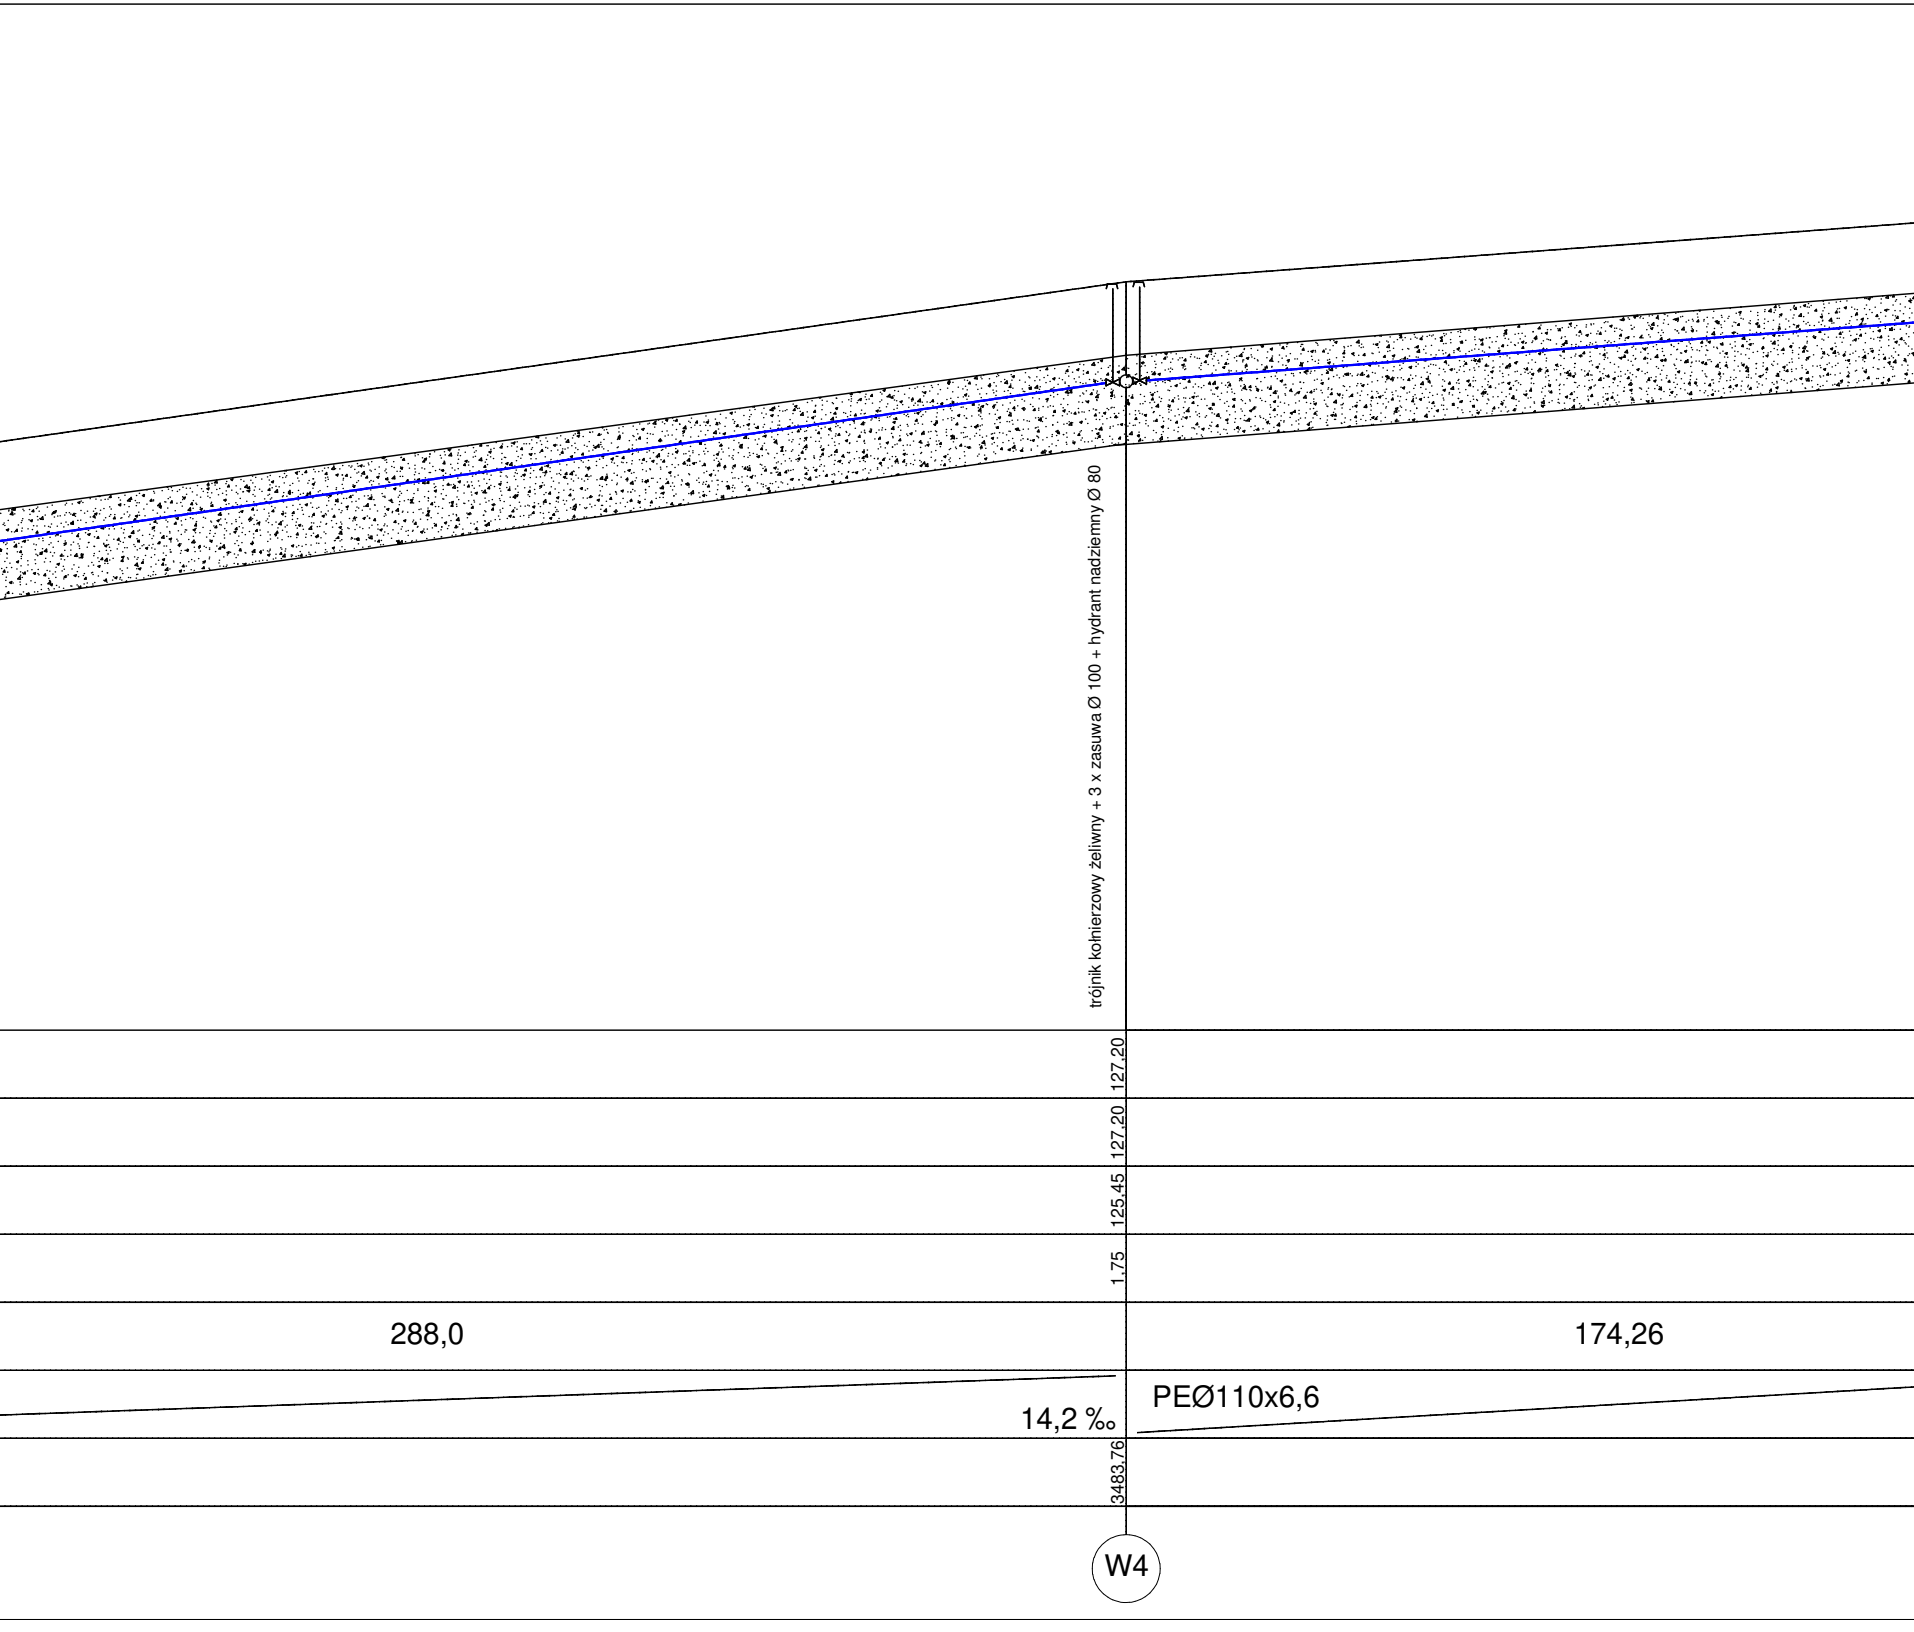
trójnik kołnierzowy żeliwny + 3 x zasuwa Ø 100 + hydrant nadziemny Ø 80
127,20
127,20
125,45
1,75
288,0
174,26
14,2 ‰
PEØ110x6,6
3483,76
W4

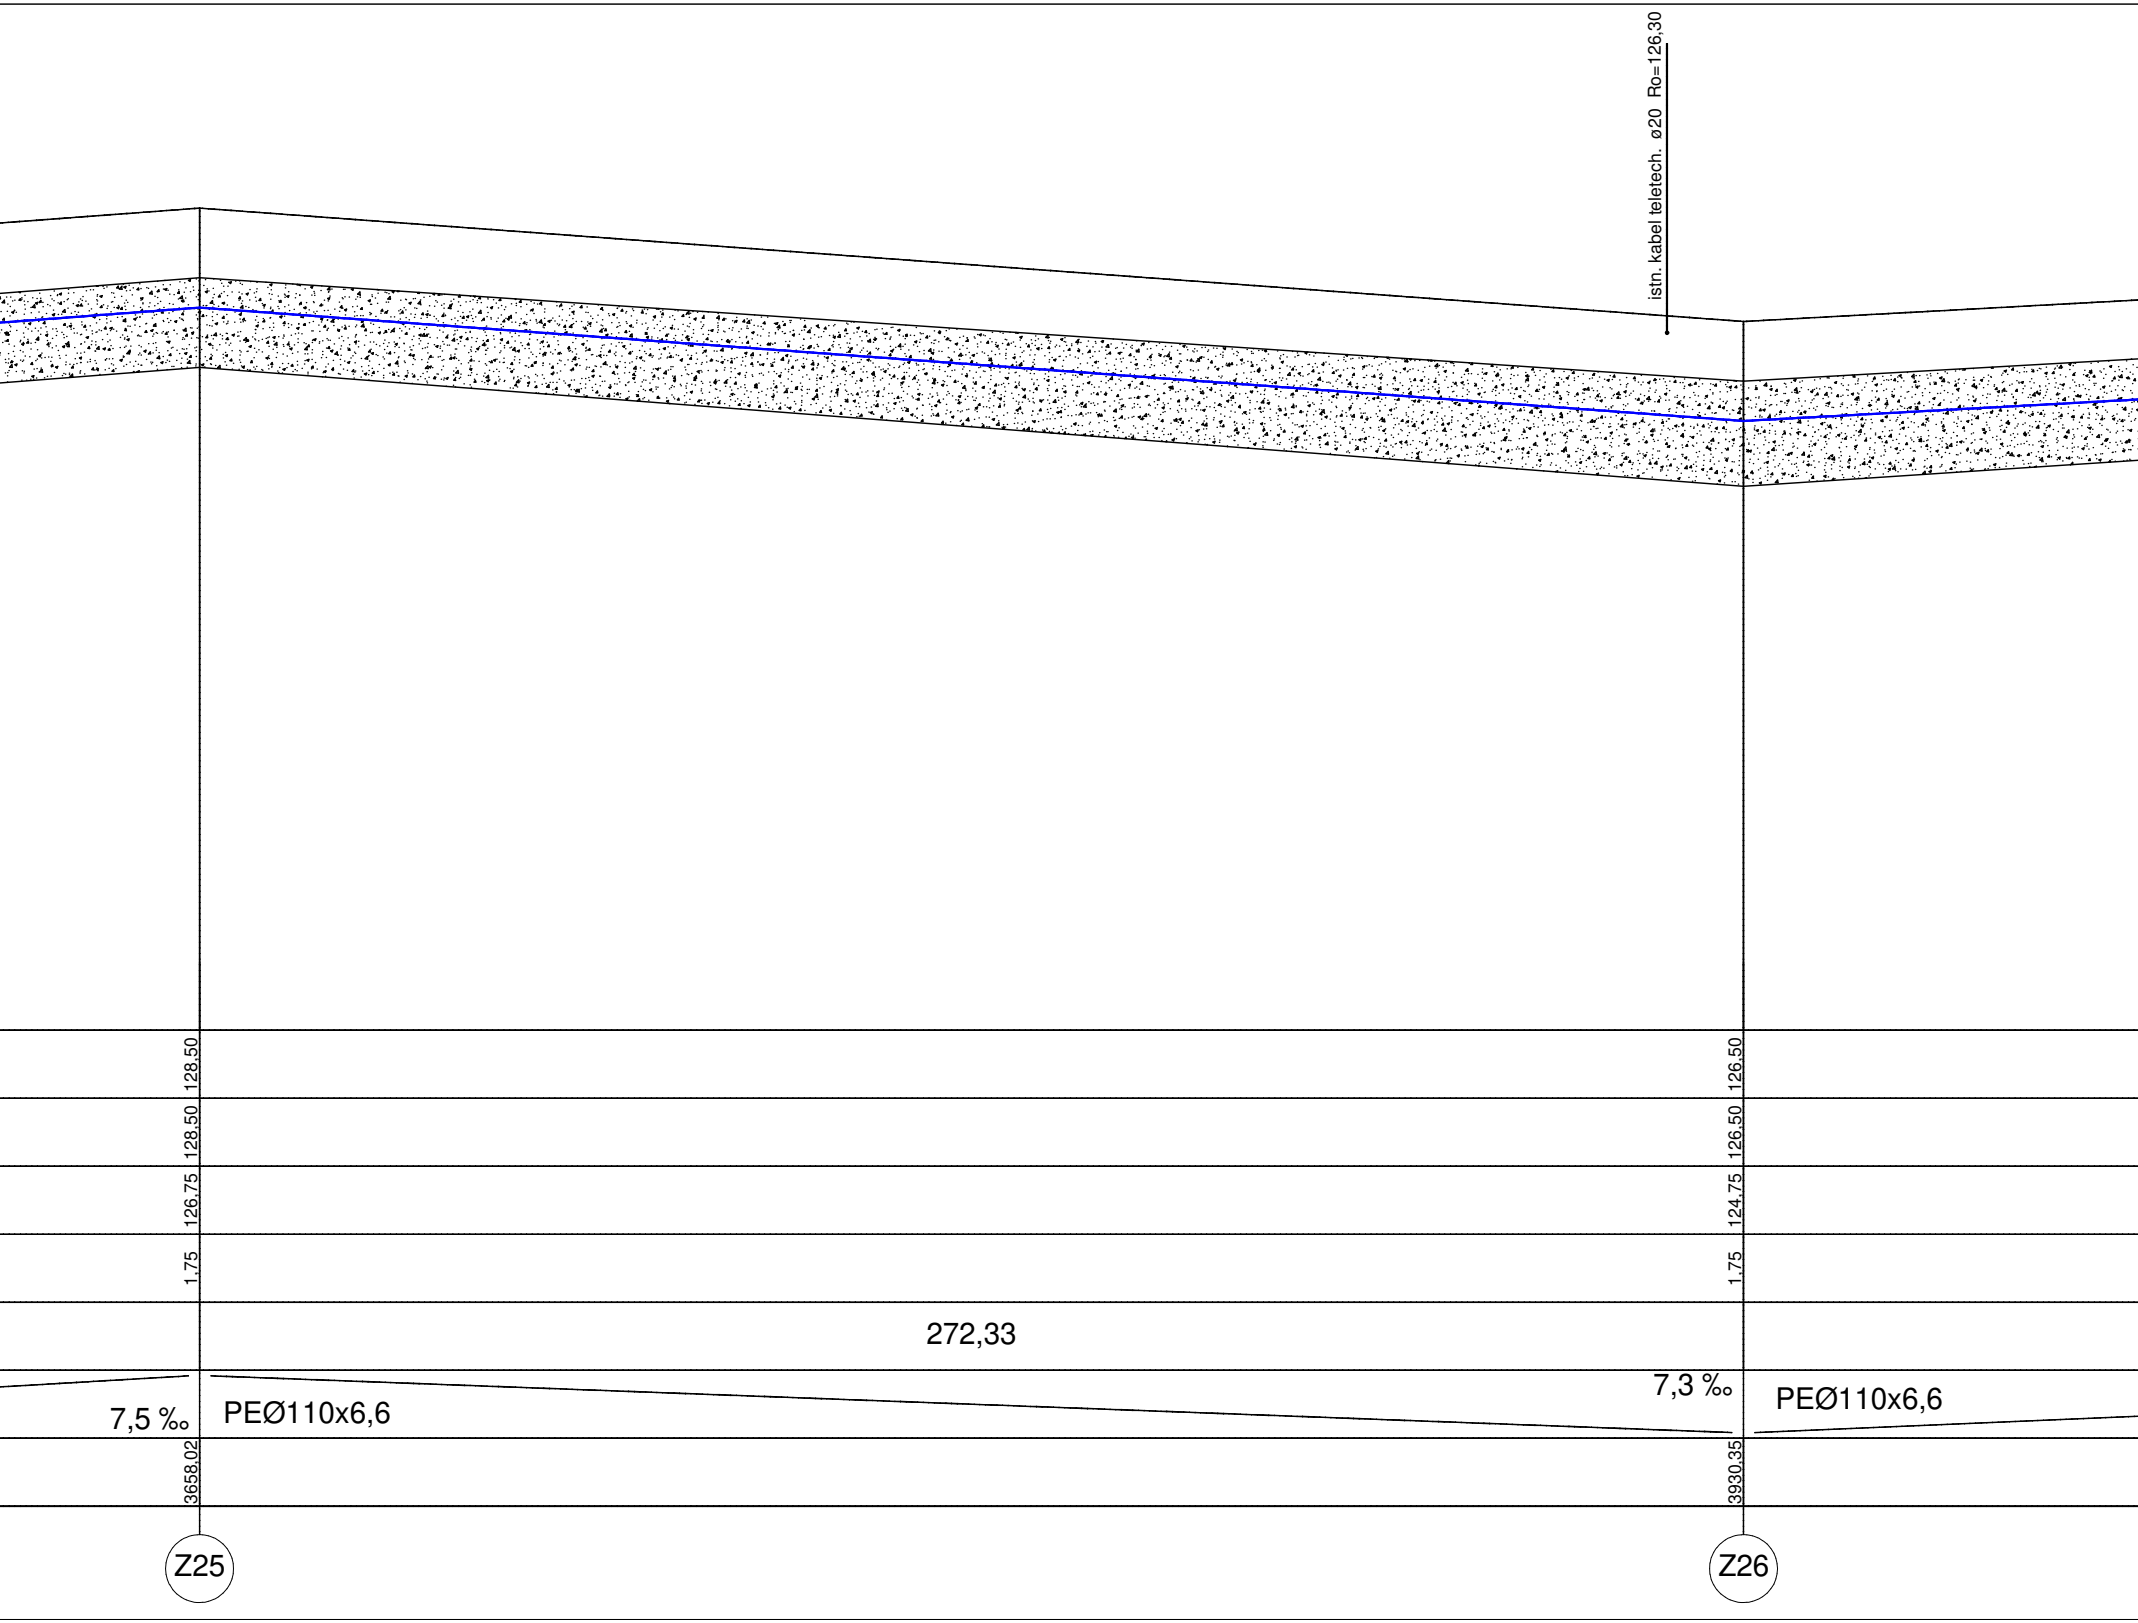
istn. kabel teletech. ø20 Ro=126,30
128,50
128,50
126,75
1,75
126,50
126,50
124,75
1,75
272,33
7,5 ‰
PEØ110x6,6
7,3 ‰
PEØ110x6,6
3658,02
3930,35
Z25
Z26

PROFIL SIECI WODOCIĄGOWEJ
1:1000/100

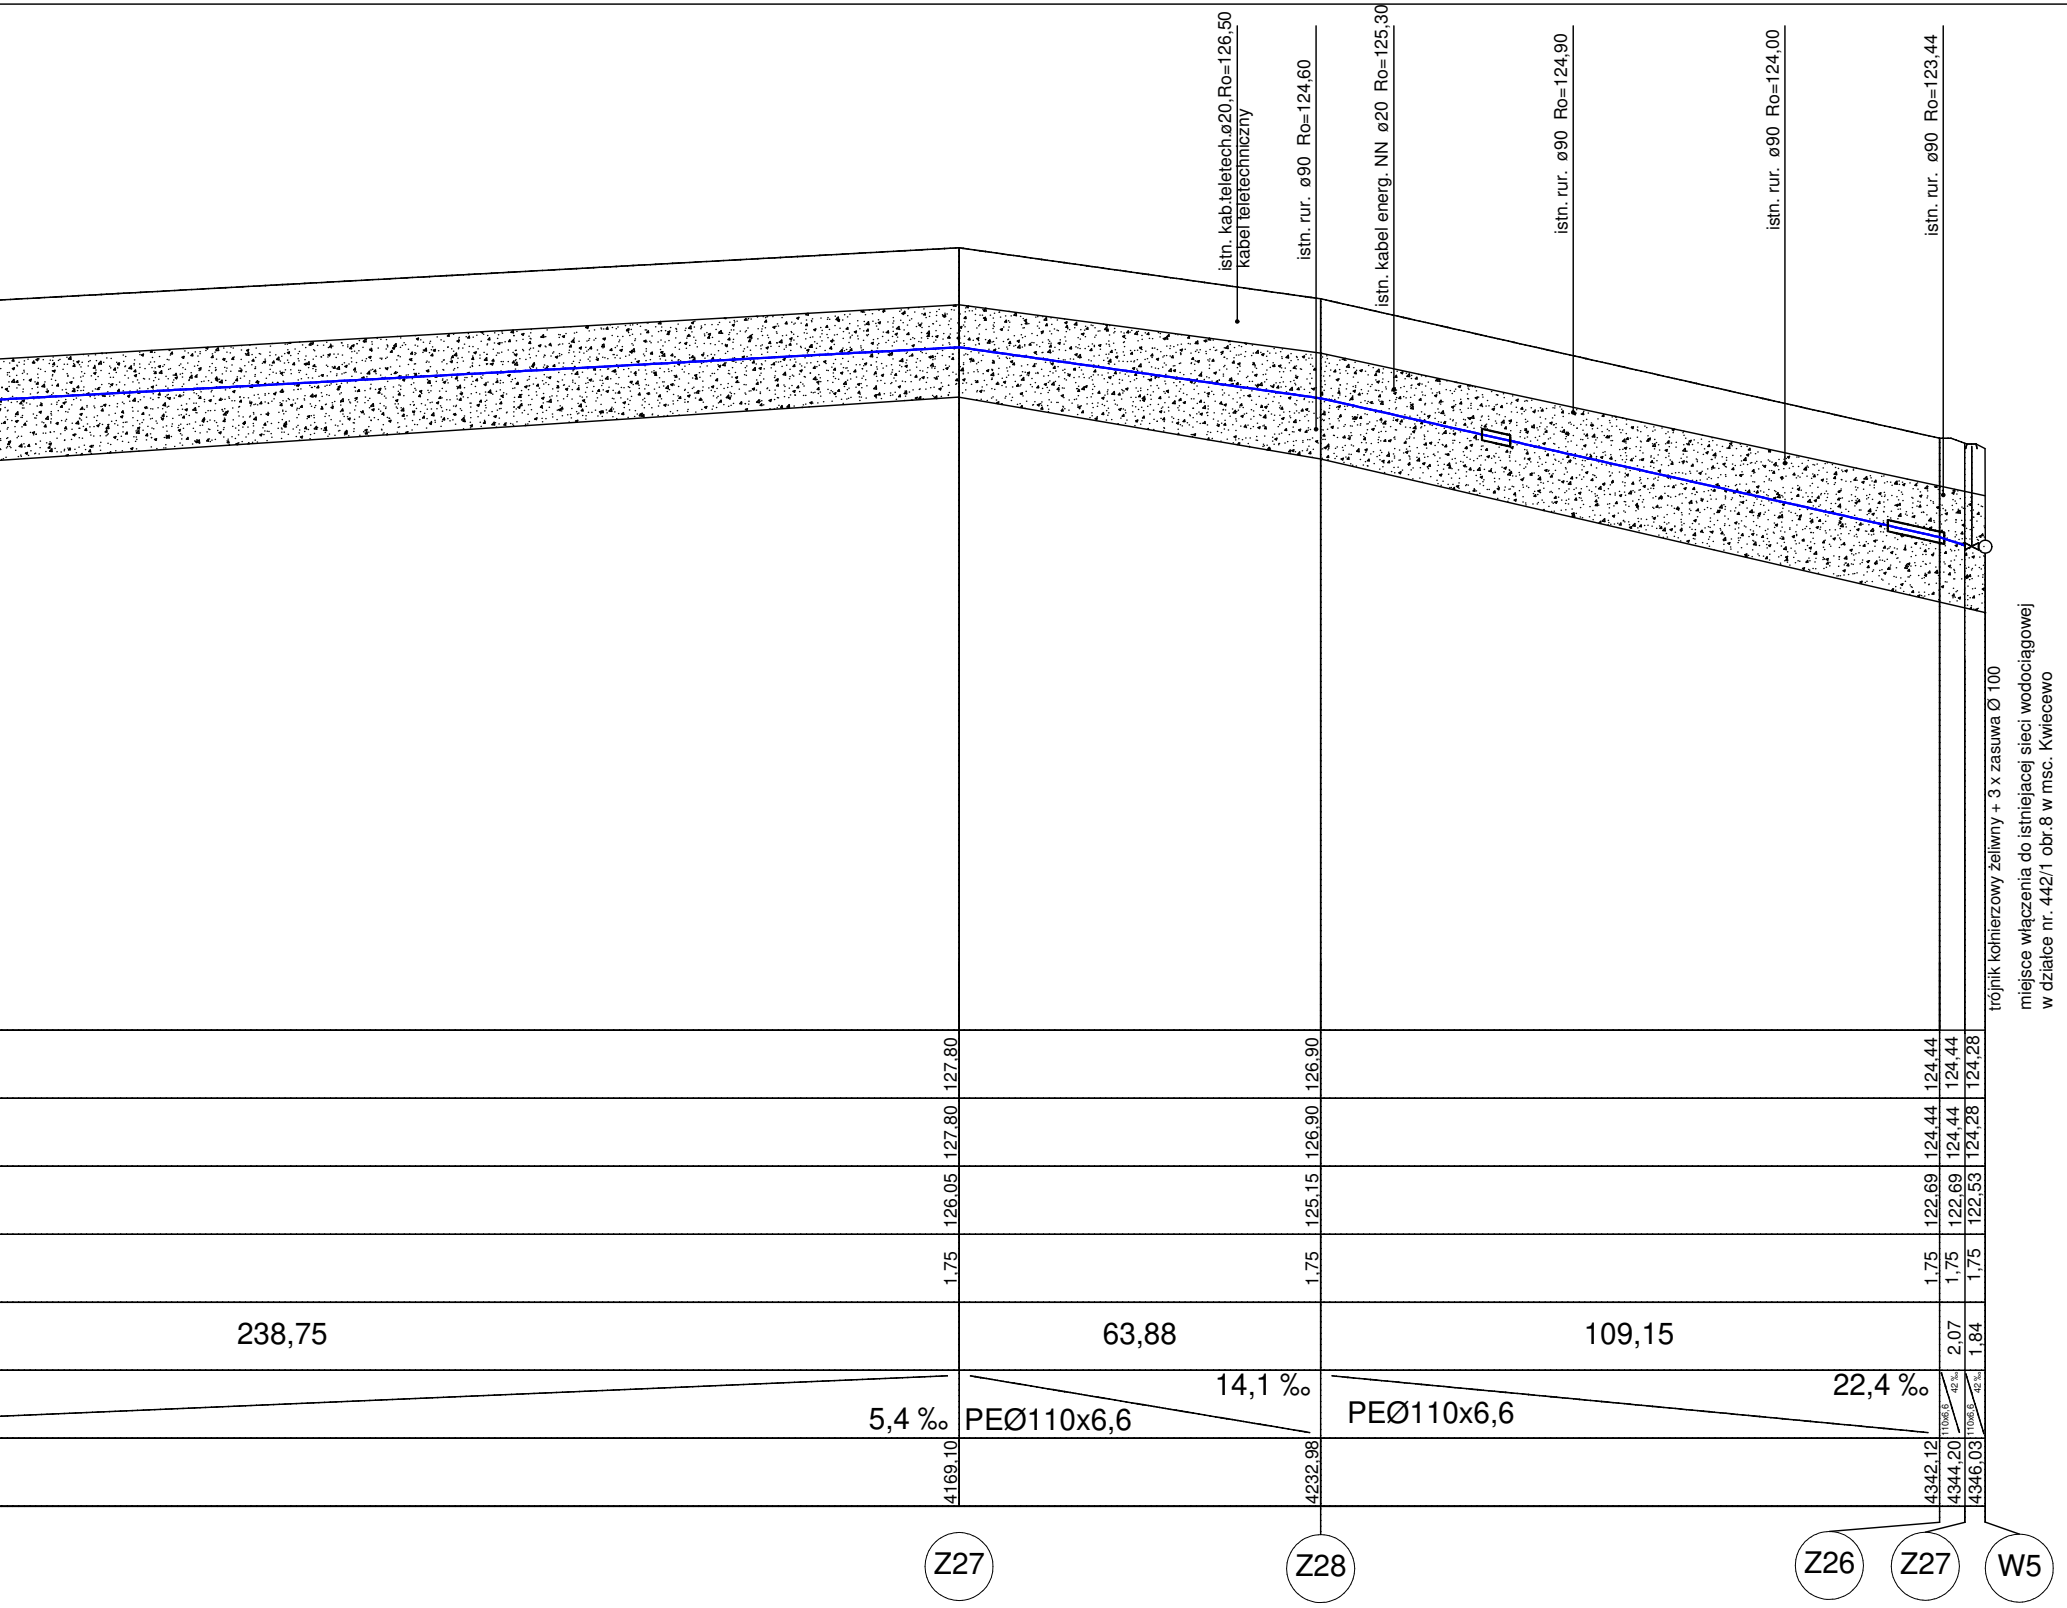
istn. kab.teletech.ø20,Ro=126,50
kabel teletechniczny
istn. rur. ø90 Ro=124,60
istn. kabel energ. NN ø20 Ro=125,30
istn. rur. ø90 Ro=124,90
istn. rur. ø90 Ro=124,00
istn. rur. ø90 Ro=123,44
trójnik kołnierzowy żeliwny + 3 x zasuwa Ø 100
miejsce włączenia do istniejącej sieci wodociągowej
w działce nr. 442/1 obr.8 w msc. Kwiecewo
127,80
127,80
126,05
1,75
126,90
126,90
125,15
1,75
124,44
124,44
122,69
1,75
124,44
124,44
122,69
1,75
2,07
124,28
124,28
122,53
1,75
1,84
238,75
63,88
109,15
5,4 ‰
PEØ110x6,6
14,1 ‰
PEØ110x6,6
22,4 ‰
110x6,6
42 ‰
110x6,6
42 ‰
4169,10
4232,98
4342,12
4344,20
4346,03
Z27
Z28
Z26
Z27
W5

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

eMSanit

PROJEKTOWANIE ,NADZORY, WYKONAWSTWO, DORADZTWO
SIECI INSTALACJE I URZADZENIA SANITARNE
eMSanit
Michał Sadowski
ul. Stanisława Konarskiego 15C 11-100 Lidzbark Warmiński
NIP: 7431939599 emsanit@wp.pl tel. 575308683

ADRES OBIEKTU:
dz. nr. 6/23 ; 13/10 ; 4 ; 13/9 ; 253/1 obr. Świątki
16/44 ; 16/45 ; 16/46 ; 16/50 ; 16/51 obr. Konradowo
71/7 ; 71/5 ; 71/4 ; 71/6 ; 449/1 ; 72 ; 71/9 ; 71/8 ; 439 ; 42/4 ; 566/9 ; 42/9
80/2 ; 81/2 ; 83 ; 42/5 ; 86/7 ; 86/8 ; 86/13 ; 86/9 ; 442/1 ; 99/2 ; 87 ; 100
99/1 ; 86/4 ; 436 ; 86/3 ; 42/6 ; 446 obr. Kwiecewo
98 ; 97 ; 96 ; 95 ; 102 ; 103 ; 104 ; 94 ; 106 ; 99 ; 118/3 ; 118/5 ; 122/2
119 ; 122/1 obr. Jankowo

STADIUM: PZT

NR RYS: Ark.8c

NAZWA OBIEKTU:
SIEĆ WODOCIĄGOWA PEØ110 Kwiecewo - Świątki

SKALA: 1:1000/100

PRZEDMIOT RYSUNKU:
PROFIL SIECI WODOCIĄGOWEJ

DATA: 01.2024r.

INWESTOR:
GMINA ŚWIĄTKI
ŚWIĄTKI 87 11-008 Świątki

PODPIS:

PROJEKTANT: mgr inż. Michał Sadowski	NR. UPRAWNIEŃ: WAM/0035/PWOS/17 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,instalacji i urządzeń cieplnych,wentylacyjncyh,gazowych,wodociągowych i kanalizacyjnych	
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Andrzej Kabała	NR. UPRAWNIEŃ: WAM/0041/PWOS/18 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,instalacji i urządzeń cieplnych,wentylacyjncyh,gazowych,wodociągowych i kanalizacyjnych	