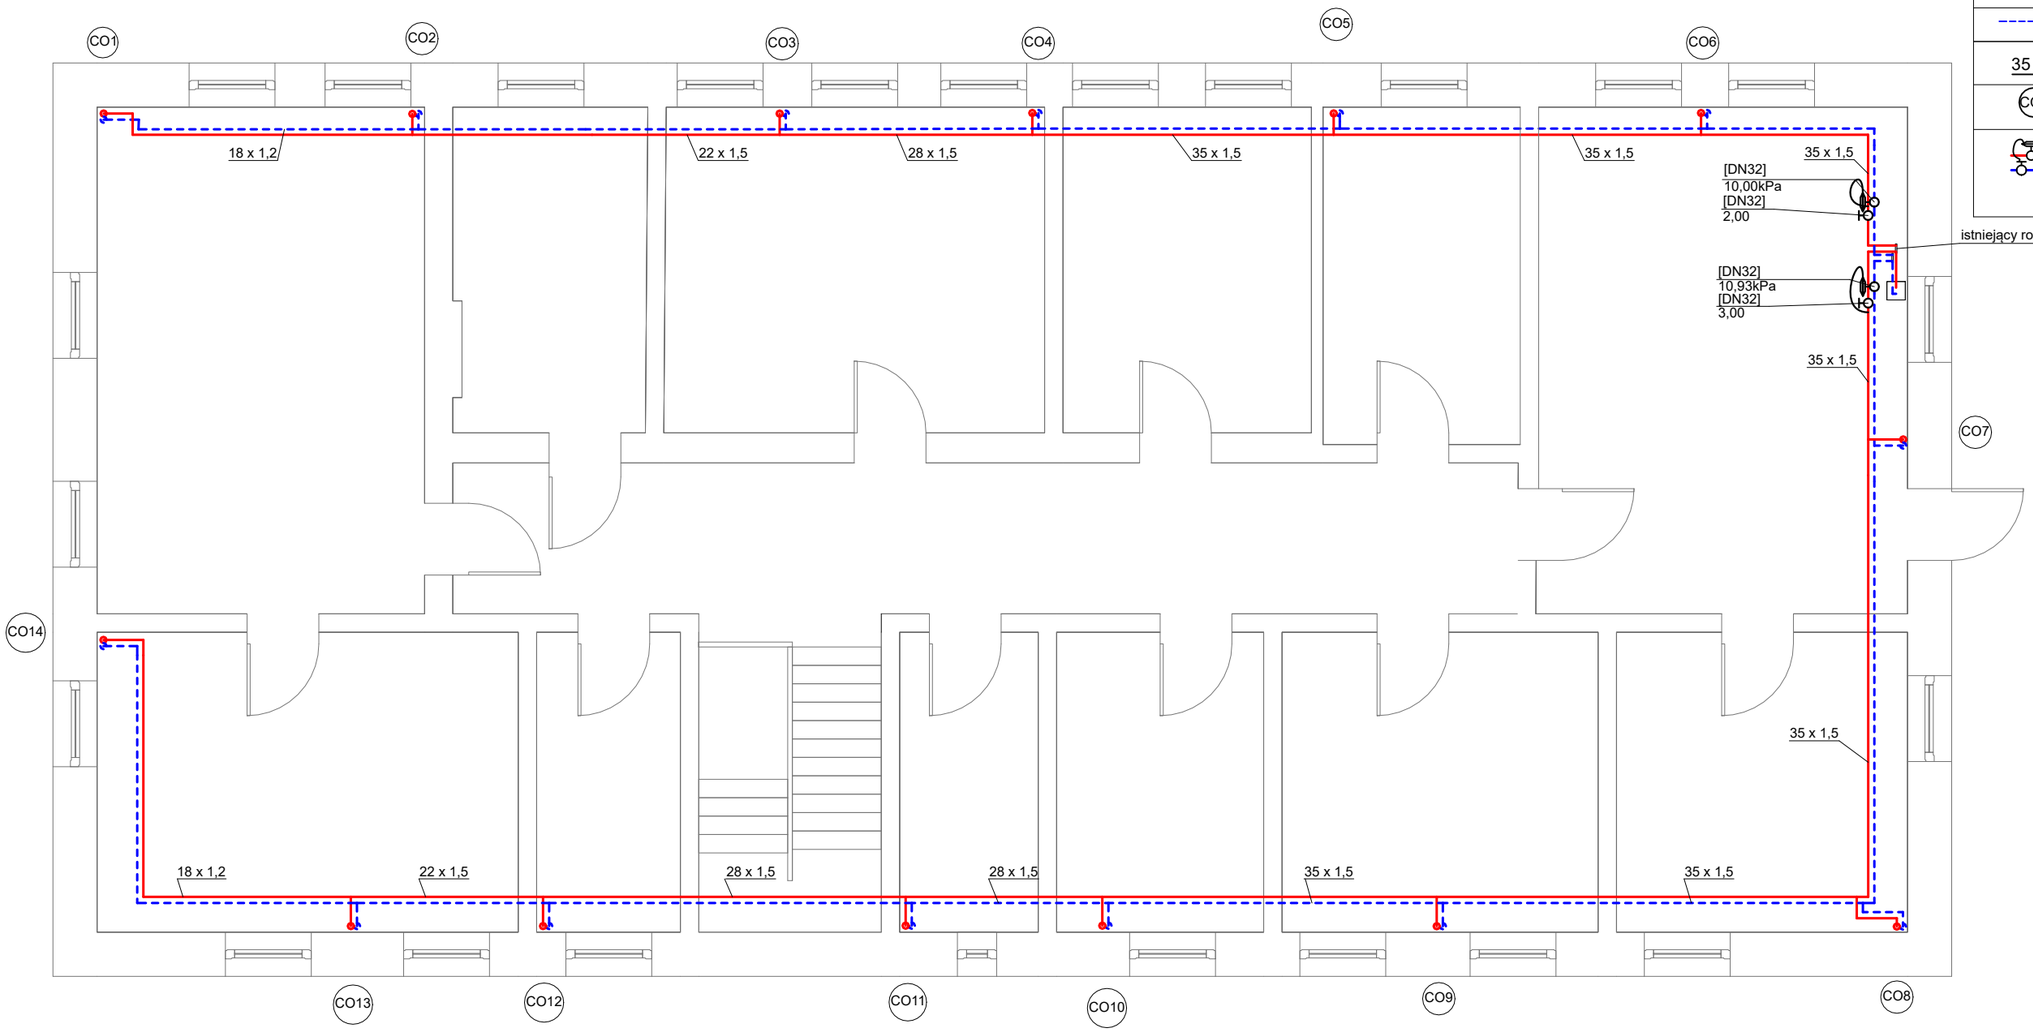

LEGENDA

- zasilanie pętli ogrzewania podłogowego
- powrót pętli ogrzewania podłogowego
- 35 x 1,5 — średnica przewodu
- CO1 — numer pionu
- zawór automatyczny równoważący, zawór współpracujący odcinający z możliwością podłączenia rurki impulsowej

Uwagi:

1. Całość wykonać z obecnie obowiązującymi przepisami.
2. Parametr instalacji grzewczej 70/50°C.
3. Projektowane przewody prowadzić w rurach ochronnych przez przegrody budowlane.
4. Instalację w piwnicy wykonać z rur stalowych zaciskanych i prowadzić po wierzchu ścian.
5. Poziomy izolować wg WT2021.
6. Istniejące zawory podpionowe ręczne do demontażu.
7. Podłączenie do grzejników bocznozasilanych za pomocą zaworów termostatycznych oraz odcinających bez nastawy.
8. Zamontować głowice termostatyczne z ograniczeniem temperatury +16°C.
9. Wszelkie zmiany należy uzgodnić z projektantem.
10. Integralną częścią rysunków jest część opisowa.
11. Wykonać kompensację L, Z, U.
12. Istniejąca instalacja i grzejniki do demontażu, piony w ścianach do pozostawienia.

TEMAT:	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA II PIĘTRZE W BUDYNKU ŁÓDZKIEGO ODR Z.S. W BRATOSZEWICACH Inwestor: Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Z.S. ul. Nowości 32 95-011 Bratoszewice	AGRA firma DORADZTWO | PROJEKTY | NADZORY
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Radosław Maciak upr. bud. LOD/1029/POOS/08	DATA: sierpień 2024r. BRANŻA: instalacje sanitarne
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Ewelina Deląg	SKALA: 1:100
RYSUNEK:	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - PIWNICA	RYS. NR: 1