



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Spółka z o.o.  
ul. Żwirki i Wigury 28, 62-200 Gniezno  
Biuro Zarządu, Sekretariat tel. 61 424-59-10, fax. 61 426-30-87  
KRS 0000201855 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,  
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
NIP: 784-00-03-346, BDO: 000023605, Wysokość kapitału: 39.171.300,00 zł  
[www.pwikgniezno.com.pl](http://www.pwikgniezno.com.pl), e-mail: [sekretariat@pwikgniezno.com.pl](mailto:sekretariat@pwikgniezno.com.pl)

Gniezno, dnia 01.08.2024 r.

TTO.4125.41.2024

**Powiat Gnieźnieński  
Powiatowy Zarząd Dróg  
Al. Reymonta 32  
62-200 Gniezno**

Adres do korespondencji:  
**M-BUD-TANS  
Michał Pawlicki  
Promienko, ul. Tarninowa 7  
62-006 Biskupice**

**Dotyczy:** uzgodnienia dokumentacji projektowej pt.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P i 2153P w m. Czarniejewo”.  
(odpowiedź na pismo z dnia 17.07.2024 r.)

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o. o. w odpowiedzi na pismo z dnia 17.07.2024r. (data wpływu do PWiK: 18.07.2024r.) informuje, iż tut. Spółka pozytywnie uzgadnia projekt pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P i 2153P w m. Czarniejewo”, pod warunkiem spełnienia poniższych wymagań:

- w chwili dokonania niniejszego uzgodnienia, na przedmiotowym terenie w eksploatacji PWiK w Gnieźnie Sp. z o. o. znajduje się stosowna infrastruktura wodociągowa,
- w chwili dokonania niniejszego uzgodnienia, na przedmiotowym terenie w eksploatacji PWiK w Gnieźnie Sp. z o. o. znajduje się stosowna infrastruktura kanalizacyjna,
- w ul. Wrzesińskiej znajduje się sieć wodociągowa AC, ewentualne kolizje z hydrantami, zasuwami należy przewidzieć w projekcie do przebudowy,
- wszystkie włazy żeliwne na studniach kanalizacyjnych należy wynieść do poziomu terenu, podczas regulacji poziomu włazów kanalizacyjnych należy studnie odpowiednio zabezpieczyć przed dostaniem się podłoża do kanalizacji,
- Włazy należy wymienić na włazy żeliwne lub żeliwno-betonowe Ø 600 mm typu ciężkiego o wytrzymałości 40 ton (wysokość korony min. 15 cm, wysokość włazu min. 5 cm),
- po wykonaniu nawierzchni prosimy o zgłoszenie do przeglądu technicznego kanalizacji w Wydziale Sieci Kanalizacyjnej i Obsługi Mechanicznej PWiK w Gnieźnie Sp. z o. o., tel. 669-606-758,
- należy zachować normatywne odległości od infrastruktury wodociągowej/kanalizacyjnej, będącej w eksploatacji PWiK w Gnieźnie Sp. z o. o.,




- szczegółowy przebieg infrastruktury wodociągowej/kanalizacyjnej, będącej w eksploatacji PWiK w Gnieźnie Sp. z o. o., należy ustalić na podstawie przekopów próbnych,
- o rozpoczęciu prac należy pisemnie powiadomić PWiK w Gnieźnie Sp. z o. o., z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem, podając numer telefonu do osoby, która sprawować będzie nadzór nad prowadzonymi robotami,
- w miejscu skrzyżowania i zbliżenia do istniejącej infrastruktury wodociągowej/kanalizacyjnej, będącej w eksploatacji PWiK w Gnieźnie Sp. z o. o., roboty ziemne należy prowadzić ręcznie bądź metodą przecisku lub przewiertu, z zachowaniem szczególnej ostrożności,
- w miejscu skrzyżowania i zbliżenia do istniejącej infrastruktury wodociągowej/kanalizacyjnej, będącej w eksploatacji PWiK w Gnieźnie Sp. z o. o., nowo budowane urządzenia układać w dodatkowej rurze ochronnej,
- wykonawca robót zobowiązany jest wystąpić do PWiK w Gnieźnie Sp. z o. o. z pisemnym wnioskiem o ustanowienie nadzoru nad prowadzonymi robotami, z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem,
- przed rozpoczęciem prac, wykonawca robót zobowiązany jest wystąpić z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem do Wydziału Sieci Wodociągowej i Rozwoju Infrastruktury Liniowej PWiK w Gnieźnie SP. z o. o. oraz do Wydziału Sieci Kanalizacyjnej i Obsługi Mechanicznej PWiK w Gnieźnie Sp. z o. o., z wnioskiem o wskazanie naziemnych elementów infrastruktury wodociągowej/kanalizacyjnej (np. skrzynek zasuw i nawierteł wodociągowych, włazów studni kanalizacyjnych), eksploatowanych przez PWiK,
- w trakcie prowadzenia prac należy zwrócić szczególną uwagę na konieczność regulacji wysokości wszelkich naziemnych elementów infrastruktury wodociągowej/kanalizacyjnej,
- w przypadku dokonywania zmiany istniejących rzędnych terenu, należy przewidzieć konieczność zastosowania normatywnego przykrycia infrastruktury wodociągowej/kanalizacyjnej,
- wszelkie prace związane z ewentualną przebudową istniejącej infrastruktury wodociągowej/kanalizacyjnej, mogą być prowadzone wyłącznie przez PWiK w Gnieźnie Sp. z o. o. (względnie pod nadzorem PWiK), po wcześniejszym zleceniu ich przez wykonawcę/inwestora, na podstawie szczegółowej dokumentacji uzgodnionej przez PWiK. Koszty ewentualnej przebudowy infrastruktury wodociągowej/kanalizacyjnej ponosi organ zlecający prace,
- PWiK w Gnieźnie Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie przez PWiK urządzeń obcych, spowodowane wykonaniem ich niezgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uwagami zawartymi w niniejszym uzgodnieniu. Jednocześnie, inwestor ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenie infrastruktury wodociągowej/kanalizacyjnej eksploatowanej przez PWiK w Gnieźnie Sp. z o. o., spowodowane w trakcie wykonywania robót, a także za szkody, które w przyszłości mogłyby powstać na skutek prowadzonych prac.

W załączeniu odsyłamy jeden egzemplarz uzgodnionego przez tut. Przedsiębiorstwo rysunku nr 2 pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P i 2153P w m. Czarniejewo”.


Sprawę prowadzi:  
Karolina Górna  
tel. 61-424-59-36

*mgr inż. Romuald Cimoch*  
**PREZES ZARZĄDU**

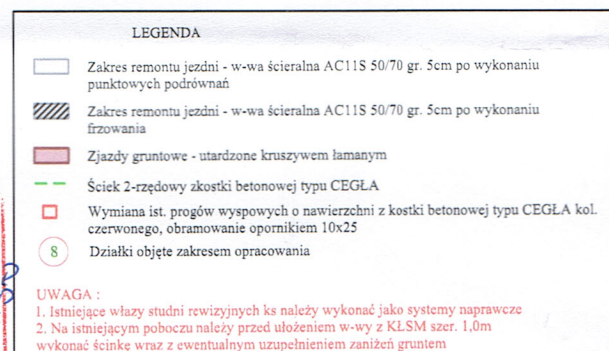

mgr inż. Karolina Górna

Inwestor:	Powiat Gnieźnieński Powiatowy Zarząd Dróg ul. Al. Reymonta 32 62-200 Gniezno
Przedmiot opracowania:	<b>Remont nawierzchni - zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P i 2153P w m. Czarniejewo"</b>
Nazwa rysunku:	PLAN SYTUACYJNY

Autor	Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Skala	Nr rys.
Projektant:	Maciej Trajgis	WKP/0110/POOD/24		1:500	2
Opracowujący:					

nr licencji GstarCAD 2020 dla MAT-PROJEKT Agnieszka Trajgis