



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Spółka z o.o.  
ul. Żwirki i Wigury 28, 62-200 Gniezno  
Biuro Zarządu, Sekretariat tel. 61 424-59-10, fax. 61 426-30-87  
KRS 0000201855 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,  
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
NIP: 784-00-03-346, BDO: 000023605, Wysokość kapitału: 39.171.300,00 zł  
[www.pwikgniezno.com.pl](http://www.pwikgniezno.com.pl), e-mail: [sekretariat@pwikgniezno.com.pl](mailto:sekretariat@pwikgniezno.com.pl)

Gniezno, dnia 29.08.2024 r.

TTO.4125.45.2024

**Powiat Gnieźnieński**  
**Powiatowy Zarząd Dróg**  
**Al. Reymonta 32**  
**62-200 Gniezno**

Adres do korespondencji:

**M-BUD-TANS**  
**Michał Pawlicki**  
**Promienko, ul. Tarninowa 7**  
**62-006 Biskupice**

**Dotyczy:** uzgodnienia dokumentacji projektowej pt.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P i 2153P w m. Czarniejewo” - ul. Poznańska.  
(odpowiedź na pismo z dnia 20.07.2024 r.)

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o. o. w odpowiedzi na pismo z dnia 20.07.2024r. (data wpływu do PWiK: 18.07.2024r.) informuje, iż tut. Spółka pozytywnie uzgadnia projekt pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P i 2153P w m. Czarniejewo” – ul. Poznańska, pod warunkiem spełnienia poniższych wymagań:

- w chwili dokonania niniejszego uzgodnienia, na przedmiotowym terenie w eksploatacji PWiK w Gnieźnie Sp. z o. o. znajduje się stosowna infrastruktura wodociągowa,
- w chwili dokonania niniejszego uzgodnienia, na przedmiotowym terenie w eksploatacji PWiK w Gnieźnie Sp. z o. o. znajduje się stosowna infrastruktura kanalizacyjna,
- wszystkie włazy żeliwne na studniach kanalizacyjnych należy wynieść do poziomu terenu, podczas regulacji poziomu włączów kanalizacyjnych należy studnie odpowiednio zabezpieczyć przed dostaniem się podłoża do kanalizacji. Sieć kanalizacyjna po przeglądzie jest w stanie dobrym - brak zanieczyszczenia w rurach,
- Włazy należy wymienić na włazy żeliwne lub żeliwno-betonowe Ø 600 mm typu ciężkiego o wytrzymałości 40 ton (wysokość korony min. 15 cm, wysokość włazu min. 5 cm),
- przed przystąpieniem do robót należy studnie zabezpieczyć przed dostaniem się materiału z budowy drogi,
- po wykonaniu nawierzchni prosimy o zgłoszenie do przeglądu technicznego kanalizacji w Wydziale Sieci Kanalizacyjnej i Obsługi Mechanicznej PWiK w Gnieźnie Sp. z o. o., tel. 669-606-758,
- należy zachować normatywne odległości od infrastruktury wodociągowej/kanalizacyjnej, będącej w eksploatacji PWiK w Gnieźnie Sp. z o. o.,
- szczegółowy przebieg infrastruktury wodociągowej/kanalizacyjnej, będącej w eksploatacji PWiK w Gnieźnie Sp. z o. o., należy ustalić na podstawie przekopów próbnych,



- o rozpoczęciu prac należy pisemnie powiadomić PWiK w Gnieźnie Sp. z o. o., z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem, podając numer telefonu do osoby, która sprawować będzie nadzór nad prowadzonymi robotami,
- w miejscu skrzyżowania i zbliżenia do istniejącej infrastruktury wodociągowej/kanalizacyjnej, będącej w eksploatacji PWiK w Gnieźnie Sp. z o. o., roboty ziemne należy prowadzić ręcznie bądź metodą przecisku lub przewiertu, z zachowaniem szczególnej ostrożności,
- w miejscu skrzyżowania i zbliżenia do istniejącej infrastruktury wodociągowej/kanalizacyjnej, będącej w eksploatacji PWiK w Gnieźnie Sp. z o. o., nowo budowane urządzenia układać w dodatkowej rurze ochronnej,
- wykonawca robót zobowiązany jest wystąpić do PWiK w Gnieźnie Sp. z o. o. z pisemnym wnioskiem o ustanowienie nadzoru nad prowadzonymi robotami, z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem,
- przed rozpoczęciem prac, wykonawca robót zobowiązany jest wystąpić z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem do Wydziału Sieci Wodociągowej i Rozwoju Infrastruktury Liniowej PWiK w Gnieźnie SP. z o. o. oraz do Wydziału Sieci Kanalizacyjnej i Obsługi Mechanicznej PWiK w Gnieźnie Sp. z o. o., z wnioskiem o wskazanie naziemnych elementów infrastruktury wodociągowej/kanalizacyjnej (np. skrzynek zasuw i nawierteł wodociągowych, włączów studni kanalizacyjnych), eksploatowanych przez PWiK,
- w trakcie prowadzenia prac należy zwrócić szczególną uwagę na konieczność regulacji wysokości wszelkich naziemnych elementów infrastruktury wodociągowej/kanalizacyjnej,
- w przypadku dokonywania zmiany istniejących rzędnych terenu, należy przewidzieć konieczność zastosowania normatywnego przykrycia infrastruktury wodociągowej/kanalizacyjnej,
- wszelkie prace związane z ewentualną przebudową istniejącej infrastruktury wodociągowej/kanalizacyjnej, mogą być prowadzone wyłącznie przez PWiK w Gnieźnie Sp. z o. o. (względnie pod nadzorem PWiK), po wcześniejszym zleceniu ich przez wykonawcę/inwestora, na podstawie szczegółowej dokumentacji uzgodnionej przez PWiK. Koszty ewentualnej przebudowy infrastruktury wodociągowej/kanalizacyjnej ponosi organ zlecający prace,
- PWiK w Gnieźnie Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie przez PWiK urządzeń obcych, spowodowane wykonaniem ich niezgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uwagami zawartymi w niniejszym uzgodnieniu. Jednocześnie, inwestor ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenie infrastruktury wodociągowej/kanalizacyjnej eksploatowanej przez PWiK w Gnieźnie Sp. z o. o., spowodowane w trakcie wykonywania robót, a także za szkody, które w przyszłości mogłyby powstać na skutek prowadzonych prac.

W załączeniu odsyłamy po jednym egzemplarzu uzgodnionych przez tut. Przedsiębiorstwo rysunków nr 2.1, 2.2 i 2.3 pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P i 2153P w m. Czarniejewo” – ul. Poznańska.


Sprawę prowadzi:  
Karolina Górna  
tel. 61-424-59-36

PREZES ZARZĄDU  
mgr inż. Romuald Cimoch

Uzgodniono przebieg trasy  
projektowanego przewodu  
pneumatycznego drogi  
Lokalizacja: Cz. 4b ul. Poznańska  
Uwagi: ...  
...  
Nr: TIO. 4128. 45. 0241.  
data: 2008. 24 podpis: ...

Starszy Inspektor ds. Technicznych

mgr inż. Karolina Górna

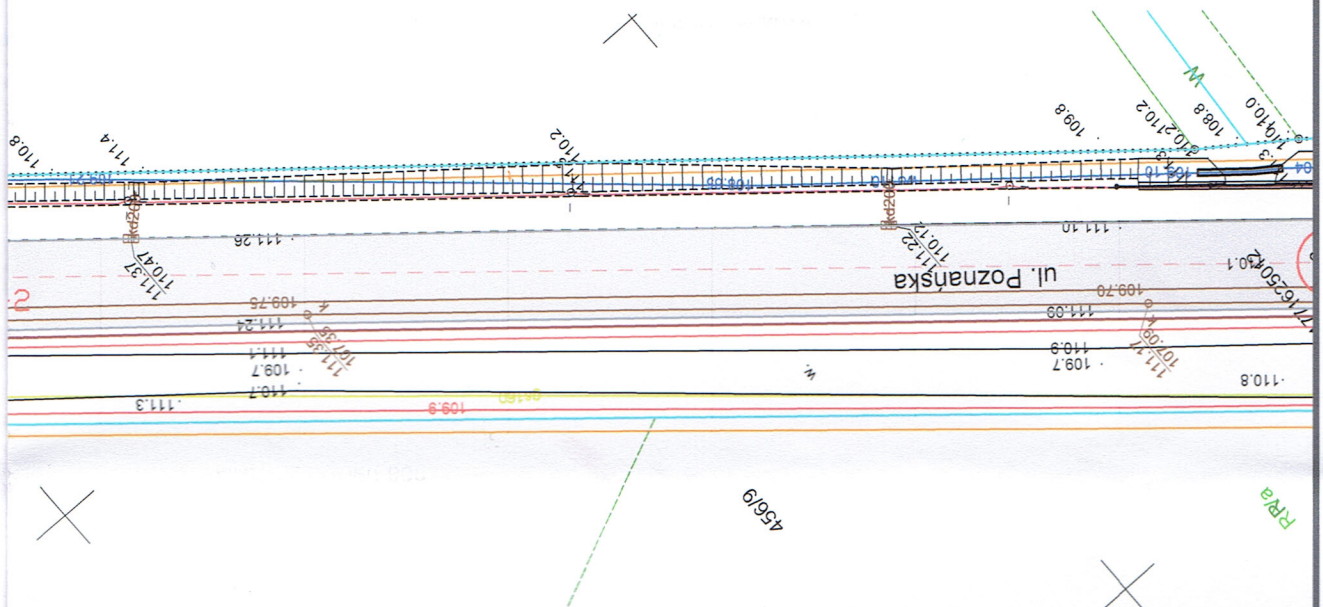

#### LEGENDA

- Zakres remontu jezdni - w-wa ścierna AC11S 50/70 gr. 5cm po wykonaniu frezowania gr. 4cm
- Zjazdy o nawierzchni z KŁSM 0/31,5mm gr. 20cm (kruszywo twarde)
- Pobocze gruntowe - utwardzenie z KŁSM 0/31,5mm gr. 15cm, szer. 0,5m
- 8 Działki objęte zakresem opracowania


#### UWAGA :

1. Przed ułożeniem poboczy należy wykonać ścinę z ewentualnym uzupełnieniem gruntem w miejscach zaniżeń
2. Włazy studni rewizyjnych w jezdni objętej wymianą nawierzchni należy wymienić na tzw. systemy naprawcze - płyty zespolone

Inwestor:	Powiat Gnieźnieński Powiatowy Zarząd Dróg ul. Al. Reymonta 32 62-200 Gniezno				
Przedmiot opracowania:	Remont nawierzchni - zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P i 2153P w m. Czarniejewo" - ul. Poznańska				
Nazwa rysunku:	PLAN SYTUACYJNY				
Autor	Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Skala	Nr rys.
Projektant:	Maciej Trajgis	WKP/0110/POOD/24		1:500	2.1
Opracowujący:					





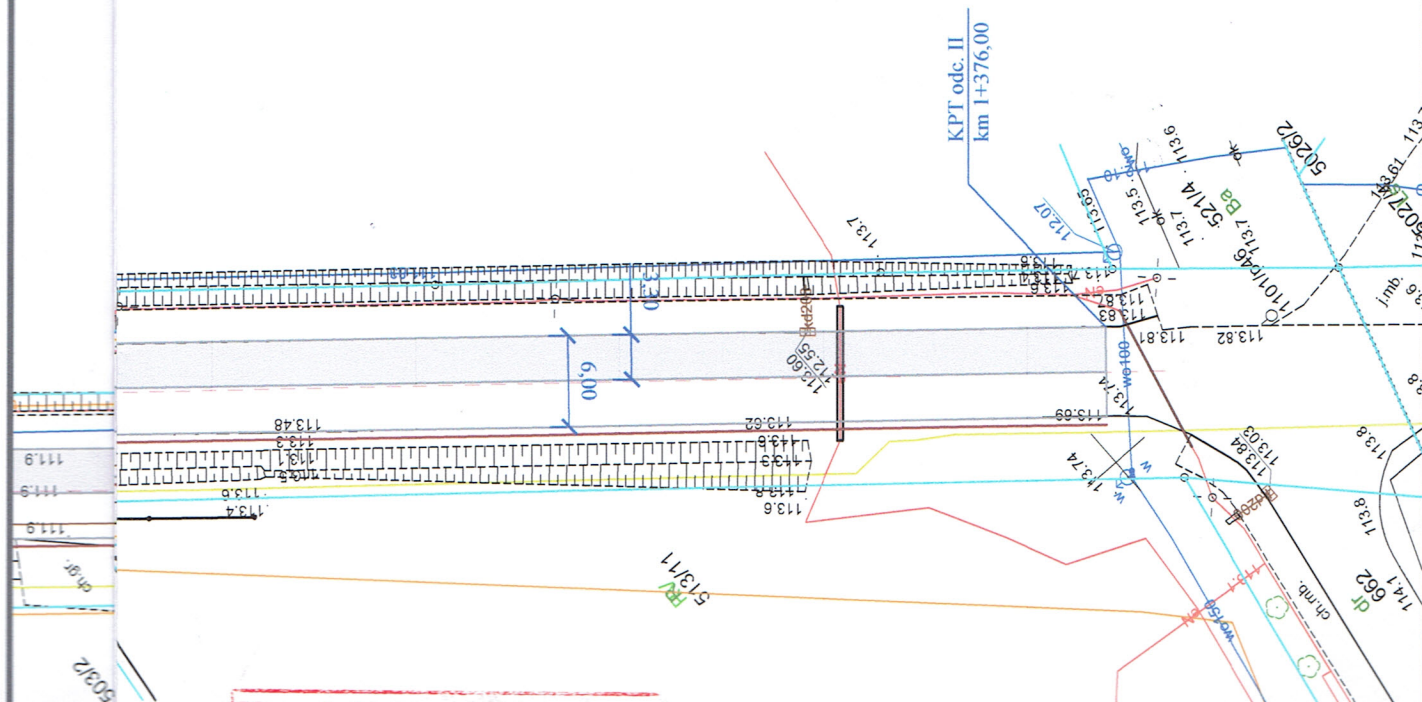

Uzgodniono przebieg trasy  
projektowanego przewodu

przebudowy drogi

Lokalizacja Czarny ul. Poznańska

Uwagi: Szczegółowe

uwzględnienie

Opisano w projekcie

Nr TIO.425.95.2X5

data 12.08.24 podpis

Starszy Inspektor ds. Technicznych

mgr inż. Karolina Górna

#### LEGENDA

- Zakres remontu jezdni - w-wa ścierna AC11S 50/70 gr. 5cm po wykonaniu frezowania gr. 4cm
- Zjazd o nawierzchni z KŁSM 0/31,5mm gr. 20cm (kruszywo twarde)
- Pobocze gruntowe - utwardzenie z KŁSM 0/31,5mm gr. 15cm, szer. 0,5m
- 8 Działki objęte zakresem opracowania

#### UWAGA:

1. Przed ułożeniem pobocza należy wykonać ścinę z ewentualnym uzupełnieniem gruntem w miejscach zaniżeń
2. Włazy studni rewizyjnych w jezdni objętej wymianą nawierzchni należy wymienić na tzw. systemy naprawcze - płyty zespolone

Inwestor:


Powiat Gnieźnieński  
Powiatowy Zarząd Dróg  
ul. Al. Reymonta 32 62-200 Gniezno

Przedmiot  
opracowania:

Remont nawierzchni - zadanie inwestycyjne pn.:  
"Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P i 2153P  
w m. Czarniejewo" - ul. Poznańska

Nazwa  
rysunku:

PLAN SYTUACYJNY

Autor	Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Skala	Nr rys.
Projektant:	Maciej Trajgis	WKP/0110/POOD/24		1:500	2.3
Opracowujący:					