



Rozdzielnica R1

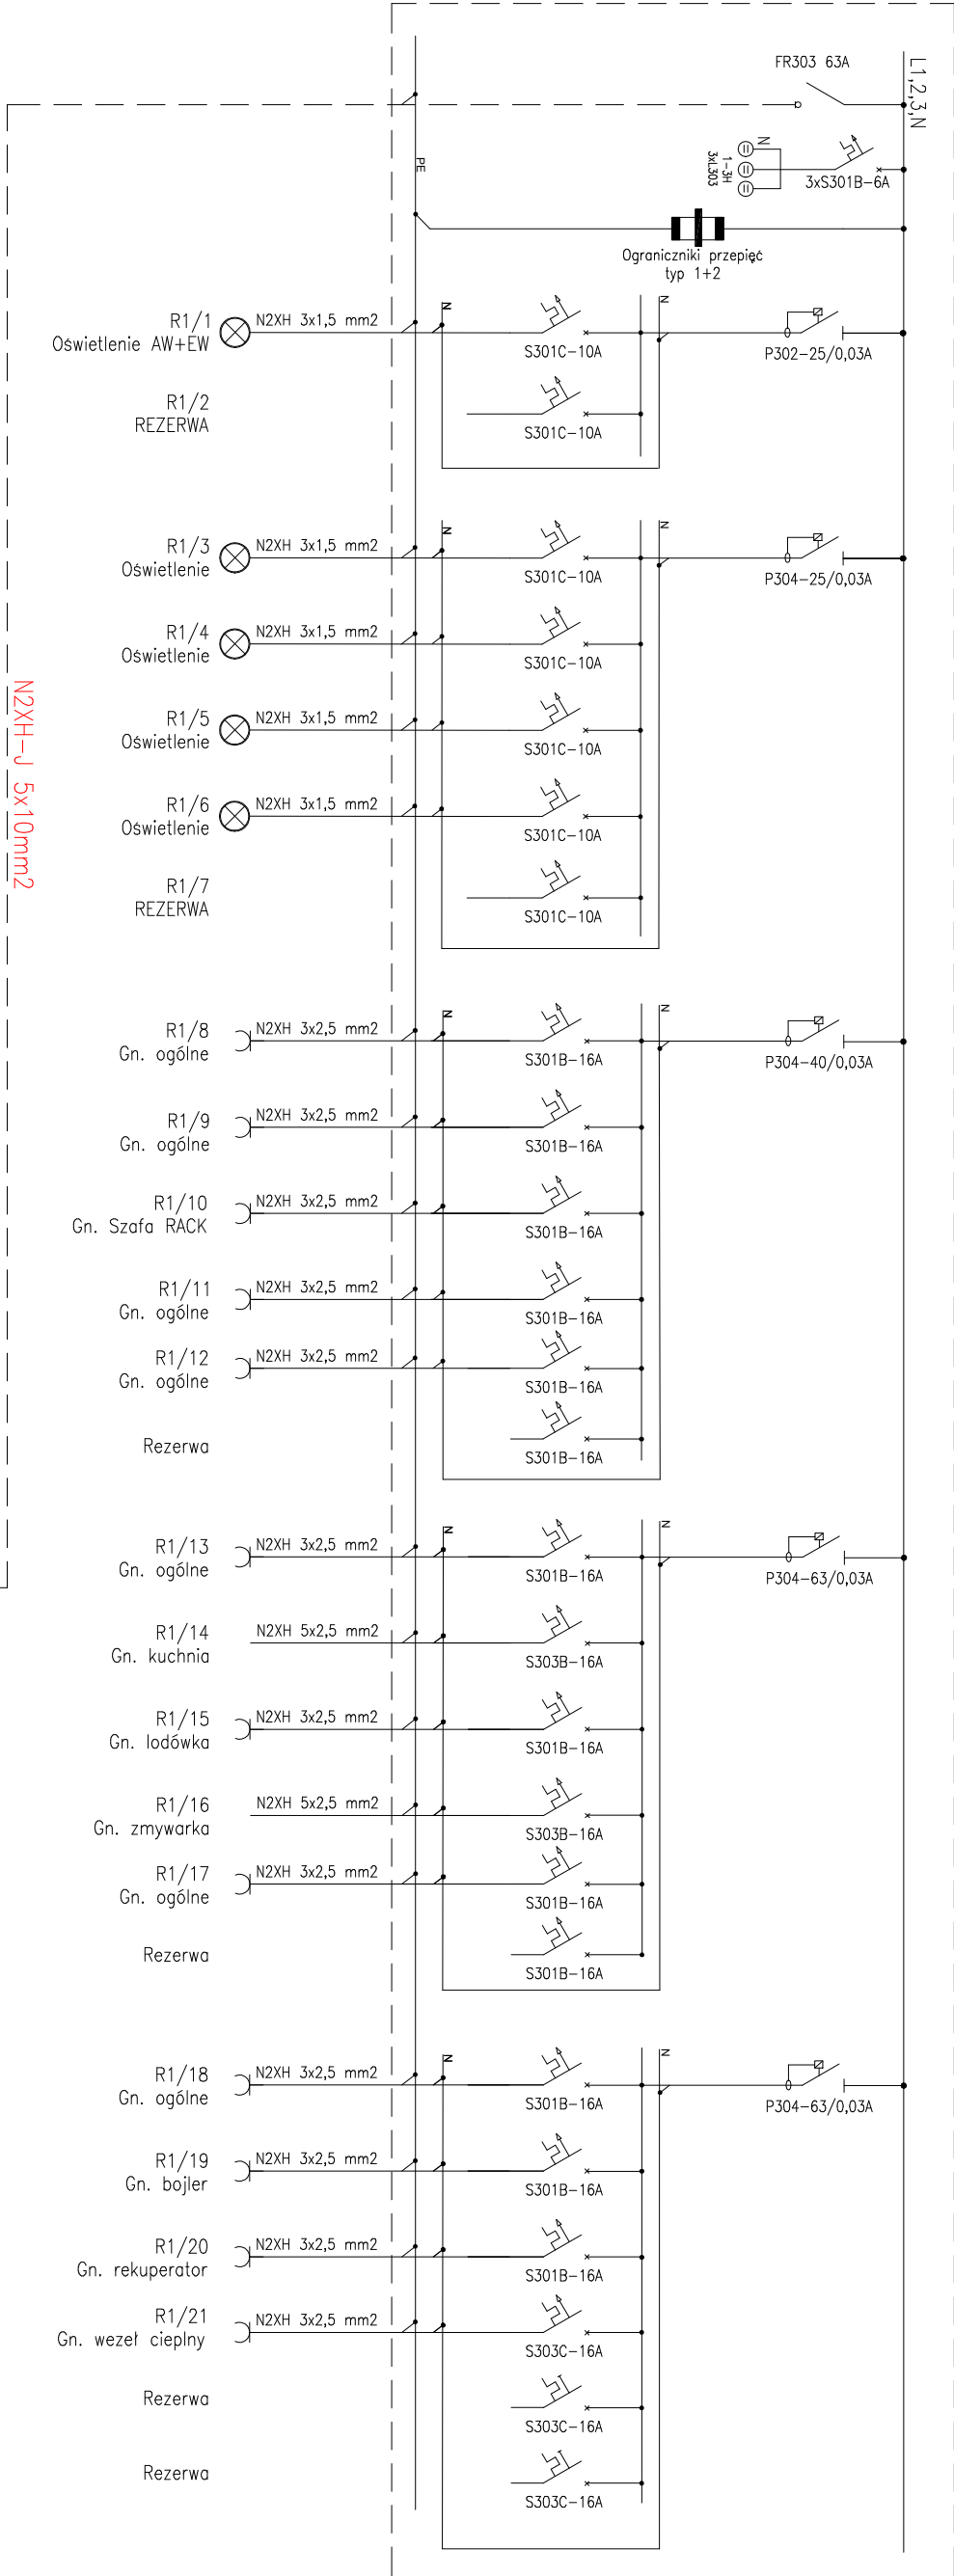

Złącze GWP

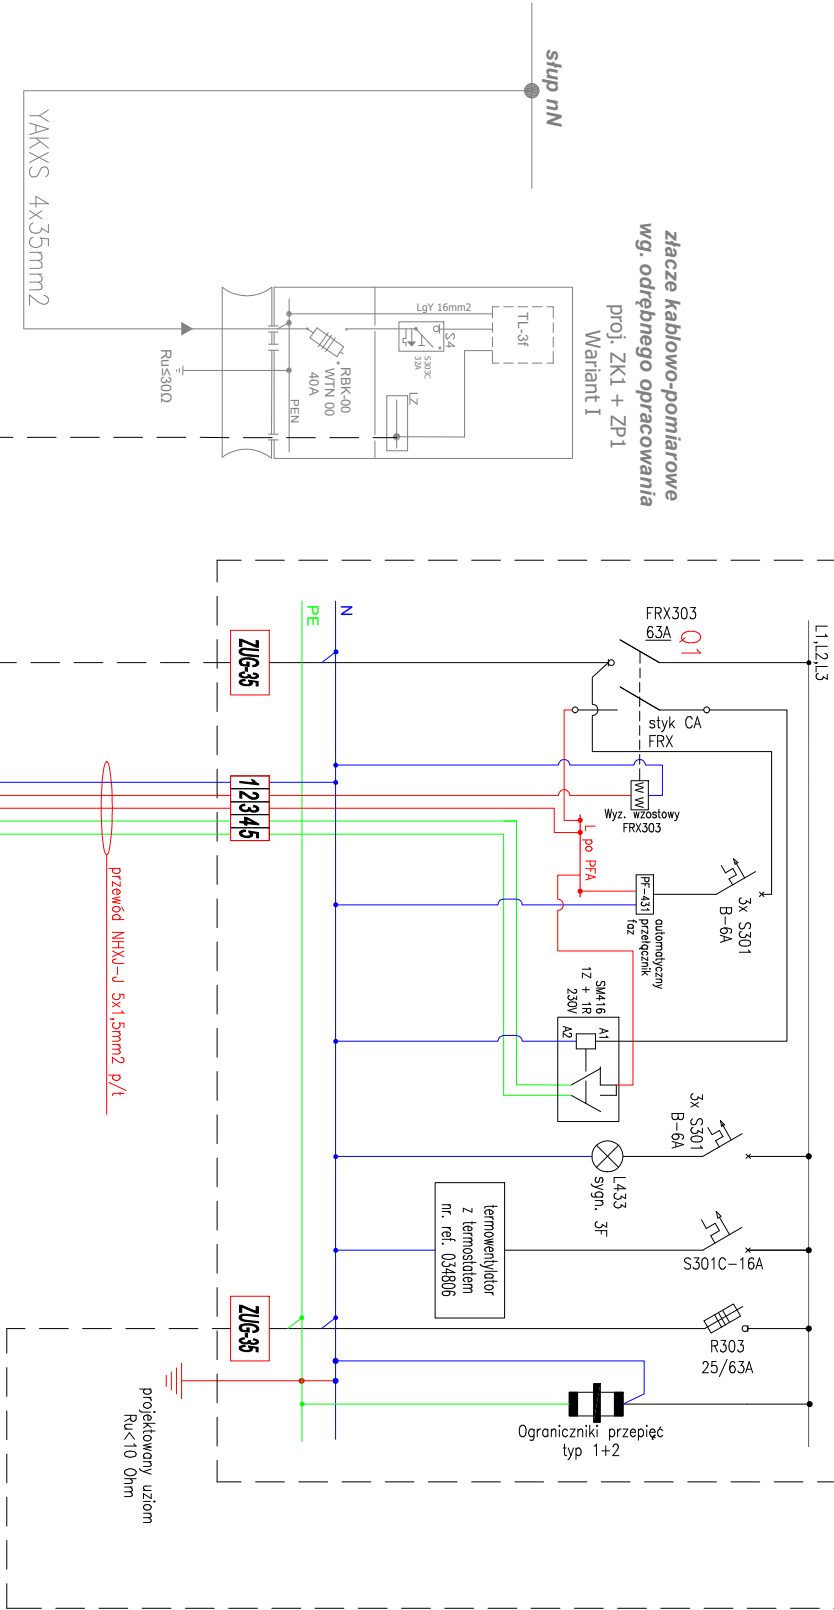

złącze kablowo-pomiarowe
wg. odrębnego opracowania
proj. ZK1 + ZP1
Wariant I

Uwaga:
Układ GWP musi posiadać certyfikat CNBP lub w zależności od przyjętego rozwiązania technicznego przygotowanego przez producenta urządzenia opracowany musi zostać projekt warsztatowy jednostkowego dopuszczenia wraz z uzgodnieniem przez rzeczoznawcę ds. pożarowych.
Przedstawiony schemat GWP ma wyznaczyć przykładowy ze względu na wymogi ustawy o zamówieniach publicznych, która uniemożliwia Projektantowi wskazania konkretnego rozwiązania oferowanego przez wybranego producenta.

BIURO PROJEKTOWE "PROKON"		98-200 Sieradz, ul. Broniewskiego 5/3 tel 501 715 029	
OBIEKT:		Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego przedszkola na żłobek, wraz z przebudową i nadbudową. Goszczanów ul. Kałiska 5a	
INWESTOR:		Gmina Goszczanów, ul. Kałiska 19, 98-215 Goszczanów	
PROJEKTANT:		mgr inż. DAMIAN ŚLIPEK	
OPRACOWAŁ:		mgr inż. DAMIAN ŚLIPEK	
PROJEKTANT:		mgr inż. DAMIAN ŚLIPEK	
DATA:		2023. 12.	
SKALA:		E-3	