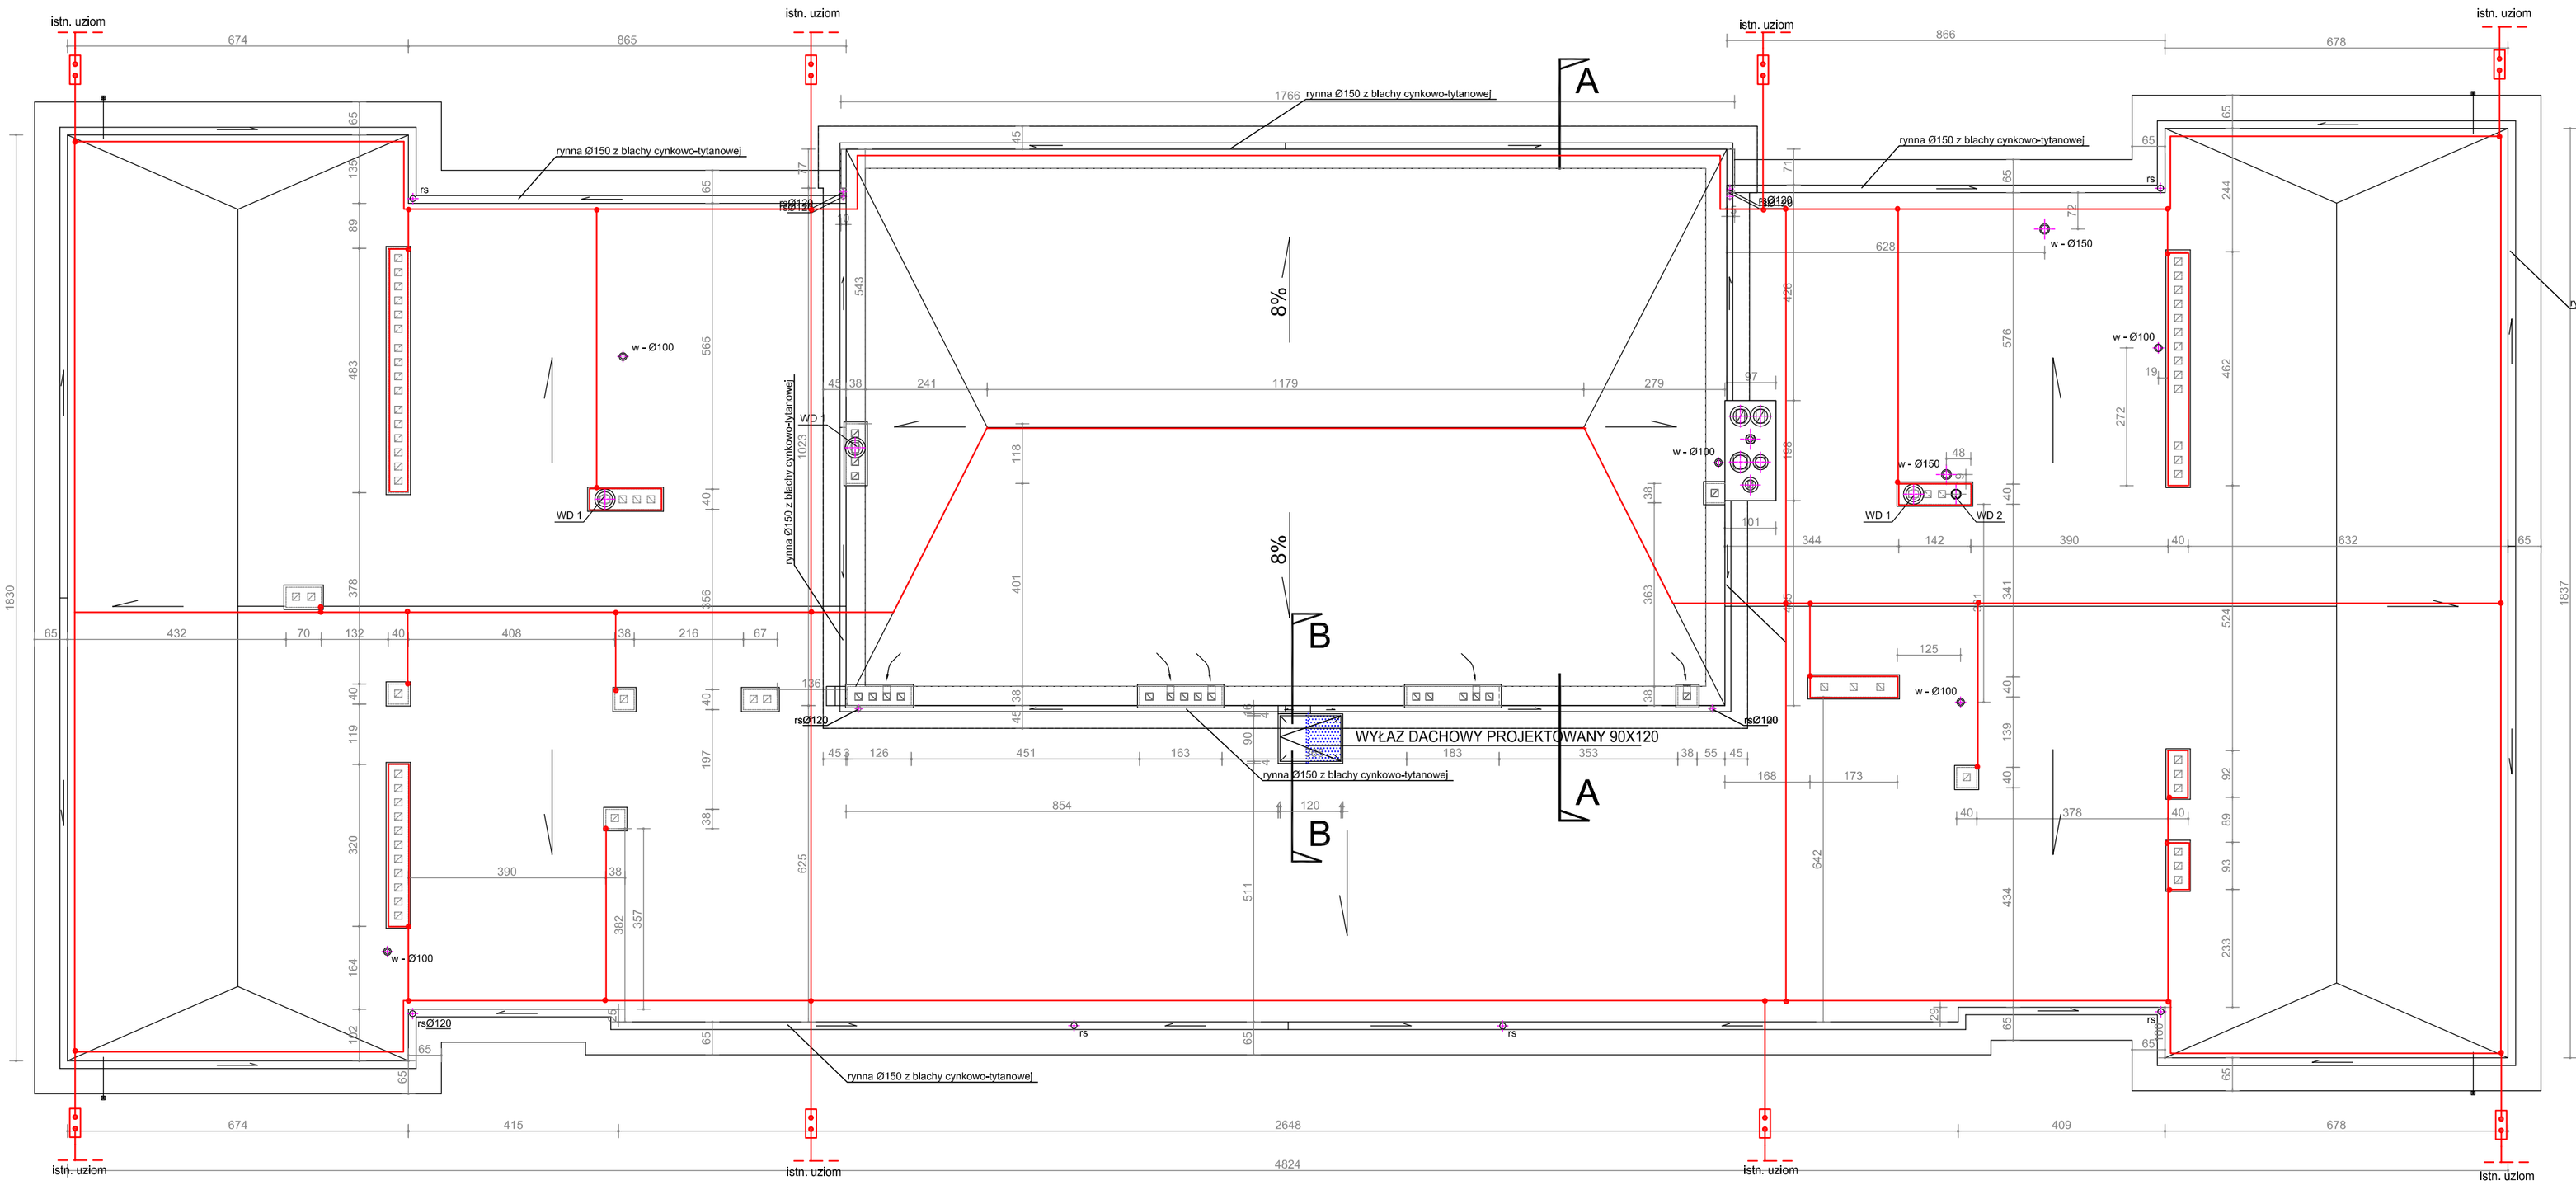

WD 1 - wentylator kanalfłakt typ TFER 200
2552 obr/min, 109W, 0,48A, 50/60Hz (z demontażu)

WD 2 - wentylator kanalfłakt typ TFER 150
2434 obr/min, 32W, 0,19A, 50/60Hz (z demontażu)

- ściany istniejące
- nadmurowania/ściany nowe na kominach
- wyburzenia
- czapy kominowe betonowe
- w - Ø100 / w - Ø150 odpowietrzenie kanalizacji h=80 cm

UWAGI:

1. Przewody odprowadzające w miejscu istn. zdemontowanych do istn. złącza kontrolnego
2. Złącze kontrolne i uziom istn.

Ruz<10omów

OZNACZENIA:

- zwody poziome- DFe/Zn fi 8mm
- istn. uziom
- złącze kontrolne

RZUT DACHU BUDYNKU GŁÓWNEGO 1:100

PATIO PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARCHITEKT MAŁGORZATA ADAMCZYK
ul. Rajska 1, 71-250 Bezrzecze
tel/fax (91) 48-78-852 mobile: 693 226 079
e-mail: mm.adamczyk@op.pl

TEMAT:

PRZEBUDOWA ,WYŁAZU DACHOWEGO I REMONT DACHU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 46 PRZY ULICY FELCZAKA W SZCZECINIE

ADRES INWESTYCJI:

71-417 SZCZECIN ul. FELCZAKA 13
działka nr 44/2

INWESTOR

GMINA SZCZECIN
reprezentowana przez
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR46

BRANZA, OPRACOWANIE

ELEKTRYCZNA - PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTANT:
inż.Halina Rzewuska
nr upr. 4/Sz/79

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż.Zbigniew Rzewuski
nr upr. 206/Sz/76

DATA	SKALA
09.2013	1: 100

RYSUNEK:	NR RYS.
PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ	1