


Nr. pom.	Nazwa pomieszczenia
1.1	Wiatrołap
1.2	Korytarz
1.3	Pokój OSP
1.4	WC męskie
1.5	WC damskie
1.6	Pom. gospodarcze
1.7	Aneks kuchenny
1.8	Pom. porządkowe
1.9	Sala I
1.10	Sala II
1.11	WC
1.12	Aneks kuchenny
1.13	Kotłownia
1.14	Garaż
1.15	Magazyn

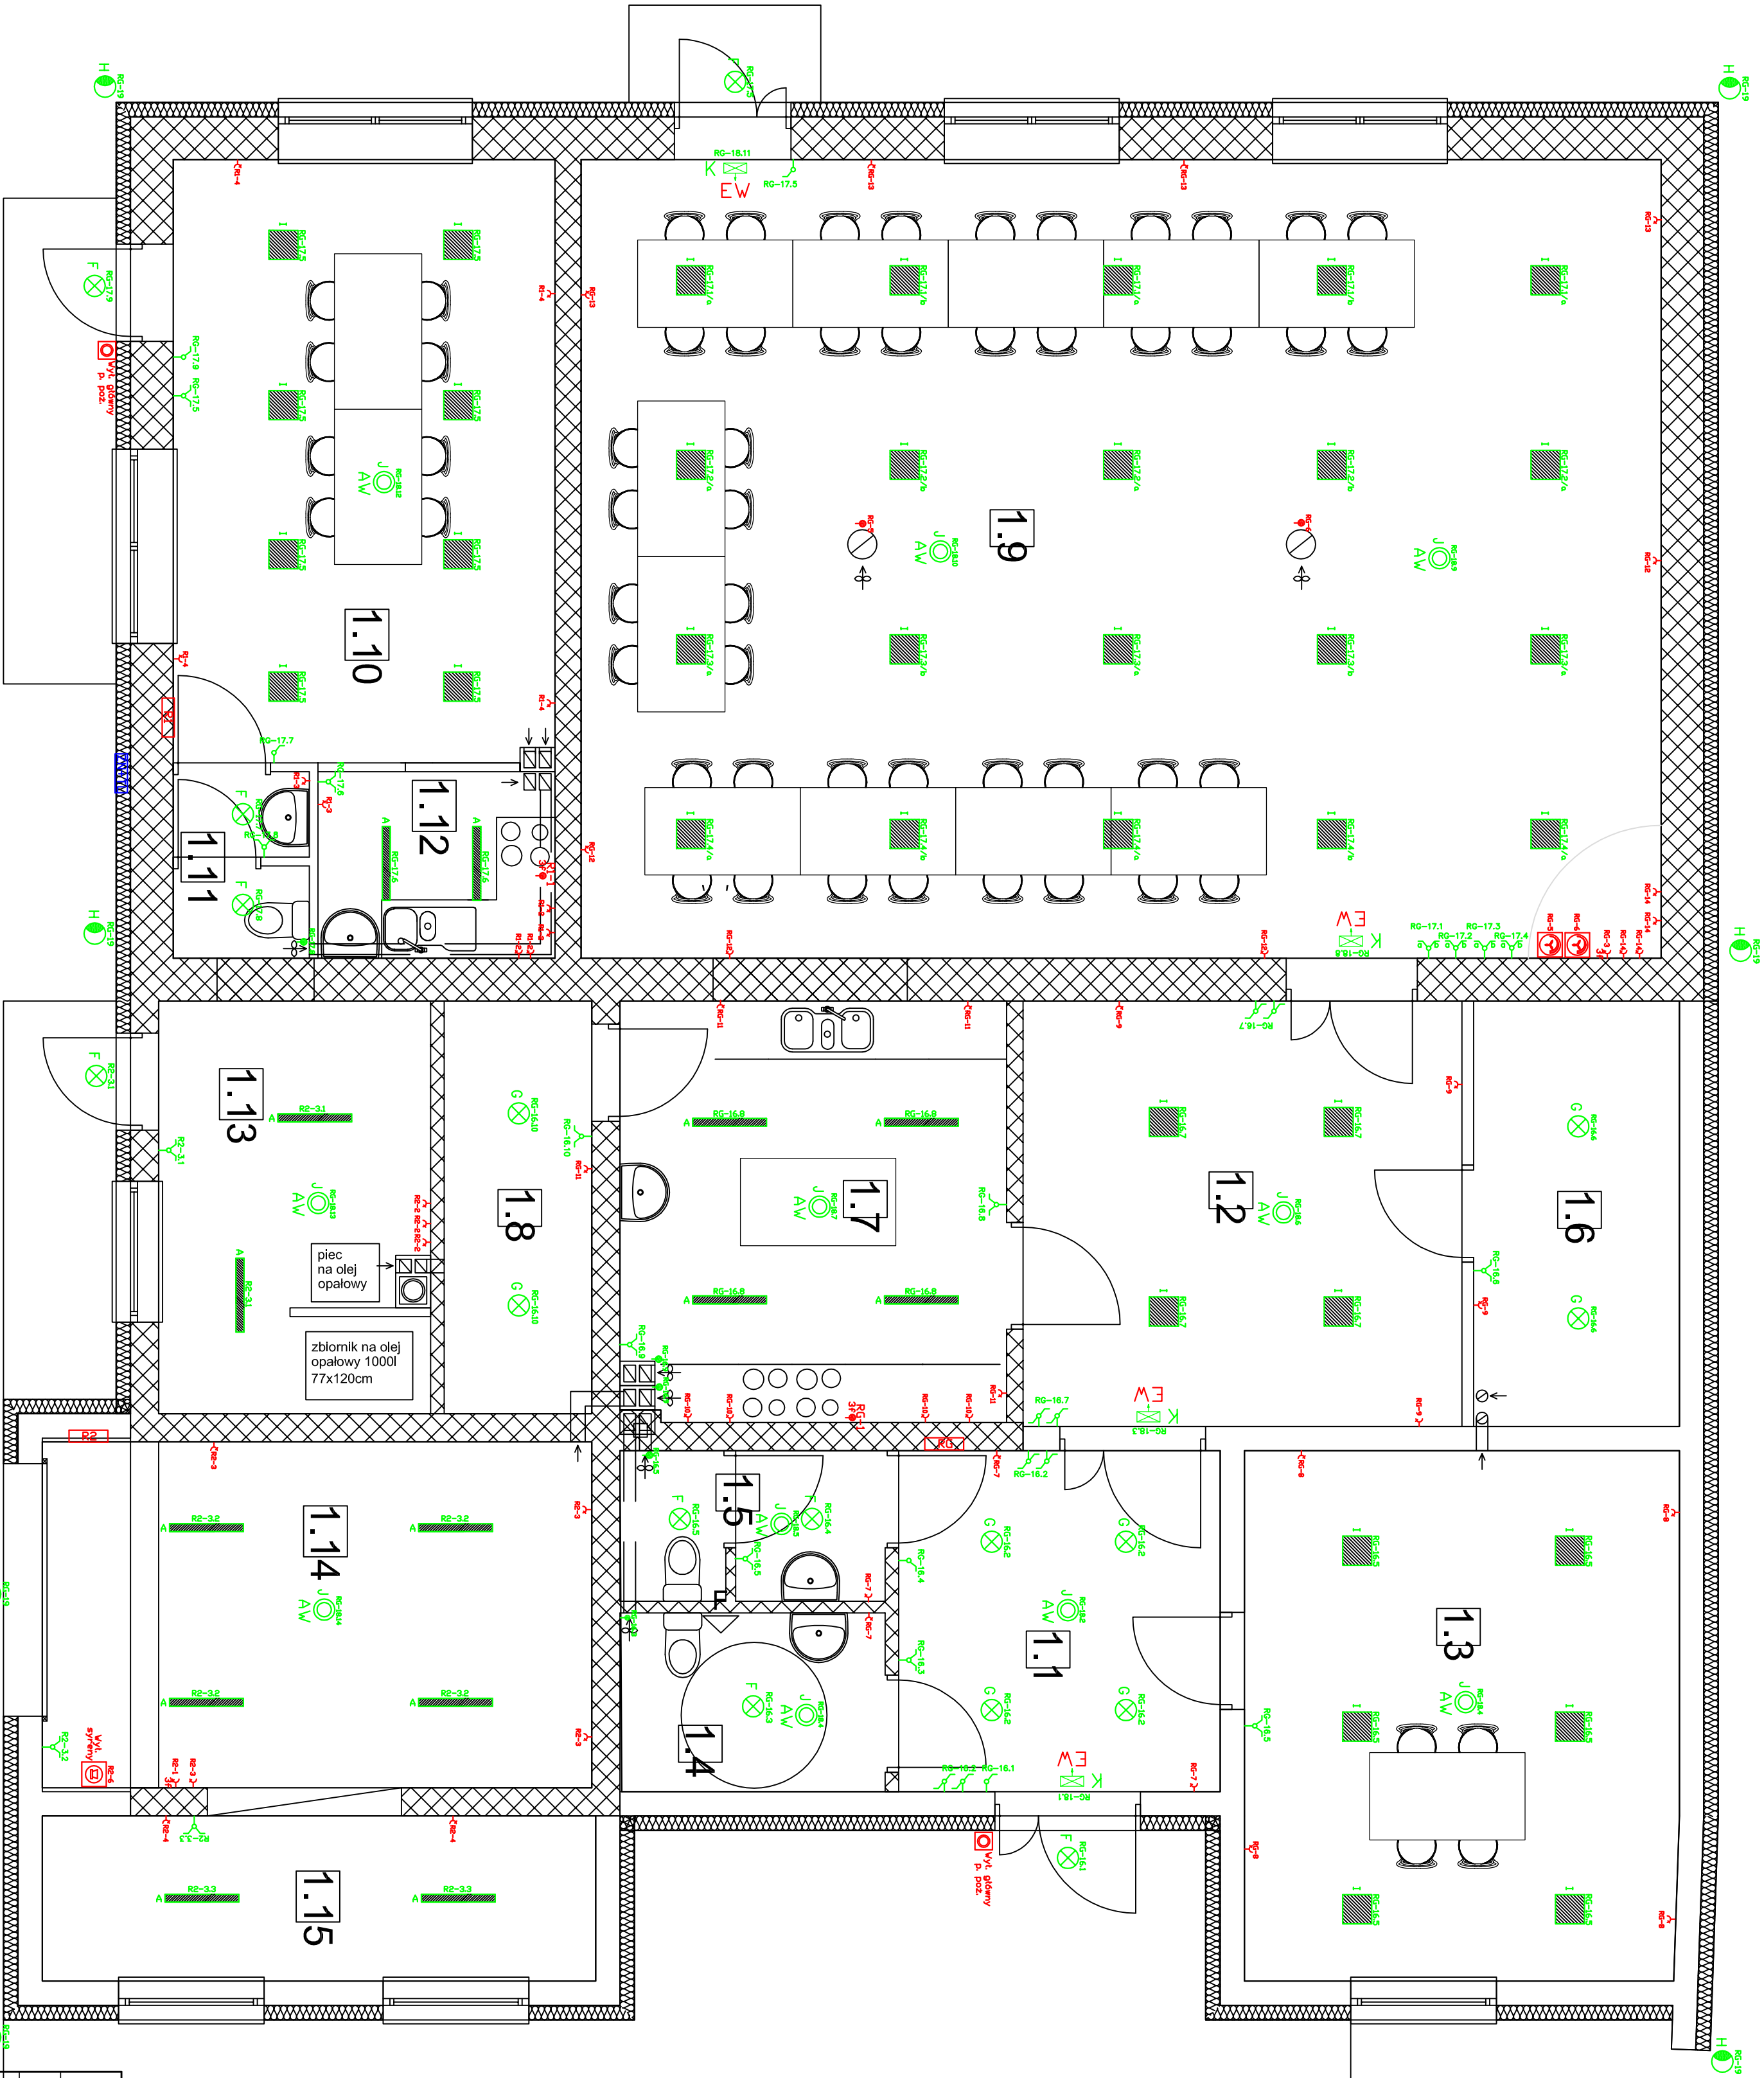

- UWAGI:**
- Dłowy gniazd i wypustów jednofazowych wykonac przewodem YDY 3x2,5mm²
 - Dłowy oświetlenia wykonac przewodem YDYp 3x1,5mm² 4x1,5mm²
 - Z uwagi na przejrystość rysunku pokazano tylko rozmiesszczenie poszczególnych gniazd i opraw, Ich połączenie wykonac zgodnie z częścią opisową projektu.

- wyłączniki oświetlenia

- oprawa awaryjna KWADRA DRBIT N ST 1h LED

- oprawa ewakuacyjna PDXAR SN-F LED 3H

- oprawa LED 50W IP40

- oprawa LED 50W IP65

- oprawa LED 15W IP44

- oprawa LED 35W IP40

- oprawa LED 40W IP65

- wypust trójfazowy z nr obwodu

- wypust jednofazowy z nr obwodu

- wypust trójfazowy z nr obwodu

- wypust jednofazowy z nr obwodu

- wypust jednofazowy z nr obwodu

- wypust jednofazowy z nr obwodu

- wypust jednofazowy z nr obwodu

- wypust jednofazowy z nr obwodu

- wypust jednofazowy z nr obwodu

- wypust jednofazowy z nr obwodu

- wypust jednofazowy z nr obwodu

- wypust jednofazowy z nr obwodu

- wypust jednofazowy z nr obwodu

- wypust jednofazowy z nr obwodu

- wypust jednofazowy z nr obwodu

- wypust jednofazowy z nr obwodu

- wypust jednofazowy z nr obwodu

- wypust jednofazowy z nr obwodu

Przedmiot projektu	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU OSP W BIENIADZICACH
Rysunek	ROZMIESZCZENIE GNIAZD I OŚWIETLENIA
Skala	1:50
Investor	GMINA WIELUŃ
Adres inwestycji	PLAC KAZIMIERZA WIELKIEGO 1, 98–300 WIELUŃ
dł. nr ewid.	35, obręb Bieniądzice, gm. Wieluń
Projektant:	MGR INŻ. PIOTR BORKIEWICZ, LOD/0767/POOE/07
wrzesień 2019	Nr rysunku EI