




Podłączenie z istniejącej puszki elektrycznej
N,L,PE , TB TP-2 Obw nr 4 Gn 230V/N/PE, obw nr 9 oświetlenie
Doposażyć w wyłącznik różn.prądowy P302/40A/003A typ „AC”
wyłącznik nadprądowy S 301B16 zab gniazd 230V/N/PE
wyłącznik nadprądowy S 301B10 zabezp. oświetlenia łazienki

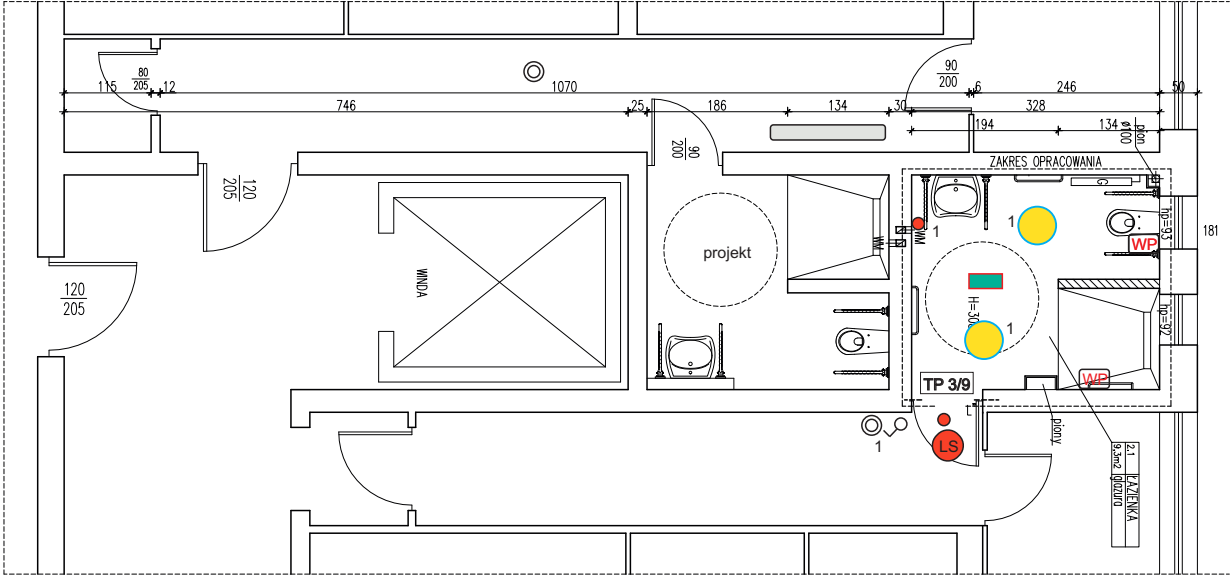


Podłączenie z istniejącej puszki elektrycznej
N,L,PE , TB TP-3 Obw nr 8
Doposażyć w wyłącznik różn.prądowy P312B10
zabezpieczenie oświetlenia

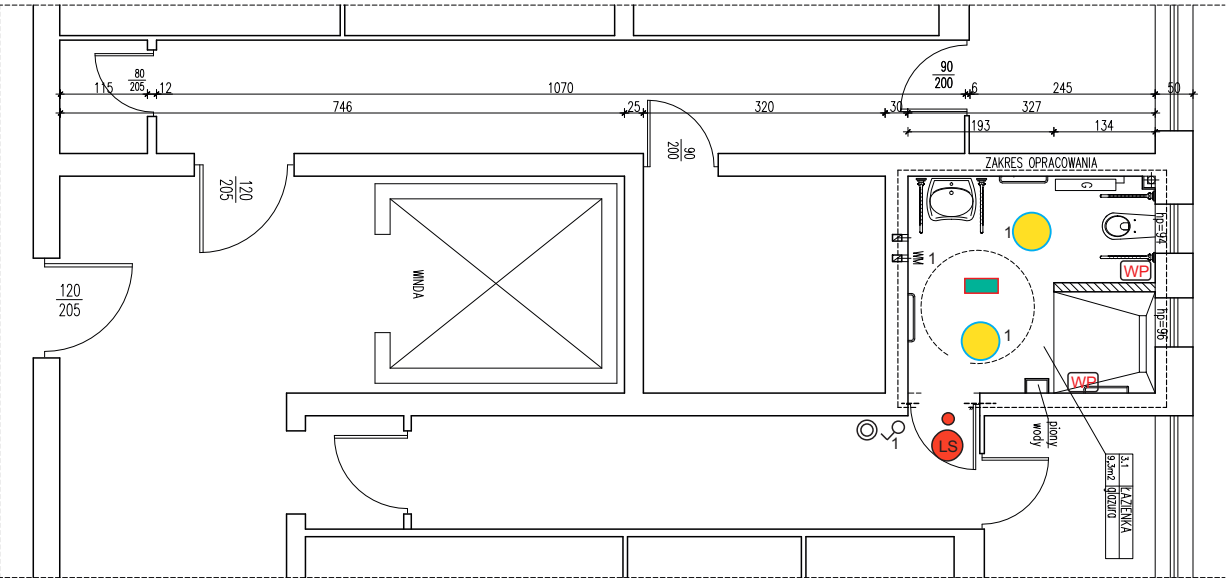

Podłączenie z istniejącej puszki elektrycznej
N,L,PE , TB TP-4 Obw nr 9
Doposażyć w wyłącznik różn.prądowy P312B10
zabezpieczenie oświetlenia

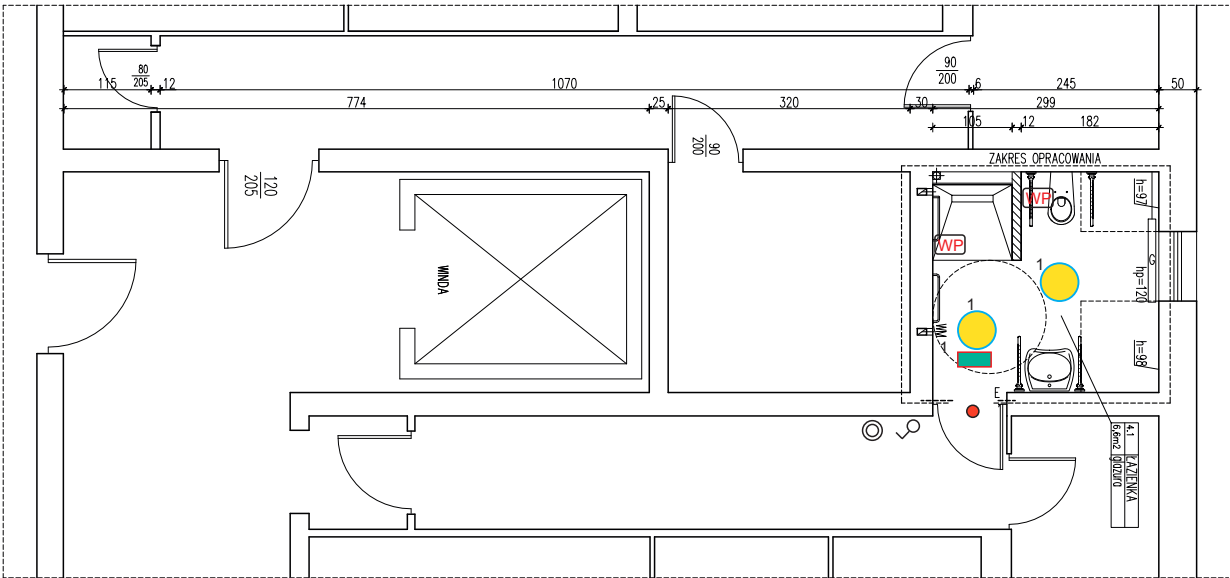

Podłączenie z istniejącej puszki elektrycznej
N,L,PE , TB TP-5 Obw nr 5
Doposażyć w wyłącznik różn.prądowy P312B10
zabezpieczenie oświetlenia



schemat podłączenia z puszki

- Legenda**
- projektowana oprawa ES-SYSTEM Sirius 280.LED 840/2500lm, opal, 24W IP 54 DRV szt 8
 - istniejąca sygnalizacja - zachować instalację oraz przyciski przyzywowe
 - istniejący przycisk bistabilny instalacji przyzywowej
 - istniejąca puszka elektryczna - należy zachować i przyłączyć
 - projektowane gniazdo 230V/N/PE hermetyczne szt 2
 - projektowany łącznik jednobiegunowy hermetyczny szt 4
 - projektowana oprawa ośw. awaryjnego 1h, autotest, IP 65 swiad. CNBOP szt 4 po zaniku fazy (zasilania) oprawa świeci
 - wentylator elektryczny z opóźnieniem czasowym

Tytuł opracowania	PROJEKT TECHNICZNY		Projektowali	Specjalność	Upr. nr	Data	Podpis
Temat projektu	REMONT CZĘŚCI SANITARIATÓW W BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W JAWORZNIE		mgr inż. arch. Joanna Garbacz	arch.	101/02	07.2024	
Lokalizacja	DZ. NR 1589, OBR. 0200 JAWORZNO. UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 63		Andrzej Szuba	elektryk	389/94	07.2024	
Zleconiodawca	Dom Pomocy Społecznej w Jaworznie ul.Obrońców Poczty Gdańskiej 63		Temat	SANITARIATY NA PARTERZE I, II, III PIĘTRZE	Format	Skala	Nr rysunku
					A3	1:100	02
							Strona