
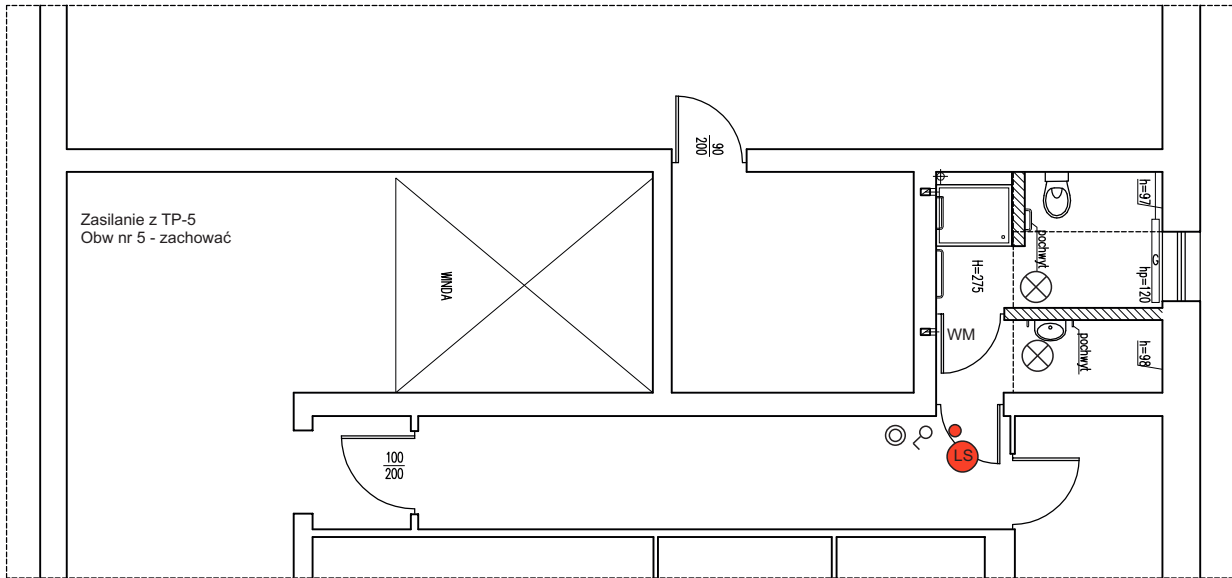
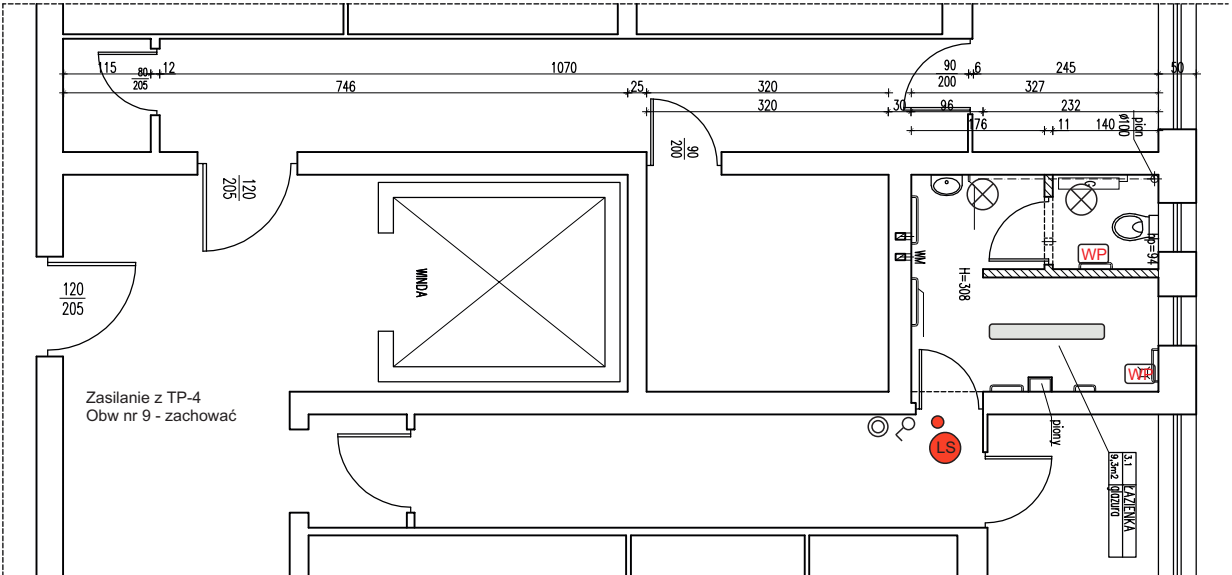


- Legenda**
- sygnalizacja - zachować instalację oraz przyciski przyzywowe
 - przycisk bistabilny instalacji przyzywowej - zachować
 - istniejąca puszka elektryczna - należy zachować i przyłączyć
 - gniazdo 230V/N/PE zachować
 - łącznikjednobiegunowy
 - istniejąca oprawa świetłówkowa
 - istniejąca oprawa oświetleniowa

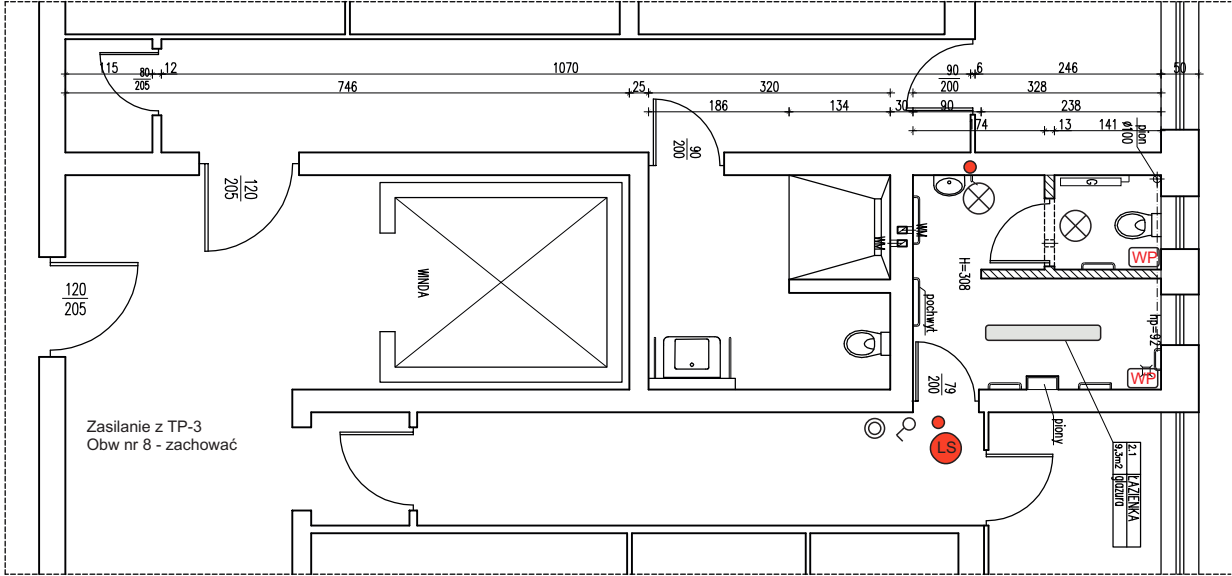

Tytuł opracowania	INWENTARYZACJA	Projektowali	Specjalność	Upr. nr	Data	Podpis
Temat projektu	REMONT CZĘŚCI SANITARIATÓW W BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W JAWORZNIE	mgr inż. arch. Joanna Garbacz	arch.	101/02	07.2024	
Lokalizacja	DZ. NR 1589, OBR. 0200 JAWORZNO. UL. OBRÓŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 63	Andrzej Szuba	elektryk	389/94	07.2024	
Zleciłodawca	Dom Pomocy Społecznej w Jaworznie ul.Obróńców Poczty Gdańskiej 63	Temat	Format	Skala	Nr rysunku	Strona
		RZUT PARTERU – FRAGMENT	A3	1:100	01	