


INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACJI

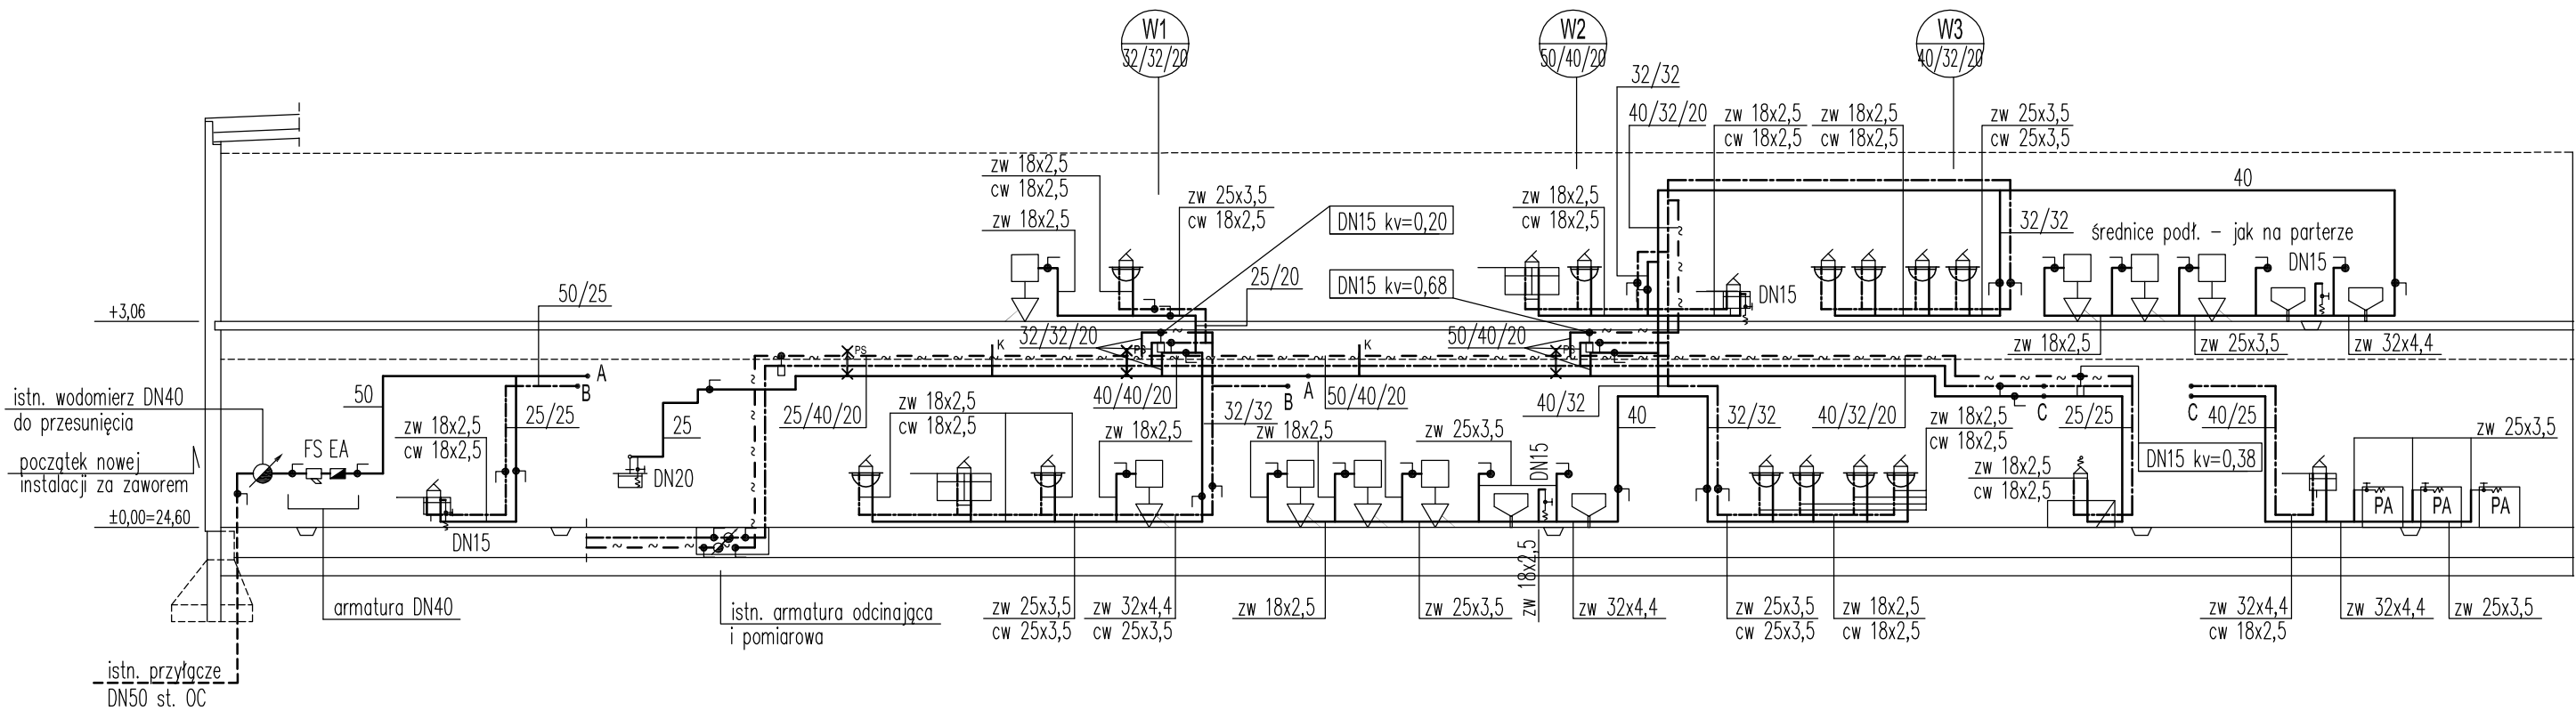

OZNACZENIA – wg rys. PW:WK/02

OZNACZENIA – wg rys. PW:WK/02

UWAGI:

średnice i nastawy zaworów cyrkulacji dla przyjętego $H_{cyrk}'=500$ daPa

W1 DN15 $k_v=0,20$

W2 DN15 $k_v=0,68$

W3 DN15 $k_v=0,38$

zawór na przewodzie głównym DN15– końcowa regulacja po pomiarze rzeczywistego H_{cyrk} dla budynku

Investor:

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166
tel.: (+48) 22 59 310 00 fax: (+48) 22 59 310 87

Investycja:

REMONT BUDYNKU BIUROWO - MAGAZYNOWEGO
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Bud. nr 15 "ZĘBIEC"
Kategoria XVI obiektu budowlanego.

Lokalizacja:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, budynek nr 15
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166

Przedmiot:

ROZWINIĘCIE INSTALACJI WODY

Specjalność:		Faza:		Nr wydania:	
SANITARNĄ, WODNO-KANALIZACYJNĄ		PROJEKT WYKONAWCZY		01	
Data sporządzenia:		Skala:		Oznaczenie:	
21.05.2024 r.		1:100		PW : WK	
				-	
Projektował:		Uprawnienia:			
mgr inż. Anna Krasiejko		MAZ/0205/P005/10			

ROZPOWISZCZANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEŻ JEGO FRAGMENTÓW, W TYM KONCEPCJA, WYKONANYCH RYSUNKÓW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH DANYCH - ZA WYJĄTKIEM WŁASCIWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKCE, PRZEBUDOWY ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY ART.116,117,118 USTAWY Z DNIA 14 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POWIĄZANYCH.

(DZ.U. NR. 24 POZ.83 Z 1994 R.)