


**Oznaczenia:**


**pF** gniazdo 2xRJ-45 nieekranowane kat. 6 ( $h=0,3\text{m}$  od podłogi)

DE11  
gniazdo 1xRJ-45 nieekranowane kat. 6 (h=0.3m od podłogi)

Wi-Fi

trasa instalacji teletechnicznych prowadzona w przestrzeni nad sufitem podwieszonym w metalowym korytku kablowym szerokości 200mm i wysokości 60mm

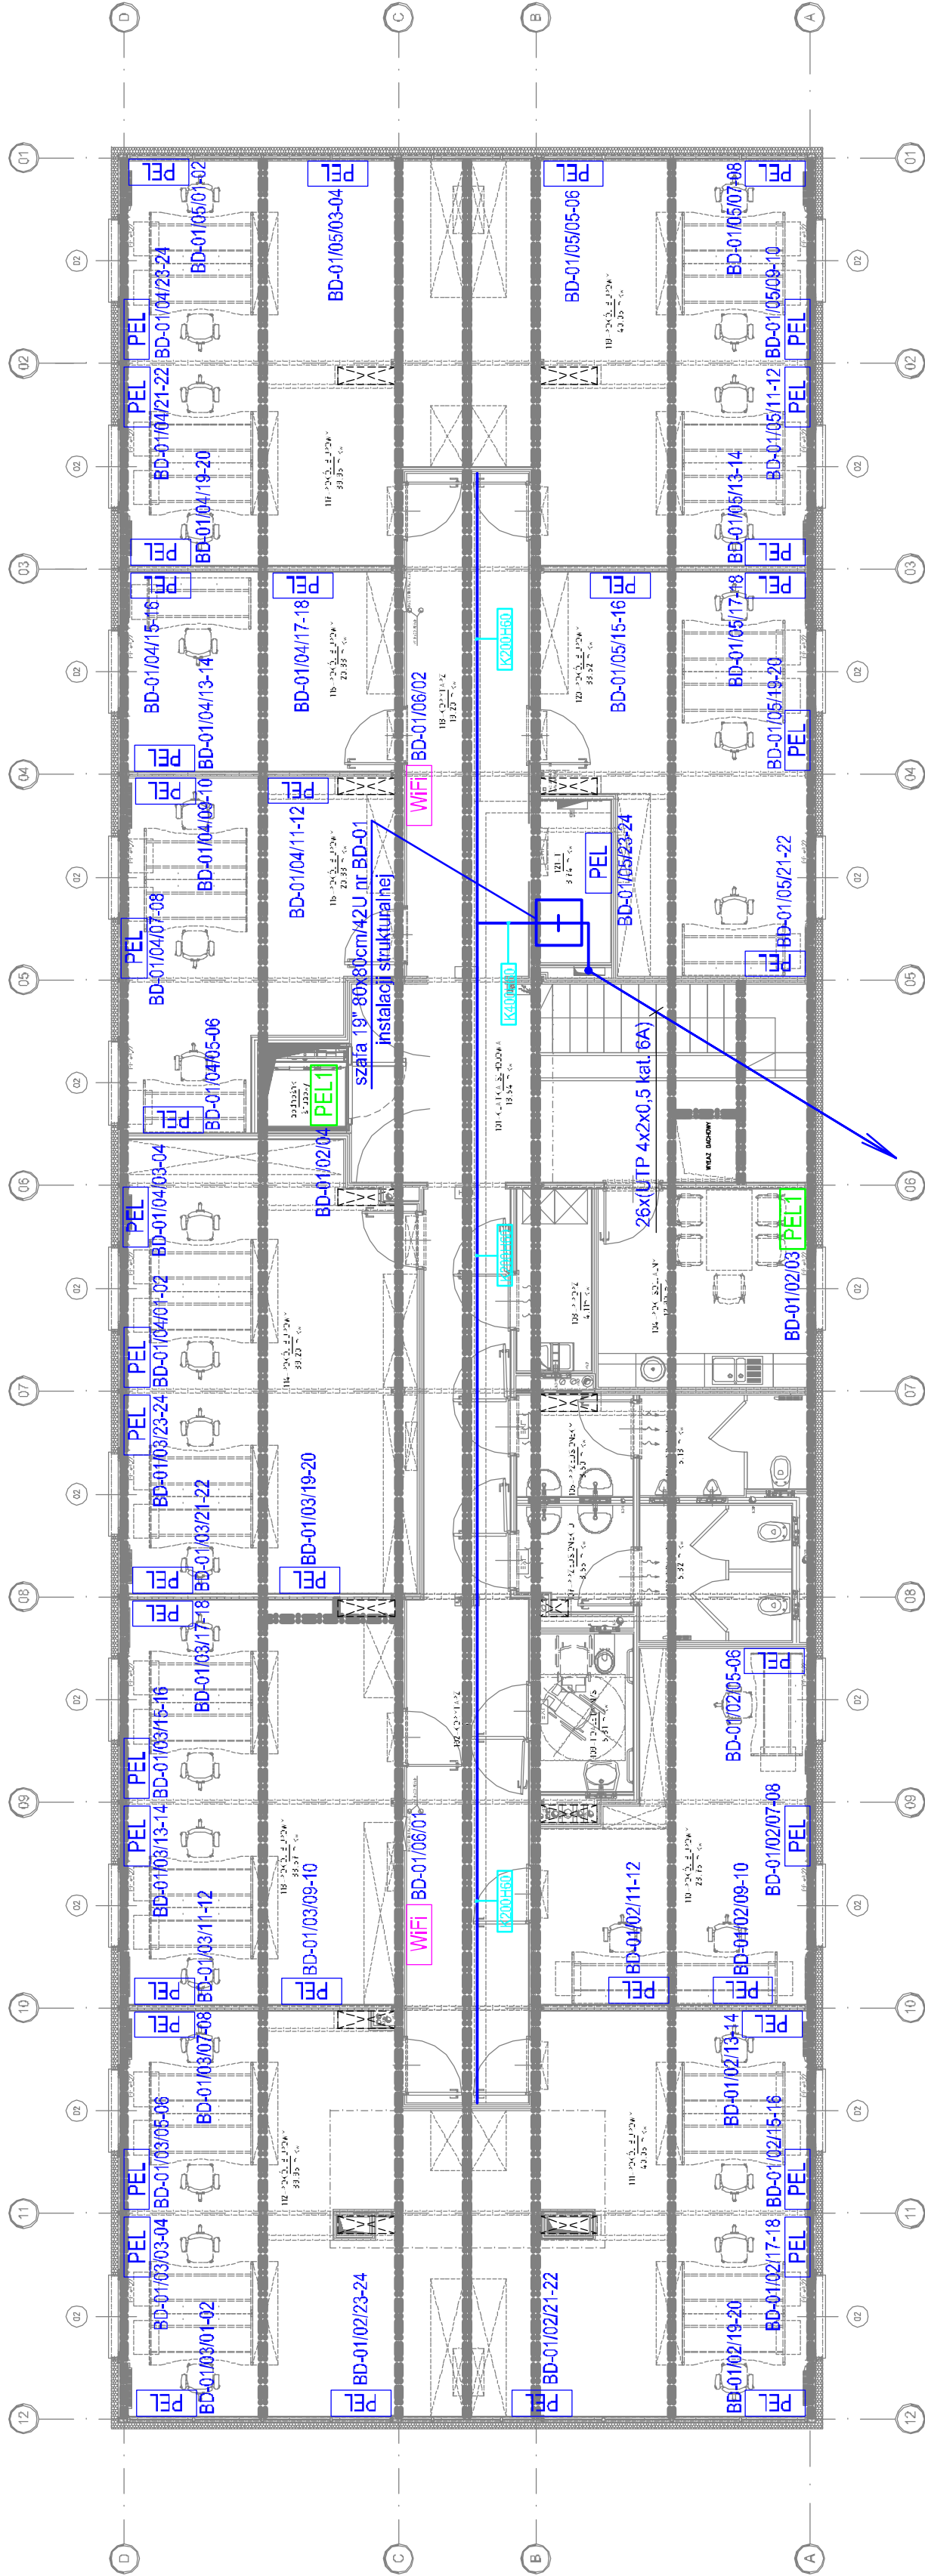


**SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA  
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE**  
 02-787 Warszawa, ul. Nowakowsynowska 166  
 Tel.: [-48] 22 59 310 00 fax: [-48] 22 59 310 87  
 e-mail: gkg@szkolygw.waw.pl

## Piętro I. Instalacja strukturalna

52432.6 - 025		T. 122		N. - 41237.8	
TELEFONIKA		PROJEKT WYKONAWCZY		01	
3038 522-14237.8		52432		N. 52-14237.8	
21.05.2024 r.		PW : TEL		- 02	
52432-025		J. 3038 522		3038 522-14237.8	
mgr inż. Grzegorz Giełmowski					

[illegible]