


SCHEMAT WŁĄCZENIA DO KD- \varnothing 800mm NA PRZYŁĄCZE SIODŁOWE


SKALA 1:20

RZUT

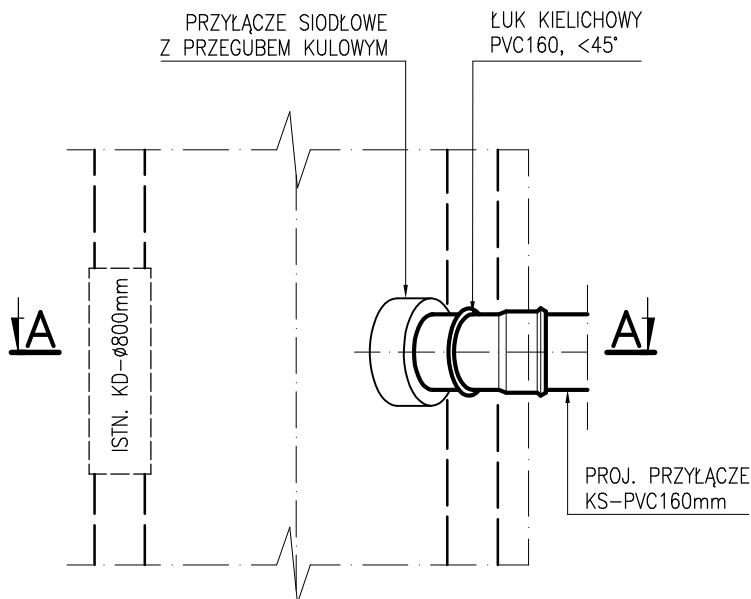

A-A

ISTN. KANALIZACJA
SANITARNA KD- \varnothing 800mm

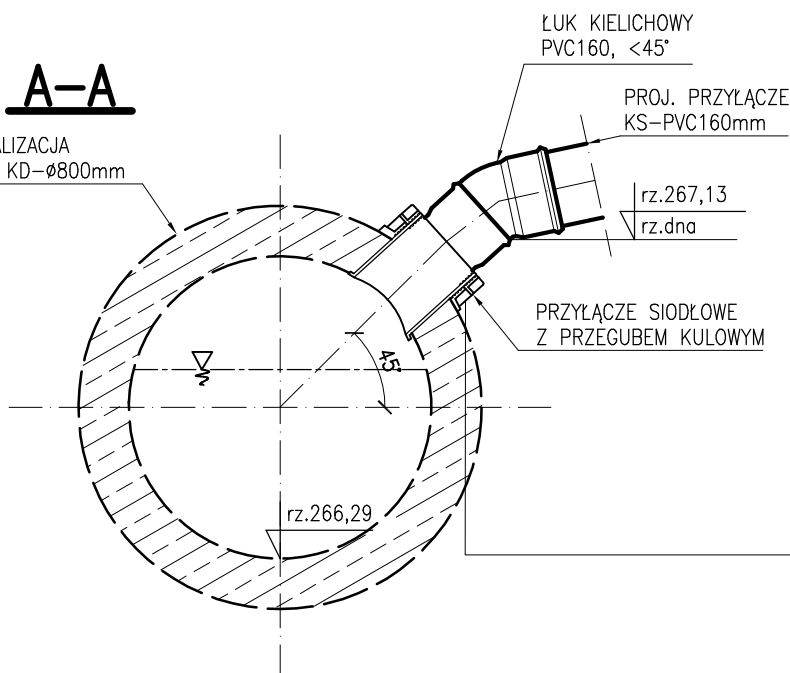

RYСУNEK POGLĄDOWY PRZYŁĄCZA SIODŁOWEGO



UWAGA:

1. WYKONANIE PRZYŁĄCZA SIODŁOWEGO NA ISTNIEJĄCYM KANAŁE DESZCZOWYM \varnothing 800mm WYKONAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ PRODUCENTA.
2. MIEJSCE WŁĄCZENIA DO KANAŁU DESZCZOWEGO NALEŻY BEZWZGLĘDNIE ZAGĘŚCIĆ I ZASTABILIZOWAĆ.

PIO-SAN

"PIO-SAN" Pracownia projektowa
ul. Romualda 2/54, 25-322 Kielce
Biuro: ul. Cisowa 36 Błocza gm. Morawica
☎ (041) 311-76-21
email: piosan@poczta.fm

Temat opracowania:	BUDOWA PRZYŁĄCZA KD WRAZ ZE ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM ORAZ POMPOWNIĄ WÓD OPADOWYCH DLA BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO KLINIKI CHOROÓB ZAKĄNYCH NA DZ.NR-66/1, OBRĘB 0017 PRZY ULICY RADIOWEJ 7 W KIELCACH		
Inwestor:	WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH 25-900 KIELCE; ul. GRUNWALDZKA 45		
Obiekt:	Przyłęcz kanalizacji deszczowej		
Faza:	PROJEKT BUDOWLANY		
Branża:	Sanitarna – odwodnienie		
Nazwa rysunku:	Schemat włączenia do kanalizacji deszczowej na przyłęcz siodłowej	Nr. rys.	Skala
	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Data
Projektował:	mgr inż. Marcin Kochel	SWK/0123/P005/07	09.2021
Sprawił:	mgr inż. Piotr Ćwiek	SWK/0088/PW05/08	09.2021

ROZPOWISZCZANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEŻ JEGO FRAGMENTÓW, W TYM KONCEPCJI, WYKONANYCH RYSUNKÓW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH PRZECIWOPIRANIA DANYCH – ZA WYJĄTKIEM WŁASNOŚCI ORGANÓW ADMINISTRACJI, PRZEDKAZYWANIE W JAKIEKOLWIEK FORMIE, W TYM: ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKCJA, PRZEDRUKU ORAZ ODKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ I WODY ART.116,117,118 USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POWIENNYCH. (DZ.U. NR 24, POZ.83 Z 1994 R.)