


		s.c. Autoryzowany Zakład Systemów Alarmowych 59-100 Polkowice, Rynek 29, tel./fax 845 13 12	
Obiekt:	Muzeum Regionalne w Chojnowie		
Opracował:	mgr inż. Stanisław Ogorzelec	Data: 16.03.2024	Podpis: 
Sprawdził:	mgr inż. Stanisław Staniewicz	Data: 16.03.2024	Podpis: 
P.T.	INSTALACJA SSP		
Temat:	ELEMENTY SSP, PIWNICA		Rys.nr 2








Legenda	
1a	Przewód PH 90 HTKSHekw 1x2x1
1b	Przewód PH 90 HTKSHekw 5x2x1
1c	Przewód HDGs 3x1.5
CSP	Centrala POLON 3128
UDT	Nadajnik alarmów do PSP
●	Sygnalizator SAW-3001
⚡	Sygnalizator ROLP/R1/Lx-W/RF
⚡	Ręczny ostrzegacz ROP-4001M(H)
⚡	Czujka dymu i ciepła DOT-6046

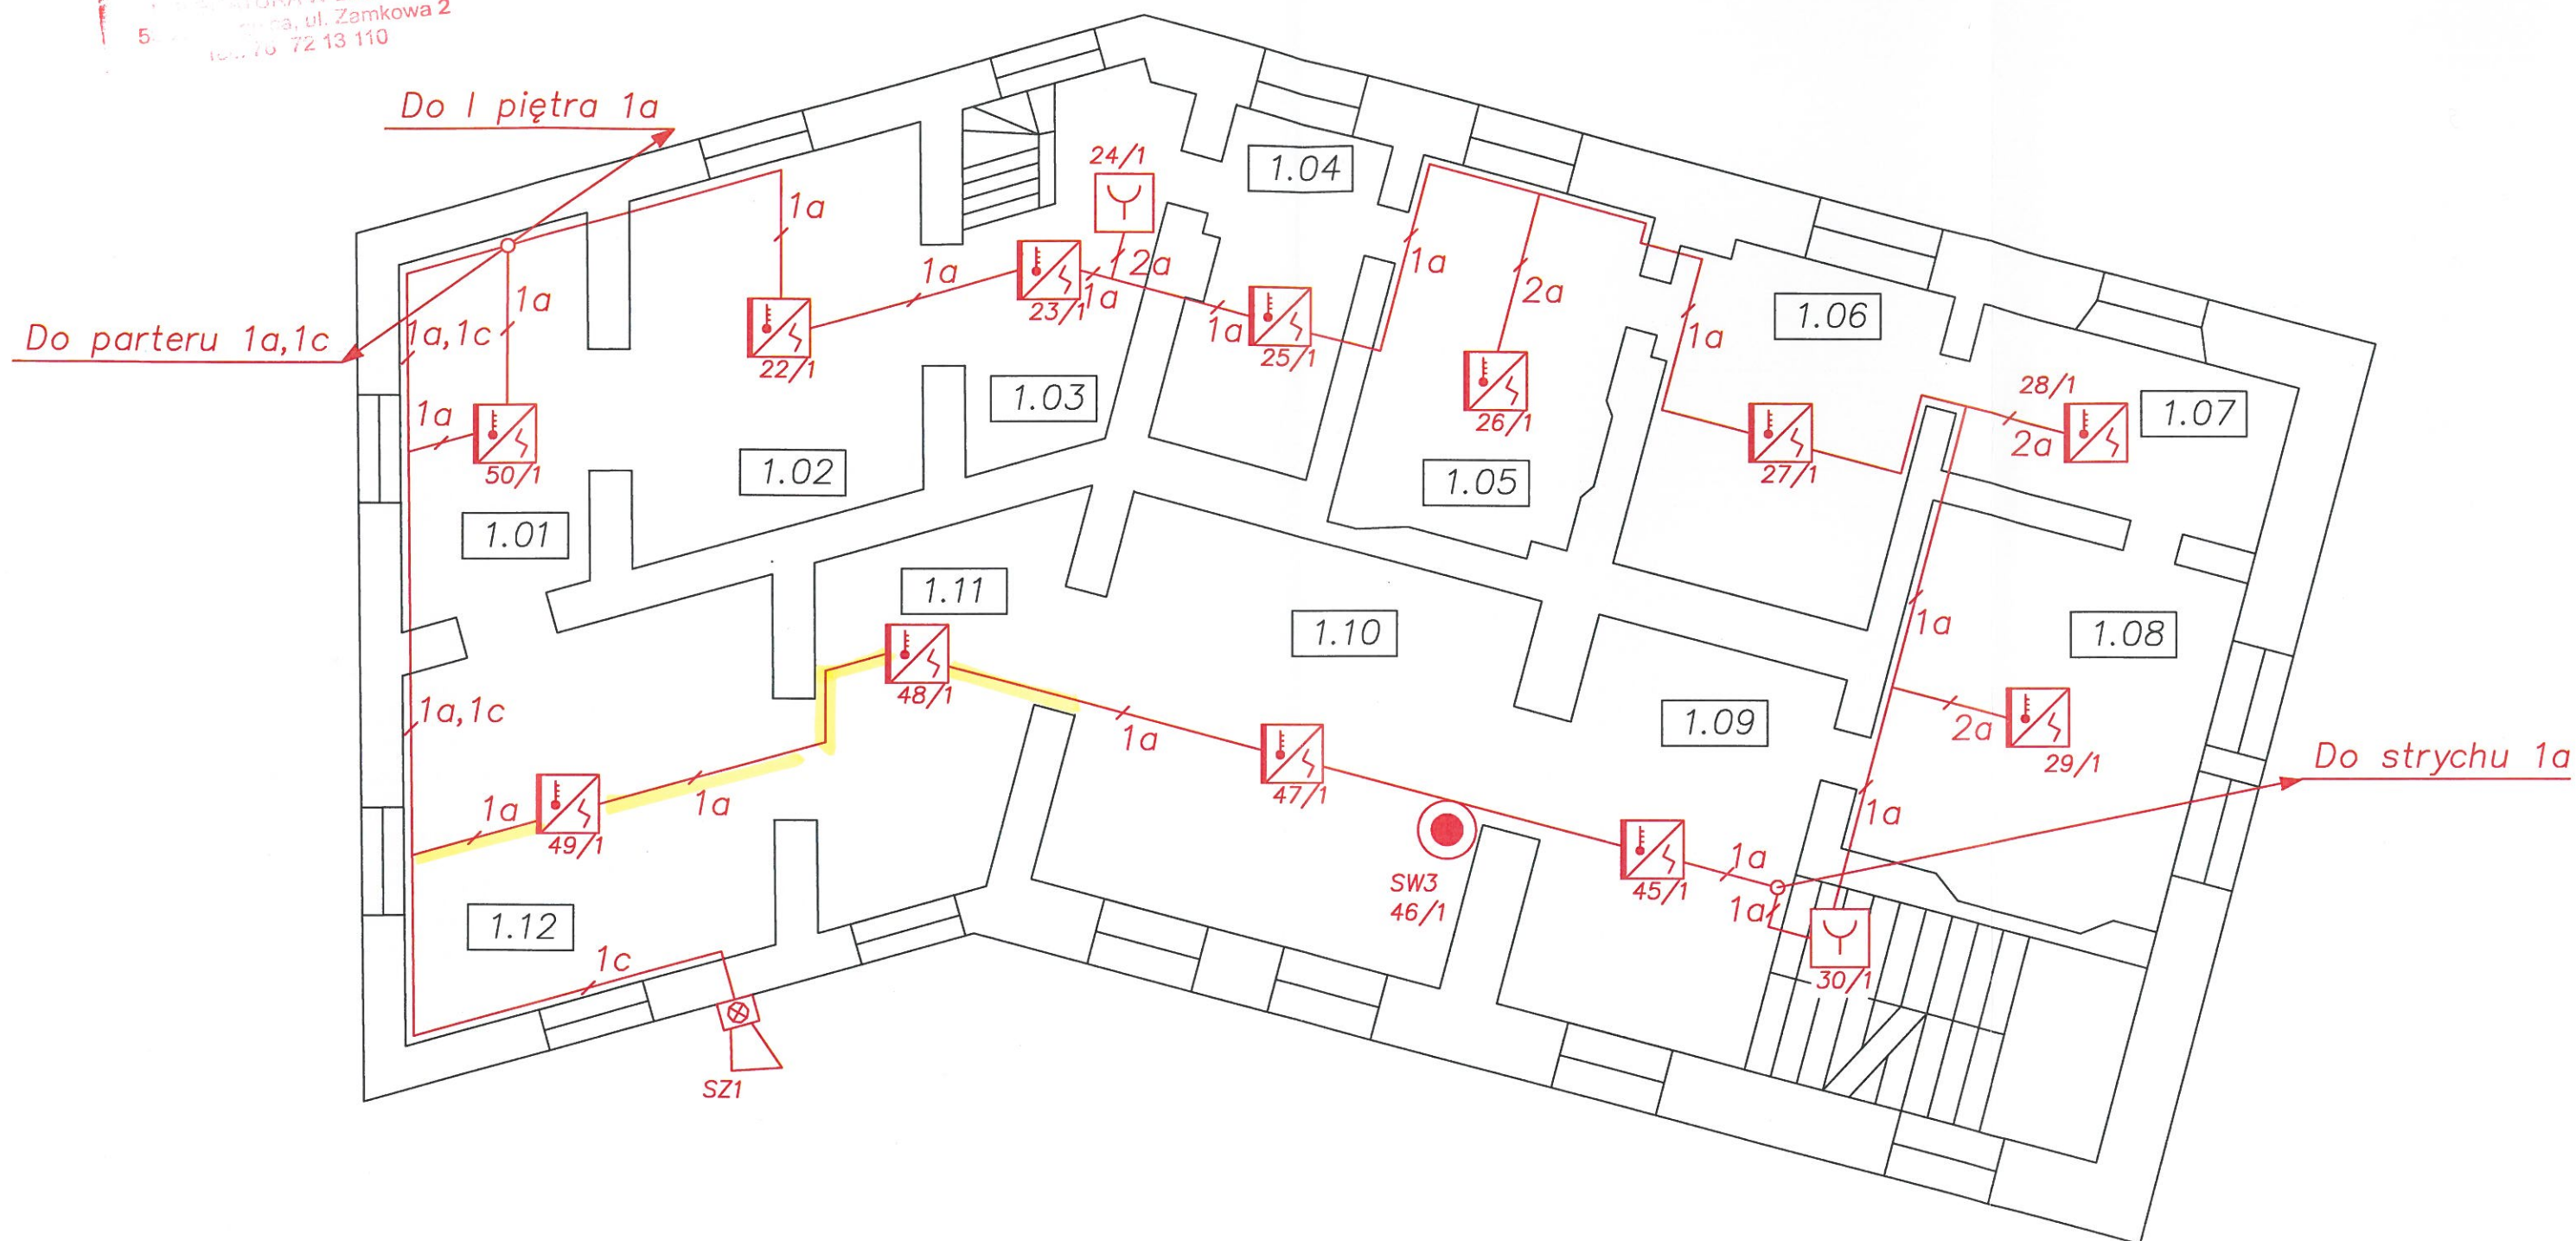DOPUSZCZALNE BRZOZO

S&O s.c. Autoryzowany Zakład Systemów Alarmowych 59-100 Polkowice, Rynek 29, tel./fax 845 13 12	
Obiekt:	Muzeum Reginalne w Chojnowie
Opracował:	mgr inż. Stanisław Ogorzelec
Sprawdził:	mgr inż. Stanisław Staniewicz
P.T.	INSTALACJA SSP
Temat:	ELEMENTY SSP, I PIĘTRO
Data:	16.03.2024
Podpis:	
Rys.nr	4

WOJEWÓDZKI URZĄD  
OCHRONY ZABYTKÓW  
w Warszawie  
DELEGATURA  
59-220 Legnica, ul. Zamkowa 2  
tel. 76 72 13 110

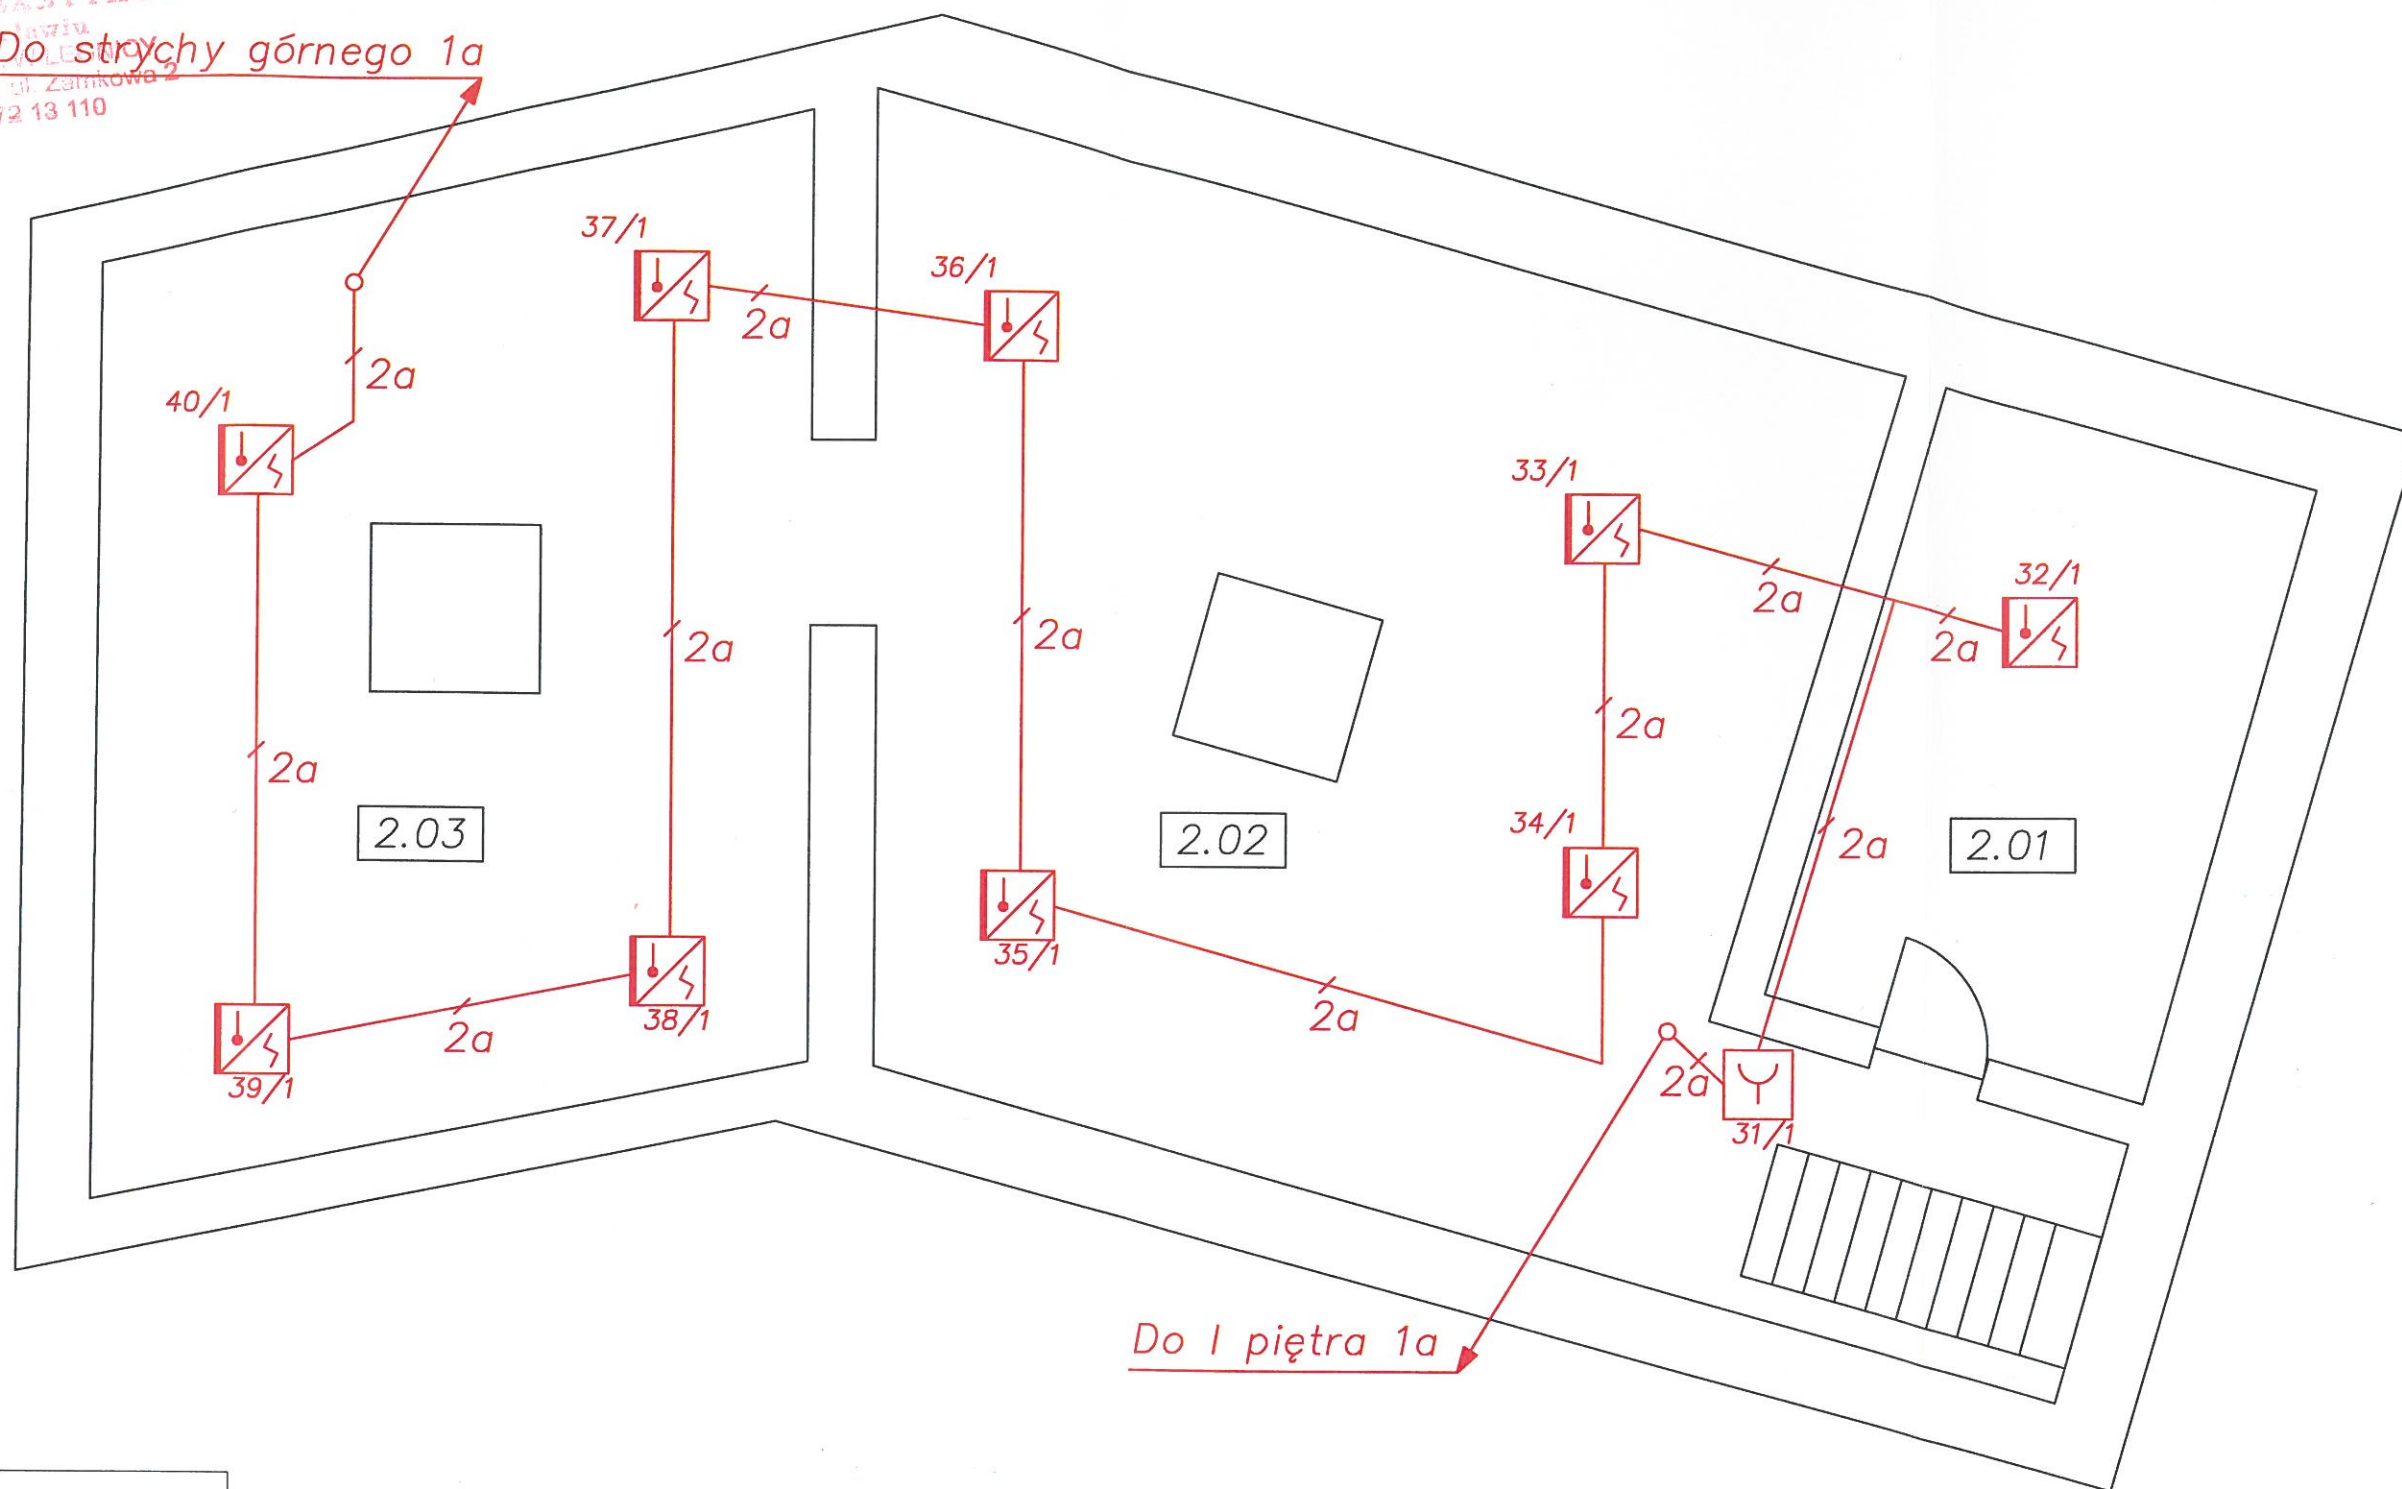


Do strychu górnego 1a



Do I piętra 1a

# Legenda

1a	Przewód PH 90 HTKSHekw 1x2x1
1b	Przewód PH 90 HTKSHekw 5x2x1
1c	Przewód HDGs 3x1.5
CSP	Centrala POLON 3128
UDT	Nadajnik alarmów do PSP
●	Sygnalizator SAW-3001
⚡	Sygnalizator ROLP/R1/Lx-W/RF
Y	Ręczny ostrzegacz ROP-4001M(H)
⚡	Czujka dymu i ciepła DOT-6046

		s.c. Autoryzowany Zakład Systemów Alarmowych 59-100 Polkowice, Rynek 29, tel./fax 845 13 12	
Obiekt:	Muzeum Regionalne w Chojnowie		
Opracował:	mgr inż. Stanisław Ogorzelec	Data: 16.03.2024	Podpis: 
Sprawdził:	mgr inż. Stanisław Staniewicz	Data: 16.03.2024	Podpis: 
P.T.	INSTALACJA SSP		
Temat:	ELEMENTY SSP, STRYCH		Rys.nr 5