



Do strychy 1a

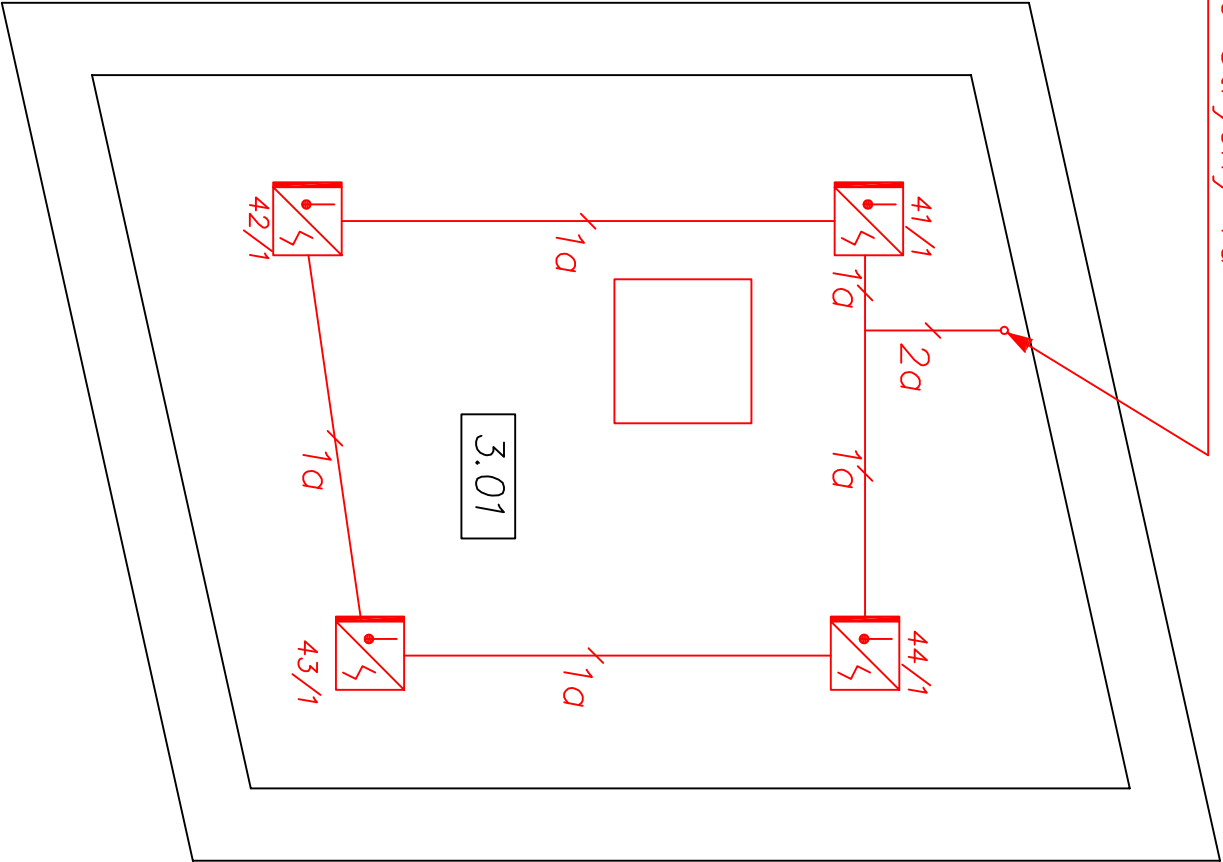

Legenda	
1a	Przewód PH 90 HTKSHekw 1x2x1
1b	Przewód PH 90 HTKSHekw 5x2x1
1c	Przewód HDGs 3x1.5
csp	Centrala POLON 3128
uot	Nadajnik alarmów do PSP
	Sygnalizator SAW-3001
	Sygnalizator ROLP/R1/Lx-W/RF
	Ręczny ostrzegacz ROP-4001M(H)
	Czujka dymu i ciepła DOT-6046

		s.c. Autoryzowany Zakład Systemów Alarmowych 59-100 Polkowice, Rynek 29, tel./fax 845 13 12	
Obiekt:	Muzeum Regionalne w Chojnowie		
Opracował:	mgr inż. Stanisław Ogorzelec	Data: 16.03.2024	Podpis:
Sprawdził:	mgr inż. Stanisław Staniewicz	Data: 16.03.2024	Podpis:
P.T.	INSTALACJA SSP		
Temat:	ELEMENTY SSP, SRYCH WYSOKI		Rys.nr 6