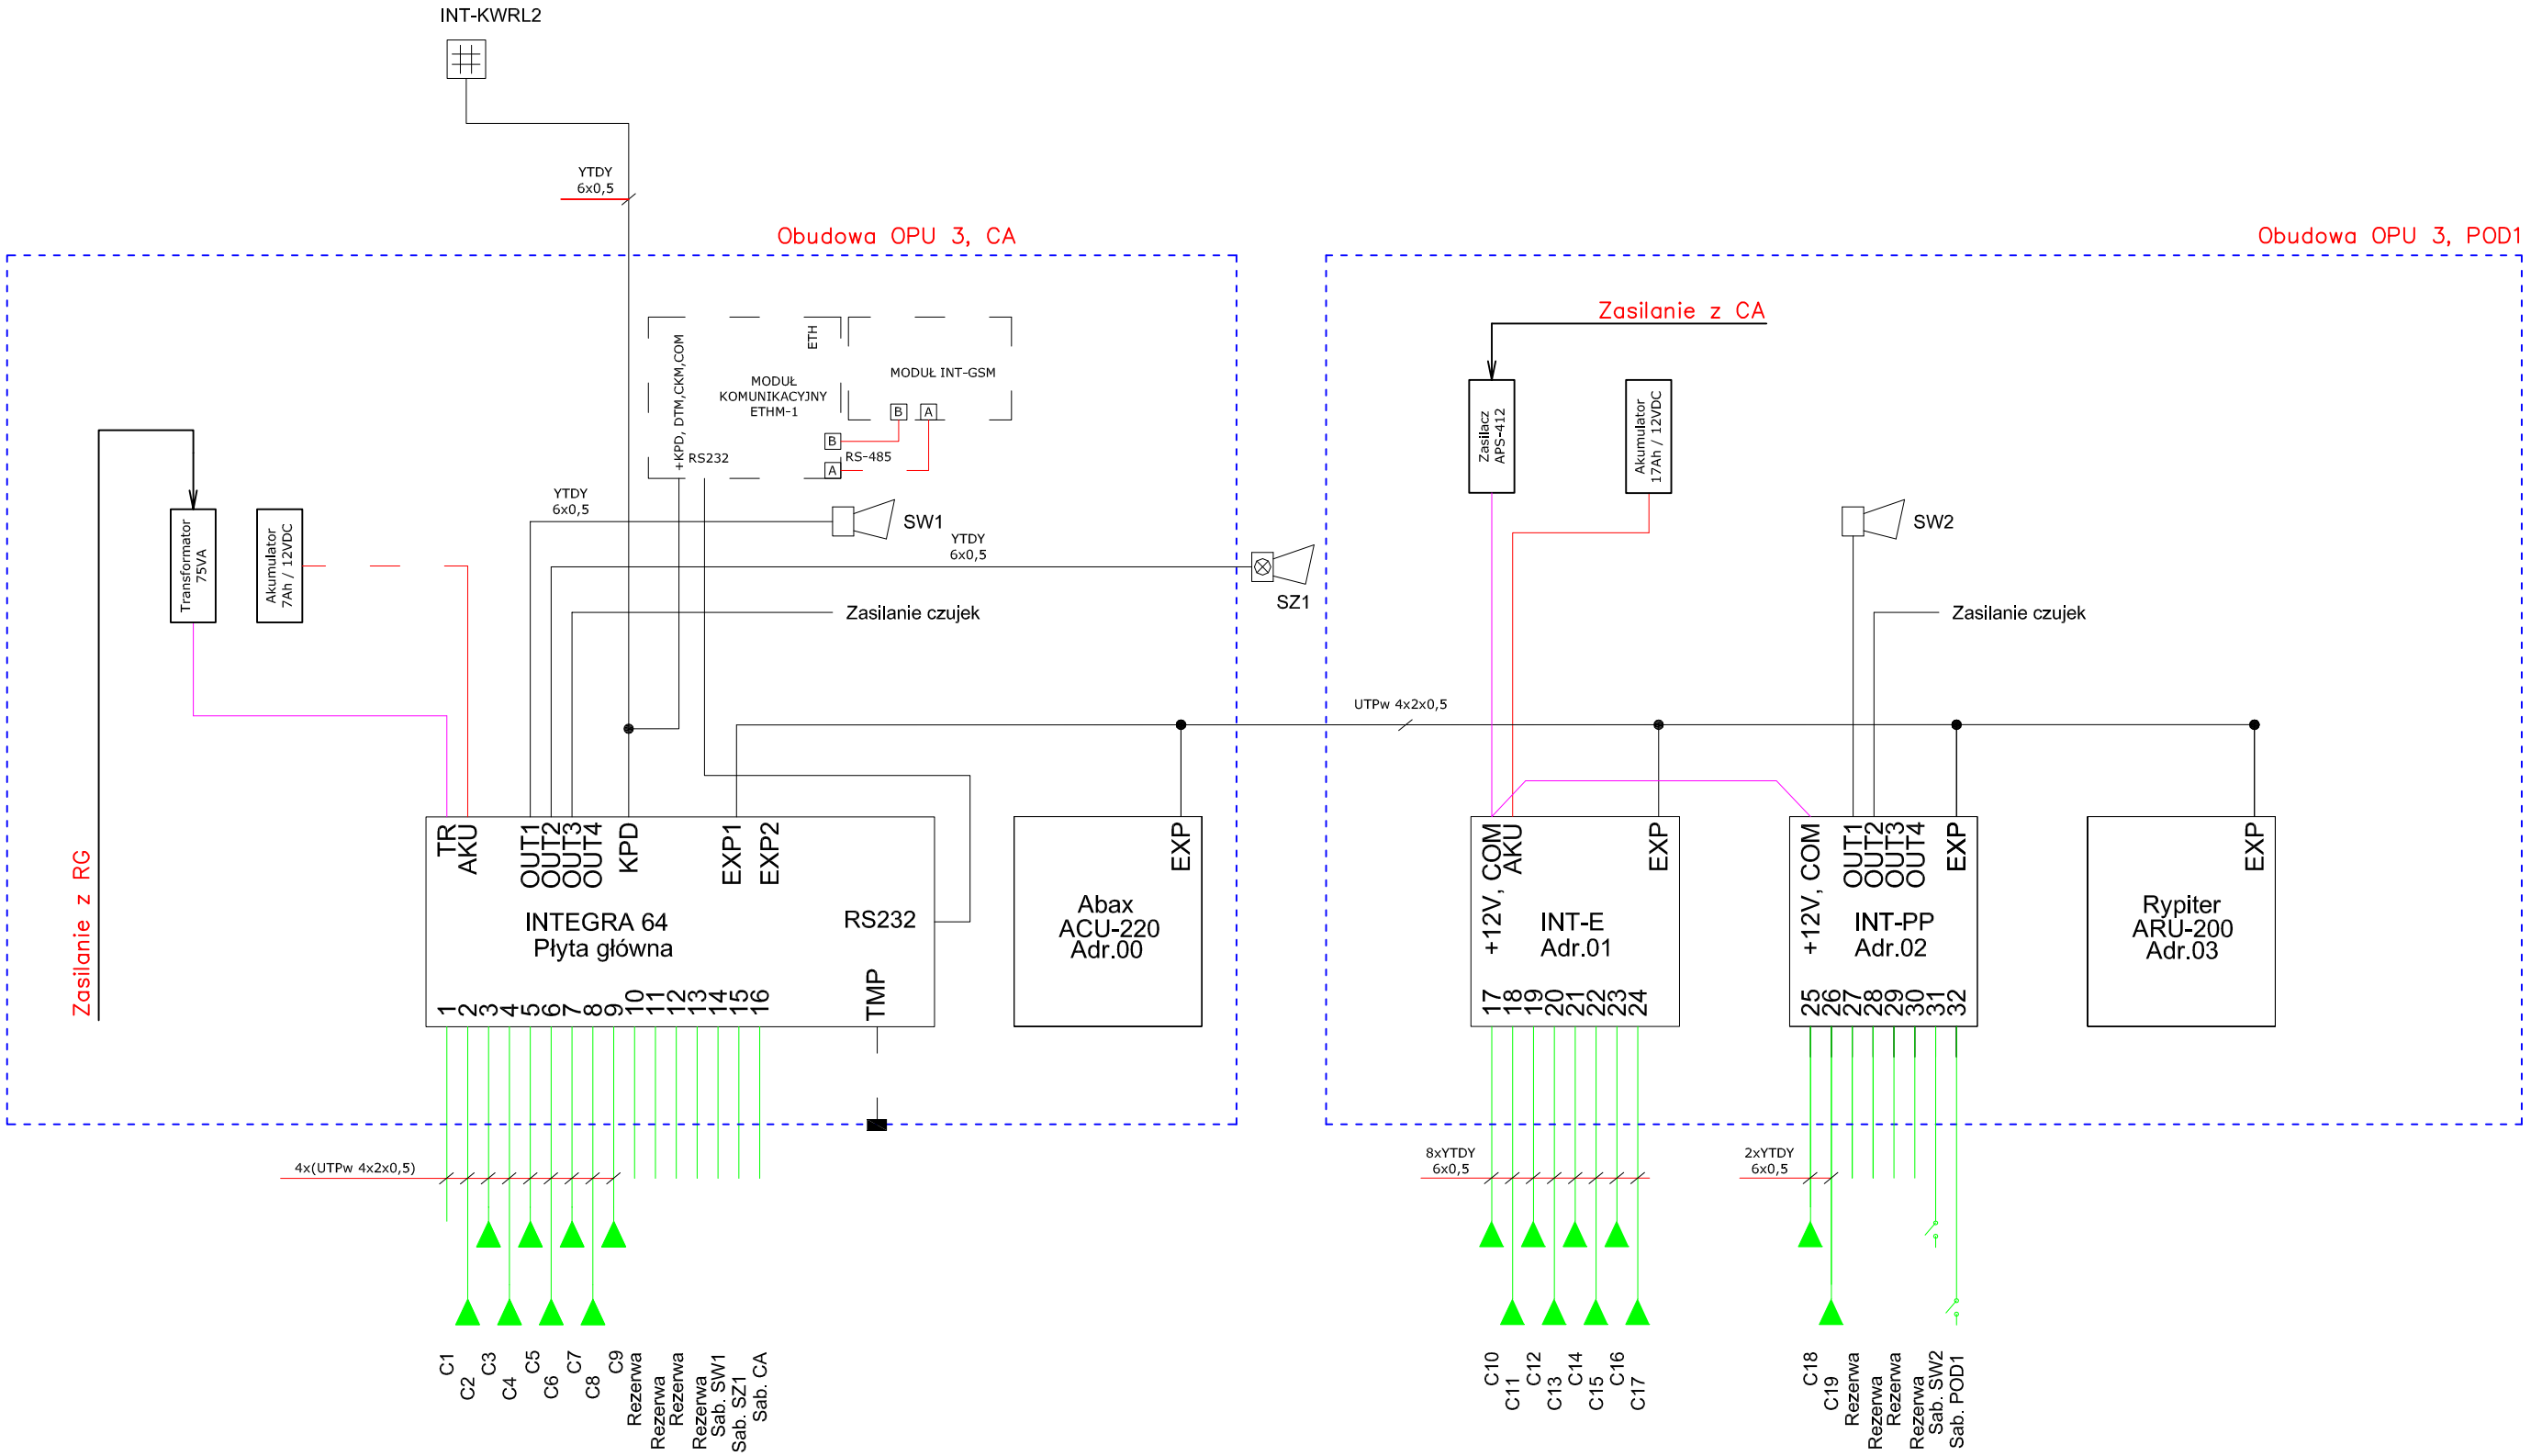

Legenda	
	Czujnik przestrzenny PIR+MW
	AX200 bezprz. czujka uniwesalna
	Klawiatura INT-KWRL2
CA	Centrala alarmowa Integra 64
POD1	Podcentrala nr 1
	Sygnalizator zewnętrzny SPL 2010
	Sygnalizator wewnętrzny SPW 200
ACU-220	Moduł bezprzewodowy Abax
ARU-200	Rypiter systemu bezprzewodowego

S&O ALARM	s.c. Autoryzowany Zakład Systemów Alarmowych 59–100 Polkowice, Rynek 29, tel./fax 845 13 12		
Obiekt:	MUZEUM REGIONALNE W CHOJNOWIE		
Opracował:	mgr inż. Stanisław Ogorzelec	Data: 16.03.2024	Podpis:
Sprawdził:	mgr inż. Stanisław Staniewicz	Data: 16.03.2024	Podpis:
P.T.	INSTALACJA SSWiN		
Temat:	SCHEMAT INSTALACJI SSWiN		Rys.nr 1