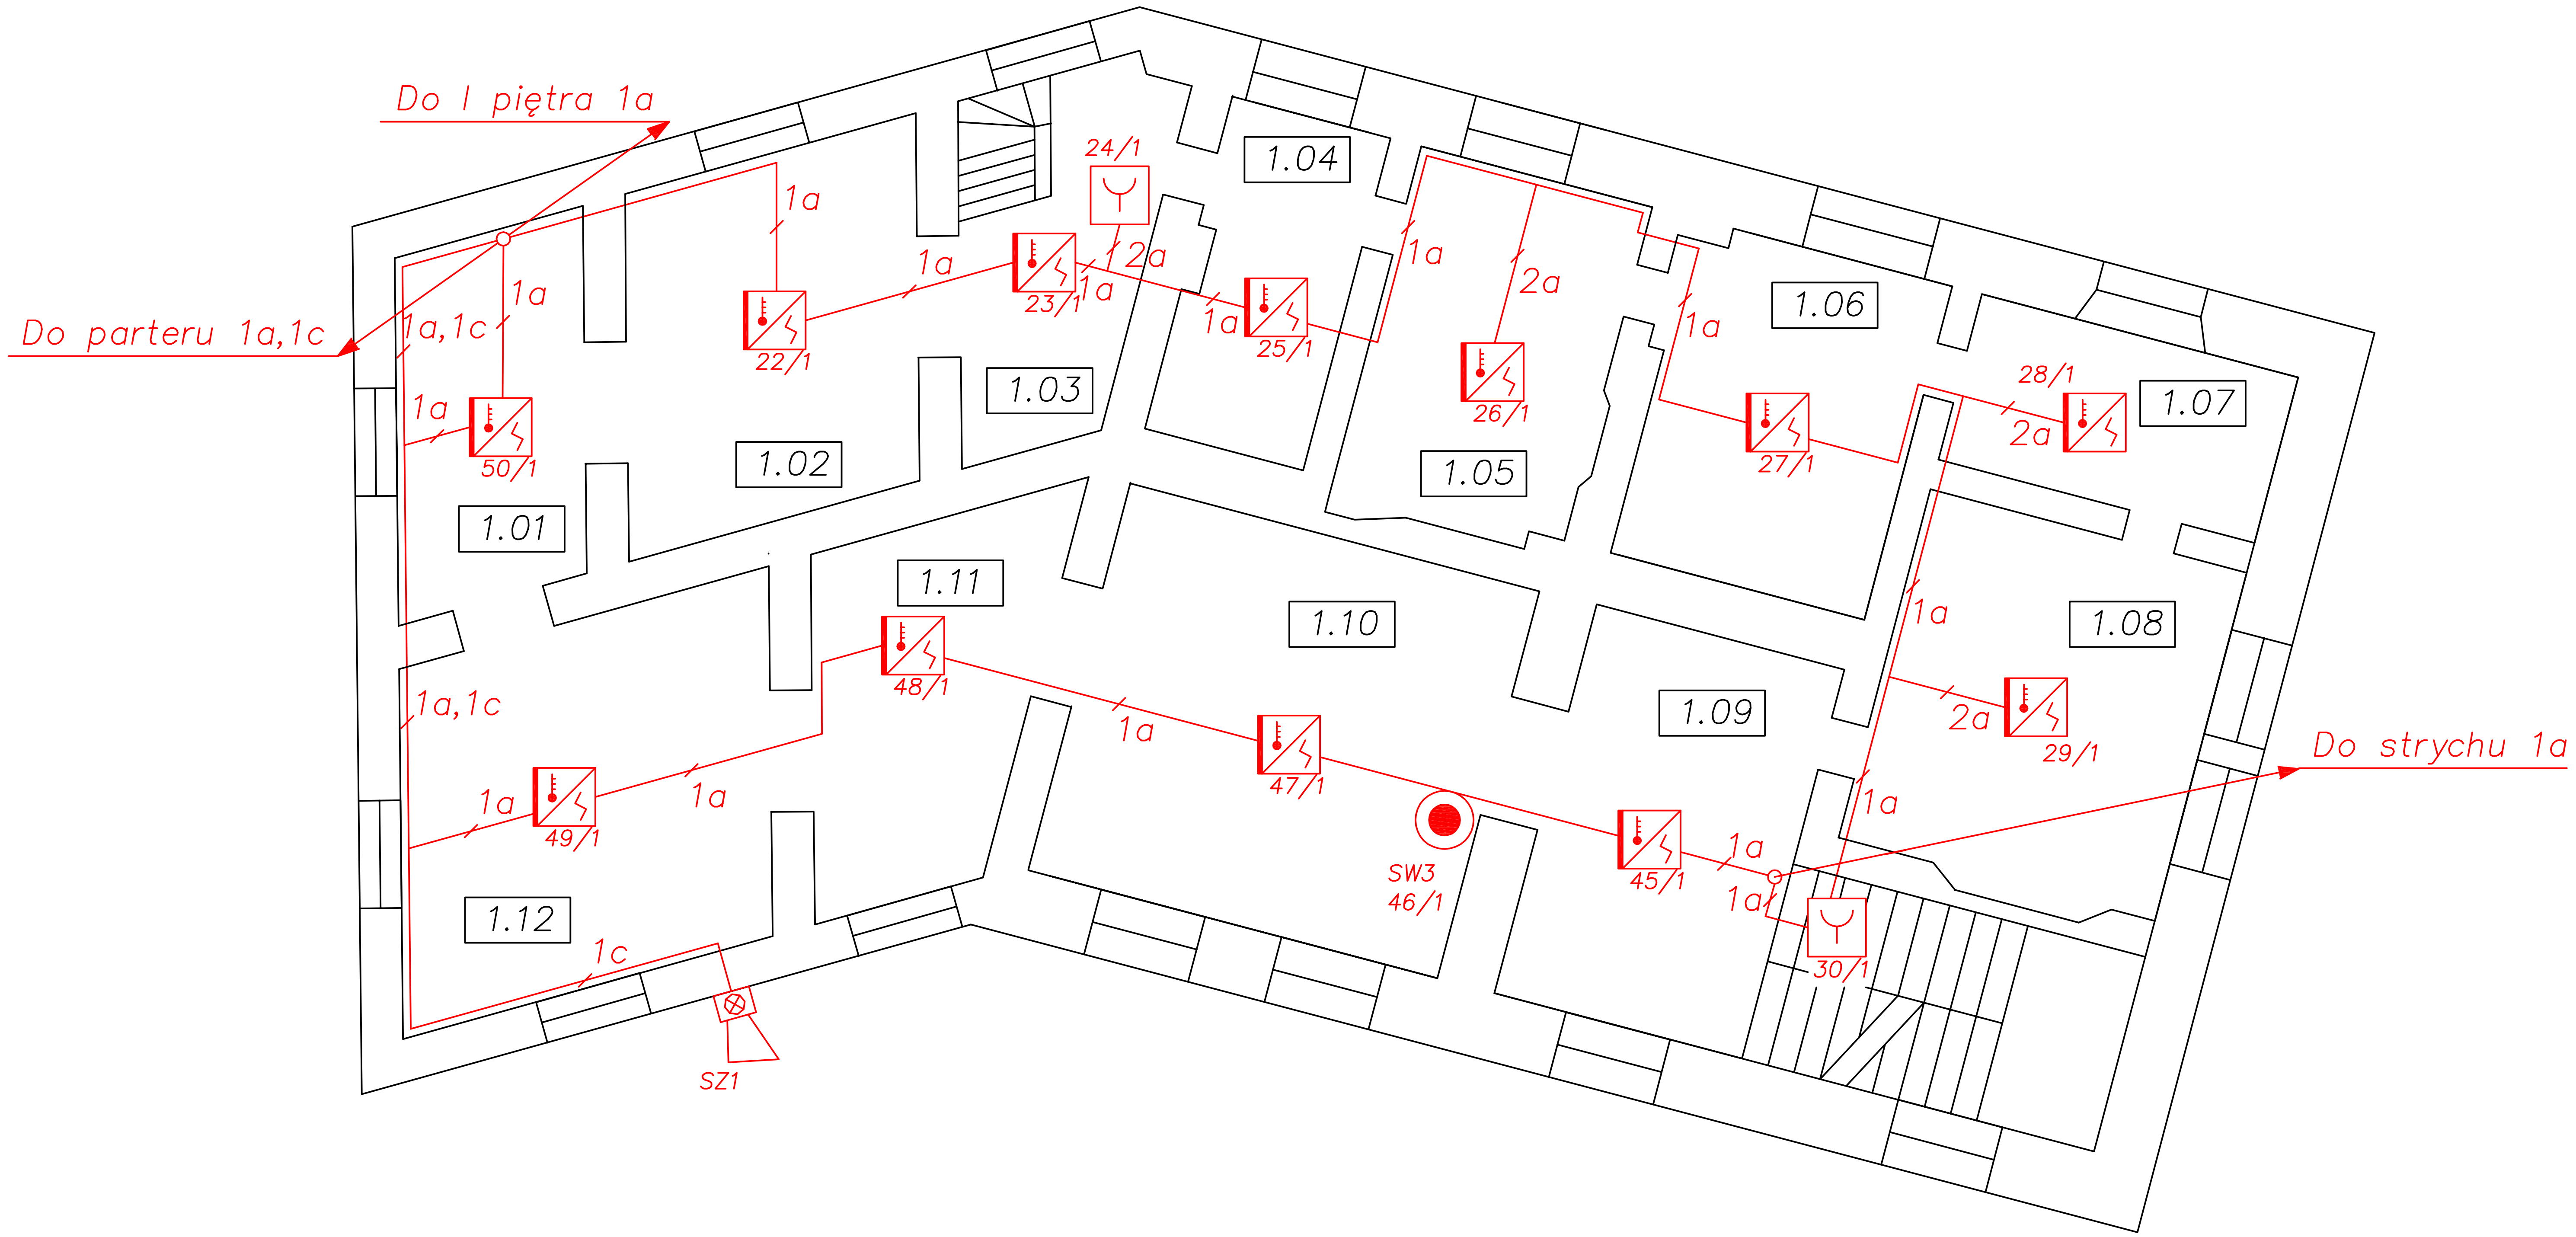

Legenda

1a	Przewód PH 90 HTKSHekw 1x2x1
1b	Przewód PH 90 HTKSHekw 5x2x1
1c	Przewód HDGs 3x1.5
CSP	Centrala POLON 3128
UDT	Nadajnik alarmów do PSP
(symbol)	Sygnalizator SAW-3001
(symbol)	Sygnalizator ROLP/R1/Lx-W/RF
(symbol)	Ręczny ostrzegacz ROP-4001M(H)
(symbol)	Czujka dymu i ciepła DOT-6046

S&O ALARM s.c. Autoryzowany Zakład Systemów Alarmowych
59–100 Polkowice, Rynek 29, tel./fax 845 13 12

Obiekt:	Muzeum Regionalne w Chojnowie		
Opracował:	mgr inż. Stanisław Ogorzelec	Data: 16.03.2024	Podpis:
Sprawdził:	mgr inż. Stanisław Staniewicz	Data: 16.03.2024	Podpis:
P.T.	INSTALACJA SSP		
Temat:	ELEMENTY SSP, I PIĘTRO		Rys.nr 4