


Instalację odgromową wykonać zgodnie z pakietem norm PN-EN 62305

RZUT DACHU

R < 10 Ω

R < 10 Ω

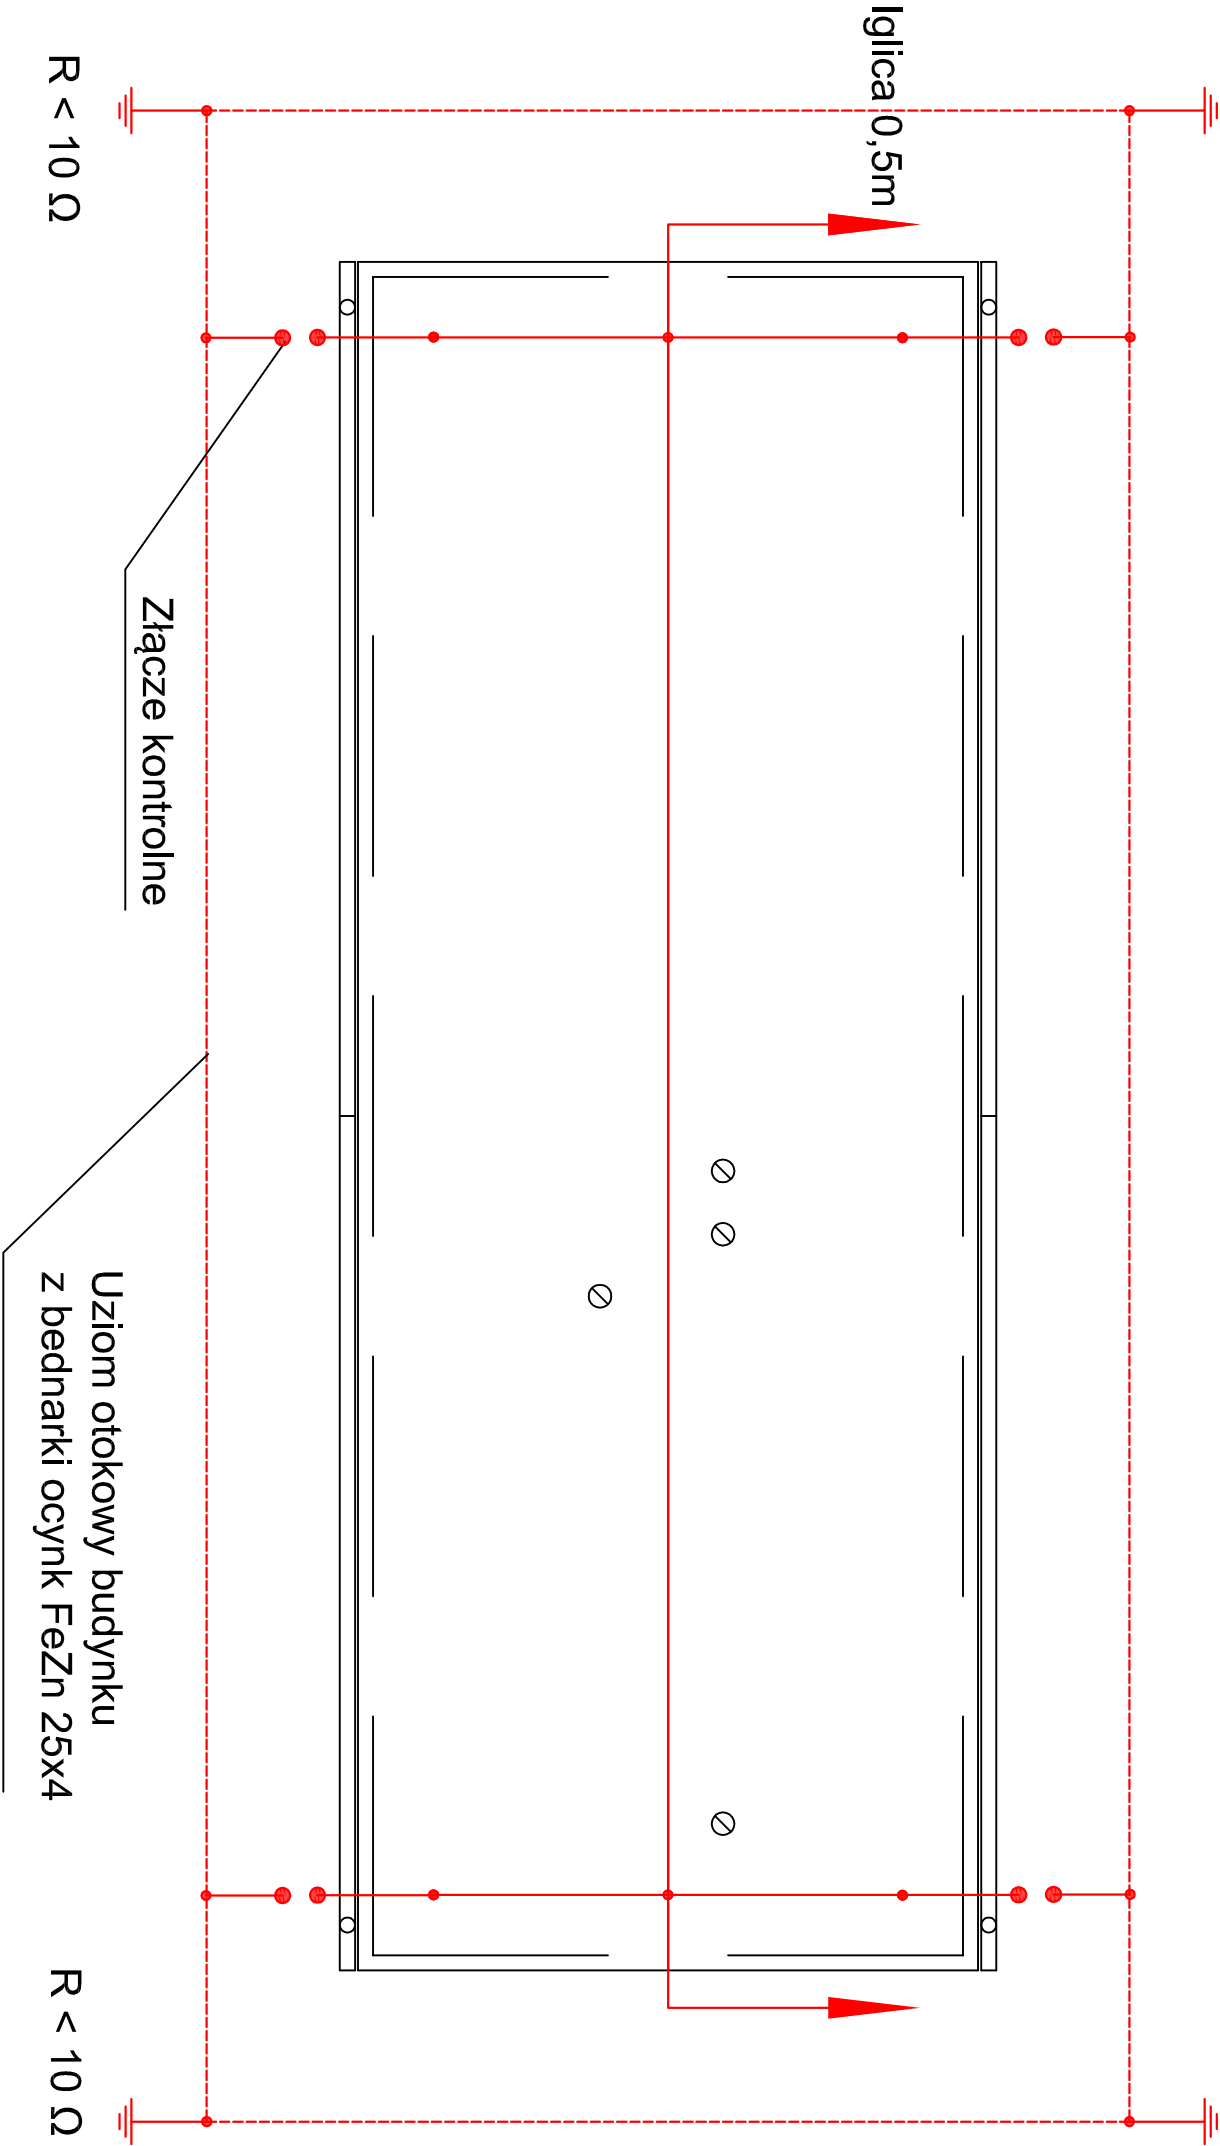

wentylacja rura spiro Ø150
wyprowadzona powyżej kalenicy

INWESTOR:	MADLEŚNICTWO CZARNOBÓR		
	UL. CZARNOBÓR 1		
	78-400 SZCZECINEK		
OBIEKT:	KANCELARIA NA POTRZEBY LEŚNICTWA		
	DZ. NR 176 OBR. BORNE 0088		
	GMINA BORNE SULINOWO		
	78-449 PŁYNICA		
TEMAT:	RZUT DACHU		
PROJEKTANCI:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:	
OPRACOWANIE : MGR INŻ. JAROSŁAW KRUPICKI		ZP/0229/PWDE/11	
DATA:	03.2024	SKALA:	1:50
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA		RYS. NR
ETAP:	PROJEKT TECHNICZNY		E3