



Typowy wpust uliczny
z osadnikiem

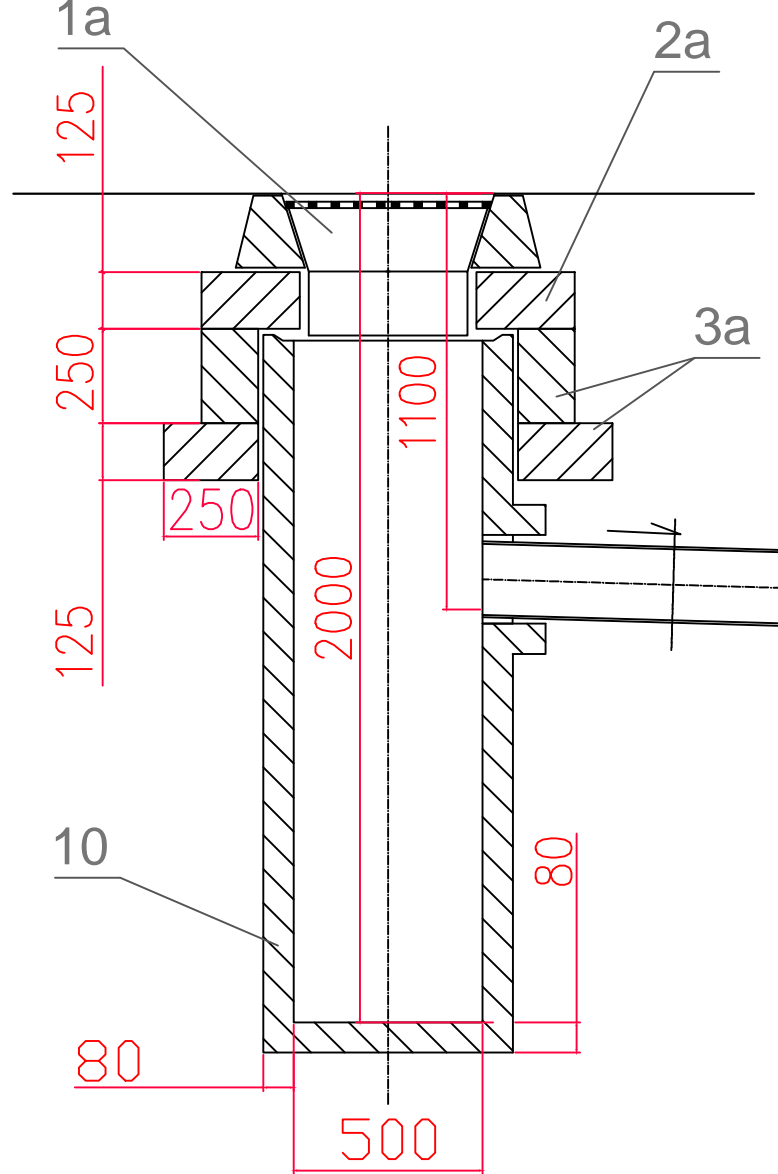

Typowa studzienka
rewizyjna DN1200

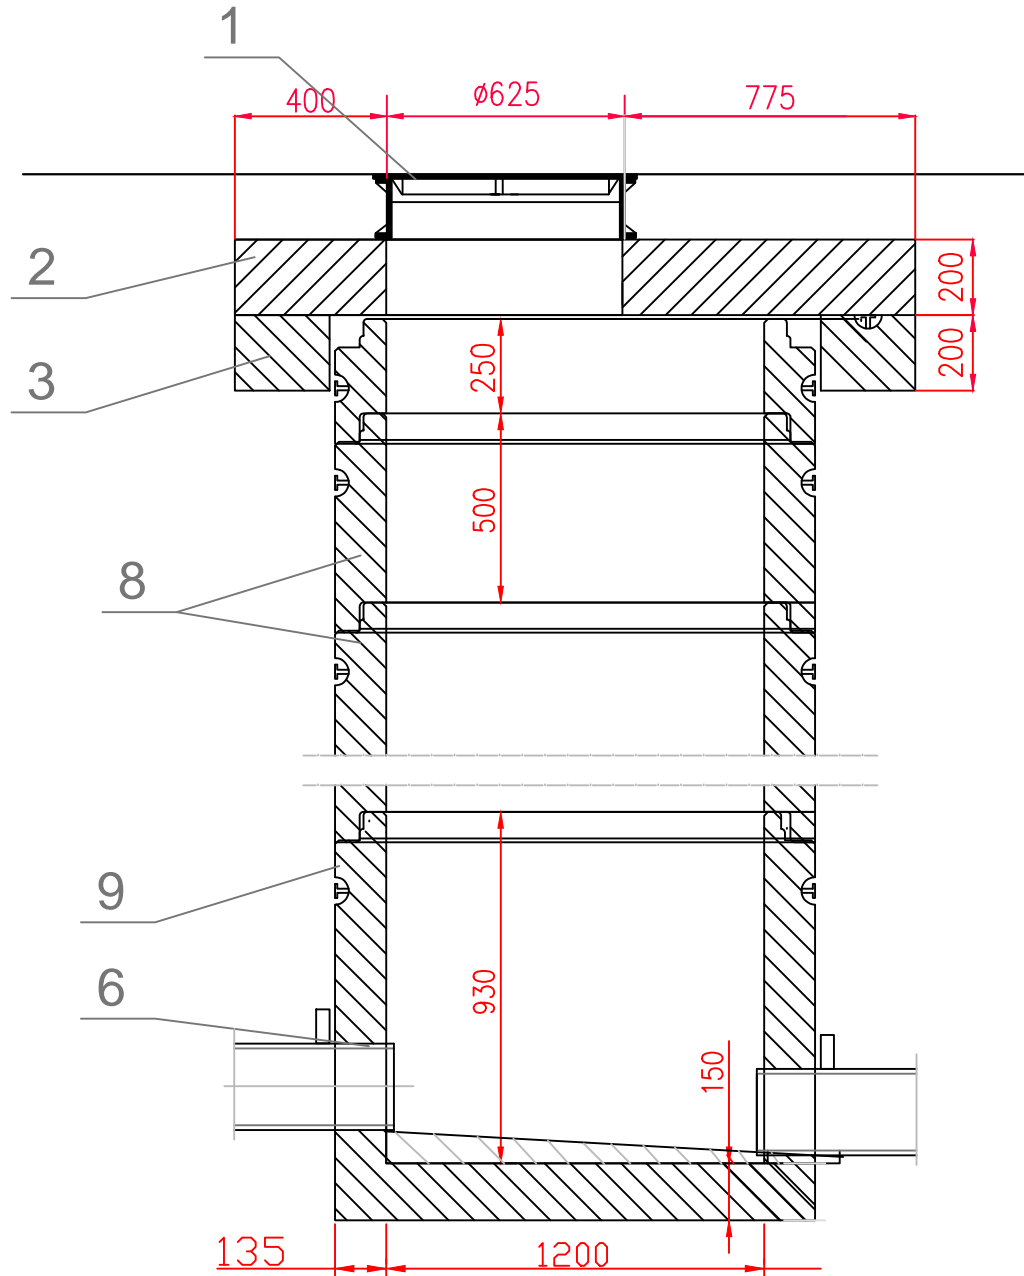

- Objaśnienia:
- 1 – zwieńczenie z pokrywą żeliwną D400,
 - 1a – wpust drogowy D400
 - 2 – adapter pod pokrywę
 - 2a – podstawa betonowa pod wpust $\varnothing 920$
 - 3 – stożek odciążający pod pokrywą
 - 3a – pierścień odciążający $\varnothing 1120/680$ z pierścieniem dystansowym $\varnothing 920/680$
 - 4 – rura teleskopowa DN425
 - 5 – rura karbowana DN425
 - 6 – uszczelka elastomerowa
 - 7 – kineta PP
 - 8 – krąg studzienkowy
 - 9 – krąg denny studni
 - 10 – osadnik $\varnothing 500$

FAZA PROJEKTU:
WYKONAWCZY

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARCHI-SIZE JAKUB KACZOROWSKI TEL. 501-53-66-37 WŁOCŁAWEK 87-800 UL. KALISKA 90/69		
INWESTOR: SPZŁO W RACIAŻKU UL. PRZEDMIEJSKA 1 87-721 RACIAŻEK ADRES INWESTYCJI: 87-721 RACIAŻEK UL. PRZEDMIEJSKA 1 DZ. NR 698/8, 591/7, 698/7 TEMAT: ROZBUDOWA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU LECZNICZO – OPIEKUNCZEGO W RACIAŻKU O NOWY ODDZIAŁ WRAZ Z NIEZB. INFRASTR.		
BRANŻA: SANITARNA		
PROJEKTOWAŁ : mgr inż. Krzysztof Sikorski KUP/0073/PDWS/07		
OPRACOWAŁ : mgr inż. Alicja Dembowska UA-V-7342-5/6/98 Wk		
TEMAT RYSUNKU : zewn. inst. wod-kan. Szczegóły wykonania studni dn1200		
SKALA 1:20 DATA: 15.04.2018		RYSUNEK nr. 06
TEN RYSUNEK JEST OBIEKTEM PRAW AUTORSKICH PRACOWNI PROJEKTYWNI ARCHI-SIZE I NIE MOŻE BYĆ UŻYTY W CZYMŚ INNYM BEZ WZGLĘDU NA CZĘŚĆI LUB W CAŁOŚCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH BEZ PISEMNEJ ZGODY PRACOWNI		