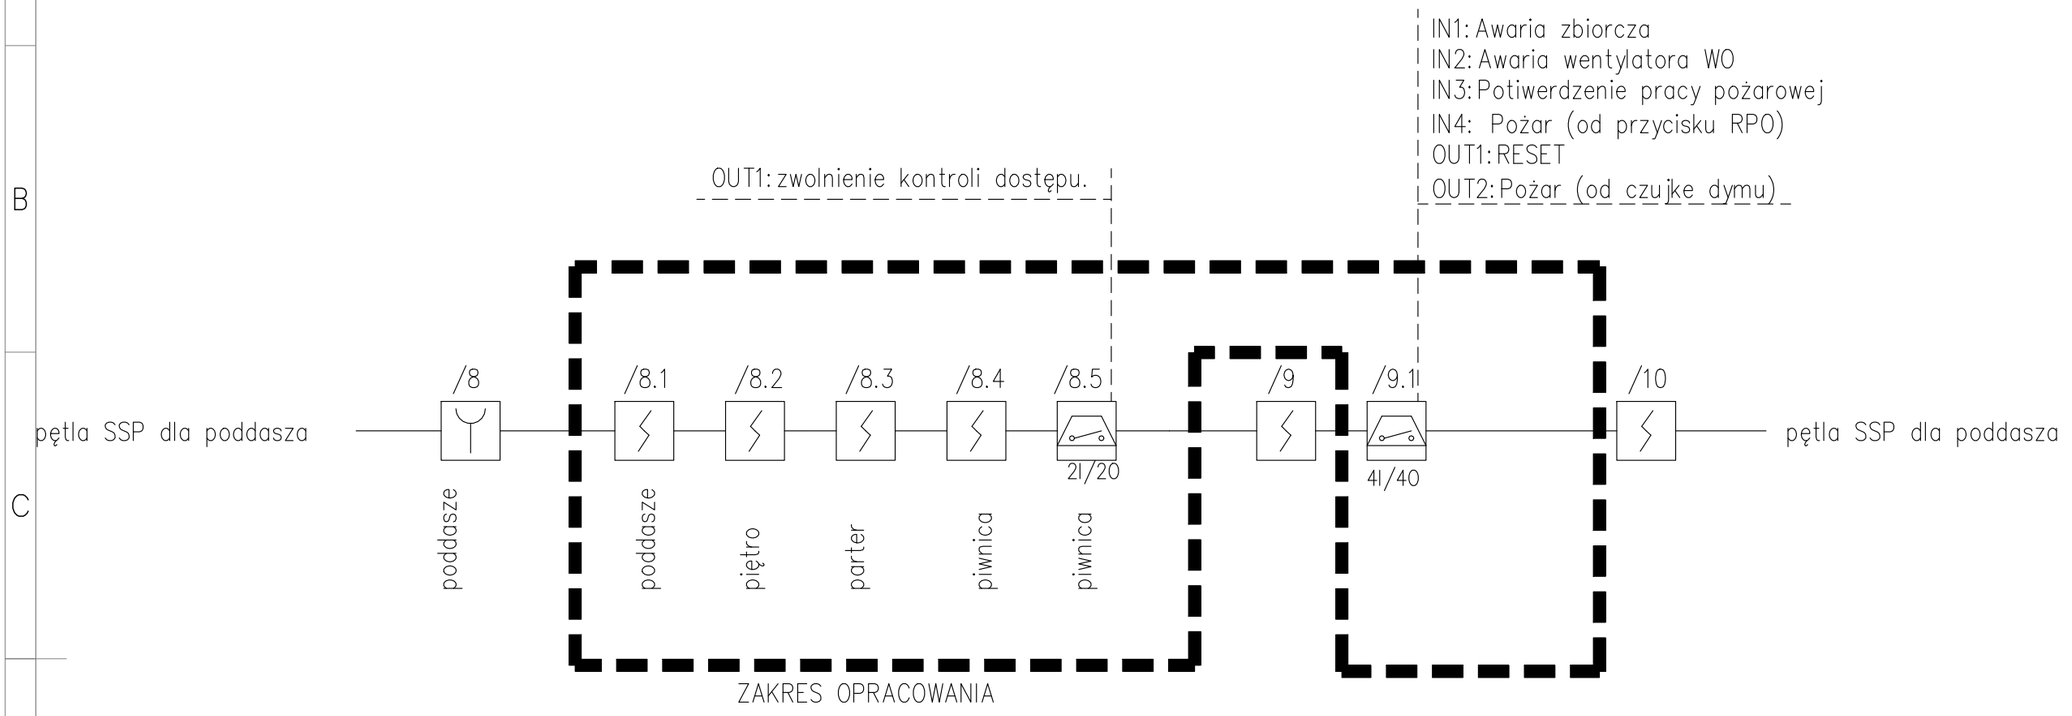

UWAGI

1. System SSP - Polon Alfa 6000
2. Projektowane urządzenia włączyć w projektowaną pętlę SSP dla poddasza.
3. Okablowanie pętli przewodem HTKSHekw FE180 PH90 1x2x0,8

LEGENDA

- Optyczny czujnik dymu typu DUO-6046
- 41/40 — Element kontrolno-sterujący 4wejścia, 4 wyjścia typu EKS-6044
- 21/20 — Element kontrolno-sterujący 4wejścia, 4 wyjścia typu EKS-6022

nazwa projektu : Projekt oddymiania klatki schodowej K2 w skrzydle południowym w dawnym Pałacu Karola Poznańskiego, obecnej siedziby Akademii Muzycznej przy ul. Gdańskiej 32 w Łodzi w ramach zadania "Modernizacja poddasza w skrzydle południowym tzw."stary strych" Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi". Łódź, ul. Gdańska 32, dz. nr ew. 425, obręb P-9	faza projektu : projekt wykonawczy	branża : elektryczna	projektant: mgr inż. Jerzy Różycki nr upr. 162/00/WŁ	podpis :	nazwa rysunku : **INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU UZUPEŁNIENIA - SCHEMAT**
	inwestor : Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi ul. Gdańska 32, 930-716 Łódź		sprawdzający: mgr inż. Dariusz Titienko nr upr. OPL/1316/PWBE/16	podpis :	data : 04.2023 nr rysunku : EL.3 nr arkusza : 1/1

A3