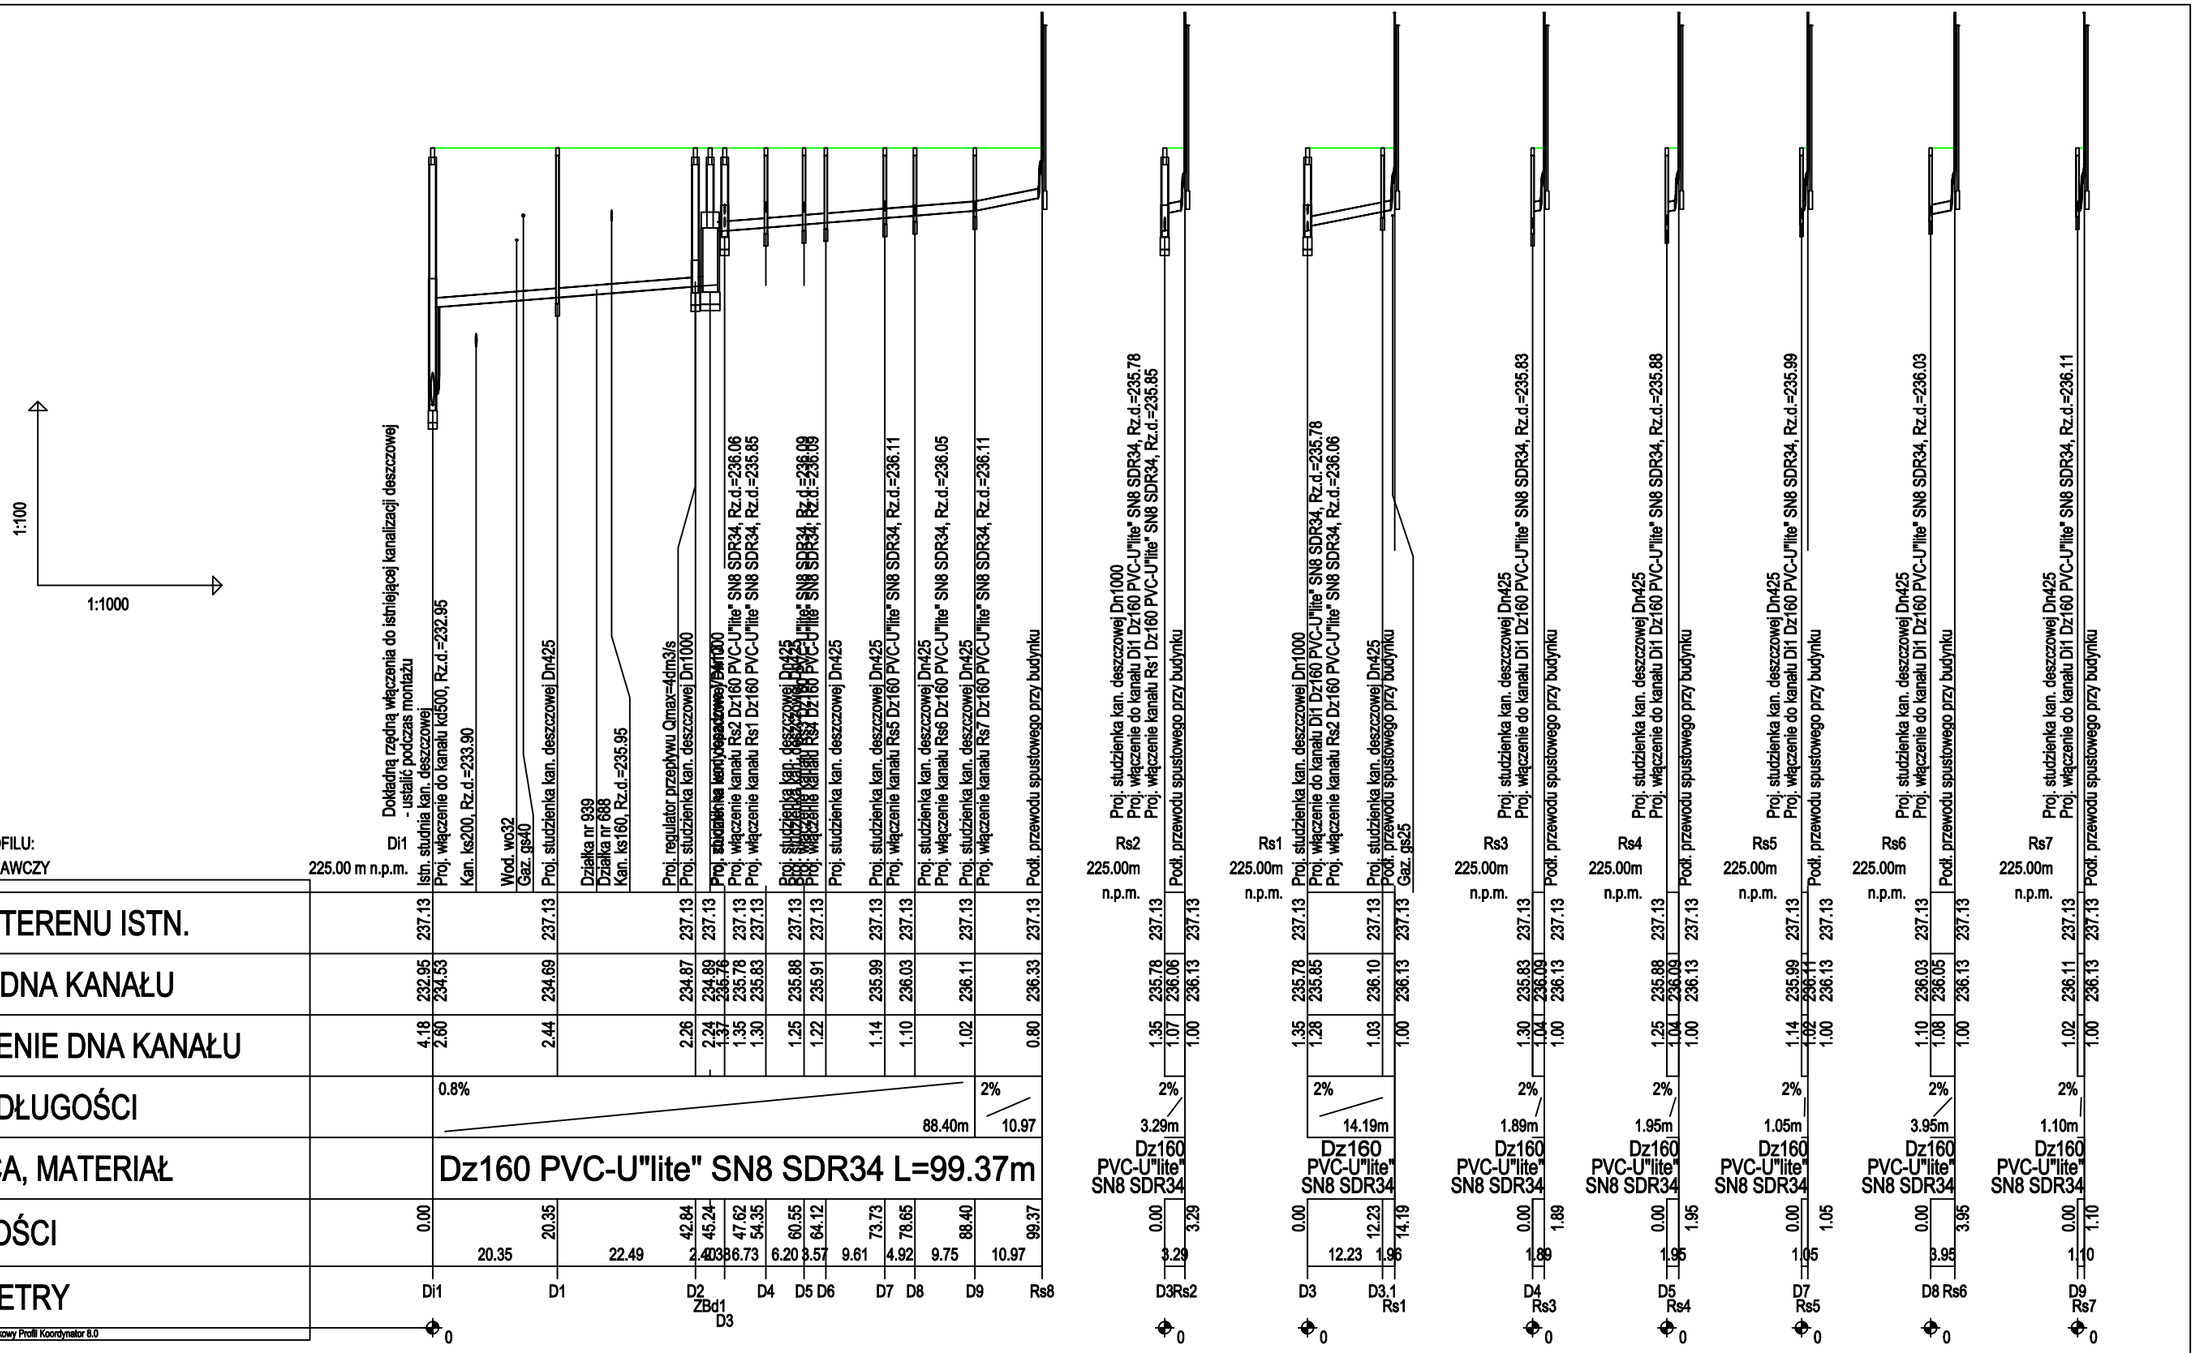

P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profili Koordynator 8.0

LEGENDA

.....	teren istniejący
Di1	istn. studzienka kan. deszczowej na sieci
D1	proj. studzienka kan. deszczowej
Rs1	podł. przewodu spustowego przy budynku
ZBd1	proj. zbiornik na wody deszczowe

UWAGI:

1. Podano średnice zewnętrzne dla rur z tworzywa (Dz)
2. Proj. przewody kanalizacji deszczowej wykonać z rur kanalizacyjnych "litych" PVC-U SDR34 SN8
3. Przewody kanalizacyjne układać na podsypce i obsypce piaskowej o grubości min. 30cm
4. Przewody położone płycej niż 0,8 m ppt, ocieplić warstwą keramzytu o grubości min. 30 cm
5. Przed przystąpieniem do robót wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnej lokalizacji istniejącego uzbrojenia oraz rzędnych sieci
6. Rzędne włazów studzienek dostosować do poziomu dróg i chodników
7. Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem
8. Wymiary i rzędne sprawdzić na budowie
9. Rozpatrywać łącznie z profilem

PRACOWNIA PROJEKTOWA
k – art
ARCHITEKT
PIOTR LUDWIG
UL. DASZYŃSKIEGO 193
44-100 GLIWICE
kart.pracownia@gmail.com
663 776 456

inwestor
ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH I TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O. O.
UL. DOLNYCH WAŁÓW 11
44-100 GLIWICE

mgr inż. Łukasz Stachoń | nr uprawnień/specjalność: SLK/4318/PWOS/12 sanitarna do proj. bez ograniczeń | podpis

opracował | podpis

opracował | podpis

temat projektu, adres inwestycji

PROJEKT BUDOWLANO–WYKONAWCZY BUDOWY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. SIEDLECKA 1; 44–100 GLIWICE; dz. nr 688 OBRĘB: 0020

branża	skala	faza	data	tom
SANITARNA	1:100/1000	PBW	08.2022	I

PROFIL PODŁUŻNY –PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

nr rysunku: D2