







RZUT PRZYZIEMIEMIA - INWENTARYZACJA

skala 1:50

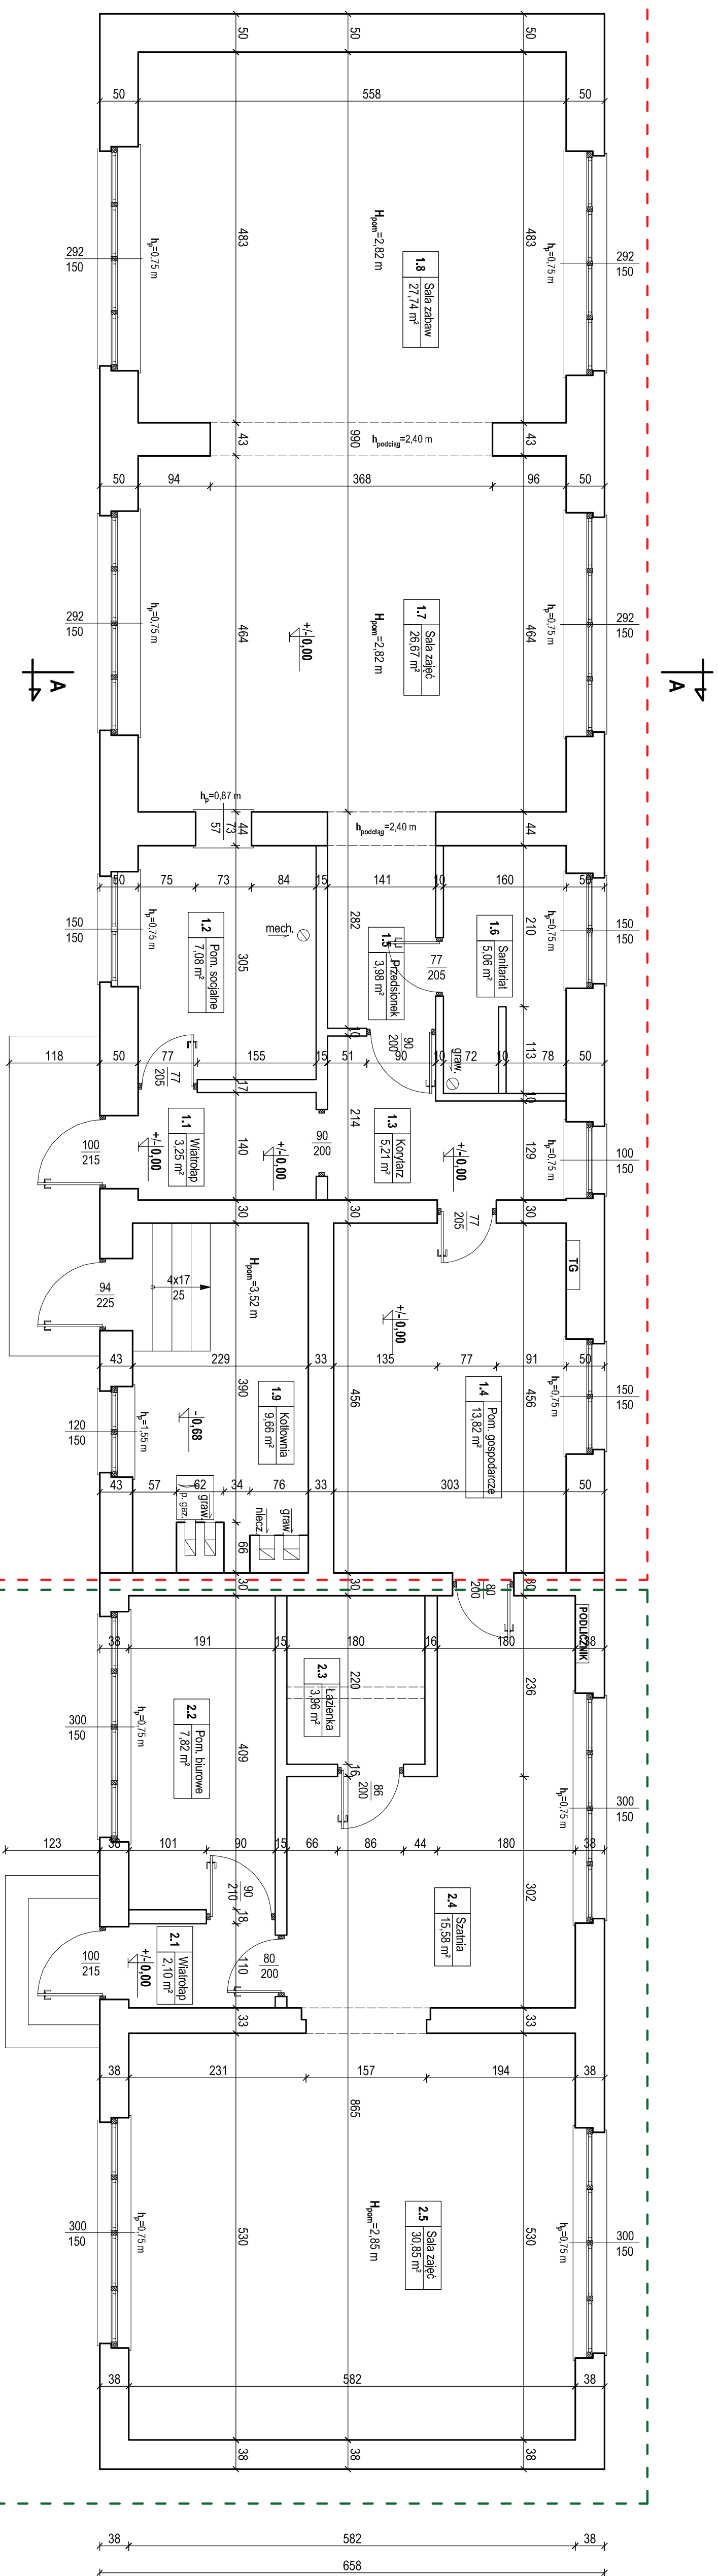


ZESTAWIENIE OMIERZENIE CZĘŚCI PRZEPISZCZYNIA, INNIENI ARTYCZKA			
NR POL.	NAZWA	Pomieszczenia pomieszczeń (m ²)	PODSTAWA
11	WARTOŁUP	3,05	PRZYCIEMNIACZ
12	POWIESZAKIENI SPOJNE	7,08	PRZYCIEMNIACZ
13	KOPIRZARZ	5,21	PRZYCIEMNIACZ
14	POM. GOSPODARZE	13,82	PRZYCIEMNIACZ
15	PRZEBENIOW	3,99	PRZYCIEMNIACZ
16	SMUTNIAK	5,05	PRZYCIEMNIACZ
17	SKAŁAZIEC	28,67	WYŁAZDZACZ
18	SKAŁAZAW	27,74	WYŁAZDZACZ DWYMA
SUMA		92,81	


	<u>OZNACZENIA:</u>
	Pomieszczenia części przedsielonej i kotłowni (objęcie opracowaniem)
	Pomieszczenia w pozostałej części budynku (nie objęcie opracowaniem)
	Słany konstrukcyjne istniejące
	Słany zdołowe istniejące

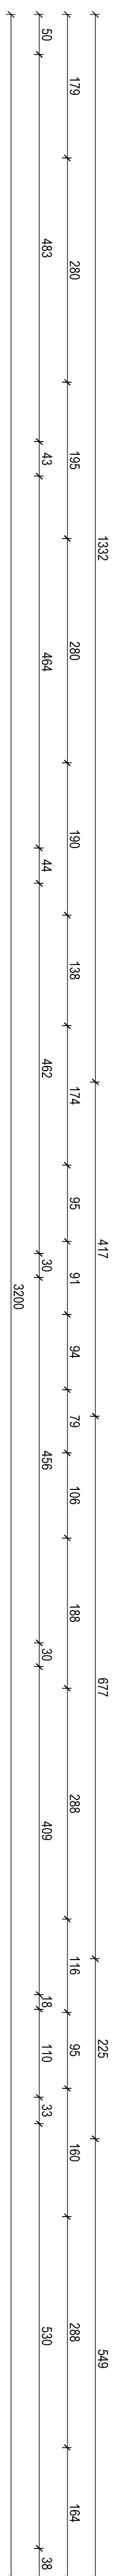

INWENTARYZACJA Remont części pomieszczeń w budynku przedszkolnym w celu utworzenia lokalu dlażeniowego ophibitura	
Przebieg Główny koszt ul. Rynek 24, 11-440 Roszów	Azeta inwestycja Dz nr 86/11, ośrodek 0002 Roszów ul. L. Kasieckiego 11, 11-440 Roszów
Miejsce ppc Rzecz przyklepiona - Inwentaryzacja	

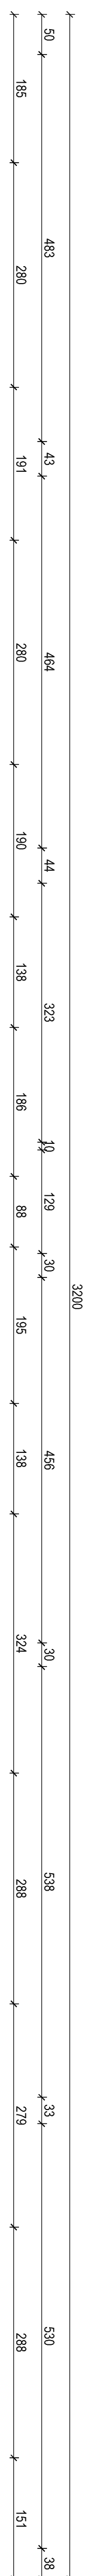

RZUT PRZYZIEMIENIA - PO REMONCIE
skala 1:50

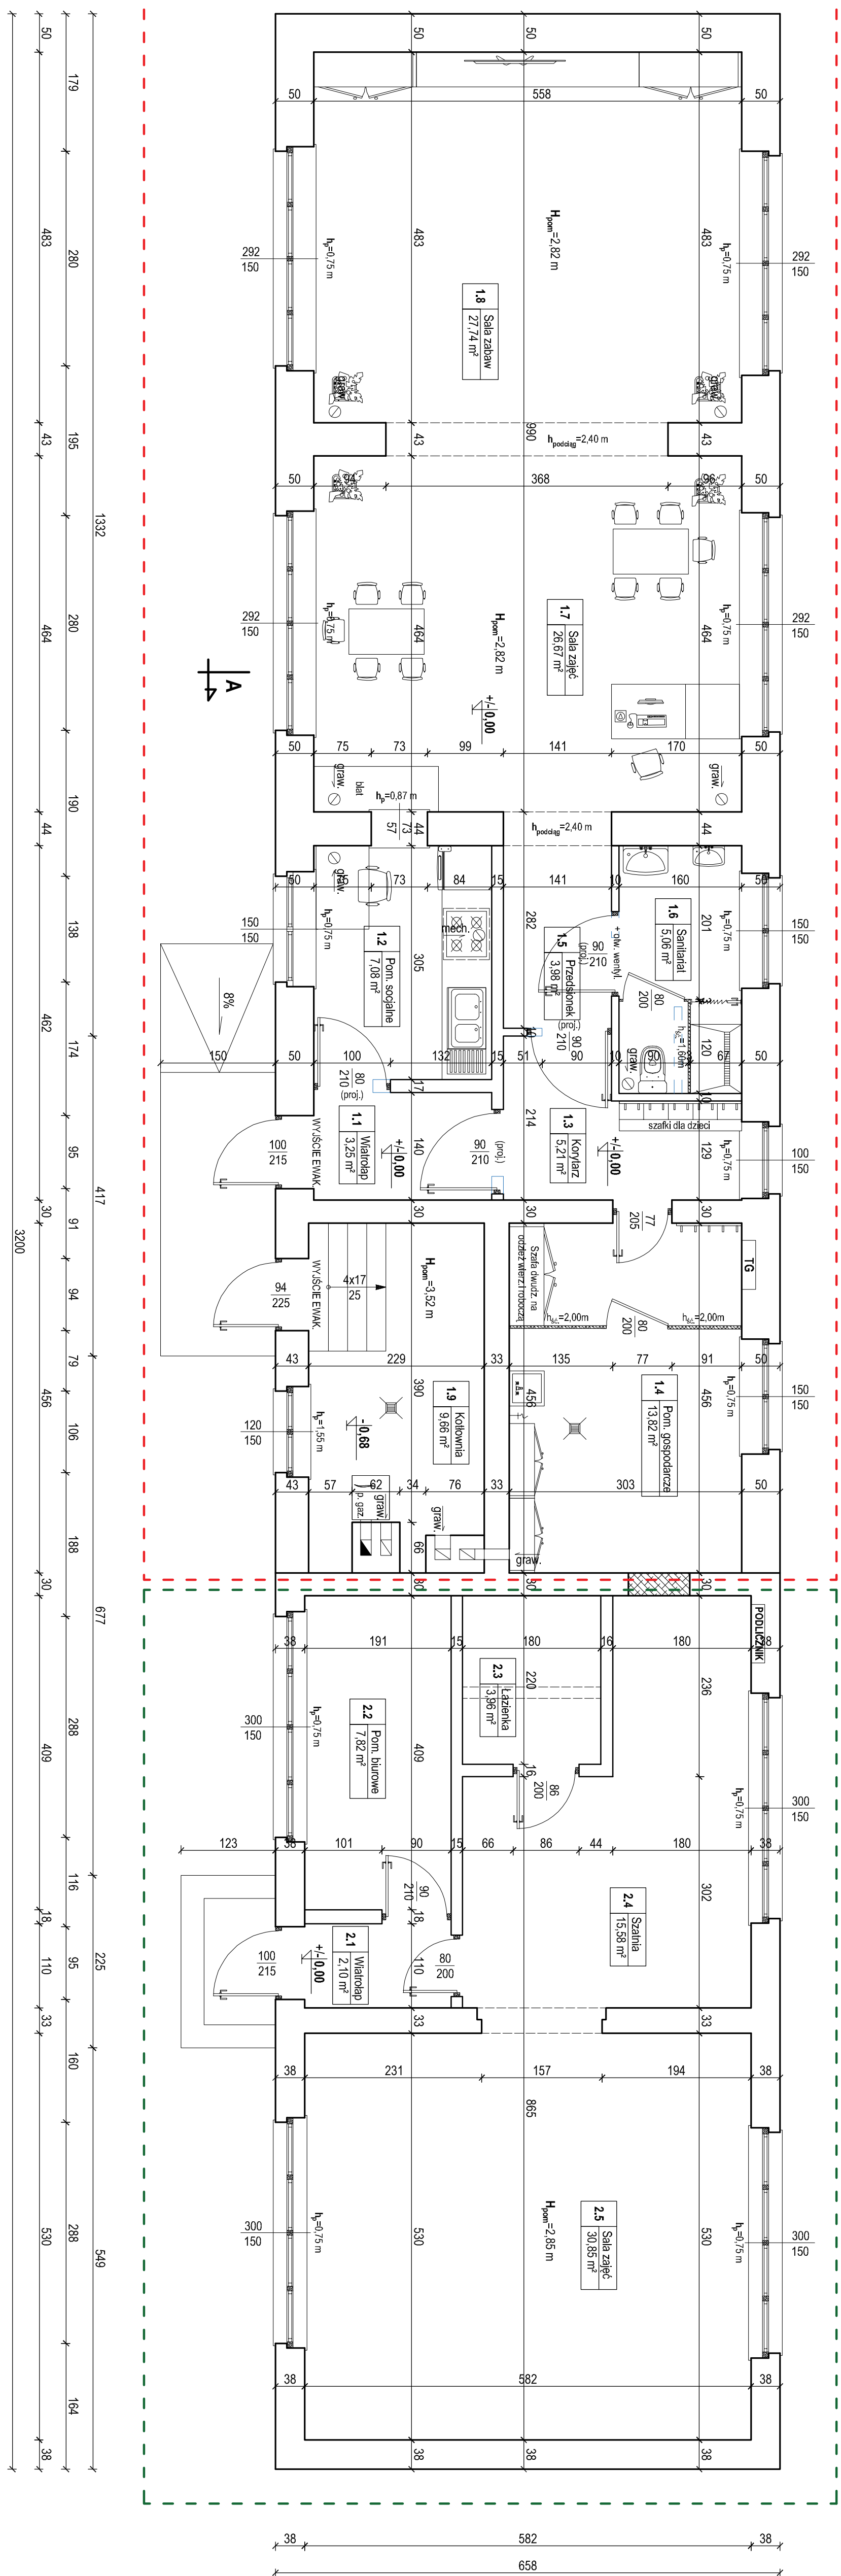

ZNAČENIA:	
	Podkreślenia części przedstawionej
	1 koloryt (objęte opracowaniem)
	Podkreślenia w pozostałej części budynku (nie objęte opracowaniem)
	Ściany konstrukcyjne ściniełgia
	Ściany dzielące ściniełgia
	Ściany zewnętrzne ściniełgia
	Ściany ściniełgia, kolumny i słupy żelazne do rozbiórki, przebudki lub przesłusowy
	Projekciwna zabudowa ściniełgi WC i pom. ge (głwa łamionowa głwałi m 20 m 2,00 cm)

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ, CZĘŚĆ PRZEDSZKOLA, PO REKONSTRUKCJI			
NR POM.	NAZWA	Powierzchnia (m ²)	POSADZKA
1	WĘZŁO SZAF	3,28	RYTYLIGERMANIOWA
2	TOILET	3,28	RYTYLIGERMANIOWA
10	PRZEDPOJEMNIA SPOŁECZNA	5,21	RYTYLIGERMANIOWA
12	KORYTORZ	1,82	RYTYLIGERMANIOWA
14	POM. GOSPODARCZE	3,98	RYTYLIGERMANIOWA
15	PRZEDSIÖNIEK	5,06	RYTYLIGERMANIOWA
16	SANITARIUM	26,67	RYTYLIGERMANIOWA
17	SALA ZAJĘĆ	27,74	RYTYLIGERMANIOWA
18	SALA ZEBRAW	27,74	RYTYLIGERMANIOWA
	SUMA	92,81	

PROJEKT TECHNICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT TECHNICZNO-BUDOWLANI

Ul. Rynek 24, 11-440 Resze

86/11 obręb 0002 Reszel, ul. I. Krasickiego 11, 11

	1	2	3
konstruktivno-budajtnajc			

	Wzrost	170 cm
	Masa ciała	68 kg
	Ciepłota ciała	36,6 °C
	Puls	72 /min
	Ciepłota skóry	36,2 °C
	Ciepłota jamy nosowej	36,8 °C
	Ciepłota jama ustna	36,5 °C
	Ciepłota jama proktowa	37,0 °C
	Ciepłota jama ucha	36,9 °C
	Ciepłota jama klatki piersiowej	36,7 °C
	Ciepłota jama brzucha	36,4 °C
	Ciepłota jama nóg	36,1 °C
	Ciepłota jama rąk	36,0 °C
	Ciepłota jama twarzy	36,3 °C
	Ciepłota jama szyi	36,5 °C
	Ciepłota jama karku	36,6 °C
	Ciepłota jama pleców	36,7 °C
	Ciepłota jama łokci	36,8 °C
	Ciepłota jama nadgarstków	36,9 °C
	Ciepłota jama palców	37,0 °C
	Ciepłota jama stóp	37,1 °C
	Ciepłota jama dłoni	37,2 °C
	Ciepłota jama pięty	37,3 °C
	Ciepłota jama kolan	37,4 °C
	Ciepłota jama bioder	37,5 °C
	Ciepłota jama miednicy	37,6 °C
	Ciepłota jama krocza	37,7 °C
	Ciepłota jama odbytu	37,8 °C
	Ciepłota jama pochwy	37,9 °C
	Ciepłota jama penisa	38,0 °C
	Ciepłota jama jądra	38,1 °C
	Ciepłota jama przysady	38,2 °C
	Ciepłota jama tarczycy	38,3 °C
	Ciepłota jama gruczołu krokowego	38,4 °C
	Ciepłota jama prostaty	38,5 °C
	Ciepłota jama pęcherzyka	38,6 °C
	Ciepłota jama jajnika	38,7 °C
	Ciepłota jama macicy	38,8 °C
	Ciepłota jama szyjki macicy	38,9 °C
	Ciepłota jama kanału Siewskiego	39,0 °C
	Ciepłota jama kanału Willemsa	39,1 °C
	Ciepłota jama kanału Jürgensa	39,2 °C
	Ciepłota jama kanału Kollera	39,3 °C
	Ciepłota jama kanału Schultze'a	39,4 °C
	Ciepłota jama kanału Starlinga	39,5 °C
	Ciepłota jama kanału Langerhansa	39,6 °C
	Ciepłota jama kanału Bannera	39,7 °C
	Ciepłota jama kanału Morgagniego	39,8 °C
	Ciepłota jama kanału Meiboma	39,9 °C
	Ciepłota jama kanału Zeiss	40,0 °C
	Ciepłota jama kanału Moll	40,1 °C
	Ciepłota jama kanału Cramer	40,2 °C
	Ciepłota jama kanału Wharton	40,3 °C
	Ciepłota jama kanału Bartholina	40,4 °C
	Ciepłota jama kanału Skene	40,5 °C
	Ciepłota jama kanału Cowpera	40,6 °C
	Ciepłota jama kanału Littré	40,7 °C
	Ciepłota jama kanału Nuck	40,8 °C
	Ciepłota jama kanału Whartona	40,9 °C
	Ciepłota jama kanału Glands	41,0 °C
	Ciepłota jama kanału Tysona	41,1 °C
	Ciepłota jama kanału Forda	41,2 °C
	Ciepłota jama kanału Smegmowa	41,3 °C
	Ciepłota jama kanału Balana	41,4 °C
	Ciepłota jama kanału Preputia	41,5 °C
	Ciepłota jama kanału Clitoridialnego	41,6 °C
	Ciepłota jama kanału Labia majora	41,7 °C
	Ciepłota jama kanału Labia minora	41,8 °C
	Ciepłota jama kanału Vagina	41,9 °C
	Ciepłota jama kanału Cervix	42,0 °C
	Ciepłota jama kanału Uterus	42,1 °C
	Ciepłota jama kanału Ovary	42,2 °C
	Ciepłota jama kanału Fallopian	42,3 °C
	Ciepłota jama kanału Endometrium	42,4 °C
	Ciepłota jama kanału Myometrium	42,5 °C
	Ciepłota jama kanału Perimetrium	42,6 °C
	Ciepłota jama kanału Decidua	42,7 °C
	Ciepłota jama kanału Chorion	42,8 °C
	Ciepłota jama kanału Placenta	42,9 °C
	Ciepłota jama kanału Amnion	43,0 °C
	Ciepłota jama kanału Fetus	43,1 °C
	Ciepłota jama kanału Neonatus	43,2 °C
	Ciepłota jama kanału Infant	43,3 °C
	Ciepłota jama kanału Toddler	43,4 °C
	Ciepłota jama kanału Child	43,5 °C
	Ciepłota jama kanału Adolescent	43,6 °C
	Ciepłota jama kanału Young Adult	43,7 °C
	Ciepłota jama kanału Middle-aged Adult	43,8 °C
	Ciepłota jama kanału Elderly Adult	43,9 °C
	Ciepłota jama kanału Senile Adult	44,0 °C
	Ciepłota jama kanału Geriatric Adult	44,1 °C
	Ciepłota jama kanału Frail Adult	44,2 °C
	Ciepłota jama kanału Debilitated Adult	44,3 °C
	Ciepłota jama kanału Disabled Adult	44,4 °C
	Ciepłota jama kanału Severely Disabled Adult	44,5 °C
	Ciepłota jama kanału Critically Ill Adult	44,6 °C
	Ciepłota jama kanału Terminally Ill Adult	44,7 °C
	Ciepłota jama kanału Dying Adult	44,8 °C
	Ciepłota jama kanału Dead Adult	44,9 °C
	Ciepłota jama kanału Corpse	45,0 °C
	Ciepłota jama kanału Cadaver	45,1 °C
	Ciepłota jama kanału Autopsy Specimen	45,2 °C
	Ciepłota jama kanału Organ Donor	45,3 °C
	Ciepłota jama kanału Organ Recipient	45,4 °C
	Ciepłota jama kanału Transplant Recipient	45,5 °C
	Ciepłota jama kanału Stem Cell Recipient	45,6 °C
	Ciepłota jama kanału Bone Marrow Recipient	45,7 °C
	Ciepłota jama kanału Kidney Recipient	45,8 °C
	Ciepłota jama kanału Liver Recipient	45,9 °C
	Ciepłota jama kanału Lung Recipient	46,0 °C
	Ciepłota jama kanału Heart Recipient	46,1 °C
	Ciepłota jama kanału Pancreas Recipient	46,2 °C
	Ciepłota jama kanału Intestine Recipient	46,3 °C
	Ciepłota jama kanału Stomach Recipient	46,4 °C
	Ciepłota jama kanału Esophagus Recipient	46,5 °C
	Ciepłota jama kanału Gallbladder Recipient	46,6 °C
	Ciepłota jama kanału Bladder Recipient	46,7 °C

.50	Stora rr.
-----	-----------