


WYMAGA
REGULATORY KOTŁOWE I OBIEGÓW GRZEWYCHYCH WG. OFERTY PRODUCENTA
DOBÓR AUTOMATYKI KOTŁOWEJ DO POTWIERDZENIA
ZGODNIE ZE SCHEMATEM TECHNOLOGICZNYM

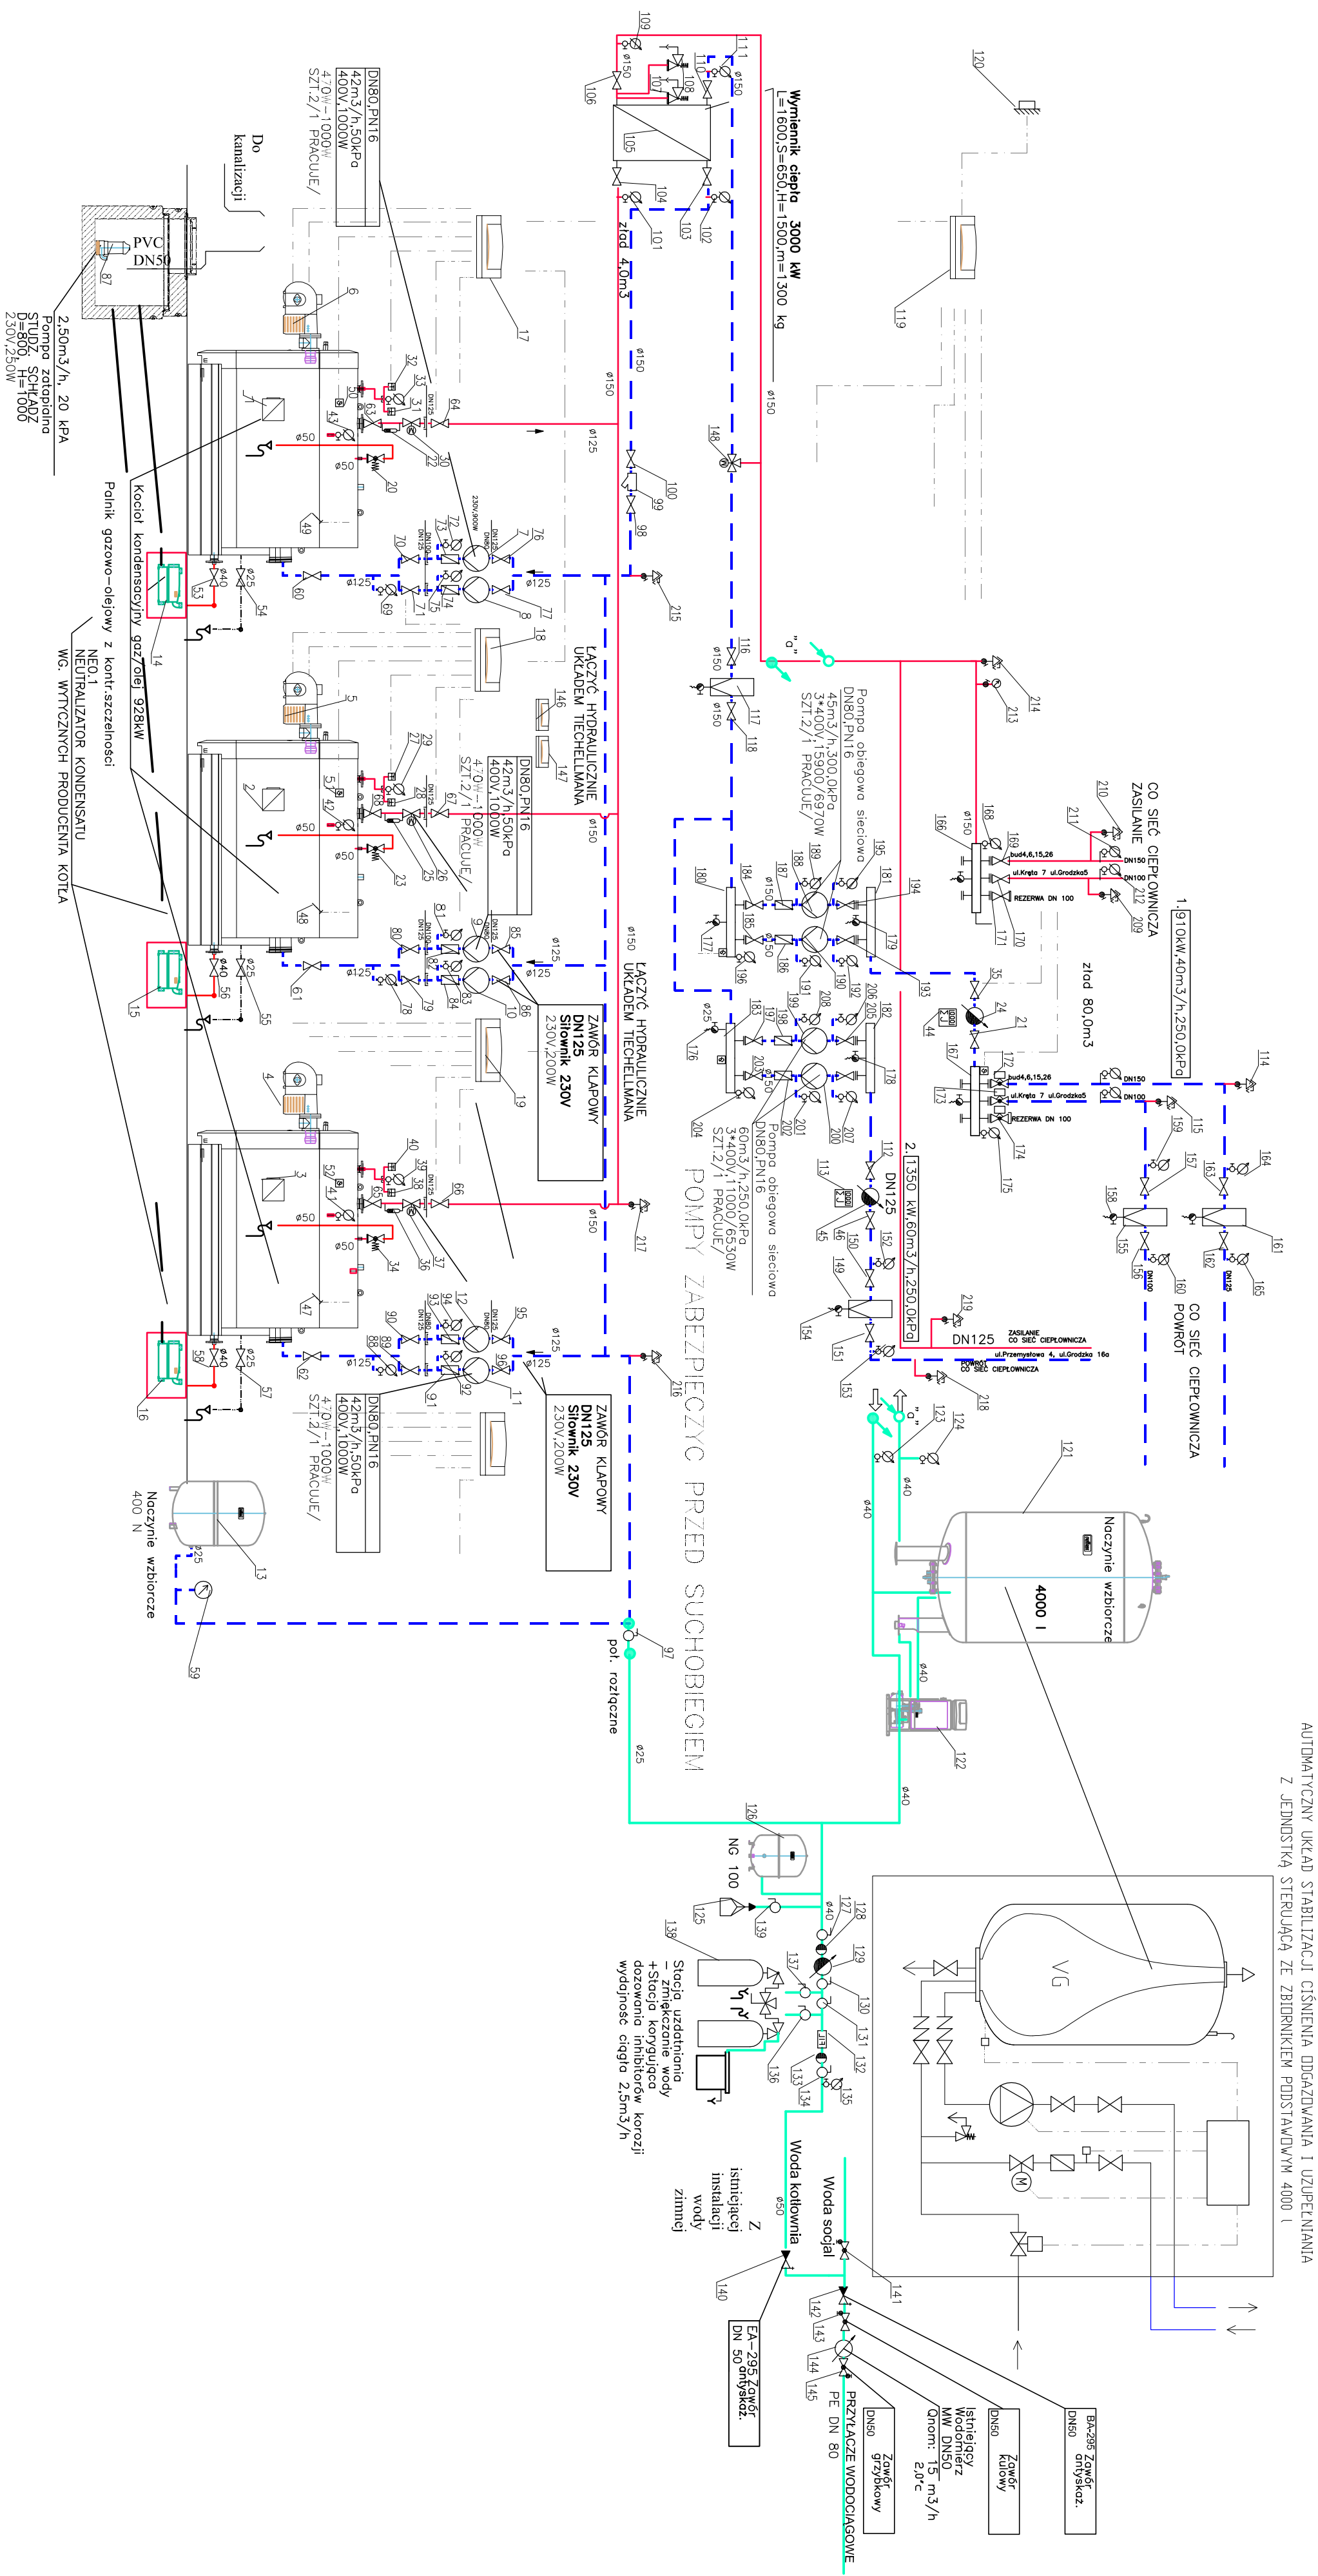

ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA i USŁUG INŻ. "EKOITERMA"			
26-630 JEDLINA LETNISKO UL. BRZÓZOWA 25 TEL.048-322-17-22			
Stadium	TECHNICZNY /ZM./	Bronza	GRZEWCA
Objekt	P.G.K i M. Sp. z o.o. w Przysusze ul. Targowa 52 26-400 Przysusze		
Trzeci	SCHEMAT TECHNOLOGII KOTŁOWNI		
Opis	Przysusze ul.Odrobno 6		
Projekt.	MGR INŻ TOMASZ CIĘSZCZYK	Wg 389/02	Skaido
Opis	MGR INŻ TOMASZ CIĘSZCZYK		1:100
Kreslini	MGR INŻ TOMASZ CIĘSZCZYK		Nr rys.
Spis	MGR INŻ. MAK.OGÓRZAIA OBST	57/P/98	KT-01
Kier.pracowni	MGR INŻ TOMASZ CIĘSZCZYK		