RK L1, L2, L3, N, PE 230/400V – 50Hz

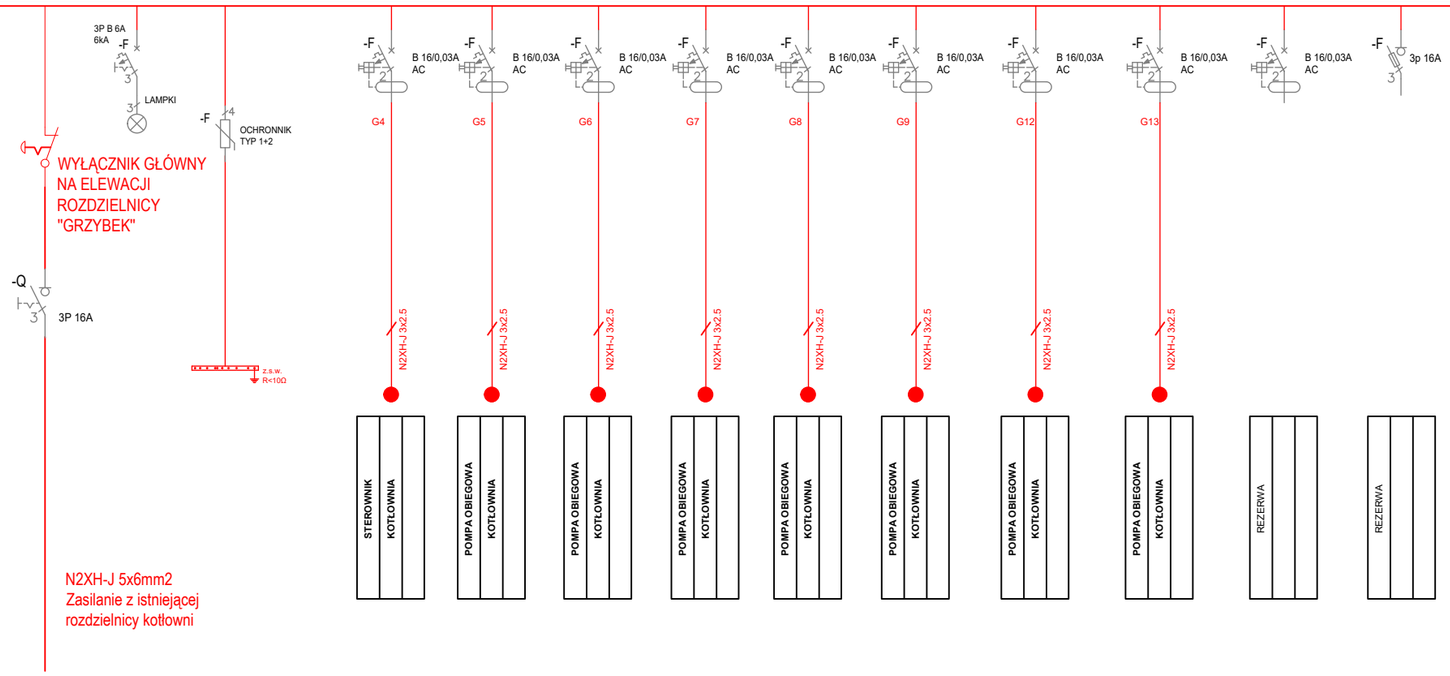

POMKI NALEŻY SKOMUNIKOWAĆ ZE STEROWNIKIEM KOTŁOWNI ZGODNIE Z SCHEMATEM TECHNOLOGII KOTŁOWNI

NA ŚCIANIE BOCZNEJ SZAFKI ROZDZIELNICY KOTŁOWNI NALEŻY ZASTOSOWAĆ DODATKOWY ROZŁĄCZNIK GŁÓWNY TZW. GRZYBEK

W ROZDZIELNICY PRZEWIDZIEĆ MIEJSCE NA MODUŁ GSM DO WYSYŁANIA ALARMU O AWARII

BIPROINSTAL Rafał Marciniak tel. 514 908 159, e–mail: rafal.marciniak@biproinstal.pl

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI.
POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM BEZ ZGODY WŁAŚCICIELA DOKUMENTACJI JEST ZABRONIONE.

PROJEKT:
BUDOWA WĘZŁA CIEPŁOWNICZEGO W BUDYNKU KOTŁOWNI W PRZYSUSZE NA UL. HUBALA 19

LOKALIZACJA INWESTYCJI:	
Przysucha ul. Hubala 19	Województwo mazowieckie Powiat przysucki Gmina Przysucha Identyfikator działki nr 4379/17

INWESTOR:
Gmina i miasto Przysucha
Plac Kolberga 11
26–400 Przysucha

TYTUŁ RYSUNKU:
RZUT DACHU – STAN PROJEKTOWANY

PROJEKTANT:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
mgr inż. Robert Nawrot	LOD/4422/PBE/20	
PROJEKTANT:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
mgr inż. Krzysztof Kardecki	LOD/4422/PBE/20	
OPRACOWAŁ:		
inż. Michał Żychliński		

BRANŻA:	FAZA:	SKALA:	DATA:	ROZMIAR ARKUSZA:	NR RYSUNKU:	STRONA:
INST. ELE.	PT	1:100	06.2024	297X420	E2	