

przewód gazowy

tuleja ochronna

ST PN 84/H-74210 stal

ELEKTROZAWÓR


GŁOWICA DN100

Szafka met.1000x1000

ZAWÓR KULOWY ODCINAJĄCY

MATERIAŁ INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ

ST PN 84/H-74210

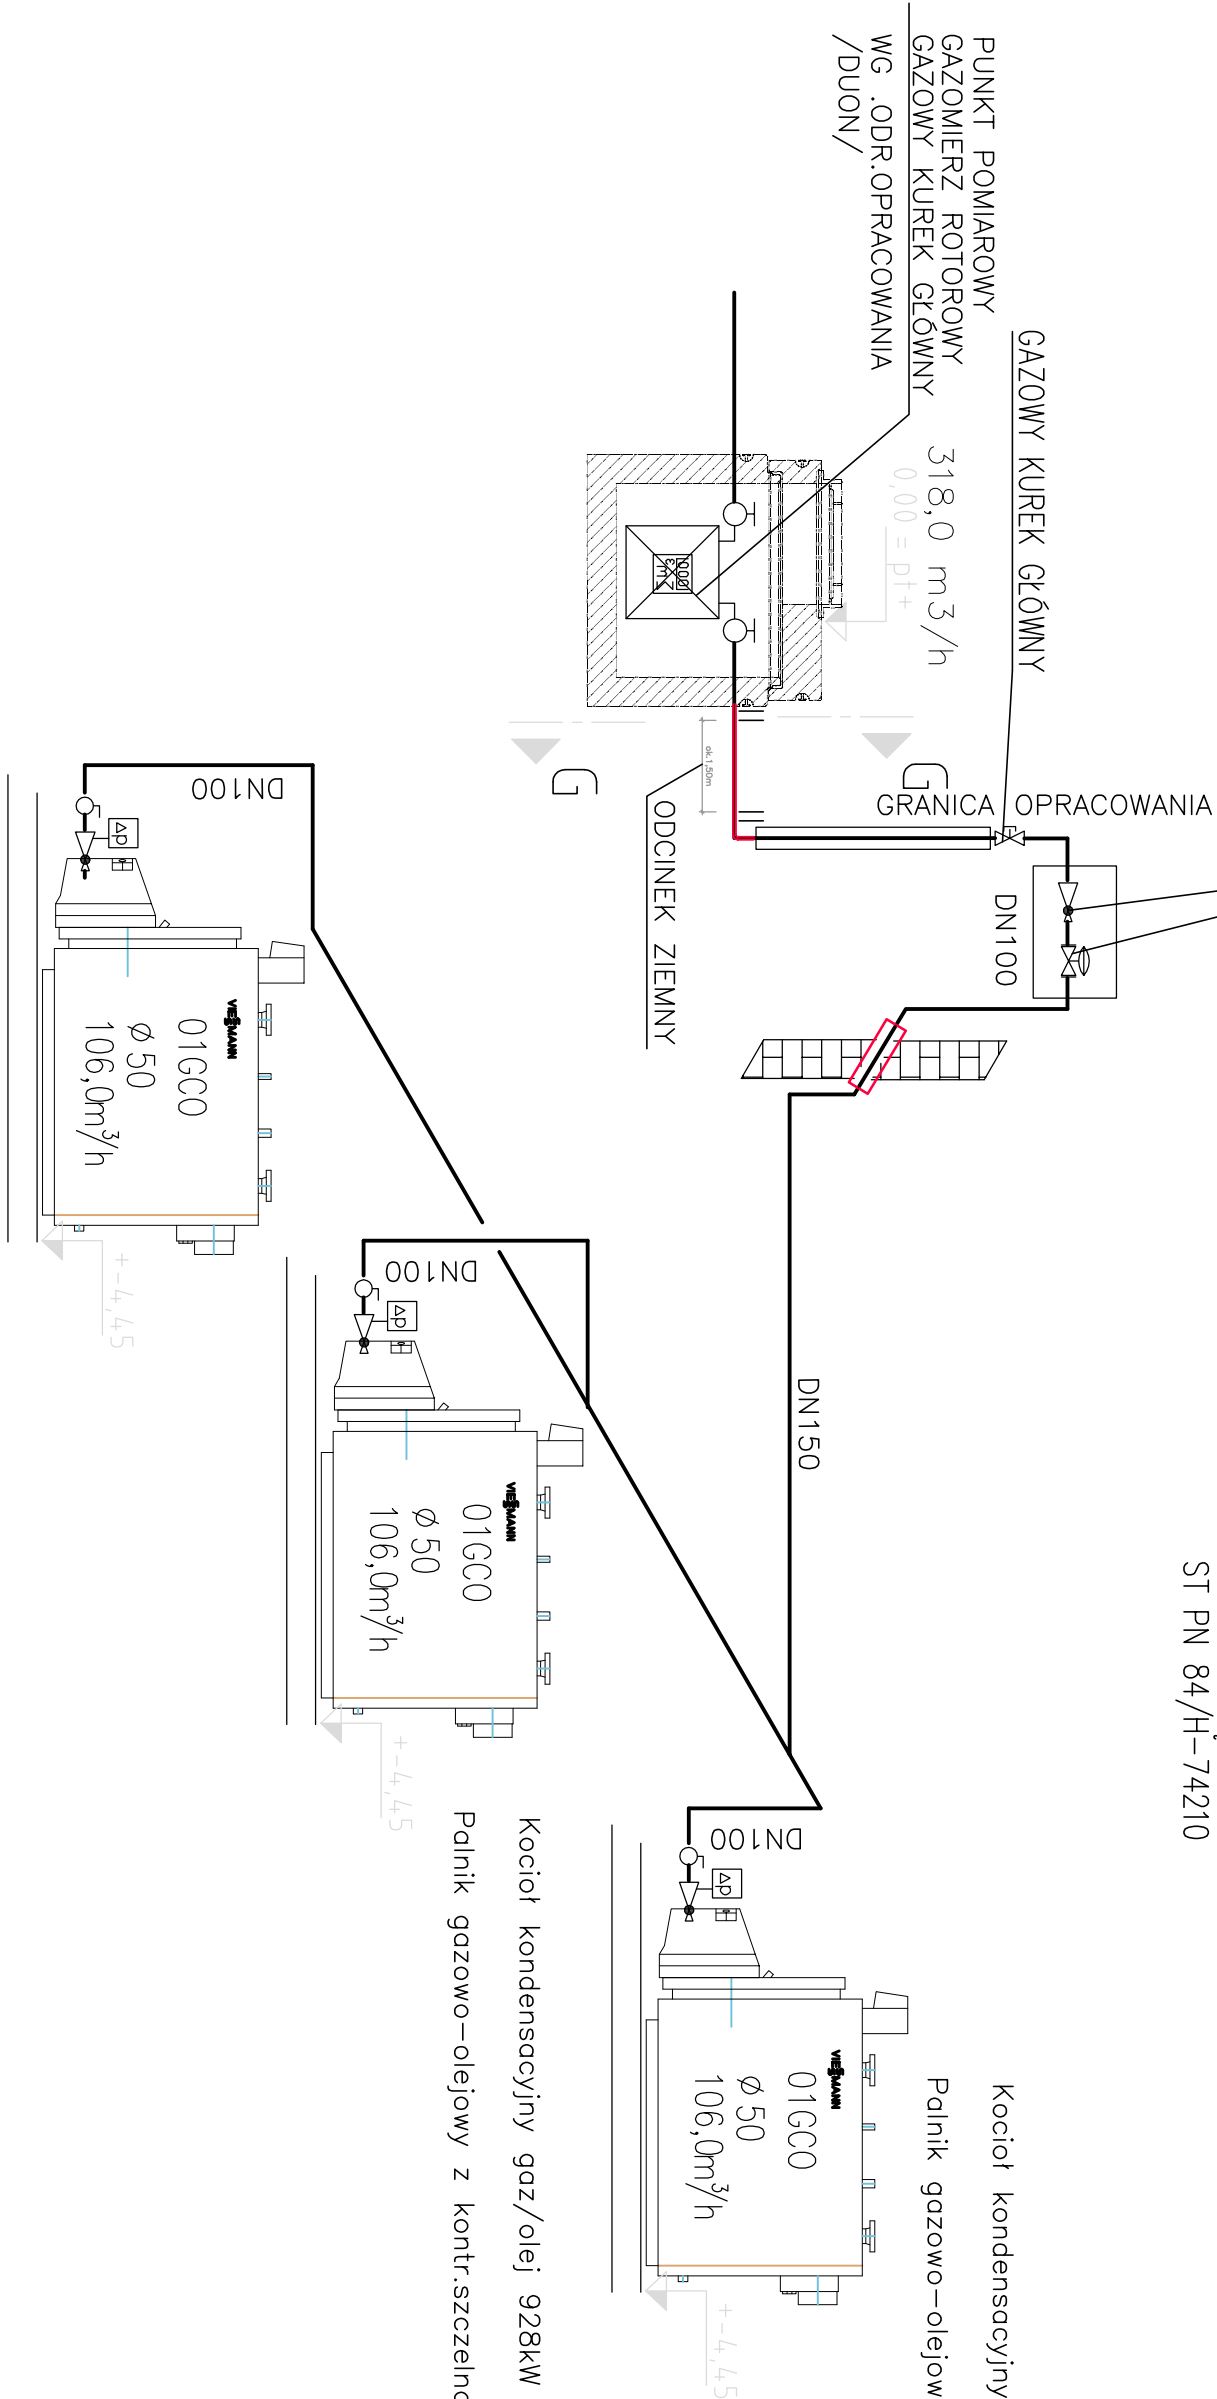

ZAKŁAD. OCHRONY. ŚRODOWISKA. i USŁUG INŻ. "EKOTERMA" 26-630 JEDLINA LETNISKO UL. BRZÓZOWA 25 TEL.048-322-17-22				FORMAT A3
Stadium	TECHNICZNY /ZAM./		Brzoza GRZEWCHA	
Obiekt	P.G.K.i M. Sp. z o.o. w Przysusze ul. Targowa 52 26-400 Przysuscha			DT NR
Treść Opracowania	INSTALACJA GAZOWA WEWNĘTRZNA-ROZWINIĘCIE Kotłownia gazowo-olejowa Przysuscha ul.Chopina 6			Data 2023.08.08
Projekt.	MGR INŻ TOMASZ CIĘSZCZYK	Wa	389/02	Skala
Opracował	MGR INŻ TOMASZ CIĘSZCZYK			1:100
Kreślił	MGR INŻ TOMASZ CIĘSZCZYK			Nr rys.
Sprawdził	MGR INŻ. MAŁOGORZAŁA OBST	57/P/98		
Kier.pracowni	MGR INŻ TOMASZ CIĘSZCZYK			G-03