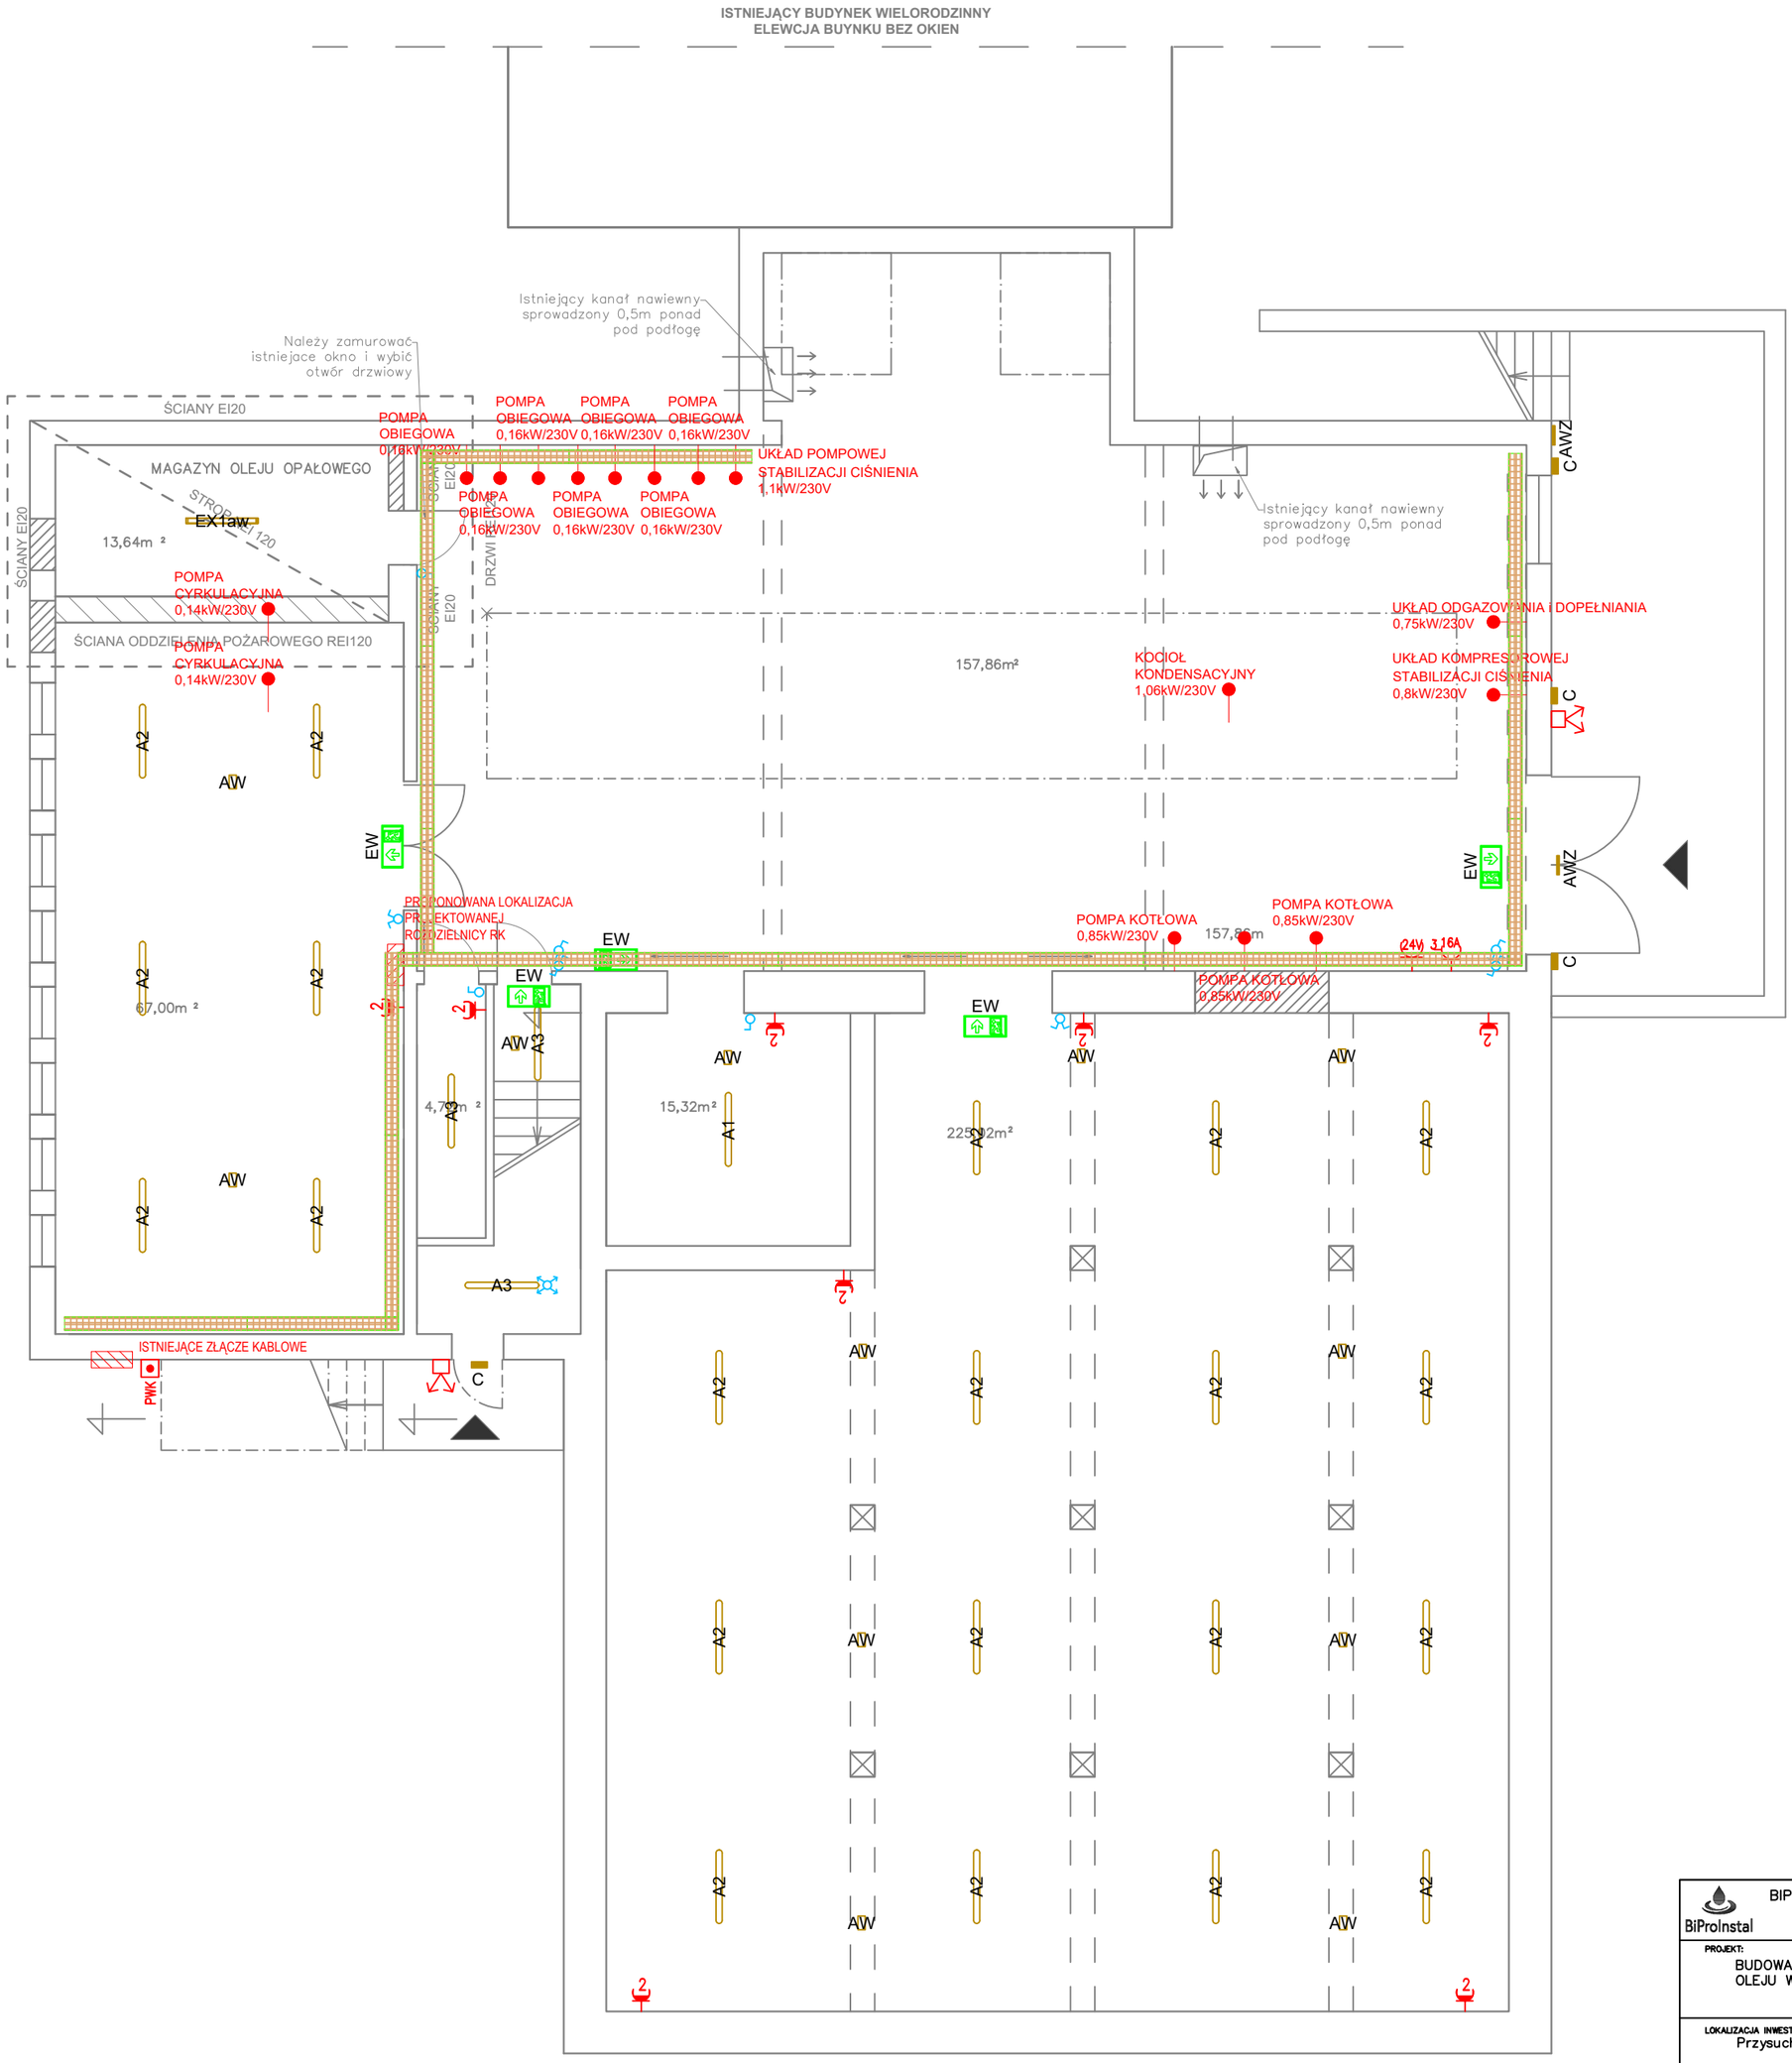

LEGENDA

	WYŁĄCZNIK 1-BIEG. n/t
	PRZEŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY p/t
	CZUJNIK RUCHU 360° ZASIĘGU 10m
	PRZEŁĄCZNIK SCHODOWY p/t
	GNIAZDO WTYKOWE n/t POJEDYNCZE HERMETYCZNE
	GNIAZDO WTYKOWE p/t PODWÓJNE
	GNIAZDO WTYKOWE p/t PODWÓJNE HERMETYCZNE
	ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
	WYPUST ZASILANIA - KABLE ZAKOŃCZONE W PUSZKĄ INSTALACYJNĄ
PWK	PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK KOTŁOWNI
24V	GNIAZDO WTYKOWE 24V
	CZUJNIK RUCHU O KĄCIE WIDZENIA MIN. 120 STOPNI I ZASIĘGU 10M
3,16A	GNIAZDO 3-FAZOWE 16A
	KORYTO KABLOWE

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

AW	OPRAWA ZGODNA ZE SPECYFIKACJĄ W OPISIE
A1	OPRAWA ZGODNA ZE SPECYFIKACJĄ W OPISIE
A2	OPRAWA ZGODNA ZE SPECYFIKACJĄ W OPISIE
A3	OPRAWA ZGODNA ZE SPECYFIKACJĄ W OPISIE
B1	OPRAWA ZGODNA ZE SPECYFIKACJĄ W OPISIE
B2	OPRAWA ZGODNA ZE SPECYFIKACJĄ W OPISIE
C	OPRAWA ZGODNA ZE SPECYFIKACJĄ W OPISIE
EX1	OPRAWA ZGODNA ZE SPECYFIKACJĄ W OPISIE
EX1aw	OPRAWA ZGODNA ZE SPECYFIKACJĄ W OPISIE
EW	OPRAWA ZGODNA ZE SPECYFIKACJĄ W OPISIE
AWZ	OPRAWA ZGODNA ZE SPECYFIKACJĄ W OPISIE

BIPROINSTAL Rafał Marciniak tel. 514 908 159, e-mail: rafal.marciniak@biproinstal.pl
OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI.
POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM BEZ ZGODY WŁAŚCICIELA DOKUMENTACJI JEST ZABRONIONE.

PROJEKT:
BUDOWA KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ WRAZ Z INSTALACJĄ GAZU ORAZ MAGAZYNEM OLEJU W BUDYNKU KOTŁOWNI W PRZYSUSZE NA UL. HUBALA 27

LOKALIZACJA INWESTYCJI:
Przysucha ul. Hubala 27

Województwo mazowieckie
Powiat przysucki
Gmina Przysucha
Identyfikator działki nr 4225/241

INWESTOR:
Gmina i miasto Przysucha
Plac Kolberga 11
26-400 Przysucha

TYTUŁ RYSUNKU:
RZUT PIWNICY – STAN PROJEKTOWANY

PROJEKTANT:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
mgr inż. Robert Nawrot	LOD/4422/PBE/20	
PROJEKTANT:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
mgr inż. Krzysztof Kardecki	LOD/4422/PBE/20	
OPRACOWAŁ:		
inż. Michał Żychliński		

BRANŻA:	FAZA:	SKALA:	DATA:	ROZMIAR ARKUSZA:	NR RYSUNKU:	STRONA:
INST. ELE.	PT	1:100	06.2024	420X420	E2	