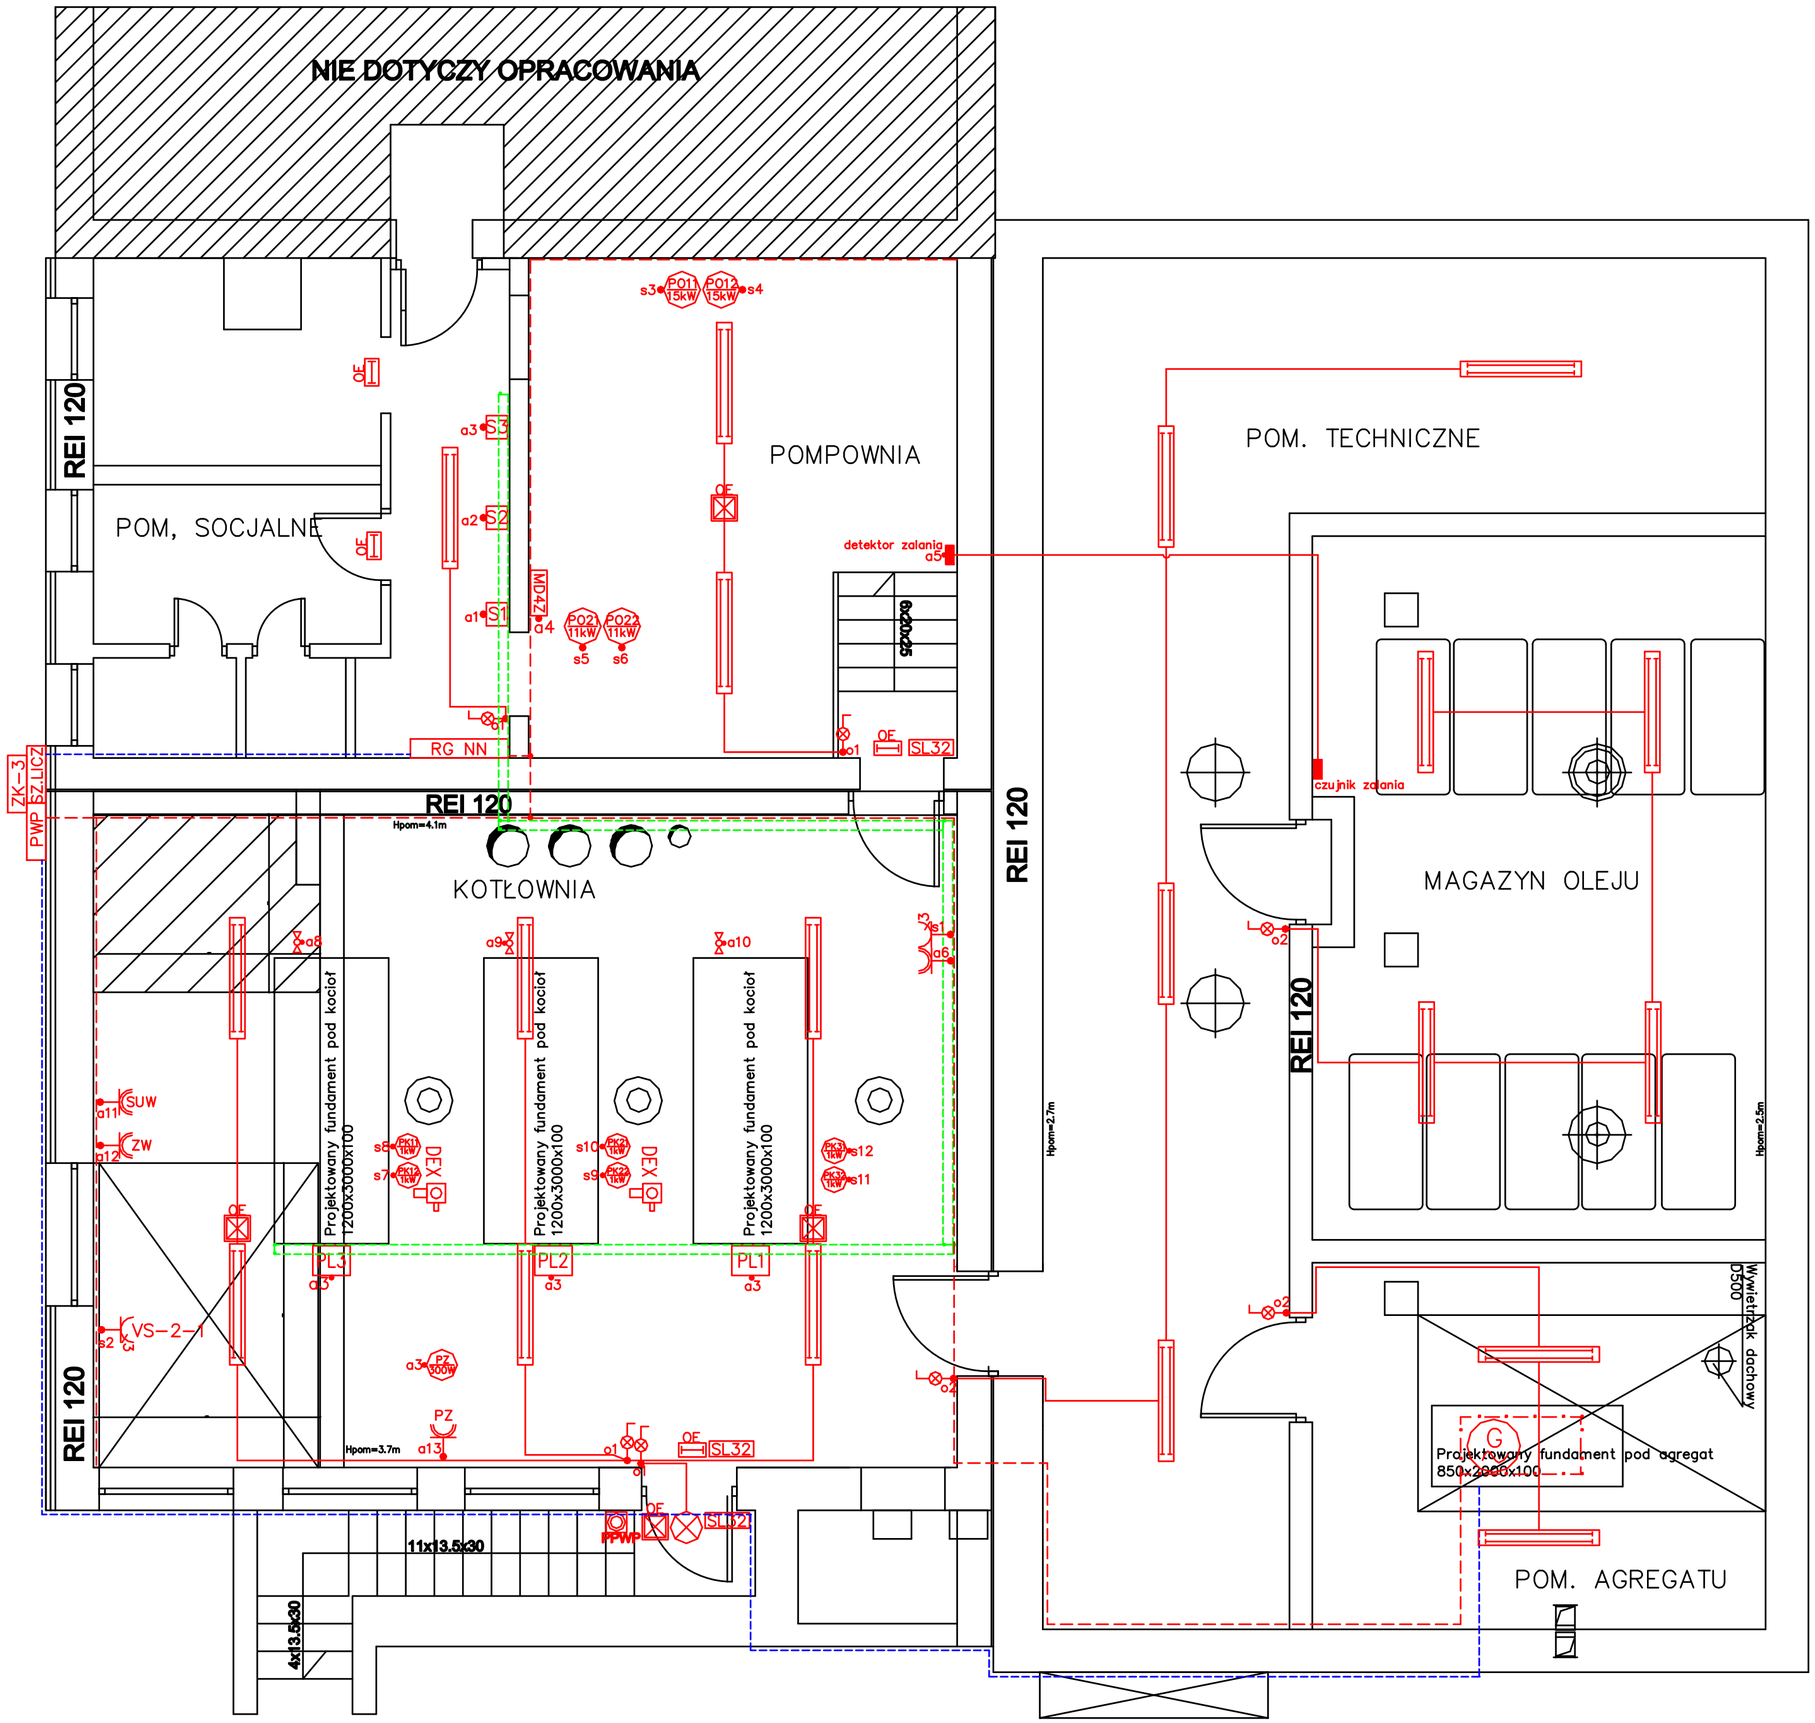

Legenda;

- ZK-3 istnijące złącze kablowe zasilające kotłownię
- SZ.LICZ istnijące szafa licznikowa
- przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu
- PWP przeciwpożarowy wyłącznik prądu
- RG NN Rozdzielnica kotłowni RG NN – RN 5x24–65
- wył. oświetleniowy
- GN 3f (3x16) IP44
- GN 1F/16A IP 44
- oprawa ewakuacyjna LED z piktogramem kierunkowym 3W z modułem awaryjnym(1h)IP65
- oprawa osw. ewakuacyjnego (1h) LED 3W IP65
- oprawa oświetleniowa ze źródłem LED 10W/IP65
- oprawa oświetleniowa swietlowkowa 2x18W–LED, IP–65
- PZ 100W pompa zatapialna
- PK1 1kW pompa obiegowa sieci CO
- PK2 1kW pompa obiegowa kotła CO
- zawór dwudrogowy
- FeZn 35x4mm–przewody główne instalacji połączeń wyrównawczych
- MD4Z moduł kontrolno–sterujący
- SL32 sygnalizator optyczno–dźwiękowy przekroczenia stężenia gazu
- czujnik DEX 12 (montaż pod sufitem)
- lokalizacja agregatu zasilania awaryjnego
- MAG DN 150 głowica odcinająca
- koryto kablowe FeZn 100x60 mm
- trasy ułożenia WLZ w RL

Jedn.projektowa:	ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA I USŁUG INŻYNIERYJNYCH EKOTERMA 26–630 Jdlnia Letnisko ul. Brzozowa25
Inwestor:	Przedsiębiorstwo Gospodaki Komunalnej i Mieszkaniowej S–ka z o.o. 26–400 Przysucha ul. Targowa 52
Nazwa opracowania:	PRZEBUDOWA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA KOTŁOWNIĘ GAZOWO–OLEJOWĄ WRAZ Z NIEZBĘDNYMI INSTALACJAMI na dz. id:142306_4.0001. 4259/10 położonej Przysusze ul Chopina gm.Przysucha
Branża:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE
Stadium projektu:	PROJEKT TECHNICZNY
Projektant:	mgr inż. Stanisław Nitek RINB–VI–U 7342/75/98
Sprawdził:	mgr inż. Artur Metleraki GP–III–7342/73/91
Treść rysunku:	ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ KOTŁOWNI
Data:	Skala: 1:50
Nr rysunku:	E2.1

Projekt chroniony prawem autorskim